



Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 - Trames-types

Article 8.4

**Convention de Raccordement**

**Conditions Générales applicables aux Installations de production**

Version applicable à compter du 1er mai 2019

22 pages

## SOMMAIRE

<b>CHAPITRE 1 - OBJET .....</b>	<b>3</b>
<b>CHAPITRE 2 - GENERALITES .....</b>	<b>4</b>
ARTICLE 2-1 STRUCTURE DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT .....	4
ARTICLE 2-2 CONTRACTUALISATION DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT .....	4
2-2-1 Périmètre .....	4
2-2-2 Mise en œuvre pour les nouveaux raccordements .....	5
2-2-3 Mise en œuvre pour les raccordements existants.....	5
ARTICLE 2-3 DEFINITIONS.....	5
<b>CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES .....</b>	<b>9</b>
ARTICLE 3-1 LIMITES DE PROPRIETE .....	9
ARTICLE 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS.....	10
3-2-1 Les exigences de RTE.....	10
3-2-2 Le Dossier Technique de l'Installation.....	10
3-2-3 Contrôle de la conformité de l'Installation .....	10
ARTICLE 3-3 MODIFICATIONS DE L'INSTALLATION.....	10
3-3-1 Pendant l'instruction de la demande de raccordement de l'Installation .....	10
3-3-2 Après l'ARD de l'Installation.....	11
ARTICLE 3-4 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT .....	11
ARTICLE 3-5 COMPTAGE .....	11
<b>CHAPITRE 4 - SOLUTION DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>12</b>
ARTICLE 4-1 RESEAU D'EVACUATION.....	12
ARTICLE 4-2 LIMITATIONS TEMPORAIRES D'INJECTION D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION .....	12
ARTICLE 4-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION .....	12
4-3-1 Typologie des limitations .....	12
4-3-2 Caractéristiques des limitations.....	13
ARTICLE 4-4 DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES D'INJECTION .....	13
<b>CHAPITRE 5 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT.....</b>	<b>14</b>
ARTICLE 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT.....	14
ARTICLE 5-2 DEMARRAGE DES TRAVAUX .....	14
ARTICLE 5-3 DATE DE MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT .....	14
<b>CHAPITRE 6 - REALISATION DE L'INSTALLATION DU CLIENT .....</b>	<b>16</b>
<b>CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES.....</b>	<b>17</b>
ARTICLE 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT DU RACCORDEMENT .....	17
ARTICLE 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE .....	17
ARTICLE 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU CLIENT .....	18
<b>CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS .....</b>	<b>19</b>
ARTICLE 8-1 CART ET CONVENTION D'EXPLOITATION ET DE CONDUITE.....	19
ARTICLE 8-2 MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT .....	19
8-2-1 Modification du modèle de Convention de Raccordement.....	19
8-2-2 Entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.....	19
ARTICLE 8-3 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE VALIDITE .....	19
ARTICLE 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS .....	20
ARTICLE 8-5 RETRACTATION ET RESILIATION.....	20
ARTICLE 8-6 CESSION .....	20
ARTICLE 8-7 ASSURANCES .....	20
ARTICLE 8-8 CONFIDENTIALITE .....	21
8-8-1 Nature des informations confidentielles.....	21
8-8-2 Contenu de l'obligation de confidentialité.....	21
8-8-3 Durée de l'obligation de confidentialité.....	22
ARTICLE 8-9 CONTESTATIONS.....	22
ARTICLE 8-10 FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.....	22

## CHAPITRE 1 - OBJET

Une Convention de Raccordement est établie pour toutes les installations de production raccordées au RPT, quelle que soit la date du raccordement de cette installation.

Conformément à l'article L.342-4 du Code de l'énergie, la Convention de raccordement, liant RTE et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par RTE.

Ces modèles sont approuvés par la Commission de Régulation de l'Energie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative de RTE ou à la demande de la Commission de Régulation de l'Energie.

La Convention de Raccordement a pour objet :

- Pour les nouvelles Installations de production, de déterminer les conditions techniques et financières de raccordement au Réseau Public de Transport (RPT) en précisant les modalités de mise en œuvre de la solution technique retenue pour le raccordement ainsi que son montant ferme et définitif,
- Pour toutes les Installations de production, qu'elles soient nouvelles ou existantes, de décrire la consistance des ouvrages de raccordement, ainsi que les caractéristiques et les performances attendues de l'Installation.

Les mots ou groupes de mots utilisés dans cette Convention dont la première lettre est en majuscule sont définis dans l'Article 2.3 des présentes « Conditions Générales ».

Le Producteur, Utilisateur du Réseau Public de Transport et titulaire de la Convention de Raccordement est désigné ci-après dans la suite du document par « Client ».

## CHAPITRE 2 - GENERALITES

### Article 2-1 STRUCTURE DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT

La Convention de Raccordement comprend les pièces suivantes :

- les « Conditions Générales », communes à toutes les Installations, dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions en vigueur à sa date d'envoi ;
- les « Conditions Particulières » suivantes :
  - « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », spécifiant les modalités de réalisation et de financement des ouvrages de raccordement. Ces conditions Particulières sont établies pour les nouveaux raccordements ou pour les modifications de raccordement ;
  - « Caractéristiques des ouvrages de raccordement ». Ces conditions Particulières sont établies pour toutes les Installations ;
  - « Caractéristiques et performances de l'Installation » décrivant les performances attendues de l'Installation du Client. Ces Conditions Particulières sont établies pour toutes les Installations. Toutefois, les cahiers des charges et prescriptions techniques selon lesquels elles sont établies sont différenciés selon la date du raccordement de l'installation au RPT et les prescriptions réglementaires en vigueur à cette date, conformément aux dispositions précisées dans la DTR.
- En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, en annexe des Conditions Particulières, « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », le « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur. Le « Contrat de Mandat » annexé prévaut à la Convention de Raccordement en ce qui concerne les Ouvrages Mandataire.

Les « Conditions Particulières » prévalent sur les « Conditions Générales ».

Les « Conditions Générales » et les « Conditions Particulières » ainsi que le « Contrat de Mandat » annexé sont publiées sur le site internet de RTE ([www.rte-france.com](http://www.rte-france.com)).

### Article 2-2 CONTRACTUALISATION DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT

#### 2-2-1 Périmètre

L'ensemble des pièces citées à l'article 2-1 constituent l'intégralité et l'exclusivité de l'accord des Parties quant à leur objet.

Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même objet. En particulier, pour les nouveaux raccordements, dès sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la PTF.

La Convention de Raccordement s'inscrit par ailleurs :

- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d'envoi de la PTF par RTE au Client, ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE à laquelle le Client a souhaité adhérer dans le cadre d'un avenant à la Convention de Raccordement ;
- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur à la date d'envoi de la Convention de Raccordement par RTE au Client ;

Pour les nouveaux raccordements, le Client et RTE s'engagent à respecter, jusqu'à l'Accès au Réseau Définitif de l'Installation, les dispositions de la Procédure de Raccordement, applicable à l'Installation du Client.

## **2-2-2 Mise en œuvre pour les nouveaux raccordements**

L'établissement de la Convention de Raccordement se déroule en deux phases selon les dispositions suivantes :

- Dès l'élaboration des cahiers des charges techniques annexés aux « Conditions Particulières - Caractéristiques et performances de l'Installation », selon le délai indiqué au paragraphe 6 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de transport »<sup>1</sup>, les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances de l'Installation » sont signées entre les Parties et jointes aux « Conditions Générales » ;
- A la fin des procédures administratives, conformément au paragraphe 7 de la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de transport »<sup>2</sup>, les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement », les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » et en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le « Contrat de Mandat » actualisé pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l'Installation de production sont signés entre les Parties et complètent les dispositions préexistantes de la Convention de Raccordement.

L'ensemble des documents précités forment l'intégralité de la Convention de Raccordement.

## **2-2-3 Mise en œuvre pour les raccordements existants**

Lorsque la Convention de Raccordement est établie pour une Installation déjà raccordée au RPT, les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances de l'Installation » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » sont établies à l'occasion du premier contrôle périodique de cette Installation.

### **Article 2-3 DEFINITIONS**

Les mots ou groupes de mots utilisés dans la Convention de Raccordement et dont la première lettre est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou à défaut dans la Documentation Technique de Référence de RTE, ou à défaut ci-dessous :

#### **Accès au Réseau Définitif de l'Installation (ARD)**

L'Accès au réseau définitif est acquis lorsque tous les contrôles et essais ont été réalisés conformément au Cahier des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque le procès verbal de recette et la Convention d'Exploitation et de Conduite sont signés par les Parties.

#### **CART**

Contrat entre RTE et le Client relatif à l'accès au RPT.

#### **Convention d'Exploitation et de Conduite en Période d'Essais**

Convention entre RTE et le Client qui précise les relations d'exploitation et de conduite entre les Parties pendant la période d'essais de l'Installation. Etablie avant la Mise en Service du Raccordement, cette Convention devient caduque à la signature de la Convention d'Exploitation et de Conduite.

#### **Convention d'Exploitation et de Conduite définitive**

---

<sup>1</sup> Procédure approuvée par la CRE le 31 janvier 2013. Dans cette version un projet de cahier des charges des capacités constructives est adressé par RTE dans un délai de 3 mois après l'acceptation de la PTF.

<sup>2</sup> idem

Une Convention d'Exploitation et de Conduite définitive est établie à l'issue des essais de l'installation de production lorsque les essais sont déclarés conformes par RTE. Elle a pour objet de définir les modalités d'exploitation et de conduite de l'installation et les modalités d'échange d'informations entre RTE et l'exploitant de l'installation.

### **Documentation Technique de Référence (DTR)**

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée à l'Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR précise les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de RTE ([www.rte-france.com](http://www.rte-france.com)).

La version applicable à une Convention de Raccordement est celle en vigueur à la date d'envoi de la Convention de Raccordement par RTE.

### **Installation**

Equipements regroupés sur un même site et exploités par le même Client, qui bénéficie à ce titre d'une Convention de Raccordement unique.

Une Installation correspond à un établissement identifié par un numéro de SIRET.

### **Mandant**

RTE en tant que Mandant cocontractant du « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l'Installation de production en cas de recours à l'article L. 342-2 du code de l'énergie.

### **Mandataire**

Le Producteur cocontractant de RTE du « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l'Installation de production en cas de recours à l'article L. 342-2 du code de l'énergie.

### **Mise à Disposition du Raccordement**

Acte par lequel RTE informe l'Utilisateur que les ouvrages constituant le raccordement sont construits et prêts à être connectés électriquement à l'Installation. Le Délai de Raccordement est le délai prévu dans la PTF pour la Mise à Disposition du Raccordement.

La Mise à Disposition du Raccordement peut être échelonnée dans le temps.

### **Mise en Service du Raccordement**

Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés aux ouvrages de l'Utilisateur. La Convention d'Exploitation Conduite en Période d'Essais doit être signée entre le Client et RTE avant la Mise en Service du Raccordement.

### **Ouvrages Dédiés**

Ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés à la desserte de l'Installation de Production et ayant vocation à intégrer le RPT, c'est-à-dire ceux ayant vocation à permettre uniquement le transit des flux d'énergie de l'Installation visée. Il s'agit du périmètre maximal des ouvrages sur lesquels le Mandataire pourra intervenir sachant qu'il peut réduire ce périmètre avec l'accord du Mandant aux seuls Ouvrages Mandataire.

### **Ouvrages Mandataire**

Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie ayant vocation à intégrer le RPT.

### **Ouvrages RTE**

Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours à l'article L. 342-2 du code de l'énergie.

### **Ouvrages Propres (au sens du décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifié)**

Les ouvrages propres sont les ouvrages destinés à assurer le raccordement d'une Installation de Production relevant d'un S3REnR aux ouvrages de ce S3REnR. Les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement du Producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du S3REnR.

### **Point (s) de Connexion**

Le ou les Point(s) de Connexion au RPT de l'Installation du Client coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l'Utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public.

### **Procédure de Raccordement**

Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de Production d'électricité au réseau public de transport. Cette procédure fait l'objet d'une approbation par la Commission de régulation de l'énergie et est publiée sur le site Internet de RTE dans la Documentation Technique de Référence.

### **Producteur**

Personne titulaire de l'autorisation d'exploiter ou réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du Code de l'énergie et titulaire bénéficiaire de la présente ~~Proposition Technique et financière~~ Convention de Raccordement.

### **Premier couplage de l'Installation**

Le terme 1<sup>er</sup> couplage désigne la première injection de l'installation de production pour les groupes connectés au réseau.

### **Première Mise sous tension de l'Installation**

Les appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production,...) de l'Installation sont mis sous tension depuis le RPT.

### **Pmax ou Puissance Installée**

La Pmax ou la Puissance Installée d'une Installation de Production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret n°73-314 du 14 mars 1973.

### **Puissance de Raccordement au Soutirage ou Pracc Soutirage**

Puissance active maximale pour laquelle l'Utilisateur du Réseau Public de Transport demande que soit dimensionné son raccordement pour le Soutirage.

### **Puissance de Raccordement à l'Injection ou Pracc Injection**

Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'Installation du Client au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée<sup>3</sup>, les réserves de réglage primaire et secondaire fréquence/puissance, quand elles sont requises, étant utilisées à leurs limites constructives.

Cette puissance est désignée par  $\pi_{\max}$  dans le cahier des charges des capacités constructives.

### **Quote Part Unitaire (en €/MW) d'un S3REnR**

Quotient du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR par la capacité globale d'accueil du S3REnR dont la valeur en €/MW est celle figurant dans le document approuvé par le Préfet de région.

<sup>3</sup> Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables intermittentes, l'expression « sans limitation de durée » doit être comprise comme « en régime établi », hors phénomènes transitoires de l'ordre de quelques secondes.

**Réseau amont**

Pour une Installation de Production, ensemble des ouvrages du RPT autres que ceux constituant le Réseau d'Evacuation, tel que défini dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement ».

**Réseau d'évacuation**

Conformément à l'article 17 du Cahier des Charges de concession du RPT, le réseau d'évacuation d'un site de production est constitué des ouvrages du RPT indispensables à l'évacuation de la puissance active maximale des installations de production jusqu'au(x) premiers(s) point(s) du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage.

Pour chaque projet il est décrit explicitement dans les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement.

**Réseau Public de Transport d'électricité ou RPT**

Ensemble des ouvrages mentionnés à l'article L.321-4 du Code de l'énergie et dans le décret n°2005-172 du 22 février 2005 pris pour son application.

**Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)**

Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par le décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifié. En application de ce décret, les S3REnR doivent être approuvés par le préfet de région. RTE publie sur son site internet les S3REnR approuvés.

**Site Internet de RTE**

Site accessible à l'adresse [www.rte-france.com](http://www.rte-france.com).

**Travaux Mandataire**

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maîtrise d'ouvrage déléguée de RTE qui sont nécessaires à la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours à l'article L. 342-2 du code de l'énergie.

**Travaux RTE**

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires à la réalisation des Ouvrages RTE en cas de recours à l'article L. 342-2 du code de l'énergie.



## CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES

### Article 3-1 LIMITES DE PROPRIETE

Les ouvrages de raccordement, font partie du RPT jusqu'aux limites de propriété. Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

Type de circuit	Limite de propriété
Circuit(s) courants forts	<p><b>Pour les raccordements à deux disjoncteurs</b> La limite de propriété est située généralement soit aux chaînes d'ancrage de la ligne sur le portique du poste du Producteur, ces chaînes faisant partie du RPT soit aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du Producteur, ces bornes restant sa propriété soit aux bornes d'extrémité du câble dans le poste du Producteur, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du RPT.</p> <p><b>Pour les raccordements à un disjoncteur</b> La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, du(des) sectionneur(s) d'aiguillage de la cellule « Producteur » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente support du sectionneur et les tendues restent la propriété du client.</p>

D'autres éléments du RPT sont connectés à l'Installation, dont les limites de propriété sont les suivantes :

Type de circuit	Limite de propriété
Circuit courant issu des réducteurs de mesures	La limite de propriété est située au niveau des bornes d'entrées du court-circuiteur se trouvant à l'intérieur d'une armoire spécifique appartenant à RTE.
Circuit tension issu des réducteurs de mesures	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur d'une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT.
Circuit de terre	Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont reliés à la terre de l'Installation, la limite de propriété est située au niveau des connexions.
Alimentation 230 V alternatif	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur d'une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison d'alimentation fait partie de l'Installation.
Alimentations 48 V ou 125 V continu	La limite de propriété est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur d'une armoire spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison d'alimentation fait partie de l'Installation.

Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systèmes de transmission des télécommunications sont les suivantes :

Type de circuit	Limite de propriété
Liaisons de télécommunication servant à la relève du comptage	Pour la liaison de télécommunication servant au comptage, la limite de l'Installation est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à l'intérieur de l'armoire du comptage appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.

Autres systèmes de transmission	Le Producteur est propriétaire des éléments du système de transmission de téléinformations situés dans l'enceinte de son site. Les liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre optique) relèvent de la responsabilité de RTE. La limite de propriété se situe en aval du modem.
---------------------------------	---

## **Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS**

### **3-2-1 Les exigences de RTE**

Les prescriptions techniques et les exigences de performances de RTE contenues dans la DTR et applicables à toute Installation, sont précisées dans les cahiers des charges de l'annexe 2 des « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » et dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

### **3-2-2 Le Dossier Technique de l'Installation**

Le Client constitue le Dossier Technique de son Installation qui comprend l'ensemble des données constructives de l'Installation, les attestations et les résultats des simulations et essais (annexe 3 aux « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement).

Pour les installations neuves :

L'élaboration de ce dossier débute avant la Mise en service du raccordement de l'Installation, avec la fourniture à RTE des informations et attestations définies dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement, qui constituent le Dossier Technique intermédiaire. Ce Dossier Technique intermédiaire est complété au fur et à mesure des contrôles et de la réalisation des essais requis avant l'ARD.

Si le Dossier Technique de l'Installation est complet et si les critères de conformité sont respectés, RTE et le Client signent un procès verbal de recette de l'Installation. Le procès verbal de recette de l'Installation trace les résultats de l'ensemble des contrôles ainsi que les éventuels écarts que le Client devra résorber.

Par la suite, toute modification de l'installation sera portée à la connaissance de RTE et documentée dans le Dossier Technique de l'Installation. Le cas échéant, la modification peut donner lieu à des contrôles.

### **3-2-3 Contrôle de la conformité de l'Installation**

Des contrôles de la conformité de l'Installation sont mis en œuvre tout au long de l'exploitation de l'Installation. Ces contrôles s'inscrivent dans le cadre du contrôle initial des performances, des contrôles périodiques des performances, ou après un dysfonctionnement ou une modification de l'Installation.

Les modalités détaillées de ces contrôles sont décrites dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement et dans le chapitre 5 de la DTR.

Par ailleurs, les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement précisent les modalités applicables aux contrôles des performances et aux contrôles en exploitation ainsi que celles applicables au traitement des écarts de performances en exploitation.

## **Article 3-3 MODIFICATIONS DE L'INSTALLATION**

### **3-3-1 Pendant l'instruction de la demande de raccordement de l'Installation**

La procédure de raccordement traite des modifications apportées au projet après acceptation de la PTF. Ces modifications peuvent être prises en compte dans la Convention de raccordement.

### **3-3-2 Après l'ARD de l'Installation**

Si le Client modifie son Installation une fois l'ARD réalisé par exemple en raccordant un nouveau groupe de production, ou en modifiant significativement la puissance de court-circuit apportée au niveau de la limite de propriété, il informe RTE de la consistance de la modification préalablement à la réalisation de celle-ci.

Durant toute sa durée de vie, toute modification d'une l'Installation doit être portée à la connaissance de RTE et documentée dans le Dossier Technique de l'Installation. Lorsque cette modification conduit RTE à demander la réalisation de contrôles particuliers, ceux-ci sont réalisés comme il est défini à l'article 5 de la DTR.

### **Article 3-4 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT**

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété de l'Installation ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l'Installation.

Cette valeur est précisée dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

Le Client doit s'assurer que le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) de son Installation, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit de ces ouvrages sont adaptés à l'intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par son Installation.

Le Client informe RTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute augmentation de plus de 0,5 kA du courant de court-circuit apportée au RPT par son Installation.

### **Article 3-5 COMPTAGE**

Pour tout nouveau raccordement, en complément des prescriptions techniques et des exigences de performance de RTE contenues dans la DTR et applicables à toute Installation, le Client est tenu de respecter les exigences figurant dans le « Cahier des charges pour l'installation des équipements de comptage des énergies de l'Installation » joint en annexe des « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement.

Pour toute modification de l'Installation ou du raccordement existant, RTE étudie en coordination avec le Client la nécessité de mettre à jour les prescriptions techniques relatives au comptage et transmet, le cas échéant, un nouveau « Cahier des charges pour l'installation des équipements de comptage des énergies de l'Installation.

En particulier, sauf demande explicite du Client, les dispositifs de comptage télérelevables des énergies active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, à ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il procède au renouvellement et à l'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Client acquitte une redevance de location d'entretien et de renouvellement dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.

RTE procède dans tous les cas à la relève et au contrôle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le Producteur acquitte une redevance de relève et de contrôle, dont le montant est également précisé dans le CART.

Les autres installations faisant partie du comptage, notamment les coffrets de regroupement et les câbles sous écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesures et armoires de comptage, les câbles d'alimentation 230V jusqu'aux borniers de l'armoire de comptage et les liaisons de télécommunication jusqu'aux connecteurs dans l'armoire de comptage sont de propriété Client. Pour un nouveau raccordement ou une modification de l'existant, ces installations sont réalisées par le Client, à ses frais.

## CHAPITRE 4 - SOLUTION DE RACCORDEMENT

Sur la base des éléments transmis par le Client, RTE étudie la solution de raccordement de son Installation, dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.

Les ouvrages de raccordement sont décrits dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

### Article 4-1 RESEAU D'EVACUATION

Conformément au cahier des charges de concession du RPT, le réseau d'évacuation d'un site de production est constitué des ouvrages du RPT indispensables à l'évacuation de la puissance active maximale de l'Installation de Production, jusqu'au(x) premier(s) point (s) du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage.

Les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement décrivent les ouvrages constituant le réseau d'évacuation conformément aux dispositions de la DTR<sup>4</sup>. Le cas échéant, le Client peut demander une évolution de la consistance de son raccordement, à sa charge, afin de réduire l'étendue de son réseau d'évacuation.

### Article 4-2 LIMITATIONS TEMPORAIRES D'INJECTION D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION

En application de l'article 17 V du cahier des charges de concession du RPT, sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19 dudit cahier des charges, RTE dédommage le Client en fonction du préjudice subi du fait de l'interruption ou de la restriction de l'évacuation causée par une indisponibilité fortuite d'ouvrages du RPT à l'amont du réseau d'évacuation de l'Installation de Production. Les modalités de ce dédommagement sont définies dans le CART.

Toutefois, lorsque la mise en service de l'Installation de Production intervient avant l'achèvement complet des travaux de création ou de renforcement d'ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement, cette mise en service peut être associée à des limitations temporaires de l'injection à la charge du Client, jusqu'à l'achèvement des travaux précités.

La durée prévisible de ces limitations et leurs caractéristiques sont le cas échéant précisées dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

### Article 4-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

#### 4-3-1 Typologie des limitations

Des limitations d'injection interviennent lorsque l'injection de la puissance maximale de l'Installation de Production induit des contraintes de transit sur le RPT qui doivent être maîtrisées pour garantir la sûreté de fonctionnement du réseau.

Les limitations d'injection peuvent être de deux types :

- des limitations de type curatif : si les contraintes susceptibles d'apparaître sur le RPT peuvent être maîtrisées par un nombre limité d'actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s), dans un délai imparti, compatible avec les exigences de sûreté de fonctionnement du réseau. Ces limitations n'interviennent donc qu'en cas de défaillance effective d'un ouvrage du RPT induisant des contraintes ;

---

<sup>4</sup> Article 2.3 de la DTR « Méthode d'identification des limites du réseau d'évacuation »

- des limitations de type préventif : s'il n'est pas possible pour RTE de maîtriser dans un délai imparti les contraintes susceptibles d'apparaître sur le RPT, ni par un nombre limité d'actions manuelles, ni par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas, il est nécessaire d'agir en préventif en limitant au préalable l'injection de l'Installation de Production afin de se prémunir contre l'ensemble des incidents possibles.

### **4-3-2 Caractéristiques des limitations**

Les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » précisent, le cas échéant, les caractéristiques des limitations associées à l'installation et leurs modalités d'application :

Concernant les limitations curatives, les Conditions Particulières précisent les taux de défaillance de chaque ouvrage concerné, la durée normative d'indisponibilité en cas de défaillance ainsi que la ou les saisons associées au risque sur chacun de ces ouvrages.

Concernant les limitations préventives, les Conditions Particulières précisent l'amplitude maximale (nombre d'heures), la profondeur maximale (MW) du risque encouru.

#### **Article 4-4 DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES D'INJECTION**

Lorsque la fin des limitations temporaires d'injection est conditionnée à l'achèvement de travaux sur le Réseau amont, RTE précise dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » le cas échéant la date limite jusqu'à laquelle les limitations temporaires pourront s'appliquer à l'Installation de Production. Cette date est calée sur la date prévisionnelle de réalisation des travaux ; elle est engageante pour RTE, sous réserve d'événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages du RPT, notamment dans les situations énumérées ci-après :

- modification des ouvrages à l'issue des procédures administratives ;
- retard dans l'obtention des autorisations administratives et amiables ;
- recours contentieux et oppositions à travaux ;
- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;
- interruptions imputables au Client, notamment celles provoquées par les retards de paiement ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l'avant projet détaillé ;
- intempéries telles que définies à l'article L.5424-6 du code du travail ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique.

En acceptant des limitations temporaires d'injection définies dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », le Client s'engage à mettre en œuvre ces limitations temporaires d'injection, jusqu'à la date limite évoquée plus haut. Dans ces conditions, ces limitations n'ouvrent droit à aucune indemnité de la part de RTE.

## CHAPITRE 5 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

### Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la réglementation en vigueur.

La réalisation des ouvrages de raccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et amiables préalables à l'exécution des travaux. Les étapes principales de ces procédures avec leur planification ainsi que le délai de raccordement de l'Installation sont indiquées dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

RTE tient le Client informé des dates réelles de réalisation de ces étapes, en indiquant leur impact éventuel sur la date prévue de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement.

RTE ne peut en aucun cas être tenu responsable des délais liés à l'aboutissement des procédures restant à réaliser (délais d'obtention des conventions de passage et des autorisations administratives...), sauf si le Client apporte la preuve d'un manque de diligence de la part de RTE.

### Article 5-2 DEMARRAGE DES TRAVAUX

Les documents « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement sont, en principe, adressés au Client au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est précisée en même temps que l'envoi de la Convention.

Si le Client n'a pas accepté l'ensemble des pièces constituant la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.

Si l'acceptation n'est pas intervenue à l'issue du délai de trois mois à compter de la date de réception des « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » et des « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », et après avoir été mis en demeure de l'accepter conformément aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de raccordement est considérée comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d'attente et RTE met fin au traitement de la demande de raccordement. Le Client est immédiatement redevable de l'intégralité des prestations et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Après acceptation de l'ensemble des pièces constituant la Convention de Raccordement par le Client, RTE engage la réalisation des travaux de raccordement.

### Article 5-3 DATE DE MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT

La date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement est précisée dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

En cas de non-respect de cette date résultant soit du dépassement de la durée des travaux, soit d'un manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures administratives et amiables restant à réaliser à la date de signature de la présente convention, RTE versera au Client, à titre de dommage et intérêts, une indemnité libératoire égale à 0,2% du montant forfaitaire du raccordement prévu dans les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », par semaine de retard imputable à RTE. Cette indemnité sera plafonnée à 10% de ce montant forfaitaire.

Le manque de diligence de RTE dans la conduite des procédures devra être établi par le Client.

RTE notifie la date effective de mise à disposition des ouvrages de raccordement au Client.

## CHAPITRE 6 - REALISATION DE L'INSTALLATION DU CLIENT

L'Installation du Client est réalisée aux frais et sous la responsabilité de celui-ci, RTE n'intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la mise en œuvre de cette Installation. Le Client fera son affaire des autorisations<sup>5</sup> de toute nature nécessaires à l'implantation, la mise en service et l'exploitation de son Installation.

Cette Installation devra, tant pour éviter les troubles dans l'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées aux articles 3-2 et 3-5 des présentes « Conditions Générales » de la Convention de Raccordement, et être établie en conformité avec les règlements et les règles de l'art. RTE ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives aux choix techniques et à la mise en œuvre des équipements de l'Installation.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Client communique à RTE, pour information, avant tout commencement d'exécution, les plans et spécifications des matériels de son poste électrique.

Le Client réserve dans son Installation, en tant que de besoin, les emplacements nécessaires à l'accueil des installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres...).

---

<sup>5</sup> En particulier celle au titre du régime de l'autorisation d'exploiter dans les conditions définies par le Code de l'énergie.



## CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES

### Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT DU RACCORDEMENT

La contribution du Client au financement du raccordement de son Installation est établie selon les principes définis par le Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité.

Par dérogation, lorsque l'Installation s'inscrit dans le cadre d'un S3REnR en vigueur, la contribution du Client au financement du raccordement de son Installation est établie selon les principes définis à l'article L341-2 du Code de l'énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012. En application de l'article 13 de ce Décret, le Producteur est redevable :

- Du coût des Ouvrages Propres destinés à assurer le raccordement de son Installation de Production aux ouvrages du S3REnR ;
- D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR : le montant est égal au produit de la Puissance Installée de l'Installation de Production par le quotient du coût des investissements inclus dans le périmètre de mutualisation du S3REnR par la capacité globale d'accueil de ce même schéma. Pour tenir compte de l'évolution de ce coût, les montants de quote-part facturés au cours de la Nième année du schéma se voient appliquer un coefficient de révision, par rapport au montant annoncé dans le schéma approuvé. Ce coefficient de révision est publié chaque année.

### Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

Pour les installations de production ne relevant pas d'un S3REnR, et au titre des Ouvrages Propres de raccordement pour les installations de production relevant d'un S3REnR, la contribution financière du Client est composée :

- d'une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l'élaboration des dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels,
- d'une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d'aménagement ou de construction des ouvrages, l'ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service,
- de frais généraux dont les montants forfaitaires sont calculés par application d'un pourcentage à la part de la contribution relative aux travaux.

Pour une Installation de Production relevant d'un S3REnR, cette estimation est complétée par le montant de la quote-part applicable au poste où se raccorde l'Installation de Production.

En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, la contribution financière du Client est composée :

- pour l'ensemble des ouvrages de raccordement : d'une part études comprenant notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l'élaboration des dossiers administratifs ;
- pour les Ouvrages RTE : d'une part études complétée des consultations et passation des commandes de travaux et matériels, ainsi que d'une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d'aménagement ou de construction des ouvrages, l'ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service ;

- pour les Ouvrages Mandataire : d'une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant visant à l'exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire de l'Installation de production.

### **Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU CLIENT**

La contribution financière à la charge du Client est détaillée dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

Son montant est ferme et définitif sous les réserves indiquées dans les « Conditions Particulières - Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

## CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS

### Article 8-1 CART ET CONVENTION D'EXPLOITATION ET DE CONDUITE

La Mise en Service du Raccordement est subordonnée à la signature d'un CART et d'une Convention d'Exploitation et de Conduite en Période d'Essais.

L'ARD de l'Installation est subordonné à la signature du procès-verbal de recette de l'Installation et de la Convention d'Exploitation et de Conduite.

### Article 8-2 MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE RACCORDEMENT

#### 8-2-1 Modification du modèle de Convention de Raccordement

Conformément à l'article L.342-4 du Code de l'énergie, la Convention de raccordement, liant RTE et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par RTE.

Ces modèles sont approuvés par la Commission de Régulation de l'Energie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative RTE ou à la demande de la Commission de Régulation de l'Energie.

- Toute modification des Conditions Générales ou des Conditions Particulières du modèle de Convention de Raccordement ou, en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, de l'annexe « Contrat de Mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur, est soumise à l'approbation de la Commission de Régulation de l'Energie et la nouvelle version du modèle est incluse dans la DTR.

Lorsque les Conditions Générales du modèle de Convention de raccordement ont fait l'objet de modifications approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, RTE notifie au Client les modifications qui sont apportées aux Conditions Générales. Les Conditions Générales modifiées se substituent de plein droit aux Conditions Générales en cours.

#### 8-2-2 Entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dès l'entrée en vigueur de nouveaux textes législatifs ou réglementaires en relation avec l'objet de la Convention de Raccordement, et en tant que de besoin, les Parties s'engagent à modifier la Convention de Raccordement, afin de la rendre conforme aux nouvelles règles en vigueur.

Si les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires nécessitent une modification du modèle de Convention de Raccordement, il est alors fait application de l'article 8.2.1.

### Article 8-3 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE VALIDITE

La Convention de Raccordement prend effet à la date la plus tardive de signature par les Parties des Conditions Particulières concernées. Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf résiliation (cf Article 8-4).

Dans le cas où l'Installation n'est pas mise en service deux ans après la Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement, la Convention de Raccordement est caduque et le projet est radié de la File d'attente, sauf dans les cas où un délai plus long a été justifié par le Client.

Ce délai fait l'objet d'un avenant à la Convention de Raccordement.

En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, la signature du « Contrat de Mandat » actualisé pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur est une condition suspensive à l'entrée en vigueur de la Convention de Raccordement.

#### **Article 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS**

Dans le cas où le projet d'Installation fait l'objet d'un recours contentieux, l'instruction du raccordement de l'Installation du Client peut être suspendue dans les conditions prévues par la Procédure de Raccordement<sup>6</sup>.

Dans ce cas, un avenant à la Convention de Raccordement est établi pour préciser les conditions de la suspension en termes notamment de révision du Délai de Raccordement, de recalage des coûts et de révision de l'échéancier de paiement. Dans le cadre de cet avenant, le Client devra régler à RTE l'intégralité des prestations déjà effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs.

#### **Article 8-5 RETRACTATION ET RESILIATION**

Jusqu'à la Mise en Service du Raccordement, le Client peut à tout moment renoncer au raccordement de son Installation et résilier la Convention de Raccordement par l'envoi à RTE d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Indépendamment du CART et sans préjudice de dommages et intérêts, cette Convention peut être résiliée de plein droit et sans indemnité, en cas de non-respect par l'une des Parties de ses obligations. La résiliation prend effet trois mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse. Toutefois, ce délai peut être réduit par la mise en demeure, en fonction de la nature de l'inexécution, notamment en cas d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Dans cette hypothèse, le délai est indiqué dans la mise en demeure qui est adressée par télécopie et confirmée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de résiliation, et sans préjudice de dommages et intérêts en cas de faute, le Client doit régler l'intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE, ainsi que les prestations rendus nécessaires du fait de la résiliation (dépose éventuelle des ouvrages de raccordement par exemple).

Toutefois, si le montant des sommes dues par le Client est inférieur aux sommes déjà versées, RTE rembourse le solde entre ces deux montants au Client dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de renonciation du Client. Si ce montant est supérieur aux sommes déjà versées, le Client est redevable de la différence entre les deux montants.

En cas de résiliation, il est procédé à la déconnexion de l'Installation selon les modalités du CART.

#### **Article 8-6 CESSION**

La Convention de Raccordement n'est cessible qu'à une société contrôlée par le Client ou à la société contrôlant le Client, au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, sous réserve de l'information écrite préalable de RTE.

Un avenant à la Convention de Raccordement sera alors conclu entre RTE, la société cédante et la société cessionnaire.

#### **Article 8-7 ASSURANCES**

---

<sup>6</sup> Cf. note n°1

RTE et le Client souscrivent respectivement auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Producteur se transmettent une attestation d'assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, à la demande de l'une des Parties, l'autre Partie lui adresse, par tout moyen, l'attestation d'assurance correspondante, datant de moins de deux [2] mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de manière significative leur police.

Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d'Installation ayant du gaz comme source d'énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d'une puissance supérieure ou égale à 40 MW, l'assurance souscrite doit couvrir :

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d'euros) ;
- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cinq millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 8 M€ (huit millions d'euros).

Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d'Installation ayant du gaz comme source d'énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d'une puissance inférieure à 40 MW, l'assurance souscrite doit couvrir :

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 8 M€ (huit millions d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d'euros);
- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 1 M€ (un million d'euros) par sinistre avec un plafond annuel de 8 M€ (huit millions d'euros).

## **Article 8-8 CONFIDENTIALITE**

### **8-8-1 Nature des informations confidentielles**

En application de l'article L 111-72 du code de l'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la liste et les conditions sont fixées par le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié.

Pour les informations non visées par ce décret, chaque partie détermine et en informe l'autre partie, par tout moyen à sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu'elle considère comme confidentielles.

### **8-8-2 Contenu de l'obligation de confidentialité**

Pour les informations confidentielles visées par le décret précité et conformément à son article 2-II, le Client autorise RTE à communiquer à des tiers (par exemple à une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d'exécuter pour le compte de RTE des études pour le raccordement...) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l'exécution de la présente Convention.

Pour les informations confidentielles non visées par le décret précité, RTE et le Client s'autorisent à communiquer à des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire à l'exécution de la présente Convention.

RTE et le Client s'engagent à ce que les tiers, destinataires d'informations confidentielles dans les conditions ci-dessus, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la partie destinataire d'une information confidentielle s'engage à prendre, vis-à-vis de ses salariés, des sous-

traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer à l'exécution de la présente Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de l'archivage de celles-ci.

Chaque Partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, à l'autre Partie toute violation ou présomption de violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas, en cas de divulgation d'une information confidentielle :

- si la Partie qui en est à l'origine apporte la preuve que cette information était déjà accessible au public ou a été reçue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;
- dans les cas visés par le décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 susvisé ;
- dans le cadre de l'application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives de construction des ouvrages de raccordement notamment) ;
- dans le cadre d'une procédure contentieuse impliquant le Client et RTE.

### **8-8-3 Durée de l'obligation de confidentialité**

RTE et le Client s'engagent à respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cinq [5] ans après l'expiration de la Convention de Raccordement.

### **Article 8-9 CONTESTATIONS**

En cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution de la Convention de Raccordement, les Parties se rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse à l'autre Partie une demande précisant :

- La référence de la Convention de Raccordement (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;
- La proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige.

Les Parties conviennent expressément que le défaut d'accord, à l'issue d'un délai de trente Jours à compter de la Notification du différend, vaut échec desdites négociations.

Conformément à l'article L.134-19 du Code de l'énergie, en cas de différend entre RTE et le Client lié à l'accès au RPT ou à son utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat, le CoRDIS de la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des Parties.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de commerce de Paris.

### **Article 8-10 FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT**

La présente Convention de Raccordement est dispensée des frais de timbre et d'enregistrement. Les droits éventuels d'enregistrement et de timbre seront à la charge de celles des Parties qui aura motivé leur perception.



Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 - Trames-types

Article 8.4

**Convention de Raccordement pour une Installation de Production**

**Conditions Particulières**

**« Caractéristiques et Performances de l'Installation »**

Version applicable à compter du 01/01/2017

16 pages

**Version approuvée par la CRE  
par délibération du 16 novembre 2016**



**CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-.....-..]**  
**POUR L'INSTALLATION (NOM DE L'INSTALLATION)**  
**DE... (NOM DU CLIENT)**  
**AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ**

**CONDITIONS PARTICULIÈRES**  
**« CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES DE L'INSTALLATION »**

**Entre :**

RTE Réseau de Transport d'Électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

représentée par .....(nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné par « RTE »,

**d'une part,**

**et :**

.....(raison sociale du Client), .....(indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée...), dont le siège social est à .....(adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce et des Sociétés .....(nom du lieu d'immatriculation),

représenté (e) par .....(nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné(e) par « Client »,

**d'autre part,**

ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





## SOMMAIRE

<b>PREAMBULE.....</b>	<b>4</b>
<b>CHAPITRE 1 - OBJET .....</b>	<b>6</b>
<b>CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION .....</b>	<b>6</b>
<b>CHAPITRE 3 - PERFORMANCES EXIGÉES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION.....</b>	<b>6</b>
<b>CHAPITRE 4 - CONTRÔLE INITIAL DE CONFORMITE DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION .....</b>	<b>7</b>
<b>CHAPITRE 5 - CONTRÔLES PERIODIQUES DE CONFORMITE DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION....</b>	<b>7</b>
5.1 ECHEANCES DU CONTROLE PERIODIQUE.....	7
5.2 CONSISTANCE DES CONTROLES PERIODIQUES REALISES PAR LE CLIENT.....	7
5.3 VERIFICATION DU MAINTIEN DANS LE TEMPS DES PERFORMANCES .....	7
<b>CHAPITRE 6 - CONTRÔLE DES PERFORMANCES EN EXPLOITATION – RETOUR D'EXPERIENCE .....</b>	<b>8</b>
<b>CHAPITRE 7 - TRAITEMENT DES ECARTS DE PERFORMANCE EN EXPLOITATION.....</b>	<b>8</b>
<b>CHAPITRE 8 - MODIFICATIONS DE L'INSTALLATION.....</b>	<b>9</b>
<b>CHAPITRE 9 - AUTRES CONTRÔLES DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION.....</b>	<b>10</b>
<b>LISTE DES ANNEXES .....</b>	<b>11</b>
<b>ANNEXE 1 - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION .....</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE 2 - PERFORMANCES ATTENDUES DE L'INSTALLATION DU CLIENT .....</b>	<b>14</b>
<b>ANNEXE 3 - DOSSIER TECHNIQUE DE L'INSTALLATION DU CLIENT.....</b>	<b>15</b>
<b>ANNEXE 4 - CONSISTANCE DES CONTROLES PERIODIQUES A REALISER PAR LE CLIENT POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES.....</b>	<b>16</b>



## PREAMBULE

A titre d'exemple (selon la situation) :

### **Pour une nouvelle installation :**

*(Nom du Client) a décidé de construire sur le territoire de la commune de ....., dans le département de ....., une Installation de production dont les caractéristiques sont précisées en Annexe 1.*

*(Nom du Client) a demandé le raccordement de son installation au RPT. Cette demande de raccordement a fait l'objet d'une proposition technique et financière de RTE en date du ....., proposition acceptée par..... (nom du Client), le .....*

*Les présentes Conditions Particulières sont établies conformément à la « Procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de transport », approuvée par la CRE et publiée en DTR.*

*Pour les nouveaux raccordements, les modalités de mise en œuvre a Convention de Raccordement sont précisées à l'article 2.2.2 des Conditions Générales.*

### **Pour une installation déjà raccordée**

*(Nom du Client), est propriétaire sur le territoire de la commune de ....., dans le département de ....., d'une Installation de production dont les caractéristiques sont précisées dans les présentes « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement.*

*Cette Installation est raccordée au RPT à partir de ... (nom et type d'ouvrage).*

### **Pour une installation mise en service avant le 15 avril 2000**

*Cette Installation a été mise en service le jj mm aaaa.*

*La présente Convention de Raccordement est établie à l'occasion du premier contrôle périodique de l'Installation. Lors de ce premier contrôle périodique réalisé selon les dispositions du chapitre 1 du cahier des charges « Référentiel et maintien des performances existantes » - dont le modèle figure en Annexe 2 des présentes Conditions Particulières -, les informations et les résultats fournis par le Client sont consignés dans le chapitre 2 de ce même cahier des charges.*

*Le cahier des charges ainsi complété et annexé aux présentes Conditions Particulières constitue la référence du niveau de performances dont le Client garantit le maintien dans le temps.*

*Le Dossier Technique de l'Installation est complété et actualisé à chaque contrôle périodique ultérieur conformément aux modalités du chapitre 5 de la DTR.*

*La liste des points de contrôle faisant l'objet des contrôles périodiques, ainsi que leurs modalités de réalisation figurent en Annexe 4 des présentes Conditions Particulières.*

### **Pour une Installation mise en service après le 15 avril 2000 dont la PTF a été acceptée avant le 25 juillet 2010**

*Cette Installation a été mise en service le jj mm aaaa et relève de l'arrêté du 30 décembre 1999 ou de l'arrêté du 4 juillet 2003 ou de l'arrêté du 23 avril 2008.*

*Le Dossier Technique de l'Installation a été constitué lors du contrôle initial de conformité de l'Installation sur la base des cahiers des charges techniques identifiés en Annexe 2 des présentes Conditions Particulières.*

*Les caractéristiques des performances dont le Client garantit le maintien dans le temps sont définies dans les cahiers des charges techniques de l'Annexe 2 des présentes Conditions Particulières, et font l'objet de contrôles périodiques.*

*Le Dossier Technique de l'Installation est complété et actualisé à chaque contrôle périodique conformément aux modalités du chapitre 5 de la DTR. La liste des points de contrôle faisant l'objet des contrôles périodiques, ainsi que leurs modalités de réalisation figurent en Annexe 4 des présentes Conditions Particulières.*

### **Pour une Installation existante dont la PTF a été acceptée après le 25 juillet 2010**



*Cette Installation relève de l'arrêté du 23 avril 2008 et de l'arrêté du 6 juillet 2010.*

*[le cas échéant ajouter : Elle a été mise en service le jj mm aaaa]*

*Les caractéristiques de performances définies dans les cahiers des charges techniques de l'Annexe 2 des présentes Conditions Particulières constituent la référence du niveau de performances dont le Client garantit le maintien dans le temps.*

*Les caractéristiques de performances faisant l'objet des contrôles périodiques, ainsi que leurs modalités de réalisation, seront établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 juillet 2010.*

*Le rapport de contrôle résultant d'un contrôle périodique permet d'actualiser le Dossier Technique de l'Installation, joint en Annexe 3 de ces Conditions Particulières.*

**Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :**



## CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement de l'Installation de production visée au préambule.

Ces Conditions Particulières ont pour objet de décrire les caractéristiques techniques de l'Installation de production, les exigences de performances applicables à l'Installation, ainsi que les exigences de contrôle applicables à ces performances. Elles se substituent aux dispositions de la PTF ayant le même objet.

## CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Les principales caractéristiques de l'Installation raccordée, transmises par le Client, figurent dans l'Annexe 1.

Les caractéristiques techniques et les performances sont contrôlées initialement lors de l'Accès au Réseau Définitif (ARD) selon les modalités définies dans l'article 5 de la DTR et rassemblées dans le Dossier Technique.

En tant que de besoin, ces caractéristiques techniques et performances sont mises à jour afin de prendre en compte les modifications apportées à l'Installation depuis son premier raccordement. Les contrôles à réaliser le cas échéant après une modification de l'Installation sont définis à l'article 5 de la DTR.

## CHAPITRE 3 - PERFORMANCES EXIGÉES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Les Installations raccordées au RPT doivent respecter les prescriptions contenues dans les textes réglementaires (articles D.342-5 et suivants du code de l'énergie) qui leur sont applicables, et ceci pendant toute leur durée de vie.

Les exigences de RTE applicables à l'Installation de production, en cohérence avec la réglementation précitée ainsi qu'avec la Documentation Technique de Référence, sont exprimées dans les cahiers des charges de l'Annexe 2 des présentes Conditions Particulières « Performances attendues de l'Installation ». Le Client garantit le respect et le maintien des performances définies dans ces cahiers des charges, pendant toute la durée de vie de l'Installation.

L'ensemble des données déclaratives, ainsi que les attestations et les résultats des simulations et essais réalisés pour démontrer la conformité de l'Installation sont consignés dans le Dossier Technique de l'Installation, annexé aux présentes Conditions Particulières. Le Dossier Technique est constitué conformément au chapitre 5 de la DTR. Lorsqu'il procède à une modification d'une donnée consignée, le Producteur se conforme aux dispositions du chapitre 5 de la DTR, notamment son article 3.3.3.

Lorsque pour une performance donnée, la valeur définie aux Conditions Particulières diverge de celle définie dans les Règles relatives à la participation aux Services Système<sup>1</sup>, cette dernière prévaut. Cette disposition s'applique aux performances visées aux articles 1.3, 1.5, 1.6 et 1.9 de l'Annexe 2 des présentes Conditions Particulières lorsqu'il y est fait mention.

<sup>1</sup> Ces Règles, approuvées par la CRE, sont disponibles sur le site internet de RTE

## CHAPITRE 4 - CONTRÔLE INITIAL DE CONFORMITE DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Les contrôles avant l'Accès au Réseau Définitif (ARD) de l'Installation sont spécifiés dans le cahier des charges des capacités constructives figurant en Annexe 2 des présentes Conditions Particulières. RTE vérifie la conformité des résultats des contrôles et essais. Ces contrôles interviennent avant la signature de la Convention d'exploitation et de Conduite définitive ; ils conditionnent l'ARD de l'Installation.

La procédure suivie pour réaliser les contrôles avant l'ARD est décrite à l'article 5 de la DTR. Les contrôles avant l'ARD se décomposent en trois étapes :

- ✓ Etape 1 : Contrôles avant la mise en service du raccordement au RPT de l'Installation,
- ✓ Etape 2 : Contrôles avant la première injection de puissance sur le RPT par l'Installation,
- ✓ Etape 3 : Contrôles pendant la période d'essais de l'Installation.

Un procès-verbal de recette est signé à l'issue de chaque étape pour permettre le passage à l'étape suivante.

## CHAPITRE 5 - CONTRÔLES PERIODIQUES DE CONFORMITE DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

### 5.1 ECHEANCES DU CONTROLE PERIODIQUE

Les contrôles périodiques de l'Installation de production sont réalisés à l'initiative du Client, selon des échéances définies dans le chapitre 5 de la DTR, conformément à l'arrêté du 6 juillet 2010.

Le contrôle périodique est renouvelé à une fréquence décennale, à l'issue de la réalisation du premier contrôle périodique.

### 5.2 CONSISTANCE DES CONTROLES PERIODIQUES REALISES PAR LE CLIENT

Les modalités de réalisation des contrôles périodiques sont décrites dans le chapitre 5 de la DTR conformément à l'arrêté du 6 juillet 2010.

Le tableau figurant en Annexe 4 précise la liste des points de contrôle de performances à mettre en œuvre pour les Installations des catégories 1 et 2 au sens du Chapitre 5 de la DTR<sup>2</sup>, la référence documentaire exprimant les exigences de performances attendues, ainsi que la nature des informations et des résultats à fournir par le Client.

### 5.3 VERIFICATION DU MAINTIEN DANS LE TEMPS DES PERFORMANCES

Les contrôles périodiques réalisés par le Client ont pour objet de vérifier le maintien dans le temps des performances de l'Installation. A l'occasion de chaque contrôle périodique, le Client vérifie le maintien des performances de l'Installation et documente toute évolution des caractéristiques de performances dans un rapport de contrôle établi conformément à la DTR.

A l'issue d'un contrôle périodique et en cas d'accord de RTE, les caractéristiques de performances qui ont évolué sont consignées par voie d'avenant dans les cahiers des charges techniques. Les cahiers des charges techniques ainsi actualisés constituent la nouvelle référence pour les contrôles périodiques suivants.

---

<sup>2</sup> Chapitre 4 : Catégorie 1 installations en service au 15 avril 2000 ; Catégorie 2 installations non comprises dans la Catégorie 1 et dont la PTF a été acceptée avant le 24 juillet 2010

Le Client est responsable des performances de son Installation et de leur contrôle en exploitation.

Lorsque l’Installation de production est sujette à un incident avec des conséquences réelles et/ou potentielles sur la sûreté du système électrique, la qualité et la continuité de fourniture d’électricité, l’environnement, la sécurité des personnes et des biens, RTE peut procéder à des contrôles en concertation avec le Client ou demander à celui-ci de réaliser des contrôles destinés à vérifier le respect des exigences techniques de performances de l’Installation nécessaires au bon fonctionnement du système électrique.

Ces contrôles sont assurés de manière contradictoire par RTE et le Client.

Pour cela, le Client :

- Apporte sa contribution dans la phase de détection,
- Apporte sa contribution au rapport factuel commun (éléments nécessaires aux analyses : consignateur d’état, oscillo-perturbographe, enregistrements divers, ...),
- Analyse l’incident pour les aspects production et informe RTE des conclusions,
- Informe RTE dès le rétablissement effectif des performances de l’Installation.

Sur demande de RTE, au titre du retour d’expérience, le Client apporte son concours à l’analyse des incidents autres que ceux précités et dans lesquels l’Installation peut être concernée.

RTE s’engage à apporter son concours à l’analyse par le Client des incidents relatifs à la sûreté de l’Installation et impliquant des dysfonctionnements potentiels du RPT.

La planification des contrôles nécessitant la mise à disposition du RPT est réalisée conformément aux modalités du CART relatives aux interventions à la demande du Client, et le cas échéant, au contrat de Gestion Prévisionnelle.

Si la mise en œuvre des contrôles effectués par RTE entraîne un préjudice pour le Client alors que celui-ci était en conformité avec les prescriptions qui lui sont applicables, RTE prendra en charge le coût de ces contrôles et indemniserà le préjudice subi par le Client selon les stipulations du CART (préjudice direct, réel, actuel et certain).

Si les contrôles révèlent un non-respect des performances de l’Installation déclarées le cas échéant dans la Convention de Raccordement ou dans la Convention d’Engagement de Performances, le coût des contrôles et le préjudice lié à la perte de production seront à la charge du Client.

En complément de ces situations d’incident, les Parties organisent une réunion périodique consacrée au bilan des éventuels événements d’exploitation survenus ainsi qu’au suivi des évolutions des performances de l’Installation.

## **CHAPITRE 7 -      TRAITEMENT DES ECARTS DE PERFORMANCE EN EXPLOITATION**

Le Client informe RTE de tout écart de performance de l’Installation dès qu’il en a connaissance et le notifie au plus tard dans un délai de 24 heures. De son côté, RTE notifie au Client tout écart de performance qu’il a pu détecter. Le Client communique alors à RTE dans les meilleurs délais le niveau de dégradation de la performance et une analyse des conséquences pour l’Installation.

Au plus tard dans un délai d’un mois, le Client s’engage à définir une date prévisionnelle de mise en conformité en accord avec RTE.

Si la date de mise en conformité convenue ne peut être respectée, le Client transmet à RTE les éléments justifiant ce retard et propose une nouvelle date de mise en conformité établie d'un commun accord.

Si, dans l'attente de la mise en conformité de l'Installation, la dégradation d'une performance ne permet pas à RTE de respecter les règles d'exploitation du système électrique et peut être de nature à entraîner l'une des situations suivantes :

- Contraintes de tension haute ou basse (tension haute : atteinte ou études montrant l'atteinte de la limite du régime exceptionnel ; tension basse : études montrant l'atteinte de la limite du régime exceptionnel ou conduisant à prendre des mesures particulières d'exploitation pour éviter l'écroulement de tension),
- Contraintes de stabilité (études montrant des risques de rupture de synchronisme suite à court-circuit normalement éliminé avec extension des Installations de production proches sans parade possible par des modifications de topologie de réseau ; oscillations permanentes induisant des perturbations chez les clients alentours : passage intempestif de prise de transformateur, déclenchement de process de ces clients, ...),
- Eliminations non conformes des défauts d'isolement,
- Capacité des Installations à répondre aux ordres d'alerte et de sauvegarde,
- Dégradation de la qualité chez des tiers clients de RTE à proximité de l'Installation (perturbations avérées chez des clients : flickers, harmoniques, à coup de tension, déséquilibre),

RTE pourra demander au Client, après justification de ces contraintes, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de lever ces contraintes (ex : limitation de production voire arrêt, mise en place d'accords, priorisation de la maintenance de l'Installation du Client). Dans ce cas, les éventuelles conséquences financières de ces limitations seront à la charge du Client.

Si l'écart de performance est susceptible d'affecter la sécurité du système électrique et/ou la sécurité des personnes et des biens, RTE peut procéder à la déconnexion de l'Installation dans les conditions du CART. La reconnexion de l'Installation peut intervenir lorsque le Client a apporté la preuve de la mise en conformité de l'Installation conformément aux dispositions prévues dans le chapitre 5 de la DTR relatif aux contrôles de conformité des installations.

Le traitement des écarts de performance qui relèvent de contrats ou de Règles avec contrepartie financière à la charge de RTE est fait conformément aux dispositions de ceux-ci.

## **CHAPITRE 8 - MODIFICATIONS DE L'INSTALLATION**

Conformément à la DTR, toute modification de l'Installation de production ou de ses conditions d'exploitation doit faire l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une déclaration à RTE lorsque cette modification porte sur un équipement, une donnée ou une information consignée dans la Convention de raccordement, la convention d'exploitation et de conduite, ou la convention d'engagement de performances.

Le Client informe RTE de toute modification des caractéristiques de l'Installation telles qu'elles figurent dans le Dossier Technique de l'Installation. En cas de modification permanente d'une donnée technique, et après accord de RTE, le Dossier Technique de l'Installation est mis à jour.

RTE constate le cas échéant le caractère substantiel de cette modification au sens du I de l'article D.342-14 du code de l'énergie.

Les contrôles de conformité devant être réalisés à la suite d'une modification sont indiqués au chapitre 5 de la DTR.



## CHAPITRE 9 - AUTRES CONTRÔLES DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Les autres contrôles de conformité, et notamment les contrôles devant être réalisés à la suite d'un dysfonctionnement ou d'un arrêt de l'Installation de plus de deux ans, sont indiqués au chapitre 5 de la DTR.



## LISTE DES ANNEXES

Les présentes Conditions Particulières comportent les annexes listées ci-après. Ces annexes font partie intégrante de la Convention de Raccordement de l'Installation.

### **Annexe 1 : Description de l'Installation de Production**

- Fiches D1 et D2 transmises par le Client lors de la demande de raccordement (si disponibles et sans objet pour les installations en service et raccordées au 15 avril 2000)
- Autorisation d'exploiter au sens du Code de l'énergie
- Schéma unifilaire

### **Annexe 2 : Performances attendues de l'Installation du Client**

*Les Cahiers des charges joints dans cette Annexe expriment les exigences de performance que doit respecter l'Installation, et le niveau de performance dont le Client doit assurer le maintien dans le temps.*

*Cette Annexe est ainsi constituée :*

- *Des cahiers des charges exprimant les exigences de performances applicables à l'Installation, s'ils ont été établis lors du processus de raccordement initial (mises en service après le 15 avril 2000). Il s'agit des :*
  - Cahier des charges « Capacités constructives de l'Installation »,
  - Cahier des charges « Système de protection et performances d'élimination des défauts d'isolement »
  - Cahier des charges « Installation d'un équipement de téléconduite »
  - Cahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies »
- Ou :*
  - *Du cahier des charges établissant les performances de référence pour les Installations de catégorie 1 au sens de la DTR<sup>3</sup>*
    - Cahier des charges « Référentiel et maintien des performances existantes »

### **Annexe 3 : Dossier Technique de l'Installation**

### **Annexe 4 : Consistance des contrôles périodiques à réaliser par le Client**

---

<sup>3</sup> Au sens du chapitre 5 de la DTR : Catégorie 1 installations en service au 15 avril 2000



En deux exemplaires originaux,

Pour RTE	Pour le Client
<i>Nom – Prénom</i> <i>Qualité</i> <i>Signature</i>	<i>Nom – Prénom</i> <i>Qualité</i> <i>Signature</i>
à le	à le

## ANNEXE 1 - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

*Cette annexe est constituée :*

- *d'un schéma unifilaire,  
Ce schéma unifilaire doit notamment localiser les appareils essentiels suivants : alternateur(s), auxiliaires, transformateur(s), organes de coupure, charges et moteurs (en distinguant les différents types de moteurs), source interne (diesel ....), raccordement sur réseau de distribution et auxiliaire alimenté depuis ce réseau. Ce schéma unifilaire indique également, en tant que de besoin, l'implantation des TC & TT (captation des grandeurs électrotechniques), alimentant les protections ou automates agissant sur les organes de coupure.*
- *des fiches D1 et D2 établies par le client à la demande de raccordement (si disponibles)*
- *à défaut, d'une description des ouvrages connus (ou existants) et leurs principales caractéristiques :*
  - *les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies,*
  - *les sectionneurs et les tensions et intensités nominales,*
  - *tenue diélectrique de l'Installation (dispositions retenues par rapport à la zone de pollution et tensions de tenue aux chocs de foudre et de manœuvres ...)*
  - *tenue mécanique du jeu de barres, des supports isolants, ...*
  - *réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances,*
  - *automate de reprise de charge,*
  - *besoin en Pcc,*
  - *automate NODJ (le cas échéant...)*

***Cette annexe doit préciser la situation de l'Installation au regard de l'autorisation d'exploiter :***

- *l'Installation est réputée autorisée (préciser le cas)*
- *l'Installation dispose d'une autorisation délivrée par (...) le jj/mm/aaaa. Dans ce cas joindre la copie de l'autorisation*



## ANNEXE 2 - PERFORMANCES ATTENDUES DE L'INSTALLATION DU CLIENT

*Selon la situation :*

- *Cahier des charges « Capacités constructives de l'Installation »*
- *Cahier des charges « « Système de protection et performances d'élimination des défauts d'isolement »*
- *Cahier des charges « Installation d'un équipement de Téléconduite »*
- *Cahier des charges « Installation des équipements de comptage des énergies »*

*Ou :*

- *Cahier des charges « Référentiel et maintien des performances existantes » applicable aux Installations mises en service avant le 15 avril 2000 (cf. version publiée dans la [DTR](#) – Version en date du 01/07/2015).*



### ANNEXE 3 - DOSSIER TECHNIQUE DE L'INSTALLATION DU CLIENT

*Le Dossier Technique de l'Installation est constitué conformément aux dispositions de la DTR et aux cahiers des charges figurant en Annexe 2 des présentes Conditions Particulières.*



**ANNEXE 4 - CONSISTANCE DES CONTROLES PERIODIQUES A REALISER PAR LE CLIENT POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES**

*(cf. version publiée dans la [DTR](#) – Version en date du 01/07/2015).*



Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 - Trames-types

Article 8.4

**Convention de Raccordement**

**Conditions Particulières**

**« Caractéristiques des ouvrages de raccordement »**

*(Installations de production)*

Version applicable à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2015

14 pages



CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [..-....-..]

POUR LE RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION

DE... **(NOM DU CLIENT)**

AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

« CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »

### Auteur de la proposition

RTE Réseau de Transport d'Électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

représenté (e) par .....(Nom et qualité du Signataire), dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné par « RTE ».

### Bénéficiaire

.....(Raison sociale du Client), .....(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée...), dont le siège social est à .....(Adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce et des Sociétés .....(Nom du lieu d'immatriculation),

représenté (e) par .....(Nom et qualité du Signataire), dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné(e) par « Client ».

Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



## SOMMAIRE

<b>PREAMBULE.....</b>	<b>4</b>
<b>CHAPITRE 1 - OBJET.....</b>	<b>5</b>
<b>CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT.....</b>	<b>6</b>
2.1. TENSION DE RACCORDEMENT .....	6
2.2. PUISSANCE DE RACCORDEMENT .....	6
2.3. OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....	6
2.4. DISPOSITIFS DE COUPURE.....	6
2.5. RESEAU D'ÉVACUATION.....	7
2.6. TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT .....	7
2.7. POINT DE CONNEXION ET LIMITES DE PROPRIETE .....	7
2.8. POINTS PARTICULIERS RELATIFS AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....	8
A. INSTALLATIONS RACCORDEES SUR UNE FILE DE RENVOI DE TENSION .....	8
B. AUTOMATES PARTICULIERS .....	8
2.9. PIECES ANNEXEES .....	8
<b>ANNEXE 1 .....</b>	<b>10</b>
<b>ANNEXE 2 .....</b>	<b>12</b>
<b>ANNEXE 3 .....</b>	<b>14</b>

## PREAMBULE

*(Rappel succinct de l'historique de l'affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement).*

A titre d'exemple :

**Selon la situation :**

**(S'il s'agit d'une nouvelle Installation)**

**(Nom du Client)** a décidé de construire sur le territoire de la commune de ....., dans le département de ....., une Installation de production dont les caractéristiques sont précisées dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement.

**(Nom du Client)** a demandé le raccordement de son installation au RPT. Cette demande de raccordement a fait l'objet d'une proposition technique et financière de RTE en date du ....., proposition acceptée par..... **(Nom du Client)**, le .....

**(ou, si le raccordement existant n'a pas déjà donné lieu à l'établissement d'une Convention de Raccordement)**

**(Nom du Client)** est propriétaire sur le territoire de la commune de ....., dans le département de ....., d'une Installation de production dont les caractéristiques sont précisées dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de Raccordement.

Cette Installation est raccordée au RPT à partir de ... **(nom et type d'ouvrage)** depuis le ... **(date)**.

**Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :**

## CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement de l'Installation de production visée au préambule.

Elles ont pour objet de décrire les caractéristiques techniques des ouvrages de raccordement de l'Installation de production visée au préambule.

Elles constituent, avec les Conditions Générales dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance ainsi qu'avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l'installation » et le cas échéant les « Conditions Particulières – Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », la Convention de raccordement de l'Installation.

Les présentes « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement s'appliquent aussi bien aux opérations de raccordement au Réseau Public de Transport d'une nouvelle Installation qu'aux Installations déjà raccordées à ce réseau.

## CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

### 2.1. TENSION DE RACCORDEMENT

Le domaine de tension de raccordement de référence est le ... kV

Le raccordement de l'Installation au RPT est à la tension ... kV.

### 2.2. PUISSANCE DE RACCORDEMENT

La Puissance de Raccordement de l'Installation de Production, demandée par le Client est :

- à l'Injection<sup>1</sup> : ... MW
- au Soutirage : ... kW

Le Client s'engage à ce que la puissance active maximale que fournira ou soutirera l'Installation de Production au Point de Connexion ne dépasse pas les valeurs ci-dessus.

### 2.3. OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des ouvrages de raccordement sont décrites en Annexe 1 des présentes « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement ».

### 2.4. DISPOSITIFS DE COUPURE

Toute liaison de raccordement doit comporter deux dispositifs permettant d'assurer de façon fiable la coupure en charge de l'ouvrage à chacune de ses extrémités en cas de défaut. L'un de ces dispositifs fait partie de l'Installation de production et est exploité par le Client alors que l'autre fait partie du poste du RPT auquel l'Installation est raccordée.

Cependant, dans certains cas, la liaison de raccordement peut ne posséder qu'un seul dispositif de coupure :

- Cas du raccordement en piquage : le dispositif de coupure est situé dans l'Installation de production et des organes de séparation sont installés au point de piquage,
- Cas d'un poste de livraison du producteur mitoyen au poste du RPT : le dispositif de coupure est installé dans le poste du RPT.

---

<sup>1</sup> Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'Installation de Production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, les réserves de réglage primaire et secondaire fréquence/puissance, quand elles sont requises, étant utilisées à leurs limites constructives. Cette puissance est désignée par  $\pi$  max dans le cahier des charges de capacités constructives

Les dispositifs de coupure sont constitués de ... *description (un ou deux dispositifs de coupure) ainsi que le type de raccordement.*

Ils sont représentés sur le schéma de raccordement joint en Annexe 1 des Conditions particulières « Caractéristiques et Performances de l'Installation » de la Convention de raccordement.

## 2.5. RESEAU D'EVACUATION

Le Réseau d'évacuation<sup>2</sup> de l'Installation de production est constitué des ouvrages du Réseau Public de Transport indispensables à l'évacuation de la puissance active maximale de l'Installation de production, jusqu'au (x) premier(s) point (s) du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage.

L'Annexe 2 des présentes « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » décrit les ouvrages constituant le Réseau d'évacuation.

A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages du Réseau d'évacuation dont la perte entraîne la limitation de la production sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Ouvrages perturbants	Taux de défaillance	Durées moyennes d'indisponibilité (en heures)
<i>(Ouvrage 1)</i>	<i>(n<sub>1</sub>) /an</i>	<i>(h<sub>1</sub>)</i>
<i>(Ouvrage 2)</i>	<i>(n<sub>2</sub>) /an</i>	<i>(h<sub>2</sub>)</i>
<i>(etc.)</i>	<i>(n<sub>j</sub>) /an</i>	<i>(h<sub>j</sub>)</i>

*(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres études seront affichées.)*

## 2.6. TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l'Installation de Production, soit .....kA.

## 2.7. POINT DE CONNEXION ET LIMITES DE PROPRIETE

Le Point de Connexion est situé .....

Les ouvrages de raccordement, décrits ci-dessus, font partie du RPT jusqu'à la limite de propriété.

<sup>2</sup> Conformément à l'article 2.4 de la DTR de RTE

Type de circuit	Limite de propriété
Circuit(s) courants forts	La limite de propriété est située <i>(le cas échéant :)</i> aux chaînes d'ancrage de la ligne sur le portique du poste du Producteur, ces chaînes faisant partie du RPT <i>(le cas échéant :)</i> aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du Producteur, ces bornes restant sa propriété <i>(le cas échéant :)</i> aux bornes d'extrémité du câble dans le poste du Producteur, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du RPT.

D'autres éléments du RPT sont connectés à l'Installation, dont les limites de propriété sont précisées aux « Conditions Générales » de la Convention de Raccordement.

## 2.8. POINTS PARTICULIERS RELATIFS AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT

*Le cas échéant, renseigner une ou plusieurs des rubriques suivantes sinon inscrire « sans objet »*

### a. INSTALLATIONS RACCORDEES SUR UNE FILE DE RENVOI DE TENSION

Le raccordement est réalisé sur des ouvrages existants participant à un dispositif de reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34).

L'Installation est concernée par *[indiquer le nombre : un seul, deux...]* scénario(s) de renvoi de tension.

### b. AUTOMATES PARTICULIERS

L'Installation entre dans le périmètre de fonctionnement d'un ou plusieurs automates décrits ci-dessous :

- ✓ Automate d'effacement : *préciser le principe général de fonctionnement de cet automate*
- ✓ Automate NODJ : *préciser le principe général de fonctionnement de cet automate*
- ✓ *les conditions de fonctionnement et de maintien en conditions opérationnelles du ou des automate(s) sont précisés à l'Annexe 3.*

## 2.9. PIECES ANNEXEES

Annexe 1 : Description des ouvrages de raccordement

Annexe 2 : Description du Réseau d'évacuation

Annexe 3 : Description des conditions de fonctionnement et de maintien en conditions opérationnelles des automates particuliers

<p>Pour RTE</p> <p><i>Nom – Prénom</i>  <i>Qualité</i>  <i>Signature</i></p>	<p>Pour le Client</p> <p><i>Nom – Prénom</i>  <i>Qualité</i>  <i>Signature</i></p>
<p>Fait à  Le</p> <p>En deux exemplaires originaux</p>	<p>Fait à  Le</p> <p>En deux exemplaires originaux</p>

## ANNEXE 1

Description des ouvrages de raccordement



La consistance des ouvrages de raccordement est décrite ci-dessous :

➤ *Schéma de raccordement*

*Joindre un schéma adapté ou faire référence au schéma unifilaire aux Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l'Installation » s'il comporte les éléments attendus ci-dessous :*

- *Localisation des limites de propriétés et des points de connexion au RPT.*
- *Représentation des dispositifs de coupure*
- *le cas échéant : précisions sur les ouvrages déposés*

➤ *Consistance et caractéristiques techniques*

- *Description des ouvrages HT (sections, câble de garde, ...)* ;
- *Description des ouvrages BT (protections et automates, système de transmission des téléinformations, etc.)* ;
- *le cas échéant : description des ouvrages BT de gestion des effacements, et leur gestion dans le temps* ;

*Nota : Le secours est à considérer comme un autre raccordement s'il s'agit d'un raccordement HTA. Le Producteur doit faire la demande de cet autre raccordement au gestionnaire de réseau de distribution concerné.*

## ANNEXE 2

Description du Réseau d'évacuation

La consistance du Réseau d'évacuation est décrite ci-dessous :

Insérer un schéma

### **ANNEXE 3**

**Description des conditions de fonctionnement et de maintien en conditions opérationnelles des automates particuliers**



Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 \_ Trames-types

Article 8.4

**Convention de Raccordement**

**Conditions Particulières**

**« Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »**

*Installations de production dont le point de livraison est situé à terre*

*ou en cas d'application de l'article L342-2 du code de l'énergie*

Version applicable à compter du 01/05/2019

21 pages

**Version approuvée par la CRE  
par délibération du 04 avril 2019**

**CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [.....-..]**  
**POUR LE RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION (NOM DE L'INSTALLATION)**  
**DE... (NOM DU CLIENT)**  
**AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ**

**CONDITIONS PARTICULIÈRES**  
**« RÉALISATION ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »**

**Entre :**

RTE Réseau de Transport d'Électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé à l'Immeuble WINDOW, 7C, Place du Dôme, 92073 LA DEFENSE CEDEX,

représentée par ..... (Nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

ci-après désignée par « RTE ».

**d'une part**

**et**

.....(Raison sociale du Client), .....(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée...), dont le siège social est à .....(Adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce et des Sociétés .....(Nom du lieu d'immatriculation),

représenté (e) par ..... (Nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

ci-après désigné(e) par « Client » ou « Producteur ».

**d'autre part**

Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

## Sommaire

<b>CHAPITRE 1 - OBJET .....</b>	<b>5</b>
<b>CHAPITRE 2 - SOLUTION DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>6</b>
ARTICLE 2-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT .....	6
ARTICLE 2-2 DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES .....	6
ARTICLE 2-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES .....	6
<b>CHAPITRE 3 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>8</b>
ARTICLE 3-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE .....	8
ARTICLE 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES .....	8
ARTICLE 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX .....	9
ARTICLE 3-4 DELAI DE RACCORDEMENT .....	9
ARTICLE 3-5 RESERVES SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT .....	10
3-5-1 Dispositions générales applicables à tous les raccordements .....	10
3-5-2 Dispositions spécifiques aux raccordements des installations de production à partir de source d'énergie renouvelable .....	11
ARTICLE 3-6 NON RESPECT DU DELAI DE RACCORDEMENT .....	11
ARTICLE 3-7 BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES FOURNISSEURS DE RTE .....	11
<b>CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES .....</b>	<b>12</b>
ARTICLE 4-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....	12
4-1-1 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Poste .....	13
4-1-2 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Liaison .....	14
ARTICLE 4-2 FACTURE SOLDANTE DES ETUDES .....	15
ARTICLE 4-3 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE .....	15
ARTICLE 4-4 QUOTE-PART .....	15
ARTICLE 4-5 MODALITES DE PAIEMENT .....	16
ARTICLE 4-6 DEFAUT OU DESACCORD DE PAIEMENT .....	17
<b>CHAPITRE 5 RESPONSABILITES .....</b>	<b>18</b>
ARTICLE 5-1 PRINCIPES GENERAUX .....	18
ARTICLE 5-2 LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE .....	19

## PREAMBULE

*Se référer au préambule des conditions particulières « Caractéristiques et performances de l'Installation ».*

*(Rappeler succinctement l'historique de l'affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement).*

*A titre d'exemple :*

*(Nom du Client), a décidé de construire sur le territoire de la commune de ....., dans le département de ....., une Installation de ... dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances » de la présente Convention de Raccordement.*

*De l'énergie électrique devant être ... sur le Réseau Public de Transport (RPT), .....(Nom du Client) a demandé le raccordement de son installation au RPT.*

*Cette demande a fait l'objet d'une proposition technique et financière de RTE en date du,....., proposition acceptée par..... (Nom du Client), le .....*

**Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :**



## Chapitre 1 - OBJET

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement de l'Installation de production visée au préambule. Elles s'appliquent, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux opérations de raccordement au Réseau Public de Transport d'une nouvelle Installation, aux augmentations de puissance ou pour les modifications de raccordement existant.

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de la solution de raccordement retenue ainsi que les engagements réciproques des Parties et les conditions financières associées.

Elles constituent, avec les « Conditions Générales », dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance, ainsi qu'avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l'installation » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » la Convention de raccordement de l'Installation.

Les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'installation » de la Convention de Raccordement ont été signées le ...

Les présentes « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » sont étroitement liées. Elles n'entrent en vigueur qu'à la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties.

A l'entrée en vigueur des présentes Conditions Particulières, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la Proposition Technique et Financière acceptée par le Client.

**En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie**, est annexé à la Convention de Raccordement, le Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur.

Le Contrat de Mandat est actualisé afin de prendre en considération le résultat des études et des autorisations obtenues durant la phase de PTF. La signature dudit Contrat de Mandat est une condition suspensive à l'entrée en vigueur de la Convention de Raccordement.

Le Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur prévaut à la Convention de raccordement en ce qui concerne les Ouvrages Mandataire.

## Chapitre 2 - SOLUTION DE RACCORDEMENT

### Article 2-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Ouvrages à réaliser pour assurer le raccordement de l'Installation, tels qu'envisagés à la date de signature des présentes Conditions Particulières, sont décrites dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la présente Convention de Raccordement.

**Le cas échéant :** *En outre, la solution de raccordement inclut les travaux suivants de renforcement/de création du S3REnR ainsi que les travaux suivants de renforcement/de création de l'état initial, nécessaires pour l'évacuation de la production : [les lister, conformément à la PTF].*

### Article 2-2 DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

**Le cas échéant :** *limitations temporaires d'injection prévues par l'Article 4.3 des CG)*

La mise en service de l'Installation de Production est susceptible d'intervenir avant l'achèvement complet des travaux de création ou de renforcement d'ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement. Conformément à l'Article 4.3 des Conditions Générales, cette mise en service est associée à des limitations temporaires de l'injection à la charge du Client, jusqu'à l'achèvement des travaux précités.

La mise en service des travaux de création ou de renforcement conditionnant la levée des limitations temporaires est prévue pour [mois / année].

RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans les cas énumérés à l'article 3.5 des présentes Conditions Particulières.

### Article 2-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

**[Exemple1]**

Le risque de limitation, de type préventif, est évalué sur une fenêtre glissante de 5 ans en nombre maximal d'heures de limitations et en profondeur maximale d'effacement, pour les différents régimes climatiques d'exploitation du réseau <sup>1</sup> :

Période	Durée cumulée maximale des limitations (en heures)	Effacement maximal (en MW)
Hiver	x'	h'1
Eté	y'	h'2
Intersaisons	z'	h'3

Les limitations préventives dépendront des conditions d'exploitation. Le Producteur sera informé des limitations en (J-1, ou délai de préavis à préciser).

<sup>1</sup> On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1<sup>er</sup> Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril)

[Exemple 2]

Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraîne la limitation de l'Installation de production. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous :

Ouvrages perturbants / Localisation	Taux de défaillance	Durées moyennes d'indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1)	$(n_1)$ /an	$(h_1)$
(Ouvrage 2)	$(n_2)$ /an	$(h_2)$
(etc.)	$(n_j)$ /an	$(h_j)$

**Le cas échéant**, préciser, la durée et le placement dans l'année (saisons...) des périodes où le risque de limitations en curatif est présent.

**Le cas échéant**, Dans le cas d'une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans un temps maximal de (n) minutes.

**Le cas échéant** L'installation d'un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des limitations préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate sont décrites dans les Conditions Particulières Caractéristiques des ouvrages de raccordement.

## Chapitre 3 - REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

### Article 3-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages décrits à l'Article 2-1 des présentes Conditions Particulières.

*En cas de mise en œuvre de l'article L.342-2 du code de l'énergie, les dispositions du présent chapitre sont précisées dans Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur, annexé à la présente.*

### Article 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

La réalisation des ouvrages de raccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et amiables préalables à l'exécution des travaux.

RTE est responsable de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement. En revanche, RTE n'est pas garant des délais d'instruction des dossiers de demandes d'autorisations par les autorités administratives qui délivrent ces autorisations. Un retard dans l'obtention de ces autorisations ne peut pas engager la responsabilité de RTE s'il répond aux conditions définies à l'article 3.5.

Les étapes principales de ces procédures déjà effectuées, sont indiquées ci-après :

*[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : notamment en cas de débat public, d'expropriation, d'autorisation de défrichement, d'absence de DUP...]*

- Concertation préalable et finalisation de l'étude d'impact : réalisées le [date] ;
- Dépôt du dossier de déclaration d'utilité publique (DUP) : le [date] ;
- Enquête publique : réalisée du [date] au [date] ;
- Arrêté de DUP : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exécution : le [date] ;
- Approbation du projet et autorisation d'exécution : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande de permis de construire : le [date] ;
- Permis de construire : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande d'autorisation unique : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande de mise en servitudes ; le [date]
- Arrêté de mise en servitudes ; le [date]

Les étapes restant à réaliser sont les suivantes :

- Signature d'accords amiables
- Permissions de voirie

*[En cas de mise en œuvre de l'article L.342-2 du code de l'énergie, les étapes notamment les permissions de voirie qui sont réalisées par le Producteur pour le compte de RTE sont précisées dans le Contrat de mandat pour la réalisation des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur, annexé à la présente.]*

- Arrêtés de mise en servitudes

*[préciser des échéances prévisionnelles si elles sont disponibles]*

RTE tient le Client informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant à intervenir, en indiquant leur impact éventuel sur la date prévue de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement.

RTE tient le Client informé des éventuels recours contentieux à l'encontre d'une ou plusieurs autorisations administratives définies ci-avant.

### **Article 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX**

RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux à ses fournisseurs et prestataires qu'une fois les présentes Conditions Particulières entrées en vigueur, à l'exception éventuelle des fournitures et travaux couverts par des engagements spécifiques du Client et convenus dans le cadre de la Proposition Technique et Financière.

### **Article 3-4 DELAI DE RACCORDEMENT**

La durée prévisionnelle des travaux est de ... mois à compter de ...

*Sous réserve de l'article 3-5-2, pour les raccordements d'installations de production à partir de source d'énergie renouvelable, ce délai ne pourra être supérieur à 18 mois à compter de la date de réception par RTE de la convention de raccordement signée par le Client*

La Mise à Disposition du Raccordement devant desservir l'Installation est prévue pour le [...].

RTE notifie la date effective de Mise à Disposition du Raccordement au Client.

Cette date sera révisée en cas d'événement indépendant de la volonté de RTE, dans les hypothèses de l'article 3.5 des présentes Conditions Particulières.

Un calendrier prévisionnel de réalisation est annexé aux présentes conditions particulières.

Pour une Installation de Production relevant d'un S3REnR et qui doit être raccordée sur un poste à créer, dont le seuil de déclenchement n'est pas atteint, le délai de raccordement est soumis aux dispositions de l'article D.321-16 du code de l'énergie.

## Article 3-5 RESERVES SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT

### 3-5-1 Dispositions générales applicables à tous les raccordements

Dans le cas d'événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement de l'Installation, ou sur le délai de résorption des limitations d'injection annoncé à l'Article 2-2, RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de la date de Mise à Disposition des Ouvrages : ouvrages de l'extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au raccordement, y compris travaux de l'état initial d'un S3REnR.

Il s'agit des situations énumérées ci-après :

- modification des ouvrages à l'initiative exclusive du Client ;
- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et le cas échéant, dans l'obtention d'un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire.
- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente convention, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ;
- interruptions imputables au Client, notamment celles provoquées par les retards de paiement ayant entraîné une suspension des travaux dans les conditions définies à l'article 4-6 ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de l'avant-projet détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le Client;
- intempéries telles que définies à l'article L.5424-6 du code du travail
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique ;
- cas de force majeure ;

*Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la convention de raccordement, les réserves suivantes doivent également être intégrées dans la convention :*

- retard dans l'obtention des dernières autorisations administratives dans la mesure où RTE aura fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation des travaux ;
- modification des ouvrages à l'issue des procédures administratives.

*En cas de mise en œuvre de l'article L.342-2 du code de l'énergie :*

- les retards dans la réalisation des Travaux Mandataire imputables au Client.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le Client de tout risque de retard.

### **3-5-2 Dispositions spécifiques aux raccordements des installations de production à partir de source d'énergie renouvelable**

Pour une Installation de production à partir de source d'énergie renouvelable, le délai de raccordement et ses conditions de suspension et de prorogation sont soumis aux dispositions des articles L.342-3 et D.342-4-1 à D.342-4-6.

#### **Article 3-6 NON RESPECT DU DELAI DE RACCORDEMENT**

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, en cas de non-respect de la date de Mise à Disposition des Ouvrages de Raccordement et sous réserve des dispositions indiquées dans l'Article 3.5 des présentes Conditions Particulières, RTE verse au Client, à titre de dommages et intérêts, une indemnité libératoire calculée selon les modalités de l'article 5.3 des Conditions Générales.

#### **Article 3-7 BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES FOURNISSEURS DE RTE**

Dans l'hypothèse où RTE bénéficierait, dans les contrats qu'il conclut avec ses fournisseurs, de dispositions relatives à l'indemnisation liée au retard de la mise en service de la liaison apparaissant comme plus favorables que celles figurant dans les présentes conditions générales et particulières, RTE en informera le Producteur sous réserve de l'accord formel du fournisseur et lui proposera les mêmes conditions que celles conclues avec son fournisseur au-delà des frais encourus par RTE. Ces nouvelles dispositions viendront alors se substituer à celles prévues dans les articles correspondants des conditions générales et particulières.

## Chapitre 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES

### Article 4-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT

La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement.

**En cas de mise en œuvre de l'article L.342-2 du code de l'énergie :**

L'estimation du montant hors taxes à la charge du Producteur, aux conditions économiques de ..... (mois et année), est de .....€ (montant en lettres) au titre des Travaux RTE et de l'exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur.

**Pour une Installation de Production ne relevant pas d'un S3REnR :**

L'estimation du montant hors taxes à la charge du Producteur, aux conditions économiques de ..... (mois et année), est de .....€ (montant en lettres).

Si, en application des contrats conclus avec les fournisseurs de RTE, les prix desdits contrats diminuent, le montant correspondant à cette diminution sera déduit de la contribution financière à la charge du Client.

**Pour une Installation de Production relevant d'un S3REnR :**

L'estimation du montant hors taxes à la charge du Producteur, aux conditions économiques de ..... (mois et année), est de .....€ (montant en lettres) au titre des Ouvrages Propres de raccordement de l'Installation.

<b>OUVRAGES DE L'EXTENSION ou OUVRAGES PROPRES (si S3REnR)</b>	
<b>Frais d'études</b>	
Etudes liaison	
Etudes poste	
<b>Montant des frais d'études</b>	
<b>Travaux, fourniture et Ingénierie travaux</b>	
Liaison	
Poste	
<b>Montant des travaux, fournitures et ingénierie travaux</b>	
<b>Frais généraux</b>	
Liaison	
Poste	
<b>Montant des Frais généraux</b>	
<b>Montant total</b>	



#### 4-1-1 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Poste

POSTE	Coût Cellules (k€)	Coût Ouvrages généraux (k€)	Coût Autres prestations (k€)	Ingénierie (k€)	Coût total (k€)	Caractéristiques des cellules
<i>Cellule de raccordement</i>						
<i>Modification du jeu de barres</i>						
<b>TOTAL</b>						

Décomposition des rubriques POSTE	
Ouvrages généraux	drainage, réseau de terre, services auxiliaires, télécommunication, ...
Cellule	Disjoncteurs, sectionneurs, protections, liaisons HT, Jeux de barres, ...
Autres prestations	contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service, divers électriques, divers...

#### 4-1-2 Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Liaison

Désignation	L (km)	Coût Fournitures principales (k€)	Coût Travaux de construction (k€)	Ingénierie (k€)	Coût total (k€)	Caractéristiques
<i>Liaison de raccordement</i>						

Décomposition des rubriques LS ou LA	CABLE SOUTERRAIN	LIGNE AERIENNE
Fournitures principales	Fourniture des câbles de puissance, des extrémités et des jonctions des câbles de puissance, des câbles de terre, des câbles de communication et accessoires des câbles de communication, ...	Fourniture des supports y compris embases, des câbles conducteurs, des câbles de garde, des matériels d'équipement et des isolateurs, des matériels télécom ...
Travaux de construction	Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose, essai de gaine de la liaison, préparation du chantier câblé, réfection, tirage des différents câbles, montages des extrémités et des accessoires, ...	Déboisement, opérations préliminaires, installations de chantier, génie civil, montage et levage des superstructures, déroulage des conducteurs, déroulage des câbles de garde, mise en place des chaînes d'isolateurs et accessoires, mise en place des protections
Autres prestations	contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service, ...	Dépenses particulières (consignation, travaux provisoires ...), contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service ...

**[En cas de mise en œuvre de l'article L.342-2 du code de l'énergie :] préciser le détail du montant lié à l'exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des Ouvrages Dédiés de raccordement de l'Installation de production par le Producteur.**

#### **Article 4-2 FACTURE SOLDANTE DES ETUDES**

Conformément à la Proposition Technique et Financière, RTE adresse au Client la facture soldante de la part de la Contribution financière relative aux études. Le règlement de cette facture est une condition d'engagement des travaux de réalisation des Ouvrages de raccordement par RTE.

##### **Le cas échéant :**

Compte tenu des dispositions de la Proposition Technique et Financière et de la modification de la consistance des Ouvrages de raccordement, la part de la Contribution financière relative aux études a été révisée. Le nouveau montant résulte de **XXX**.

*[Préciser les causes de l'augmentation : augmentation des longueurs d'ouvrage, demandes des autorités, modifications à la demande du Client,...]*

La facture soldante tient compte de ce nouveau montant.

#### **Article 4-3 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE**

En cas d'événement indépendant de la volonté de RTE défini à l'article 3.5 des présentes, dûment justifié, conduisant à une modification des ouvrages de raccordement tels qu'ils sont prévus à la signature de la présente Convention de Raccordement ou des présentes Conditions Particulières, le montant forfaitaire de la contribution financière du Client sera révisé. Cette révision fera alors l'objet d'un avenant à la présente Convention sauf résiliation de celle-ci par le Client.

#### **Article 4-4 QUOTE-PART**

*Les dispositions du présent article ne sont applicables que si l'Installation de Production relève d'un S3REnR.*

Dans le cadre du S3REnR de la région **XXX**, le Producteur est également redevable de la quote-part, applicable au raccordement d'une Installation de Production. En application du S3REnR en vigueur, la Quote-Part Unitaire est fixée à **XX €/MW** à l'approbation du Schéma et se voit appliquer un coefficient de révision calculé et publié chaque année.

Le coefficient de révision en vigueur au moment de l'établissement de la présente Convention de Raccordement est égal à **.....** Pour chaque échéance de facturation, il est appliqué le coefficient de révision en vigueur à la date de facturation.

#### Article 4-5 MODALITES DE PAIEMENT

Le Client s'acquittera du reste de sa contribution financière selon l'échéancier de paiement ci-dessous.

Versements	Echéances	Montant hors taxes
1 <sup>er</sup> acompte de paiement	A l'acceptation de la Convention de raccordement	30% du montant de la contribution financière « Fournitures, Travaux, Ingénierie travaux et frais généraux »
2 <sup>ième</sup> acompte de paiement	6 mois après le début des travaux de raccordement (si la durée des travaux est supérieure à 6 mois)	30% du montant de la contribution financière « Fournitures, Travaux, Ingénierie travaux et frais généraux »
Solde	A l'achèvement des travaux de raccordement	40% du montant de la contribution financière « Fournitures, Travaux, Ingénierie travaux et frais généraux »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d'émission des factures.

De plus, **pour une installation relevant d'un S3REnR**, le Client s'est acquitté du paiement de la première échéance de la Quote-part dans les conditions de la PTF. Il s'acquitte du restant du règlement de la Quote-part selon l'échéancier de paiement défini comme suit :

Versements	Echéances	Montant hors taxes
2 <sup>ème</sup> échéance de paiement de la quote-part	A l'acceptation de la Convention de raccordement	30 % x Puissance installée x Quote Part Unitaire x coefficient de révision
3 <sup>ième</sup> échéance de paiement de la quote-part	Achèvement des travaux de raccordement	60 % x Puissance installée x Quote Part Unitaire x coefficient de révision

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de l'Article 4.6 s'appliquent.

Le Client peut effectuer son règlement par chèque à l'ordre de RTE ou par virement.

Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE  
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE  
2 rue Réaumur 75002 PARIS  
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549  
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L'ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement SWIFT, le Client demande à sa banque d'indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ « motifs

de paiement ». En cas d'absence de cette identification, des frais de gestion d'un montant de 140 euros sont facturés au Client.

En cas de désaccord sur tout ou partie des sommes dues au titre de la contribution financière par le Client, le paiement est effectué sur la base du montant accepté par le Client, le montant restant dû est traité en recourant au dispositif de l'article 4-6.

#### **Article 4-6 DEF AUT OU DES ACCORD DE PAIEMENT**

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC). Elles sont calculées à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif de la facture et ne peuvent être inférieures à un minimum de perception fixé à cent (100) euros hors taxes, augmenté de l'indemnité forfaitaire de quarante (40) euros prévue à l'article L.441-6 du code de commerce.

En cas de désaccord sur le montant d'une échéance de paiement, les Parties se consulteront pour définir de bonne foi le montant dû par le Client. S'il y a accord des Parties sur les montants des sommes exigibles, le paiement est effectué dans les meilleurs délais sans que la régularisation ultérieure du paiement par le Client ne puisse donner droit au versement de pénalités de retard.

A défaut d'accord dans un délai de 3 semaines ou si le règlement des sommes dues n'est pas intervenu dans les délais prévus par l'échéancier de paiement :

- RTE adresse un premier courrier de relance au Client ;
- Si la relance reste sans effet, RTE met en demeure le Client par courrier recommandé avec avis de réception de régler sous trois semaines les sommes dues ;
- Si après mise en demeure, le Client ne s'est pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE suspend l'instruction du raccordement et n'est plus tenu de respecter le Délai de Raccordement prévu dans la Convention de Raccordement. RTE informe le Client par courrier recommandé avec avis de réception que l'instruction du raccordement est suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois semaines lui rappelant les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l'instruction, exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et résiliation de la Convention de Raccordement).
- Si, à l'issue de cette mise en demeure, le Client ne s'est toujours pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE, RTE considèrera que le Client n'a pas respecté ses obligations et dans ces conditions, la Convention de Raccordement sera résiliée de plein droit, le Client restant redevable de l'ensemble des coûts engagés par RTE.

## Chapitre 5 RESPONSABILITES

### Article 5-1 PRINCIPES GENERAUX

RTE et le Client restent respectivement entièrement responsables de leurs obligations résultant de leur propre maîtrise d'ouvrage.

RTE reconnaît et accepte que :

- sous réserve du respect des délais prévus dans les présentes Conditions Particulières et sans préjudice de l'article 3-5, les observations, demandes ou commentaires du Client adressés à RTE, de même que leur absence, ne sauraient engager la responsabilité du Client ni parallèlement dégager la responsabilité de RTE au titre des travaux de raccordement ;
- Sans préjudice de l'article 3-5 et de l'article 4-3, en cas d'intervention des prestataires de RTE en même temps que des prestataires du Client, RTE demeure responsable de la réalisation des travaux de raccordement conformément à ses obligations contractuelles et réglementaires.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'article 5-2, RTE est responsable et tient le Client indemne des dommages matériels directs supportés par le Client dans la mesure où ces derniers résultent d'un manquement ou d'une inexécution d'une obligation de RTE assumée aux termes de la Convention de Raccordement.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'article 5-2, RTE est responsable envers le Client de toute négligence ou défaillance de prestataire(s) de RTE dans l'exécution des travaux de raccordement et tient le Client indemne des dommages matériels directs en résultant.

Dans les cas où la responsabilité du (ou des) prestataire(s) de RTE serait reconnue par une décision de justice, y compris en cas de condamnation *in solidum* ou solidaire avec RTE, le Client sera dans l'obligation d'exécuter la décision à l'encontre du (ou des) prestataire(s) de RTE (et/ou des assureurs du (ou des) prestataire(s) de RTE). Par conséquent, le Client s'interdit toute mesure d'exécution à l'encontre de RTE tant qu'il n'a pas cherché par tous les moyens raisonnables, en particulier les mesures d'exécution forcée, à obtenir indemnisation de la part du (ou des) prestataire(s) de RTE et/ou des assureurs du (ou des) prestataire(s) de RTE.

RTE est responsable des dommages directs causés aux Tiers qui pourraient résulter de sa faute le cas échéant. RTE garantit le Client contre tout recours à son encontre pour de tels dommages. Pour les besoins du présent article 5-1, "Tiers" signifie toute personne ou entité autre que les Parties, les prestataires du Client, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses clients, ainsi que les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants des prestataires du Client.

## **Article 5-2 LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE**

Sans préjudice des indemnités versées au titre de l'article 3-6, la responsabilité de RTE ne pourra en aucun cas excéder pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées à l'exécution ou l'inexécution de la Convention de Raccordement :

- 100% du montant de la contribution financière aux ouvrages de raccordement pour les parts fourniture, travaux et ingénierie liaison et poste des ouvrages de raccordement fixés à l'article 4-1, pour l'ensemble des conséquences dommageables.

Dans l'hypothèse où RTE aurait à subir le recours et serait tenu d'indemniser les prestataires du Client, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients du Client, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du plafond de responsabilité de RTE stipulé ci-dessus.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

- en cas de négligence d'une extrême gravité, faute lourde ou dolosive de RTE ou existence de dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la responsabilité de ce dernier;
- aux dommages corporels infligés aux employés du Client ou des prestataires du Client, ainsi que, le cas échéant, aux Tiers ayant mis en cause le Client ;
- aux montants payés par RTE au titre du dernier alinéa de l'article 5-1 s'agissant des dommages causés aux Tiers;
- aux montants payés par RTE en raison de l'exercice des garanties légales d'ordre public dont il est redevable ;
- aux indemnités versées par RTE au titre de l'article 3-6 (Non-respect du délai de raccordement).

Fait en deux exemplaires originaux

<p style="text-align: center;">Pour RTE</p> <p><i>Nom – Prénom</i> <i>Qualité</i> <i>Signature</i></p>	<p style="text-align: center;">Pour le Client</p> <p><i>Nom – Prénom</i> <i>Qualité</i> <i>Signature</i></p>
<p>à le</p>	<p>à le</p>



## Annexe : calendrier de réalisation



Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 \_ Trames-types

Article 8.4

**Convention de Raccordement**

**Conditions Particulières**

**« Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »**

*Installations de production issues de sources d'énergie renouvelable  
dont le Point de Livraison est situé en mer*

*Et hors application de l'article L342-2 du code de l'énergie*

Version applicable à compter du 01/01/2020

154 pages

**Version approuvée par la CRE  
par délibération du 28/11/2019**

**CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [.....]**  
**POUR LE RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION (NOM DE L'INSTALLATION)**  
**DE... (NOM DU CLIENT)**  
**AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ**

**CONDITIONS PARTICULIÈRES**  
**« RÉALISATION ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »**

**Entre :**

RTE Réseau de Transport d'Électricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé à l'immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par ..... (Nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée par « RTE ».

**D'une part**

**Et**

.....(Raison sociale du Client), .....(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée...), dont le siège social est à .....(Adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce et des Sociétés ..... (Nom du lieu d'immatriculation),

Représentée par ..... (Nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée par « Client ».

**D'autre part**

Ou par défaut, dénommées individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

# Sommaire

<b>CHAPITRE 1</b>	<b>OBJET .....</b>	<b>8</b>
ARTICLE 1-1	OBJET DES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES.....	8
ARTICLE 1-2	DEFINITIONS.....	8
<b>CHAPITRE 2</b>	<b>SOLUTION DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>13</b>
ARTICLE 2-1	SOLUTION DE RACCORDEMENT.....	13
ARTICLE 2-2	DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES.....	13
ARTICLE 2-3	DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES .....	13
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>15</b>
ARTICLE 3-1	OBJET DU PRESENT CHAPITRE.....	15
ARTICLE 3-2	ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES.....	15
ARTICLE 3-3	FOURNITURES ET TRAVAUX.....	16
ARTICLE 3-4	DELAI(S) DE RACCORDEMENT ET DATES CONTRACTUELLES DE MISE A DISPOSITION DE LA(DES) LIAISON(S) .....	16
ARTICLE 3-5	RESERVES SUR LE(S) DELAI(S) DE RACCORDEMENT .....	17
ARTICLE 3-6	NON-RESPECT DU(DES) DELAI(S) DE RACCORDEMENT .....	18
ARTICLE 3-7	BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES PRESTATAIRES DE RTE.....	19
3-7-1	<i>Contrats conclus avec les Prestataires de RTE autres que le Câblier .....</i>	<i>19</i>
3-7-2	<i>Contrat Câblier.....</i>	<i>19</i>
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>PRINCIPES DE TRANSPARENCE, D'INFORMATION ET DE COORDINATION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>22</b>
ARTICLE 4-1	OBJET DU PRESENT CHAPITRE.....	22
ARTICLE 4-2	PRINCIPES GENERAUX.....	22
4-2-1	<i>Obligation générale de coordination et de suivi.....</i>	<i>22</i>
4-2-2	<i>Rapports mensuels d'activité.....</i>	<i>22</i>
4-2-3	<i>Calendrier du projet.....</i>	<i>23</i>
4-2-4	<i>Gestion des Interfaces .....</i>	<i>23</i>
4-2-5	<i>Cohérence technique entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation .....</i>	<i>25</i>
4-2-6	<i>Organisation des Travaux.....</i>	<i>25</i>
4-2-7	<i>Participation du Client aux Essais et Inspections de la (des) Liaison(s).....</i>	<i>25</i>
ARTICLE 4-3	COORDINATION DES PARTIES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	26
4-3-1	<i>Coordination des travaux .....</i>	<i>26</i>
4-3-2	<i>Coordination avec les Prestataires du Client et les Prestataires de RTE.....</i>	<i>28</i>
4-3-3	<i>Accès du Client au site de RTE .....</i>	<i>28</i>
4-3-4	<i>Accès de RTE au Site du Client en mer .....</i>	<i>29</i>
ARTICLE 4-4	SUSPENSION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT PAR LE CLIENT .....	29
4-4-1	<i>Modalités de suspension par le Client .....</i>	<i>29</i>
4-4-2	<i>Conséquences d'une suspension par le Client.....</i>	<i>30</i>
ARTICLE 4-5	PLAN DE REMEDIATION EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	30
4-5-1	<i>Déclenchement.....</i>	<i>30</i>
4-5-2	<i>Objet et principes généraux du Plan de Remédiation.....</i>	<i>31</i>
4-5-3	<i>Accord des Parties sur le Plan de Remédiation.....</i>	<i>31</i>
4-5-4	<i>Non-respect du Plan de Remédiation .....</i>	<i>31</i>
ARTICLE 4-6	DISPOSITIF DE DELEGATION ET DISPOSITIF DE RESILIATION EN CAS DE RETARD PROLONGE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX CABLIERS.....	32
4-6-1	<i>Cas de déclenchement du Dispositif de Délégation et du Dispositif de Résiliation .....</i>	<i>32</i>
4-6-2	<i>Dispositif de Délégation.....</i>	<i>32</i>
4-6-3	<i>Dispositif de Résiliation.....</i>	<i>33</i>
4-6-4	<i>Interfaces avec les autres Travaux de Raccordement.....</i>	<i>34</i>
4-6-5	<i>Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) .....</i>	<i>35</i>

4-6-6	<i>Paielement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation</i>	35
4-6-7	<i>Indemnisation du retard dans la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) en cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation</i>	36
4-6-8	<i>Responsabilités</i>	36
ARTICLE 4-7	MODIFICATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT	37
4-7-1	<i>Modifications à l'initiative de RTE</i>	37
4-7-2	<i>Modifications à l'initiative du Client</i>	37
4-7-3	<i>Stipulations communes à toutes les modifications</i>	38
ARTICLE 4-8	MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 3-5 ET DE L'ARTICLE 5-3	39
4-8-1	<i>Stipulations générales</i>	39
4-8-2	<i>Stipulations spécifiques à l'aléa météorologique et océanographique (stand-by météo)</i>	39
ARTICLE 4-9	COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT	40
4-9-1	<i>Principes généraux</i>	40
4-9-2	<i>Procédure de Mise à Disposition de la (les) Liaison(s)</i>	40
ARTICLE 4-10	COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE EN SERVICE DU RACCORDEMENT	41
ARTICLE 4-11	GARANTIES FINANCIERES AU BENEFICE DU CLIENT	43
ARTICLE 4-12	SECURITES FINANCIERES AU BENEFICE DE RTE	43
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>DISPOSITIONS FINANCIERES</b>	<b>45</b>
ARTICLE 5-1	CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT	45
	<i>Détail du montant des fournitures/travaux/ingénierie pour la part poste</i>	46
	<i>Détail du montant des fournitures/travaux/ingénierie pour la part liaison terrestre</i>	46
	<i>Détail du montant des fournitures/travaux/ingénierie pour la part sous-marine de la (des) Liaison(s)</i>	47
ARTICLE 5-2	FACTURE SOLDANTE DES ETUDES	47
ARTICLE 5-3	RESERVES SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT	48
ARTICLE 5-4	QUOTE-PART	48
ARTICLE 5-5	MODALITES DE PAIEMENT	48
5-5-1	<i>Avance</i>	48
5-5-2	<i>Principes pour la part poste terrestre et Point de Livraison en mer des Ouvrages de Raccordement</i>	49
5-5-3	<i>Principes pour la part liaison terrestre des Ouvrages de Raccordement</i>	49
5-5-4	<i>Principes pour la part liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement</i>	50
5-5-5	<i>Principes pour la part assurances et frais de garanties financières</i>	51
5-5-6	<i>Complément dans le cas des installations relevant des S3REnR</i>	51
5-5-7	<i>Facturation et règlement</i>	52
ARTICLE 5-6	DEFAULT OU DESACCORD DE PAIEMENT	52
ARTICLE 5-7	MONTANT FINAL DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT	53
ARTICLE 5-8	PAIEMENT DES ASSURANCES	54
<b>CHAPITRE 6</b>	<b>RESPONSABILITE</b>	<b>55</b>
OPTION 1 –	CLAUSE DE TYPE "KNOCK FOR KNOCK"	55
ARTICLE 6-1	DEFINITIONS	55
ARTICLE 6-2	CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE CROISEE (KNOCK-FOR-KNOCK)	55
ARTICLE 6-3	DOMMAGES IMMATERIELS ET / OU INDIRECTS	56
ARTICLE 6-4	LIMITATIONS DE RESPONSABILITE	56
ARTICLE 6-5	LIMITATION SPECIFIQUE DE RESPONSABILITE DE RTE EN CAS DE RETARD A LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT	57
OPTION 2 –	CLAUSE DE RESPONSABILITE	57
ARTICLE 6-1	PRINCIPES GENERAUX	57
ARTICLE 6-2	DOMMAGES IMMATERIELS ET/OU INDIRECTS	58
ARTICLE 6-3	LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE	58
ARTICLE 6-4	LIMITATION DE RESPONSABILITE DU CLIENT	59
<b>CHAPITRE 7</b>	<b>DISPOSITIONS DIVERSES</b>	<b>60</b>
ARTICLE 7-1	ASSURANCES	60
ARTICLE 7-2	PROCEDURE D'EXPERTISE	60

ARTICLE 7-3	RENONCIATION AU BENEFICE DE L'IMPREVISION.....	61
ARTICLE 7-4	NOTIFICATIONS.....	61
ARTICLE 7-5	DROITS DES CREANCIERS FINANCIERS [CLAUSE A INTEGRER EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT].....	62
7-5-1	<i>Droits des créanciers financiers en cas de suspension des Travaux de Raccordement par RTE</i> .....	62
7-5-2	<i>Droits des créanciers financiers en cas de résiliation de la Convention de Raccordement par RTE</i> .....	62
7-5-3	<i>Accord direct</i> .....	62
ARTICLE 7-6	LANGUE APPLICABLE.....	62
<b>ANNEXE [1] -</b>	<b>CALENDRIER ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....</b>	<b>66</b>
ANNEXE [1.1]	CALENDRIER DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....	66
ANNEXE [1.2]	SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET.....	68
ANNEXE [1.3]	SCENARIO D'INSTALLATION DE REFERENCE ET REGLES DE RECALAGE.....	71
<b>ANNEXE [2] -</b>	<b>PLANNING ET INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....</b>	<b>72</b>
ANNEXE [2.1]	SI LES PARTIES EN CONVIENNENT, LE CLIENT PEUT ECHANGER LES INFORMATIONS DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION DEFINIES DANS LA PRESENTE ANNEXE. PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	72
ANNEXE [2.2]	INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET.....	73
<b>ANNEXE [3] -</b>	<b>GESTION DES INTERFACES.....</b>	<b>74</b>
ANNEXE [3.1]	DEFINITION DES INTERFACES ENTRE LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	74
ANNEXE [3.2]	PROCEDURE DE GESTION DES INTERFACES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	76
ANNEXE [3.3]	CO-ACTIVITE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	76
ANNEXE [3.4]	COORDINATION ENTRE LES COORDONNATEURS SPS DES PARTIES.....	76
<b>ANNEXE [4] -</b>	<b>PLAN D'EXECUTION DE RTE ET SEQUENCERMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....</b>	<b>77</b>
ANNEXE [4.1]	SEQUENCERMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....	77
ANNEXE [4.2]	PLAN D'EXECUTION DE RTE.....	80
<b>ANNEXE [5] -</b>	<b>ORGANISATION DES TRAVAUX DU PROJET.....</b>	<b>83</b>
ANNEXE [5.1]	MODALITES GENERALES D'ORGANISATION ET SUIVI DU PROJET DURANT L'EXECUTION.....	83
ANNEXE [5.2]	MODALITES D'ORGANISATION DES TRAVAUX EN MER.....	86
ANNEXE [5.3]	DOCUMENTATION ET COMMUNICATION ENTRE LE CLIENT ET RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET D'INSTALLATION.....	87
<b>ANNEXE [6] -</b>	<b>ACCES AU SITE DE RTE.....</b>	<b>89</b>
ANNEXE [6.1]	GENERALITES.....	89
ANNEXE [6.2]	ACCES AU POSTE RTE.....	89
ANNEXE [6.3]	ACCES AU CHANTIER TERRESTRE DE RTE.....	89
ANNEXE [6.4]	ACCES AU CHANTIER MARITIME DE RTE.....	90
ANNEXE [6.5]	ACCES AU CHANTIER RTE SUR LA PLATE-FORME EN MER.....	90
<b>ANNEXE [7] -</b>	<b>OBLIGATIONS DE RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT SUR LE SITE DU CLIENT.....</b>	<b>91</b>
ANNEXE [7.1]	OBLIGATION DE RTE POUR ACCEDER AU SITE CLIENT.....	91
ANNEXE [7.2]	REQUIS EN MATIERE D'HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (HSE).....	91
ANNEXE [7.3]	REQUIS EN MATIERE DE QUALITE.....	93
<b>ANNEXE [8] -</b>	<b>MODELES DE CONTRATS DE MANDAT.....</b>	<b>94</b>
ANNEXE [8.1]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DELEGATION.....	94
ANNEXE [8.2]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION.....	107
<b>ANNEXE [9] -</b>	<b>ESSAIS ET INSPECTIONS DE LA (OU DES) LIAISON(S).....</b>	<b>123</b>
ANNEXE [9.1]	RAPPEL : DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT.....	123

ANNEXE [9.2]	LISTE DES MATERIELS CLES MAJEURS .....	123
ANNEXE [9.3]	INSPECTIONS ET ESSAIS, DOCUMENTATION PREALABLES ET LIVRABLES .....	123
ANNEXE [9.4]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MISE A DISPOSITION DE LA (LES) LIAISON(S) .....	125
ANNEXE [9.5]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MAINTENANCE DE LA (LES) LIAISON(S).....	126
<b>ANNEXE [10] -</b>	<b>FICHE TEST DE TRANSIT .....</b>	<b>128</b>
<b>ANNEXE [11] -</b>	<b>MODELE DE GARANTIES .....</b>	<b>129</b>
	<i>CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : .....</i>	<i>136</i>
<b>ANNEXE [12] -</b>	<b>DECOMPOSITION DETAILLEE ET ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT.....</b>	<b>149</b>
ANNEXE [12.1]	AVANCE .....	149
ANNEXE [12.2]	DECOMPOSITION DETAILLEE DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT.....	149
ANNEXE [12.3]	ECHEANCIERDE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT.....	149
<b>ANNEXE [13] -</b>	<b>ASSURANCES.....</b>	<b>153</b>
<b>ANNEXE [14] -</b>	<b>LISTE DES EXPERTS POUR LE COLLEGE D’EXPERTS .....</b>	<b>154</b>

## PREAMBULE

*(Rappeler succinctement l'historique de l'affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement).*

*A titre d'exemple :*

*(Nom du Client), a décidé de construire en mer, au large de ....., dans le département de ....., une Installation de ... dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l'installation » de la présente Convention de Raccordement.*

*De l'énergie électrique devant être ... sur le Réseau Public de Transport d'électricité (RPT), ..... (Nom du Client) a demandé le raccordement de son installation au RPT.*

*Cette demande a fait l'objet d'une Proposition Technique et Financière (PTF) de RTE en date du ....., proposition acceptée par ..... (Nom du Client), le .....*

**Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :**



## Chapitre 1 OBJET

### ARTICLE 1-1 OBJET DES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement de l'Installation de production visée au préambule. Elles s'appliquent, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux opérations de raccordement au Réseau Public de Transport d'une nouvelle installation de production en mer, aux augmentations de puissance ou pour les modifications de raccordement existant, sauf en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie par le Client.

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de la solution de raccordement retenue ainsi que les engagements réciproques des Parties et les conditions financières associées.

Le Raccordement présente des caractéristiques techniques liées aux travaux en milieu maritime et des risques d'interfaces spécifiques entre les Travaux de l'Installation et les Travaux de Raccordement.

Les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » constituent, avec les « Conditions Générales », dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance, ainsi qu'avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l'installation » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement », la Convention de Raccordement de l'Installation.

Conformément à l'article 2-1 des « Conditions Générales », les « Conditions Particulières » prévalent sur les « Conditions Générales ».

En cas de contradiction entre les « Conditions Particulières » et les Annexes des présentes Conditions Particulières, les Conditions Particulières prévalent sur les Annexes.

Les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'installation » de la Convention de Raccordement ont été signées le [●●/●●/●●●●].

Les présentes « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » sont étroitement liées. Elles n'entrent en vigueur qu'à la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties.

A l'entrée en vigueur des présentes Conditions Particulières, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la Proposition Technique et Financière acceptée par le Client.

Les termes et expressions dont la première lettre est une lettre majuscule ont la signification qui leur est donnée à l'Article 1-2 des présentes Conditions Particulières ou, à défaut, dans les Conditions Générales.

### ARTICLE 1-2 DEFINITIONS

#### Annexe

Annexe des présentes Conditions Particulières.

#### Article

Article des présentes Conditions Particulières.

## **Câblier**

Titulaire du ou des Contrats Câblier.

## **Cahier des Charges des Travaux Câblier**

Ensemble des stipulations, notamment relatives aux garanties du Contrat Câblier, y compris les spécifications techniques de ce dernier, remises par RTE aux candidats dans le cadre de l'appel d'offres lancé par RTE pour la réalisation des Travaux Câblier.

## **Calendrier**

Document qui décrit les échéances au plus tard de chacun des jalons contractuels. On distingue le Calendrier des Travaux de Raccordement, constitué des Evénements Clés Majeurs et des Interfaces Clés de RTE, et le Calendrier des Interfaces Clés du Client.

## **Contrat Câblier**

Le (ou les) contrat(s), conclu(s) par RTE, comprenant la fourniture et/ou l'installation des câbles sous-marins et leurs accessoires en vue du raccordement en mer de l'Installation.

## **Contribution Financière du Client**

Montant global et forfaitaire dû par le Client à RTE en contrepartie de l'exécution des Travaux de Raccordement dans les conditions du chapitre 5 des présentes Conditions Particulières.

## **Contrat de Mandat**

Contrat relatif à la mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

## **Date Butoir**

Date correspondant (i) pour chaque Evènement Clé Majeur, à la Date Prévisionnelle Initiale augmentée d'un délai de trois (3) mois et (ii) à la Date Contractuelle de Mise à Disposition de chacune des Liaisons augmentée de trois (3) mois.

## **Date Butoir Modifiée**

Date correspondant, pour chaque Evènement Clé Majeur, à la Date Prévisionnelle Modifiée augmentée d'un délai de trois (3) mois.

## **Date Contractuelle de Mise à Disposition**

Date à laquelle RTE s'engage contractuellement à prononcer la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s).

## **Date Effective de Mise à Disposition**

Date à laquelle la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) est prononcée par RTE.

## **Date Limite**

Date Butoir augmentée de neuf (9) mois.

## **Date Prévisionnelle Initiale**

Date correspondant, pour chaque Evènement Clé Majeur, à la date au plus tard à laquelle l'Evènement Clé Majeur considéré doit être réalisé conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*).

## **Date Prévisionnelle Modifiée**

Date correspondant, pour chaque Evènement Clé Majeur, à la nouvelle date au plus tard à laquelle l'Evènement Clé Majeur considéré doit être réalisé, telle que modifiée par le Plan de Remédiation, dans les conditions prévues à l'Article 4-5.

**Date Recalée de Mise à Disposition**

Nouvelle Date de Mise à Disposition d'une Liaison telle que fixée par RTE dans le cadre du recours au Dispositif de Délégation ou au Dispositif de Résiliation dans les conditions prévues à l'Article 4-6-7-1.

**Délai(s) de Raccordement**

Délai(s), à compter de la date de signature de la Convention de Raccordement, dans lesquels RTE s'engage contractuellement à prononcer la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s).

**Dispositif de Délégation**

Procédure contractuelle de délégation de l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblier par RTE, définie à l'Article 4-6-2 dans le respect des dispositions du code de l'énergie portant sur le raccordement aux réseaux.

**Dispositif de Résiliation**

Procédure contractuelle de résiliation de tout ou partie du Contrat Câblier et de prise en charge par le Client de la conduite et de la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblier, notamment la passation d'un(de) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s), définie à l'Article 4-6-3 dans le respect des dispositions du code de l'énergie portant sur le raccordement aux réseaux.

**Essais et Inspections**

Vérifications, essais, certifications, inspections et autres procédures réalisés par RTE, en vue de la Mise à Disposition d'une Liaison, auxquels peut participer le Client conformément à l'Article 4-9, et listés de manière exhaustive à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*).

**Evènement Clé Majeur**

Evènement structurant de la réalisation des Travaux de Raccordement dont le non-respect peut entraîner un décalage de la Mise à Disposition de la (ou des) Liaison(s). Les Evènements Clés Majeurs sont listés de manière exhaustive en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*).

**Interface**

Toute interaction, connexion ou limite entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation, qui peut être physique, contractuelle, organisationnelle ou d'une autre nature.

**Interface Clé du Client**

Interface structurant de la réalisation des Travaux de l'Installation pour la réalisation des Travaux de Raccordement. La liste des Interfaces Clés du Client figure à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

**Interface Clé de RTE**

Interface structurant de la réalisation des Travaux de Raccordement pour la réalisation des Travaux de l'Installation. La liste des Interfaces Clés de RTE figure en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des travaux de raccordement*).

**Jalon de Paiement**

Evènement dont la réalisation conditionne le versement de la Contribution Financière du Client conformément à l'échéancier de paiement figurant au chapitre 5 et détaillé en Annexe [12] - (*Décomposition détaillée et échéancier de versement de la Contribution Financière du Client*).

**Liaison**

Ouvrage constitué d'une partie sous-marine (câble sous-marin et accessoires) et d'une partie souterraine (câble souterrain et accessoires).

**Matériel Clé Majeur**

Composant à la fois structurant et spécifique des Ouvrages de Raccordement d'Installation de production dont le Point de Livraison est situé en mer, revêtant une innovation technologique ou dont la défaillance aurait un impact significatif et durable sur la capacité à évacuer l'énergie produite par l'Installation. Les composants standards et ceux dont la réparation ou le remplacement peuvent être effectués rapidement par RTE ne sont pas considérés comme des Matériels Clés Majeurs. La liste des Matériels Clés Majeurs est définie en Annexe [9] – (*Essais et inspections de la (ou des) Liaison(s)*).

**Mise à Disposition**

Acte par lequel, pour une Liaison, RTE informe le Client que ladite Liaison, de même que l'ensemble des ouvrages nécessaires à l'évacuation de l'énergie par cette dernière, est construite, a fait l'objet des essais systèmes réalisés par RTE, et est prête à être connectée électriquement à l'Installation.

**Notification**

Toute communication entre les Parties devant faire l'objet d'une lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de réception ou d'une remise en mains propre contre reçu, tel que défini à l'Article 7-5.

**Notifier**

Action d'émettre une Notification.

**Nouveau Câblier**

Titulaire du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) passés par le Client.

**Nouveau Contrat Câblier**

Le (ou les) contrat(s) comprenant la fourniture et l'installation des câbles sous-marins et leurs accessoires en vue du raccordement en mer de l'Installation, conclu(s) par le Client dans le cadre du Dispositif de Résiliation, au nom et pour le compte de RTE.

**Observations Majeures**

Commentaires formulés par le Client relatifs à des non conformités, défauts apparents rédhibitoires ou désordres sur les Ouvrages de Raccordement les rendant impropres à leur destination ou affectant de manière significative les conditions de leur exploitation industrielle.

**Observations Mineures**

Commentaires formulés par le Client relatifs à des non conformités, défauts apparents ou désordres affectant les Ouvrages de Raccordement susceptibles de perturber leur exploitation, mais ne constituant pas des Observations Majeures.

**Ouvrages de Raccordement ou Raccordement**

Ensemble des ouvrages du Réseau Public de Transport d'électricité à créer ou à renforcer en vue du raccordement de l'Installation du Client au Réseau Public de Transport d'électricité, selon les dispositions des articles L342-1 et suivants du code de l'énergie.

**Plan de Remédiation**

Plan, défini par RTE et soumis à l'accord du Client, prévoyant des actions et mesures correctives à mettre en place par RTE pour supprimer ou réduire le retard pris pour la réalisation des Travaux de Raccordement, tel que défini à l'Article 4-5.

**Plan de Remédiation Modifié**

Mise à jour du Plan de Remédiation remis par RTE en cas d'avancement des Travaux de Raccordement en deçà des prévisions du Plan de Remédiation précédent, conformément à l'Article 4-5-4.

**Point de Livraison**

Le(ou les) Point(s) de Livraison au Réseau Public de Transport de l'Installation du Client coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques du Client et les ouvrages électriques du Réseau Public de Transport et correspond(ent) généralement à l'extrémité d'un ouvrage électrique, pouvant être matérialisée par un organe de coupure. Le Point de Livraison, pour l'application des règles en matière de raccordement, s'identifie au point de connexion mentionné dans le CART.

**Prestataires de RTE**

Prestataires et fournisseurs avec lesquels RTE a conclu des contrats pour les besoins des Travaux de Raccordement.

**Prestataires du Client**

Prestataires ou fournisseurs avec lesquels le Client a conclu des contrats pour les besoins des Travaux de l'Installation.

**Programme d'Essais et Inspections**

Programme détaillant toutes les dates prévues pour la réalisation des Essais et Inspections.

**Site du Client**

Ensemble des lieux de réalisation des Travaux de l'Installation.

**Travaux de l'Installation**

Travaux de réalisation de l'Installation sous la maîtrise d'ouvrage du Client.

**Travaux de Raccordement**

Travaux de réalisation des Ouvrages de Raccordement sous la maîtrise d'ouvrage de RTE.

**Travaux Câblé**

Travaux réalisés par le Câblé dans le cadre du Contrat Câblé ou du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s).

***Toutes les durées exprimées en jours sont à compter en jours calendaires sauf indication contraire.***

## Chapitre 2 SOLUTION DE RACCORDEMENT

### ARTICLE 2-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Ouvrages à réaliser pour assurer le raccordement de l'Installation tels qu'envisagés à la date de signature des présentes Conditions Particulières, sont décrites dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la présente Convention de Raccordement.

**Le cas échéant :** *En outre, la solution de raccordement inclut les travaux suivants de renforcement/de création du S3REnR ainsi que les travaux suivants de renforcement/de création de l'état initial, nécessaires pour l'évacuation de la production : [les lister, conformément à la PTF].*

### ARTICLE 2-2 DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

**(Le cas échéant : limitations temporaires d'injection prévues par l'Article 4.3 des Conditions Générales (CG))**

La mise en service de l'Installation de production est susceptible d'intervenir avant l'achèvement complet des travaux de création ou de renforcement d'ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement. Conformément à l'Article 4-3 des Conditions Générales, cette mise en service est associée à des limitations temporaires de l'injection à la charge du Client, jusqu'à l'achèvement des travaux précités.

La mise en service des travaux de création ou de renforcement conditionnant la levée des limitations temporaires est prévue pour [mois / année].

RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans les cas énumérés à l'Article 3-5 des présentes Conditions Particulières.

### ARTICLE 2-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

[Exemple1]

Le risque de limitation, de type préventif, est évalué sur une fenêtre glissante de cinq (5) ans en nombre maximal d'heures de limitations et en profondeur maximale d'effacement, pour les différents régimes climatiques d'exploitation du réseau <sup>1</sup> :

Période	Durée cumulée maximale des limitations (en heures)	Effacement maximal (en MW)
Hiver	x'	h'1
Eté	y'	h'2
Intersaisons	z'	h'3

Les limitations préventives dépendront des conditions d'exploitation. Le Client sera informé des limitations en (J-1, ou délai de préavis à préciser).

<sup>1</sup> On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1<sup>er</sup> Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril)

[Exemple 2]

Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraîne la limitation de l'Installation de production. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous :

Ouvrages perturbants / Localisation	Taux de défaillance	Durées moyennes d'indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1)	$(n_1)$ /an	$(h_1)$
(Ouvrage 2)	$(n_2)$ /an	$(h_2)$
(etc.)	$(n_i)$ /an	$(h_i)$

**Le cas échéant**, préciser, la durée et le placement dans l'année (saisons...) des périodes où le risque de limitations en curatif est présent.

**Le cas échéant**, Dans le cas d'une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans un temps maximal de (n) minutes.

**Le cas échéant** L'installation d'un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des limitations préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate sont décrites dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement ».

## Chapitre 3 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

### ARTICLE 3-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages de Raccordement décrits à l'Article 2-1 des présentes Conditions Particulières.

### ARTICLE 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

La réalisation des Ouvrages de Raccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et amiables préalables à l'exécution des Travaux de Raccordement.

RTE est responsable de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des Ouvrages de Raccordement. En revanche, RTE n'est pas garant des délais d'instruction des dossiers de demandes d'autorisations par les autorités administratives qui délivrent ces autorisations. Un retard dans l'obtention de ces autorisations ne peut pas engager la responsabilité de RTE s'il répond aux conditions définies à l'Article 3-5 des présentes Conditions Particulières.

Les étapes principales de ces procédures déjà effectuées, sont indiquées ci-après :

*[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : notamment en cas de débat public, d'expropriation, d'autorisation de défrichement, d'absence de DUP...]*

- Concertation préalable et finalisation de l'étude d'impact : réalisées le [date] ;
- Dépôt du dossier de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) : le [date] ;
- Enquête publique : réalisée du [date] au [date] ;
- Arrêté de DUP : le [date] ;
- Autorisation (ou déclaration le cas échéant) prévue en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : le [date] ;
- Convention d'Utilisation du Domaine Public Maritime (CUDPM) : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exécution : le [date] ;
- Approbation du projet d'autorisation d'exécution : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande de permis de construire : le [date] ;
- Permis de construire : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande d'autorisation unique : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande de mise en servitudes : le [date] ;
- Arrêté de mise en servitudes : le [date].

Les étapes restant à réaliser sont les suivantes :

- Signature d'accords amiables ;
- Permissions de voirie ;



- Arrêtés de mise en servitudes.

**[préciser des échéances prévisionnelles si elles sont disponibles]**

RTE tient le Client informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant à intervenir, en indiquant leur impact éventuel sur les Dates Contractuelles de Mise à Disposition.

RTE tient le Client informé des éventuels recours contentieux à l'encontre d'une ou plusieurs autorisations administratives définies ci-avant.

### **ARTICLE 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX**

RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux aux Prestataires de RTE qu'une fois les présentes Conditions Particulières entrées en vigueur, à l'exception éventuelle des fournitures et travaux couverts par des engagements spécifiques du Client et convenus dans le cadre de la Proposition Technique et Financière.

### **ARTICLE 3-4 DELAI(S) DE RACCORDEMENT ET DATES CONTRACTUELLES DE MISE A DISPOSITION DE LA(DES) LIAISON(S)**

Sauf en cas de dérogations en application de l'article L.342-3 du code de l'énergie, sous réserve de l'Article 3-5, pour les raccordements d'installations de production à partir de source d'énergie renouvelable, le Délai de Raccordement ne pourra être supérieur à dix-huit (18) mois à compter de la date de réception par RTE de la Convention de Raccordement signée par le Client.

Sous réserve du respect des Interfaces Clés du Client définies en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), du scénario des Travaux de Raccordement défini à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et sur la base des méthodes d'installation définies à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençage des Travaux de Raccordement*), la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition est(son)t la(les) suivante(s) :

- le [●/●/●●●] pour la Liaison [●], c'est-à-dire un Délai de Raccordement de [●] mois ; et
- le [●/●/●●●] pour la Liaison [●], c'est-à-dire un Délai de Raccordement de [●] mois.

**[A adapter selon le nombre de Liaisons]**

La(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition est(son)t révisée(s) en cas d'événement indépendant de la volonté de RTE, dans les hypothèses de l'Article 3-5 des présentes Conditions Particulières.

Le Calendrier des Travaux de Raccordement figure en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) aux présentes Conditions Particulières. Toute demande de modification du Calendrier doit faire l'objet d'une demande de modification selon les termes de l'Article 4-7. La modification du Calendrier fait l'objet d'un avenant à la Convention de Raccordement.

Pour une Installation de production relevant d'un S3REnR et qui doit être raccordée sur un poste à créer, dont le seuil de déclenchement n'est pas atteint, le Délai de Raccordement est soumis aux dispositions de l'article D.321-16 du code de l'énergie.

RTE Notifie au Client, pour chacune des Liaisons, la Date Effective de Mise à Disposition dans les conditions prévues à l'Article 4-9 des présentes Conditions Particulières.

### **ARTICLE 3-5      RESERVES SUR LE(S) DELAI(S) DE RACCORDEMENT**

Dans le cas d'événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des Ouvrages de Raccordement, ou sur le délai de résorption des limitations d'injection annoncé à l'Article 2-2, RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de la (des) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition des Ouvrages : ouvrages de l'extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au raccordement, y compris travaux de l'état initial d'un S3REnR.

Il s'agit des situations énumérées ci-après :

- événements imputables au Client ayant un impact sur les Travaux de Raccordement, résultant notamment :
  - de modification à l'initiative exclusive du Client, dans les conditions définies à l'Article 4-7-2 ; ou
  - de dommages matériels imputables au Client ou aux Prestataires du Client ; ou
  - du non-respect de ses obligations au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ; ou
  - d'une décision de suspension des Travaux de Raccordement par le Client dans les conditions définies à l'Article 4-4 ; ou
  - du refus d'accès au Site du Client prononcé par le Client dans le cadre de la coordination maritime assurée par le Client et dans la mesure où RTE respecte les obligations définies à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*); ou
  - d'instructions du Client en lien avec une situation de risque de sécurité imminent, indépendante de la volonté de RTE ; ou
  - de retards de paiement ayant entraîné une suspension des Travaux de Raccordement dans les conditions définies à l'Article 5-6 ;
- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et le cas échéant, dans l'obtention d'un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente Convention de Raccordement, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des Délais de Raccordement ;
- intempéries telles que définies à l'article L.5424-6 du code du travail ;

- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique ;
- cas de force majeure ;
- opposition à travaux de la part de propriétaires ou de tiers lors des travaux dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- modification des Ouvrages de Raccordement ou des conditions de réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant des procédures administratives en cours ou postérieures à la date d'entrée en vigueur de la Convention de Raccordement.

*Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la Convention de Raccordement, les réserves suivantes doivent également être intégrées dans la Convention de Raccordement :*

- retard dans l'obtention des dernières autorisations administratives correspondant aux étapes restant à réaliser visées à l'Article 3-2 des présentes Conditions Particulières dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- recours contentieux empêchant la réalisation des Travaux de Raccordement.

*Si elles répondent au critère d'événement indépendant de la volonté de RTE, des réserves strictement liées à la partie maritime d'un raccordement et au(x) contrat(s) relatifs à la fourniture et/ou la pose des câbles sous-marins peuvent être ajoutées par RTE et le Client d'un commun accord dans la Convention de Raccordement, portant à la fois sur l'inclusion de cette réserve dans la Convention de Raccordement et sur ses conséquences (sur les Délais de Raccordement et/ou la Contribution Financière du Client). Ces réserves ne peuvent correspondre à des événements autres que ceux figurant dans la liste des événements ci-après :*

- aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative à la nature ou à l'encombrement du sol et du sous-sol qui conduirait à revoir le dimensionnement, le tracé, les modes opératoires ou le rythme d'avancement des Travaux de Raccordement ;
- découverte ou explosion de munitions non-explosées (en anglais : UXO) ;
- aléa météorologique et océanographique, dans les conditions définies à l'Article 4-8-2 ;
- instruction d'une autorité compétente en lien avec un risque de sécurité imminent indépendant de la volonté de RTE.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards dans la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s), et tient informé le Client de tout risque de retard.

### **ARTICLE 3-6 NON-RESPECT DU(DES) DELAI(S) DE RACCORDEMENT**

Sauf dans les cas visés à l'Article 3-5, en cas de non-respect de la (des) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition du Raccordement, RTE verse au Client une indemnité par jour calendaire de retard dans les conditions fixées par l'article D.342-4-10 du code de l'énergie.

Dans un tel cas, le Client Notifie le retard à RTE, lui transmet ex-post toutes les mises à jour des plannings détaillés des Travaux de l'Installation, et lui communique le montant de l'avance de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement prévue au III de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie et le montant du versement

forfaitaire de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'Installation prévue au IV de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie.

Si le montant des coûts de financement effectivement supportés par le Client du fait du retard de raccordement est inférieur au montant de l'avance, le Client restitue à RTE, dans les trente (30) jours suivant le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des coûts de financement effectivement supportés, en tenant compte le cas échéant des retards du Client dans la réalisation de l'Installation. Inversement, si le Client justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement au cours d'un mois donné excèdent le montant de l'avance versée au titre de ce mois, le Client Notifie à RTE le montant du versement pour solde, qui correspond, pour ce mois, au montant des coûts de financement non couverts par l'avance, en tenant compte le cas échéant des retards du Client dans la réalisation de l'Installation, ainsi que les pièces justificatives de ce calcul. RTE verse le versement pour solde dans les trente (30) jours de la réception de cette Notification.

De même, le Client informe RTE, dans les trois (3) mois suivant la fin du douzième mois de retard, du fait que les autres surcoûts de réalisation réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement excèdent le montant du versement forfaitaire prévu au IV de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie et communique à RTE le montant du versement complémentaire annuel, qui correspond, pour cette année, au montant des surcoûts de réalisation non couverts par la somme des versements forfaitaires mensuels, en tenant compte le cas échéant des retards du Client dans la réalisation de l'Installation, ainsi que les pièces justificatives des surcoûts de réalisation. RTE verse le versement complémentaire annuel dans les trente (30) jours de la réception de cette Notification.

En cas de désaccord, les Parties recourent à la procédure d'expertise décrite à l'Article 7-2.

Le Client peut effectuer une compensation entre les pénalités que lui doit RTE et le solde de la Contribution Financière du Client, sans affecter le montant de ces dettes respectives, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.

## **ARTICLE 3-7 BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES PRESTATAIRES DE RTE**

### **3-7-1 Contrats conclus avec les Prestataires de RTE autres que le Câblier**

Dans l'hypothèse où RTE bénéficierait, dans les contrats qu'il conclut avec les Prestataires de RTE, de stipulations relatives à l'indemnisation liée au retard dans la Mise à Disposition des Liaisons apparaissant comme plus favorables que celles figurant dans les Conditions Générales et dans les présentes Conditions Particulières, RTE en informerait le Client sous réserve de l'accord formel du Prestataire de RTE et lui proposerait les mêmes conditions que celles conclues avec ce dernier au-delà des frais encourus par RTE. Ces nouvelles stipulations viendraient alors se substituer à celles prévues dans les articles correspondants des Conditions Générales et des présentes Conditions Particulières.

### **3-7-2 Contrat Câblier**

Par exception à l'Article 3-7-1, nonobstant toutes stipulations contraires de la Convention de Raccordement, le Client bénéficie, vis-à-vis de RTE, des clauses du (ou des) Contrat(s) Câblier(s) conclu(s) par RTE instaurant, en faveur de RTE, des conditions plus favorables que les clauses de la Convention de Raccordement, dans les conditions du présent Article 3-7-2.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature du Contrat Câblé et sous réserve de signature d'un accord de confidentialité, RTE transmet ce dernier au Client. RTE fait en sorte qu'une telle transmission soit autorisée par le Contrat Câblé et que le Câblé ne puisse s'y opposer. RTE transmet au Client tout avenant au Contrat Câblé ayant un impact sur les Travaux de Raccordement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature de ce dernier.

### **3-7-2-1 Principes généraux : Obligations de RTE au titre de la Convention de Raccordement et clauses du Contrat Câblé plus favorables**

- (i) Si, en application de l'Article 3-5 ou de l'Article 5-3, RTE n'est pas responsable des conséquences d'un retard ou d'un surcoût mais que le Contrat Câblé fait supporter au Câblé tout ou partie de ces conséquences, RTE ne peut opposer au Client les stipulations de la Convention de Raccordement et indemnise le Client conformément aux Articles 3-7-2-2 et 3-7-2-3 ci-dessous.
- (ii) Dès lors que le Contrat Câblé fait supporter au Câblé les conséquences d'un défaut, d'une non-conformité des Travaux de Raccordement aux exigences contractuelles ou d'une indisponibilité des Ouvrages de Raccordement dans des conditions plus favorables que celles applicables entre RTE et le Client, notamment au titre des garanties légales et contractuelles applicables aux Travaux du Câblé, RTE ne peut opposer au Client les stipulations des Conditions Générales et des Conditions Particulières ou de tout autre contrat liant RTE et le Client (notamment le Contrat d'Accès au Réseau de Transport) l'exonérant de sa responsabilité, s'engage vis-à-vis du Client au respect des mêmes obligations que le Câblé, et indemnise le Client conformément à l'Article 3-7-2-3 ci-dessous.

### **3-7-2-2 Pénalités ou indemnités du Contrat Câblé en cas de retard**

En cas de retard des Travaux de Raccordement par rapport à la (aux) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition :

- (i) sauf dans les cas visés à l'Article 3-5, RTE verse au Client l'indemnité due en application de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie, conformément à l'Article 3-6 ;
- (ii) si le Contrat Câblé prévoit des montants de pénalités ou le paiement d'indemnités supérieurs à ceux prévus à l'article D.342-4-10 du code de l'énergie, l'indemnité due par RTE au Client en application de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie est augmentée à due concurrence une fois déduits les frais encourus par RTE forfaitisés à deux pourcents (2 %) du montant des pénalités dues par le Câblé, sous réserve des limitations et plafonds de responsabilité prévus par le Contrat Câblé ;
- (iii) lorsque le retard résulte d'un des événements visés à l'Article 3-5, si le Contrat Câblé prévoit des pénalités ou le paiement d'indemnités, RTE verse au Client le montant des pénalités ou des indemnités dues par le Câblé à RTE une fois déduits les frais encourus par RTE, forfaitisés à deux pourcents (2%) du montant des pénalités dues par le Câblé.

### **3-7-2-3 Autres cas de pénalités ou indemnités**

- (i) Si le Contrat Câblé prévoit des pénalités ou le paiement d'indemnités non liées à un retard, RTE verse au Client le montant des pénalités ou des indemnités dues par le Câblé à RTE une fois déduits les frais encourus par RTE, forfaitisés à deux pourcents (2%) du montant des

pénalités dues par le Câbliez. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux pénalités pour non-respect des stipulations relatives à la sous-traitance et en matière de sécurité et d'environnement, sauf en cas d'intervention sur le Site du Client en mer ou dans les hypothèses où la responsabilité du Client serait recherchée pour des événements justifiant le paiement de ces pénalités.

- (ii) Si, en cas de survenance d'un des événements visés à l'Article 3-5 ou à l'Article 5-3 des présentes Conditions Particulières, le Contrat Câbliez fait supporter au Câbliez les risques résultant dudit événement, RTE indemnise le Client de tous les dommages subis par le Client dans la mesure où ces derniers résultent dudit événement, sous réserve des limitations et plafonds de responsabilité prévues par le Contrat Câbliez.

Lorsque le Client souhaite invoquer la survenance d'un tel événement, il le Notifie dans les meilleurs délais à RTE en indiquant les dommages qu'il subit du fait de l'événement considéré.

#### **3-7-2-4 Modalités de versement des sommes dues par RTE au Client**

RTE verse au Client les sommes dues en application du présent Article 3-7-2 dans les trente (30) jours suivant le paiement effectué par le Câbliez auprès de RTE. De convention expresse, RTE s'engage à faire application des stipulations du Contrat Câbliez prévoyant des pénalités ou le paiement d'indemnités à l'encontre du Câbliez dès lors que ces dernières sont dues sauf meilleur accord entre RTE et le Câbliez. Le Client peut effectuer une compensation entre les sommes que lui doit RTE en application du présent Article 3-7-2 et le solde de la Contribution Financière du Client, sans affecter le montant de ces dettes respectives, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.

En cas de désaccord sur les sommes dues par RTE en application du présent 3-7-2, les Parties recourent à la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Dans l'hypothèse où le Contrat Câbliez prévoirait le remboursement des pénalités ou des indemnités par RTE au motif que le Câbliez aurait remédié au manquement, le Client reverserait à RTE le montant de ces pénalités ou des indemnités, dans un délai de trente (30) jours suivant la Notification au Client par RTE d'une demande de remboursement motivée et détaillée.

## **Chapitre 4 PRINCIPES DE TRANSPARENCE, D'INFORMATION ET DE COORDINATION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

### **ARTICLE 4-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE**

Le présent chapitre a pour objet de définir :

- les conditions dans lesquelles RTE et le Client s'informent et se coordonnent en vue notamment de gérer les Interfaces entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation ;
- les droits du Client au titre de l'exécution des Travaux de Raccordement par RTE, notamment lors de la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) du Raccordement, compte tenu des spécificités de l'Installation.

### **ARTICLE 4-2 PRINCIPES GENERAUX**

#### **4-2-1 Obligation générale de coordination et de suivi**

RTE et le Client s'engagent à mobiliser les ressources et à mettre en œuvre les procédures nécessaires à la bonne coordination entre les Parties et au suivi des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation.

#### **4-2-2 Rapports mensuels d'activité**

Au plus tard le 5<sup>ème</sup> jour ouvré de chaque mois, RTE établit et transmet au Client et, le cas échéant, au conseiller technique des créanciers financiers du Client, un rapport mensuel d'activité, faisant état de l'avancement des Travaux de Raccordement et décrivant notamment :

- l'avancement des Travaux de Raccordement réalisés au regard du Calendrier figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) ;
- les Evènements Clés Majeurs que RTE a réalisés dans le mois, en indiquant (i) le cas échéant la date à laquelle le ou les Evènements Clés Majeurs se sont réalisés depuis le dernier rapport mensuel d'activité et inclut le(s) livrable(s) associé(s), et (ii) les Evènements Clés Majeurs qui ne se sont pas réalisés conformément au Calendrier figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) ;
- les montants cumulés de la Contribution Financière du Client (i) payés à RTE, (ii) ayant fait l'objet d'une facturation, mais qui n'ont pas encore été payés en application de l'Article 5-5-6 ;
- les informations relevant des obligations de coordination définies à l'Article 4-3-1 ;
- le cas échéant, les informations sur le décompte du stand-by météo et ses impacts telles que définies à l'Article 4-8-2.

Sans préjudice de l'Article 5-5-6, le Client fait ses commentaires à RTE sur le rapport mensuel d'activité dans un délai de sept (7) jours à compter de sa réception et RTE fait ses meilleurs efforts pour tenir compte de ces éventuels commentaires.

### **4-2-3                    Calendrier du projet**

Les Travaux de Raccordement sont réalisés dans le respect du Calendrier figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*), qui définit notamment :

- les conditions de démarrage des Travaux de Raccordement ;
- les Evènements Clés Majeurs, les Interfaces Clés de RTE, les Dates Prévisionnelles Initiales, les Dates Butoirs et les Dates Limites associées ;
- la (les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) ainsi que la (les) Date(s) Butoir(s) et les Date(s) Limite(s) associées.

Les Travaux de l'Installation sont réalisés dans le respect du Calendrier des Interfaces Clés du Client définis à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

Les Parties s'informent mutuellement régulièrement de l'état d'avancement des études et des Travaux de Raccordement et Interfaces Clés du Client, et, le cas échéant, se coordonnent en vue de limiter les éventuels retards ou surcoûts, dans le cadre défini à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

Si les Parties en conviennent, le Client pourra transmettre à titre informatif de façon régulière à RTE un planning et des informations sur les Travaux de l'Installation tels que définis à l'Annexe [2] - (*Planning et information sur l'avancement des Travaux de l'Installation*).

### **4-2-4                    Gestion des Interfaces**

#### **4-2-4-1                Obligations générales des Parties**

L'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) définit les Interfaces entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation et leur gestion par les Parties.

Les Interfaces Clés de RTE et les Interfaces Clés du Client, sur la base desquelles sont établis les plannings des Travaux de Raccordement et de l'Installation, sont définies respectivement en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

Les Parties mettent en place les procédures de gestion des Interfaces prévues à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*). Elles s'engagent à s'y conformer et à respecter les délais convenus entre les Parties dans le cadre de ces procédures.

Elles échangent et tiennent dûment compte des informations et données relatives aux Travaux de Raccordement et aux Travaux de l'Installation nécessaires à la maîtrise des Interfaces entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation, et notamment celles visées à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), dans le respect des délais définis dans cette même annexe.

RTE et le Client acceptent de participer aux réunions ou ateliers spécifiques sollicités par l'une ou l'autre des Parties qui seraient nécessaires à la gestion des Interfaces.

#### **4-2-4-2                Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé**

Lorsque le Client constate un retard de RTE dans la livraison d'une ou de plusieurs Interface(s) Clé(s) de RTE définie(s) à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) par rapport à la date de livraison prévue dans cette même Annexe, le Client peut retenir le paiement du Jalon de Paiement



correspondant à celui qui comprend la ou les Interface(s) Clé(s) de RTE considérée(s), jusqu'à la livraison de celle(s)-ci conformément aux présentes Conditions Particulières.

Lorsque RTE constate un retard du Client dans la livraison d'une ou de plusieurs Interface(s) Clé(s) du Client définie(s) à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) par rapport à la date de livraison prévue dans cette même Annexe, les modalités prévues à l'Article 4-8 s'appliquent.

#### **4-2-4-3 Procédure de validation d'une Interface**

Le Client et RTE reconnaissent que toute modification d'une Interface peut affecter leurs travaux respectifs. En conséquence, et dans un délai maximum de quatorze (14) jours à compter de la livraison ou de l'information de la réalisation d'une Interface, sauf délai supérieur convenu entre les Parties, chaque Partie s'engage (i) à vérifier la conformité de cette Interface avec les travaux de la Partie réceptrice, et (ii) dans la limite de son expertise, à vérifier le contenu de cette Interface.

Dans ce cadre et dans le respect du délai susvisé, la Partie réceptrice de l'Interface peut :

- accepter l'Interface en informant la Partie émettrice : dans cette hypothèse, l'Interface ne peut plus être modifiée par les Parties, sauf à suivre la procédure décrite à l'Article 4-2-4-4 ; ou
- demander une modification de l'Interface pour la rendre conforme aux travaux de ladite Partie : dans cette hypothèse, l'Interface doit à nouveau être communiquée à la Partie réceptrice pour validation des modifications et la procédure décrite au présent Article se répète jusqu'à acceptation de l'Interface par toutes les Parties ; ou
- n'émettre aucune remarque sur la validation de l'Interface communiquée par l'autre Partie : dans cette hypothèse, l'Interface est réputée approuvée par la Partie silencieuse et cette approbation emporte les mêmes effets que ceux décrits au premier tiret ci-dessus.

#### **4-2-4-4 Modification affectant une Interface**

##### **a) Modification à l'initiative de RTE**

RTE peut demander au Client la modification :

- d'une de ses Interfaces ou d'une Interface reçue du Client, préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3 ; ou
- d'une de ses spécifications techniques affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3.

Dans ce cas, la procédure décrite à l'Article 4-7-1 s'applique.

Sous réserve que la modification ne provienne pas d'erreurs commises par le Client, si le Client décide d'accepter la modification proposée par RTE et si cette dernière entraîne des surcoûts pour le Client (surcoûts propres au Client ou surcoûts dus à des coûts induits chez les Prestataires du Client résultant de la mise en œuvre de la modification à effectuer par RTE, dûment justifiés par le Client), l'avenant à conclure entre RTE et le Client doit prendre en compte ces surcoûts afin que le Client soit indemnisé par RTE d'un montant équivalent à ces surcoûts.

Il est aussi précisé qu'une erreur commise par RTE affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3, ou qu'une erreur commise par RTE

dans ses spécifications techniques doit faire l'objet d'une demande de modification selon la procédure décrite à l'Article 4-7.

#### **b) Modification à l'initiative du Client**

Le Client peut demander à RTE la modification :

- d'une de ses Interfaces ou d'une Interface reçue de RTE, préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3 ; ou
- d'une de ses spécifications techniques affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3.

Dans ce cas, la procédure décrite à l'Article 4-7-2 s'applique.

Sans préjudice du droit de RTE de refuser la modification demandée par le Client dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux décrits à l'Article 4-7-2, un avenant doit être conclu conformément à l'Article 4-7-2.

Sous réserve que la modification ne provienne pas d'erreurs commises par RTE dans l'exécution des Travaux de Raccordement, si la modification est à l'initiative exclusive du Client, RTE a droit à une extension des Délais de Raccordement et à une augmentation du montant de la Contribution Financière du Client dans les conditions prévues à l'Article 3-5 et à l'Article 5-3 des présentes Conditions Particulières.

Il est aussi précisé qu'une erreur du Client affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3, ou d'une erreur du Client dans ses spécifications techniques doit faire l'objet d'une demande de modification selon la procédure décrite à l'Article 4-7.

#### **4-2-5 Cohérence technique entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation**

Les Travaux de Raccordement sont réalisés dans des conditions techniques cohérentes avec les Travaux de l'Installation, selon le plan d'exécution et la méthode d'installation décrits en Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençage des Travaux de Raccordement*).

Les Travaux de l'Installation sont réalisés dans le respect des Interfaces Clés du Client définies en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

#### **4-2-6 Organisation des Travaux**

RTE et le Client conviennent de mettre en place l'organisation prévue à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*).

#### **4-2-7 Participation du Client aux Essais et Inspections de la (des) Liaison(s)**

RTE invite le Client aux Essais et Inspections relatifs aux Matériels Clés Majeurs. Ces Matériels Clés Majeurs et ces Essais et Inspections sont listés de manière exhaustive et détaillés à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*), conformément au séquençage décrit dans cette Annexe.

A la date convenue dans l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des travaux de raccordement*), RTE transmet au Client le Programme d'Essais et Inspections prévisionnel. RTE informe le Client de tout décalage des

dates figurant dans le Programme d'Essais et Inspections et ce, dans un délai maximum de [●] [heures/ jours] à compter de l'acceptation de ce décalage par RTE.

Pour assister aux Essais et Inspections, le Client respecte les délais de prévenance fixés dans le Programme d'Essais et Inspections.

L'absence de réponse du Client quant à sa participation aux Essais et Inspections dans le délai de prévenance fixé dans le Programme d'Essais et Inspections vaut refus de participer aux Essais et Inspections. L'absence du Client aux Essais et Inspections ne libère en aucun cas RTE, (i) de ses obligations de procéder aux Essais et Inspections conformément à son planning contractuel et (ii) de son engagement de transmettre au Client toute la documentation relative à ces Essais et Inspections visée à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*) dans les conditions du présent Article 4-2-7.

Le Client peut également désigner des tiers, en particulier un représentant de ses créanciers financiers, pour l'accompagner ou le représenter au cours des Essais et Inspections, ce que RTE accepte d'ores et déjà. Le Client en informe RTE dans le délai de prévenance fixé dans le Programme d'Essais et Inspections pour permettre à RTE de donner accès à ces tiers.

Pour chaque Liaison, RTE s'engage à communiquer la documentation relative aux Essais et Inspections visée à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*) et ce, dans un délai de :

- s'agissant de la documentation préalable aux Essais et Inspections : [●] jours au plus tard avant la date de début des Essais et Inspections concernés, et
- s'agissant de la documentation à remettre après les Essais et Inspections : deux (2) jours au plus tard à compter de la réception de cette documentation par RTE à l'issue des Essais et Inspections concernés.

A compter de la réception de la documentation transmise par RTE à la suite de la réalisation des Essais et Inspections, le Client dispose d'un délai de sept (7) jours pour transmettre à RTE ses commentaires éventuels. RTE fait ses meilleurs efforts pour tenir compte des commentaires du Client. RTE informe le Client de la prise en compte ou des motifs de non prise en compte de ses commentaires dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception par RTE des commentaires du Client.

La participation ou l'absence du Client aux Essais et Inspections ainsi que les commentaires éventuels formulés par le Client, ou le cas échéant l'absence de commentaires, n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité du Client, ni de dégager celle de RTE concernant la conformité des Travaux de Raccordement aux prescriptions techniques de la Convention de Raccordement, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

## **ARTICLE 4-3 COORDINATION DES PARTIES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

### **4-3-1 Coordination des travaux**

Pendant l'exécution des Travaux de Raccordement, RTE donne au Client et, le cas échéant, au conseiller technique des créanciers financiers que lui désigne le Client, sur demande justifiée et argumentée écrite, accès à la documentation, aux données, aux études et à toute autre information pertinente pour lui permettre une bonne coordination des travaux, et conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*), sous réserve de signature d'un accord de confidentialité et de l'accord de RTE.

RTE et le Client conviennent de réunions régulières pendant la phase de réalisation des Travaux de Raccordement afin d'échanger les informations nécessaires à la bonne coordination des travaux, selon des modalités d'organisation convenues entre les Parties. RTE participe, à la demande du Client, à toute réunion en lien avec la

réalisation du projet, et notamment celles prévues à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*). Réciproquement, le Client, à la demande de RTE, participera à toute réunion en lien avec le projet.

RTE tient le Client informé, dans les meilleurs délais :

- (i) de tout événement ayant une incidence sur les Travaux de l'Installation ;
- (ii) de tout événement ayant une incidence sur le Calendrier ou le montant de la Contribution Financière du Client ;
- (iii) de tout événement lié à la sécurité ou ayant une incidence sur la sécurité des Travaux de Raccordement ou des ouvrages ;
- (iv) de tout événement imprévu portant significativement atteinte à l'environnement (notamment pollution accidentelle) ;
- (v) de tout autre événement ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de Raccordement ou leur consistance ;
- (vi) de tout manquement significatif, défaut, défaillance ou désordre de RTE ou des Prestataires de RTE constaté lors de l'exécution des Travaux de Raccordement ;
- (vii) de tout différend significatif entre RTE et les Prestataires de RTE.

RTE tient le Client informé de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier aux conséquences de tels événements. A ce titre, RTE invite le Client à participer à des réunions avec RTE ou avec les Prestataires de RTE.

Réciproquement, le Client tient RTE informé dans les meilleurs délais :

- de tout événement ayant une incidence sur le Calendrier des Interfaces Clés du Client ou sur les Interfaces Clés du Client définis à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ou sur les Travaux de Raccordement ;
- de tout événement lié à la sécurité ou ayant une incidence sur la sécurité des Travaux de Raccordement ou des ouvrages ;
- de tout événement imprévu portant significativement atteinte à l'environnement (notamment pollution accidentelle).

Pour la mise en œuvre du présent Article 4-3 :

- Chaque Partie met à disposition de l'autre Partie, dans les meilleurs délais, les éléments d'information nécessaires à sa bonne compréhension, afin de lui permettre de faire part de ses observations, demandes ou avis préalables en temps utile et dans le respect des plannings figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et, le cas échéant, en Annexe [2] - (*Planning et information sur l'avancement des Travaux de l'Installation*). Chaque Partie peut solliciter tout élément d'information supplémentaire qu'elle estime nécessaire à sa bonne compréhension ;
- Chaque Partie fait ses meilleurs efforts pour tenir compte des observations, demandes ou avis préalables de l'autre Partie. A défaut de pouvoir en tenir compte, elle en informe l'autre Partie et en explicite les raisons ;
- Sans préjudice de l'application des autres stipulations des présentes Conditions Particulières, les Parties s'abstiennent de tout comportement qui serait de nature à entraver la bonne exécution des Travaux de Raccordement ou des Travaux de l'Installation.

- **[A intégrer en fonction du besoin du Client :]** Les Parties veillent au respect des droits d'information des créanciers financiers conformément à l'accord direct visé à l'Article 7-5 des présentes Conditions Particulières.

#### **4-3-2 Coordination avec les Prestataires du Client et les Prestataires de RTE**

Les Parties reconnaissent l'importance de la coordination entre les Parties et avec les Prestataires du Client ainsi qu'avec les Prestataires de RTE.

Les Parties s'engagent à mettre en œuvre toutes les procédures et ressources nécessaires à une telle coordination, notamment :

- la participation du Client, de RTE, des Prestataires du Client et des Prestataires de RTE aux réunions organisées par le Client ou RTE en vue de convenir des procédures d'interface, des protocoles d'information et autres procédures et protocoles d'intérêt commun permettant la réalisation des Travaux de Raccordement de manière coordonnée, efficace et rapide. RTE et le Client font leurs meilleurs efforts pour trouver un accord sur ces procédures et protocoles ;
- l'information du Client par RTE sur tous événements, actions, manquements ou désordres dans le cadre des Travaux de Raccordement ayant un effet significatif défavorable sur l'exécution de leurs obligations par les Prestataires du Client, dès que RTE en a connaissance. RTE participe à des réunions avec le Client et les Prestataires du Client afin d'évaluer les conséquences de tels événements et de déterminer d'un commun accord les mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier à ces conséquences ;
- la coopération de RTE avec le Client et les Prestataires du Client en vue de minimiser les éventuels retards ou surcoûts et de convenir des mesures les plus adaptées en vue d'exécuter les Travaux de Raccordement conformément à la Convention de Raccordement ;
- la coopération de RTE et du Client avec les Prestataires du Client et les Prestataires de RTE en vue de l'établissement de procédures d'installation et tout autre document pertinent dans le cadre des Travaux de Raccordement, afin de s'assurer que les Travaux de Raccordement sont réalisés, à l'interface avec les Travaux de l'Installation, dans des conditions techniques cohérentes avec les Travaux de l'Installation ;
- l'engagement de RTE de faire ses meilleurs efforts pour minimiser les conséquences pour la réalisation des Travaux de Raccordement des retards dans l'exécution de leurs obligations par les Prestataires du Client ;
- la participation de RTE et des Prestataires de RTE, à la demande du Client, à toute procédure de règlement des différends entre le Client et les Prestataires du Client mettant en cause les Travaux de Raccordement.

Il est entendu que les échanges d'information prévus par le présent 4-3-2 interviennent par l'intermédiaire du Client ou de RTE.

#### **4-3-3 Accès du Client au site de RTE**

Lorsque pour les besoins du projet, le Client, les Prestataires du Client et, le cas échéant, le conseiller technique des créanciers financiers doivent accéder aux sites en travaux de RTE, le Client en informe RTE, en respectant un délai de prévenance d'au moins dix (10) jours, si les conditions météorologiques et océanographiques le

permettent (dans le cas des sites situés en mer) et sauf situation d'urgence. Le Client, les Prestataires du Client et, le cas échéant, le conseiller technique des créanciers financiers respectent les consignes de sécurité prises par RTE et se conforment aux obligations définies à l'Annexe [6] - (*Accès au site de RTE*). Le Client, les Prestataires du Client et, le cas échéant, le conseiller technique des créanciers financiers ne bénéficient en aucun cas d'un accès exclusif aux sites de RTE.

#### **4-3-4 Accès de RTE au Site du Client en mer**

Lorsque, pour les besoins des Travaux de Raccordement, RTE doit accéder au Site du Client en mer, il en informe le Client en respectant un délai de prévenance d'au moins dix (10) jours, si les conditions météorologiques et océanographiques le permettent et sauf situation d'urgence. RTE respecte les consignes de sécurité prises par le Client et se conforme aux obligations définies à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*) et aux obligations relatives à la co-activité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation définies à l'Annexe [3] (*Gestion des Interfaces*). RTE ne bénéficie en aucun cas d'un accès exclusif au Site du Client en mer.

### **ARTICLE 4-4 SUSPENSION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT PAR LE CLIENT**

#### **4-4-1 Modalités de suspension par le Client**

Le Client peut Notifier à tout moment à RTE sa décision de suspendre l'exécution d'une partie ou de la totalité des Travaux de Raccordement. Le Client précise dans la Notification adressée à RTE le motif de la suspension, qui peut être lié (i) soit à un manquement de RTE à la sécurité des biens et des personnes ou à un manquement de RTE à ses obligations (notamment au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*)) ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de l'Installation, (ii) soit à une décision du Client. A la réception de cette Notification, RTE :

- précise, dans un délai de sept (7) jours, les modalités techniques et la date prévisionnelle à laquelle la suspension peut être effective, étant entendu que RTE fait ses meilleurs efforts pour suspendre les Travaux de Raccordement à la date indiquée par le Client dans la Notification de suspension ;
- suspend l'exécution des Travaux de Raccordement visés dans la Notification de suspension dans les conditions définies ci-dessus par RTE ;
- prend toutes les mesures nécessaires à la protection des personnels de RTE et des Prestataires de RTE ;
- protège, stocke et sécurise les Travaux de Raccordement ;
- prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser les coûts résultant de la suspension des Travaux de Raccordement.

RTE est tenu de poursuivre l'exécution des Travaux de Raccordement qui ne sont pas visés par la Notification de suspension.

Sauf dans le cas où la suspension est liée à un manquement de RTE à la sécurité des biens et des personnes ou à un manquement de RTE à ses obligations (notamment au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des interfaces*)) ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de l'Installation, RTE est en droit d'émettre un rapport d'avancement et une facture associée reflétant l'état d'avancement de la partie des Travaux de Raccordement visée par la Notification de suspension. Celle-ci correspond à tout ou partie de l'échéance (ou des échéances) de

paiement associée(s) en cours de réalisation, auquel s'ajoute le coût de mise en œuvre de la suspension, selon les conditions définies à l'Article 4-4-2.

Lorsque le Client Notifie la fin de la suspension de tout ou partie des Travaux de Raccordement, RTE planifie la reprise des Travaux de Raccordement et reprend leur exécution dans les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre les Parties sur la décision de suspendre les Travaux de Raccordement, les modalités de cette suspension ou la reprise des Travaux de Raccordement, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

#### **4-4-2 Conséquences d'une suspension par le Client**

Si le motif de la suspension, tel que précisé dans la Notification visée au premier alinéa de l'Article 4-4-1, relève d'un manquement de RTE à la sécurité des biens et des personnes ou d'un manquement de RTE à ses obligations (notamment au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*)) ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de l'Installation, RTE n'a pas droit à une extension des Délais de Raccordement et supporte les coûts résultant de la suspension.

Dans les autres cas, RTE a droit, selon les modalités prévues à l'Article 4-8 :

- à une extension des Délais de Raccordement pour une durée équivalente à la durée des retards résultant de la suspension ; et
- à une augmentation du montant forfaitaire de la Contribution Financière du Client à hauteur des coûts résultant de la suspension.

La prise en compte des conséquences de la suspension fait l'objet d'un avenant à la présente Convention de Raccordement, sauf résiliation de celle-ci par le Client dans les conditions prévues dans les Conditions Générales. Ledit avenant précise notamment les éventuelles modifications des Travaux de Raccordement ainsi que le nouveau Calendrier des Travaux de Raccordement et le nouveau Calendrier des Interfaces Clés du Client, ainsi que, le cas échéant, le nouvel échéancier de paiement intégrant les dépenses supplémentaires.

En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

### **ARTICLE 4-5 PLAN DE REMEDIATION EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

#### **4-5-1 Déclenchement**

Lorsque (i) il est constaté qu'un Evènement Clé Majeur n'est pas réalisé à la Date Butoir qui lui est associée ou (ii) le Client justifie qu'un Evènement Clé Majeur ne sera pas réalisé à la Date Butoir qui lui est associée, le Client peut adresser à RTE une Notification de retard par laquelle il explique les raisons pour lesquelles il considère ce retard comme inévitable.

Dans le cas où la Date Butoir n'est pas échue, si RTE estime être toujours en mesure de la respecter, il adresse son analyse au Client dans les quinze (15) jours suivant la Notification de retard. Si le Client maintient son avis, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières. A l'issue de cette procédure d'expertise, si l'avis du Collège d'Experts confirme l'analyse du Client, alors RTE soumet au Client pour validation, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis du Collège d'Experts, un projet de Plan de Remédiation.



Dans tous les autres cas, RTE soumet au Client pour validation, dans les trente (30) jours suivant la réception de la Notification de retard, un projet de Plan de Remédiation.

#### **4-5-2                   Objet et principes généraux du Plan de Remédiation**

Le Plan de Remédiation consiste en la mise en place d'actions et mesures correctives destinées à supprimer ou réduire le retard pris pour la réalisation des Travaux de Raccordement. Il est rédigé par RTE et détaille les moyens techniques, financiers, humains et industriels supplémentaires que RTE s'engage à mettre en œuvre :

- pour remédier au retard constaté ;
- être en mesure de respecter la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition ou, sans préjudice de l'application éventuelle de l'Article 3-6, de limiter le retard par rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition.

Sans préjudice de l'application éventuelle de l'Article 3-6 en cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition de chacune des Liaisons, le Plan de Remédiation peut prévoir des modifications relatives aux Evénements Clés Majeurs, notamment des Dates Prévisionnelles Modifiées et des Dates Butoirs Modifiées, si ces modifications sont rendues nécessaires par le retard pris.

L'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) est mise à jour par simple procès-verbal signé des deux Parties lors des réunions mentionnées à l'Article 4-3.

Excepté dans le cas où le Plan de Remédiation est mis en œuvre en cas de survenance d'un événement listé à l'Article 3-5, le Plan de Remédiation est réalisé aux frais exclusifs de RTE. Dans tous les cas, sa validation par le Client n'altère en rien la responsabilité de RTE au titre de la Convention de Raccordement.

#### **4-5-3                   Accord des Parties sur le Plan de Remédiation**

Le Plan de Remédiation ne peut être mis en œuvre par RTE sans l'accord du Client.

Le Client peut :

- soit accepter sans réserve, commentaire ou observation, le Plan de Remédiation proposé par RTE, étant entendu que l'absence de réponse du Client dans les vingt (20) jours maximum suivant la réception du projet de Plan de Remédiation vaut acceptation du projet de Plan de Remédiation ;
- soit demander des modifications motivées ou refuser de façon également motivée le projet de Plan de Remédiation. Dans ce cas, RTE soumet au Client dans un délai de vingt (20) jours maximum, un projet modifié de Plan de Remédiation. Si le Client refuse ce projet modifié, il en informe RTE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est alors fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2. RTE met en œuvre le Plan de Remédiation tel que déterminé par le Collège d'Experts.

#### **4-5-4                   Non-respect du Plan de Remédiation**

Lorsque le Client constate que l'avancement des Travaux de Raccordement est en deçà de celui prévu dans le cadre du Plan de Remédiation, notamment en cas de retard par rapport aux Dates Butoirs Modifiées, RTE transmet, dans un délai maximum de vingt (20) jours, au Client et, le cas échéant, au conseiller technique des créanciers financiers, un Plan de Remédiation Modifié.

Le Plan de Remédiation Modifié est validé selon la même procédure que celle décrite à l'Article 4-5-3.



## **ARTICLE 4-6 DISPOSITIF DE DELEGATION ET DISPOSITIF DE RESILIATION EN CAS DE RETARD PROLONGE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX CABLIER**

Dans les conditions prévues par le présent Article 4-6, RTE accepte d'ores et déjà, dans le respect des dispositions du code de l'énergie portant sur le raccordement aux réseaux, la mise en œuvre, au choix du Client :

- soit du Dispositif de Délégation, en vertu duquel RTE peut déléguer au Client, à la demande de ce dernier, une partie des missions de maître d'ouvrage concernant l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblé, au nom et pour le compte de RTE, dans le cadre d'un mandat ;
- soit du Dispositif de Résiliation, en vertu duquel le Client peut demander à RTE de résilier tout ou partie du Contrat Câblé afin que le Client puisse conclure un (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé avec un (ou plusieurs) Nouveau(x) Câblé(s), au nom et pour le compte de RTE, dans le cadre d'un mandat.

RTE garantit que, au titre du Contrat Câblé, le Câblé reconnaît et accepte les prérogatives conférées au Client dans le cadre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation et ne peut s'opposer à leur exercice.

### **4-6-1 Cas de déclenchement du Dispositif de Délégation et du Dispositif de Résiliation**

Le Client peut demander la mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation dans les hypothèses suivantes :

- le Client justifie que la Mise à Disposition d'une (ou des) Liaison(s) ne sera pas réalisée à sa (leurs) Date(s) Limite(s) ; ou
- la Mise à Disposition d'une Liaison n'est pas réalisée à sa Date Limite ; ou
- un Evénement Clé Majeur n'est pas réalisé à sa Date Limite.

Le Dispositif de Délégation et le Dispositif de Résiliation ne peuvent pas être mis en œuvre lorsque le retard des Travaux Câblé résulte de l'un des cas visés à l'Article 3-5.

Ni le Dispositif de Délégation ni le Dispositif de Résiliation ne peuvent porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblé.

RTE informera la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) et la Commission de Régulation de l'Energie de la mise en œuvre de ce dispositif.

En cas de désaccord de RTE sur la satisfaction des cas de déclenchement, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2. La procédure d'expertise n'a pas de caractère suspensif pour la poursuite des Travaux Câblé par RTE, ni pour le reste des Travaux de Raccordement.

### **4-6-2 Dispositif de Délégation**

#### **4-6-2-1 Procédure de déclenchement**

Lorsque l'une des conditions prévue à l'Article 4-6-1 est remplie, le Client peut adresser à RTE une Notification de demande de mise en œuvre du Dispositif de Délégation.

Cette Notification comporte :

- la mention selon laquelle le Client a décidé de recourir au Dispositif de Délégation et des précisions sur les motifs de cette décision;

- l'indication du périmètre et de l'objet du Dispositif de Délégation.

Dès lors que cette Notification lui a été adressée, RTE s'engage à conclure avec le Client, dans un délai de [●] mois un Contrat de Mandat conforme au modèle figurant en Annexe [8.1] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation*).

#### **4-6-2-2 Périmètre, objet, droits et obligations des Parties**

Le Dispositif de Délégation peut être mis en œuvre à la demande du Client pour tout ou partie des Travaux Câblier, étant rappelé qu'il ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblier.

RTE mandate le Client, dans le cadre d'un Contrat de Mandat conforme au modèle figurant en Annexe [8.1] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation*), pour la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblier.

Le Client fait réaliser, au nom et pour le compte de RTE, tout ou partie des Travaux Câblier par le Câblier, conformément au Contrat Câblier. Si les Parties font appel à un maître d'œuvre, les frais liés à cette prestation seront ajoutés à la Contribution Financière du Client définie à l'article 5.1.

Les droits et obligations des Parties au titre du Dispositif de Délégation sont définis en Annexe [8.1] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation*).

Une fois la réception prononcée par RTE, RTE a la garde et assure l'entretien des Ouvrages de Raccordement résultant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation, sauf stipulations particulières prévues par le Contrat Câblier. RTE en a la jouissance et supporte les risques associés.

En cas de résiliation du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation, les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais pour déterminer les modalités de poursuite du projet. Lorsque le Client décide de déclencher le Dispositif de Résiliation en cours d'exécution du Dispositif de Délégation dans les conditions prévues à l'Article 4.6.3.1, le Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation prend fin à la date effective de résiliation du Contrat Câblier.

#### **4-6-3 Dispositif de Résiliation**

##### **4-6-3-1 Procédure de déclenchement**

Lorsque l'une des conditions prévues à l'Article 4-6-1 est remplie, le Client peut adresser à RTE une Notification de demande de mise en œuvre du Dispositif de Résiliation.

Cette Notification comporte :

- la mention selon laquelle le Client a décidé de recourir au Dispositif de Résiliation et des précisions sur les motifs de cette décision ;
- l'indication du périmètre et de l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- le cas échéant, des propositions d'amendement au Cahier des Charges des Travaux Câblier.

Le Client peut déclencher le Dispositif de Résiliation en cours d'exécution du Dispositif de Délégation. Dans ce cas, le Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation prend fin à la date effective de résiliation du Contrat Câblier.

RTE doit procéder à la résiliation du Contrat Câblier dans un délai de [●] jours à compter de la réception de la Notification du Client dans le respect des dispositions applicables du Contrat Câblier.

Il est entendu de convention expresse entre les Parties que RTE supporte les éventuelles conséquences de ladite résiliation lorsque celle-ci est fondée en tout ou partie sur la faute du Câblier. Il est entendu que le Client supporte en revanche les éventuelles conséquences de ladite résiliation, notamment les coûts échoués ainsi que les pénalités ou indemnités éventuellement dues au Câblier, lorsque la résiliation est prononcée à la demande du Client sans faute du Câblier.

#### **4-6-3-2 Périmètre, objet, droits et obligations des Parties**

Le Dispositif de Résiliation peut être mis en œuvre à la demande du Client pour tout ou partie des Travaux Câblier, étant rappelé qu'il ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblier.

Ainsi, RTE délègue au Client, qui l'accepte, la maîtrise d'ouvrage et mandate le Client, dans le cadre d'un Contrat de Mandat conforme au modèle figurant en Annexe [8.2] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation*), pour la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblier.

Les droits et obligations des Parties au titre du Dispositif de Résiliation sont définis en Annexe [8.2] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation*).

En application de ses obligations souscrites en tant que Client vis-à-vis de RTE par la présente Convention de Raccordement, le Client reste seul redevable du(des) prix du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) ainsi que des autres contrats qu'il passe avec des entreprises autres que le(s) Nouveaux(x) Câblier(s) pour l'exécution des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Le Client fournit un acte de cautionnement solidaire, conforme à l'Annexe (11) – (*Modèles de Garanties*), ou équivalent au bénéfice de RTE pour couvrir l'exécution de toutes les obligations contractuelles du Client au titre du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation incluant les montants dus au titre de sa responsabilité. La société émettant la garantie devra bénéficier d'une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody's.

En tant que Gestionnaire du Réseau de Transport, RTE est propriétaire de tous les Ouvrages de Raccordement, y compris ceux résultant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation conformément au présent Article 4-6-3.

Une fois la réception prononcée par RTE, RTE a la garde et assure l'entretien des Ouvrages de Raccordement résultant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, sauf stipulations particulières prévues par le Contrat Câblier. RTE en a la jouissance et supporte les risques associés.

RTE disposera alors de l'ensemble des garanties, notamment celles applicables au titre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

En cas de résiliation du Contrat de Mandat, les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais pour déterminer les modalités de poursuite ou d'abandon du projet.

#### **4-6-4 Interfaces avec les autres Travaux de Raccordement**

Les Parties définissent ensemble les nouvelles Interfaces entre les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation et les autres Travaux de Raccordement.

Les Parties mettent en place les procédures de gestion des interfaces ainsi prévues.

Les Parties sont soumises aux stipulations des présentes Conditions Particulières pour la réalisation des Travaux de Raccordement n'ayant pas fait l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

#### **4-6-5 Mise à Disposition de la (des) Liaison(s)**

Une fois que la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation a été prononcée par RTE, l'Article 4-9 s'applique *mutatis mutandis* à la Mise à Disposition de la (des) Liaisons, étant précisé que :

- (i) le Client ne pourra refuser la Mise à Disposition d'une Liaison en raison d'Observations Majeures portant sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation dès lors que la réception de ces derniers aura été prononcée ;
- (ii) le Client ne pourra mettre en œuvre les dispositions de l'Article 4-9-2 en cas d'Observations Mineures portant sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation, sauf le cas où RTE n'aura pas tenu compte des observations du Client sur lesdites Observations Mineures dans le cadre de la procédure de réception.

#### **4-6-6 Paiement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation**

Le Client verse à RTE la part de la Contribution Financière du Client correspondant aux Travaux Câblier réalisés (i) avant et après la date d'entrée en vigueur du Dispositif de Délégation, c'est-à-dire avant et après la signature par les Parties du Contrat de Mandat, ou (ii) avant la résiliation effective du Contrat Câblier en cas de recours au Dispositif de Résiliation.

En cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation, RTE en tant que Mandant est tenu du paiement des factures émises par le Câblier au titre du Contrat Câblier. Ce paiement est, conformément aux stipulations du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation, fait à la demande du Client en tant que Mandataire, dans les conditions prévues au Contrat Câblier et notamment conformément à l'échéancier de paiement, après que le Mandataire a accepté les livrables qui correspondent aux Jalons de Paiement.

En cas de mise en œuvre du Dispositif de Résiliation, après la conclusion par le Client en tant que Mandataire du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s), le Client verse, conformément aux stipulations du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation, directement au(x) Nouveau(x) Câblier(s) le prix prévu au titre de leur(s) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s). En application de ses obligations souscrites en tant que Client vis-à-vis de RTE aux termes de la Convention de Raccordement, le Client reste seul redevable à l'égard du (ou des) Nouveau(x) Câblier(s) du(es) prix du(es) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

L'Annexe [12] - (*Décomposition détaillée et échéancier de versement de la Contribution Financière du Client*) est mise à jour par les Parties.

Dans un délai de [●] jours suivant la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, le Client communique à la Commission de Régulation de l'Energie les montants qu'il a versés au(x) Nouveau(x) Câblier(s), en indiquant le cas échéant si ces montants font l'objet de contestations.

Dans l'hypothèse où le Client aurait indiqué que les montants versés au(x) Nouveau(x) Câblier(s) font l'objet de contestations, il informe la Commission de Régulation de l'Energie dès lors que ces montants sont fixés de manière définitive.

#### **4-6-7 Indemnisation du retard dans la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) en cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation**

##### **4-6-7-1 Date Recalée de Mise à Disposition**

Dans un délai de [●] mois suivant la date de Notification de Dispositif de Délégation visée à l'Article 4-6-2 ou de Notification de Dispositif de Résiliation visée à l'Article 4-6-3, RTE Notifie au Client la Date Recalée de Mise à Disposition de la (ou des) Liaison(s) concernée(s) par le Dispositif de Délégation ou par le Dispositif de Résiliation, selon le cas, issue du Plan de Remédiation ou du Plan de Remédiation Modifié. RTE informe la Commission de Régulation de l'Energie et la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC).

En cas de désaccord, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 pour déterminer la Date Recalée de Mise à Disposition.

##### **4-6-7-2 Calcul des indemnités de retard**

Dans l'hypothèse où, pour l'une ou l'autre des Liaisons, la Date Effective de Mise à Disposition intervient avant la Date Recalée de Mise à Disposition ou au jour de celle-ci, RTE verse au Client l'indemnité prévue à l'Article 3-6 pour la période comprise entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition et la Date Effective de Mise à Disposition.

Dans l'hypothèse où, pour l'une ou l'autre des Liaisons, la Date Effective de Mise à Disposition intervient après la Date Recalée de Mise à Disposition, RTE verse au Client l'indemnité prévue à l'Article 3-6 pour la période comprise entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition et la Date Recalée de Mise à Disposition, sauf si une faute ou un manquement de RTE est la cause du retard pris entre la Date Recalée et la Date Effective de Mise à Disposition. Dans ce dernier cas, RTE verse alors au Client l'indemnité prévue à l'Article 3-6 pour la période comprise entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition et la Date Effective de Mise à Disposition.

#### **4-6-8 Responsabilités**

##### **4-6-8-1 Responsabilité de RTE**

Sauf dans les cas visés à l'Article 3-5, RTE tient le Client indemne de toute responsabilité, dommage ou coût résultant de ses fautes ou des risques qu'il assume aux termes de la Convention de Raccordement et qui sont intervenus (i) avant la date d'entrée en vigueur du Dispositif de Délégation, c'est-à-dire avant la signature par les Parties du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation, ou (ii) avant la résiliation effective du Contrat Câblé en cas de recours au Dispositif de Résiliation, dans les conditions du Contrat de Mandat applicable.

RTE prend entièrement en charge les ouvrages qui lui sont remis par le Client à l'issue de la réception par RTE des Travaux Câblés faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

##### **4-6-8-2 Responsabilité du Client**

Le Client est responsable de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ses obligations au titre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

Le Contrat de Mandat précise les conditions et limites de la responsabilité du Client en cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

## **ARTICLE 4-7      MODIFICATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

### **4-7-1              Modifications à l'initiative de RTE**

Sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 3-5 et de l'Article 5-3 des présentes Conditions Particulières, RTE Notifie au Client la proposition de modification des Travaux de Raccordement dans les conditions ci-après.

Font l'objet d'un accord préalable du Client les modifications des Travaux de Raccordement suivantes :

- toute modification des caractéristiques des Ouvrages de Raccordement, telles qu'indiquées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement », ayant un impact sur (i) les Délais de Raccordement, (ii) le montant de la Contribution Financière du Client, (iii) la capacité d'évacuation des Ouvrages de Raccordement ;
- toute modification des conditions de réalisation des Ouvrages de Raccordement (notamment le plan d'exécution ou la méthode d'installation figurant en Annexe [4] - *(Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement)*) ayant une incidence sur les Travaux de l'Installation.

A cette fin, RTE soumet au Client un dossier justifiant la proposition de modification et précisant les conditions de réalisation envisagées et les conséquences sur le Calendrier, le montant des Travaux de Raccordement, ainsi que, le cas échéant, sur la capacité d'évacuation des Ouvrages de Raccordement.

A compter de la réception par le Client de la proposition de modification de RTE, le Client dispose d'un délai maximum de trente (30) jours pour (i) approuver cette proposition, (ii) refuser cette proposition ou (iii) formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette modification.

En cas de désaccord, les Parties peuvent faire application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

Si le Client formule des observations ou pose des conditions, RTE dispose d'un délai de quinze (15) jours pour tenir compte des observations ou conditions posées par le Client et transmettre une proposition modifiée au Client. Le Client dispose à nouveau d'un délai de quinze (15) jours pour accepter ou refuser cette proposition modifiée.

En cas de modification nécessitant une prise de décision rapide ne permettant pas la constitution d'un dossier justifiant la proposition de modification ou le respect des délais indiqués ci-dessus, RTE en informe le Client dans les meilleurs délais et par le moyen le plus approprié, et les Parties conviennent du délai dans lequel le Client doit faire part de sa réponse sur cette modification. Le Client fait part de son accord ou de son désaccord dans le délai convenu entre les Parties. Si, dans le délai susvisé, le Client n'a pas fait connaître sa réponse, il est réputé avoir accepté la modification.

Si le Client accepte la modification, les Parties se rapprochent le cas échéant pour conclure un avenant à la Convention de Raccordement.

Il est précisé que le Client fait ses meilleurs efforts pour minimiser les coûts exposés pour la mise en œuvre d'une modification demandée par RTE.

### **4-7-2              Modifications à l'initiative du Client**

Le Client Notifie à RTE la demande de modification des Travaux de Raccordement, notamment en cas de modification de l'Installation.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par RTE de la demande de modification du Client, RTE établit et remet au Client une étude détaillée comportant :

- un avis motivé sur la faisabilité ou la non-faisabilité, les avantages et inconvénients que présente la modification envisagée par le Client sur le plan technique ;
- une présentation des conditions de réalisation envisagées et une estimation des conséquences sur le Calendrier et le montant de la Contribution Financière du Client ;
- tout autre point jugé utile par RTE ou le Client dans sa demande, notamment en termes de sécurité ou d'exploitation. RTE proposera la solution la plus adaptée pour répondre à la demande du Client en tenant compte notamment des risques d'exploitation.

A compter de la réception par le Client de l'étude détaillée de RTE, le Client dispose d'un délai de trente (30) jours maximum pour (i) confirmer sa demande de modification sur la base de l'étude détaillée de RTE, (ii) renoncer à sa demande de modification ou (iii) formuler des observations ou demander des corrections pour la réalisation de la modification.

Si l'étude détaillée de RTE conclut à l'absence de faisabilité de la modification demandée, le Client renonce à sa demande. En cas de désaccord sur la faisabilité, le Client peut faire application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

Si la faisabilité de la modification demandée est confirmée, le montant et le délai seront établis définitivement par RTE dans l'avenant à la Convention de Raccordement prévu ci-après.

Si le Client formule des observations ou demande des corrections, RTE dispose d'un délai de quinze (15) jours pour tenir compte des observations formulées ou des corrections demandées par le Client et transmettre une étude détaillée modifiée au Client. Le Client dispose à nouveau d'un délai de quinze (15) jours pour maintenir ou renoncer à sa demande de modification.

Si, dans les délais susvisés, le Client n'a pas fait connaître sa réponse, il est réputé avoir renoncé à la modification.

Si le Client maintient sa demande de modification, RTE est tenu de procéder à la modification du Client excepté si la mise en œuvre de la modification affecte la sécurité et la conformité des travaux aux règles techniques en vigueur (spécifications techniques de RTE, arrêtés techniques, obligations légales, etc.).

Les Parties se rapprochent pour conclure un avenant à la Convention de Raccordement, tenant compte des éventuelles contraintes résultant de la modification pour RTE pouvant conduire à de nouvelles réserves et notamment celles relatives aux engagements pris par RTE pendant la concertation et aux prescriptions définies dans les autorisations administratives délivrées à RTE préalablement à cette demande.

Il est entendu que, si la modification est à l'initiative exclusive du Client, RTE a droit à une extension des Délais de Raccordement et à une augmentation du montant de la Contribution Financière du Client dans les conditions prévues à l'Article 3-5 et à l'Article 5-3 des présentes Conditions Particulières.

Il est précisé que RTE fait ses meilleurs efforts pour minimiser les coûts exposés pour la mise en œuvre d'une modification demandée par le Client.

#### **4-7-3 Stipulations communes à toutes les modifications**

RTE ne peut suspendre ou retenir l'exécution de ses obligations au titre de la Convention de Raccordement durant le déroulement des discussions prévues au présent Article 4-7.



## ARTICLE 4-8 MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 3-5 ET DE L'ARTICLE 5-3

### 4-8-1 Stipulations générales

Lorsque RTE invoque la survenance d'un évènement indépendant de sa volonté au titre de l'Article 3-5 ou de l'Article 5-3 des présentes Conditions Particulières, il le Notifie au Client dans les meilleurs délais.

En tout état de cause à compter de la connaissance de la survenance de l'évènement, RTE le Notifie au Client dans les sept (7) jours et indique au Client dans les trente (30) jours (i) les conséquences, constatées ou prévisibles, sur les Délais de Raccordement ou sur la Contribution Financière du Client et (ii) les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour atténuer les effets de l'évènement considéré.

Le Client dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de cette Notification pour faire part à RTE de sa position quant à (i) la qualification de l'évènement considéré et (ii) l'estimation des conséquences de l'évènement considéré sur les Délais de Raccordement ou sur la Contribution Financière du Client.

En cas d'évènement persistant ou récurrent, RTE tient le Client régulièrement informé des conséquences prévisibles de ce dernier sur les Délais de Raccordement ou sur la Contribution Financière du Client.

A la fin de l'évènement considéré, RTE Notifie au Client son estimation des conséquences de ce dernier sur la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition et le(s) Délai(s) de Raccordement et/ou sur la Contribution Financière du Client. Le Client peut solliciter tout élément d'information supplémentaire qu'il juge nécessaire pour analyser cette estimation.

La prise en compte de cet évènement fait l'objet d'un avenant à la présente Convention de Raccordement, sauf résiliation de celle-ci par le Client dans les conditions prévues dans les Conditions Générales, tenant compte des contraintes industrielles et de saisonnalité et des Interfaces définies en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*). Ledit avenant précise notamment la nouvelle consistance ainsi que le nouveau Calendrier des Travaux de Raccordement (y compris la(les) nouvelle(s) Date(s) Contractuelle(s) et le(les) nouveau(x) Délai(s) de Raccordement) et le nouvel échéancier de paiement intégrant les dépenses supplémentaires.

En cas de désaccord, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

### 4-8-2 Stipulations spécifiques à l'aléa météorologique et océanographique (stand-by météo)

**A adapter pour chaque projet, en fonction de l'allocation des risques retenue entre RTE et le Client dans la Convention de Raccordement**

**[RTE assume les conséquences d'un aléa météorologique et océanographique (conduisant au stand-by météo) [en-deçà d'un seuil de [●] jours d'impact dudit stand-by météo sur le (ou les) Délai(s) de Raccordement / jusqu'à un plafond de [●] euros sur le montant de la Contribution Financière du Client.]**

Durant l'exécution des Travaux de Raccordement, RTE fait ses meilleurs efforts pour réduire les conséquences sur les Travaux de Raccordement de l'aléa météorologique et océanographique (conduisant au stand-by météo). RTE met également en œuvre les dispositions définies à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençage des Travaux de Raccordement*) pour contrôler les conditions météorologiques et océanographiques rencontrées et prévoir celles à venir.



Dans le cadre des rapports mensuels d'activité prévus à l'Article 4-3, RTE tient le Client informé de l'état général des conditions météorologiques et océanographiques ainsi que de l'impact potentiel du stand-by météo sur l'exécution des Travaux de Raccordement, en lui fournissant :

- le décompte du stand-by météo à date et les moyens engagés;
- l'estimation de l'impact dudit stand-by météo sur le (ou les) Délai(s) de Raccordement ;
- l'estimation de l'impact dudit stand-by météo sur le montant de la Contribution Financière du Client.

Le cas échéant à la fin des activités maritimes pour les (ou chacune des) Liaisons, un avenant à la Convention de Raccordement vient mettre à jour la (ou les) Délai(s) de Raccordement et/ou le montant de la Contribution Financière du Client selon que le stand-by météo fait l'objet d'une réserve sur le(s) Délai(s) de Raccordement et/ou sur le montant de la Contribution Financière du Client, en application de l'Article 3-5 ou de l'Article 5-3.

L'augmentation du (ou des) Délai(s) de Raccordement correspond à l'extension de délai applicable dans le cadre du Contrat Câblé.

L'augmentation du montant de la Contribution Financière du Client correspond à l'augmentation du prix applicable dans le cadre du Contrat Câblé et des autres surcoûts induits par le stand-by météo, notamment les autres contrats et les frais de main d'œuvre RTE, sachant que ce montant journalier peut atteindre jusqu'à... €, avec une mobilisation de moyens maximum.

En cas de désaccord sur les conséquences du stand-by météo sur la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition et le(s) Délai(s) de Raccordement et/ou sur la Contribution Financière du Client, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

## **ARTICLE 4-9 COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT**

La Mise à Disposition du Raccordement s'effectue **Liaison par Liaison**.

### **4-9-1 Principes généraux**

Afin de pouvoir prononcer à la Mise à Disposition d'une Liaison, en sa qualité de maître d'ouvrage, RTE procède au préalable, en son nom et sous sa seule et entière responsabilité, à la réception de ladite Liaison avec les Prestataires de RTE.

Le Client et le conseiller technique des créanciers financiers du Client peuvent participer aux Essais et Inspections dans les conditions définies à l'Article 4-2-7.

Sans préjudice de l'Article 3-5 et de l'Article 5-3, toutes les formalités et tous les frais d'exécution inhérents aux opérations de Mise à Disposition de chacune des Liaisons, en ce inclus les Essais et Inspections, sont à la charge de RTE et sont compris dans le montant de la Contribution Financière du Client.

### **4-9-2 Procédure de Mise à Disposition de la (les) Liaison(s)**

Lorsque RTE considère qu'il a réalisé avec succès tous les Travaux de Raccordement portant sur une Liaison, incluant notamment les Essais et Inspections définies à l'Article 4-2-7, RTE le Notifie au Client en vue de procéder à la Mise à Disposition de la Liaison considérée.

Cette Notification d'achèvement des Travaux de Raccordement inclut la documentation définitive listée de manière exhaustive à l'Annexe [9.4] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s) : Documentation associée à la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s)*).

Dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de cet avis, les Parties se rencontrent au cours d'une réunion afin d'examiner les suites à donner à ladite Notification. Trois hypothèses peuvent alors se présenter :

- Le Client accepte la Mise à Disposition de la Liaison considérée sans Observation. RTE peut alors prononcer la Mise à Disposition de la Liaison considérée. Un procès-verbal de Mise à Disposition est établi contradictoirement et signé par les Parties à l'issue de la réunion ; ou
- Le Client accepte la Mise à Disposition de la Liaison considérée avec des Observations Mineures étant précisé que les Observations Mineures ne peuvent porter que sur les Matériels Clés Majeurs. RTE peut alors prononcer la Mise à Disposition de la Liaison considérée et RTE est payé de l'intégralité des sommes dues. Un procès-verbal de Mise à Disposition est établi contradictoirement et signé par les Parties à l'issue de la réunion, détaillant les Observations Mineures. RTE s'engage à mettre en œuvre les actions nécessaires pour traiter les Observations Mineures dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six (6) mois à compter de la Mise à Disposition. A défaut de la levée des Observations Mineures dans un délai de six (6) mois, RTE verse au Client un montant, convenu avec le Client, proportionné aux Observations Mineures restant à lever et dans tous les cas inférieur à cinquante pourcents (50%) du montant correspondant au jalon de paiement correspondant à la Mise à Disposition de la Liaison considérée. La garantie bancaire autonome à première demande justifiée de bonne exécution des Travaux de Raccordement définie à l'Article 4-11 est prolongée jusqu'à la levée de toutes les Observations Mineures et dans la limite du montant susvisé convenu entre les Parties. Au fur et à mesure de la levée des Observations Mineures attestée par un procès-verbal établi contradictoirement par les Parties, le Client remboursera à RTE les sommes versées ; ou
- Le Client refuse la Mise à Disposition de la Liaison considérée en raison d'Observations Majeures. Un procès-verbal constatant le défaut de Mise à Disposition est établi contradictoirement et signé par les Parties à l'issue de la réunion. RTE doit tenir compte de ces Observations Majeures et répéter la procédure décrite au présent Article 4-9-2.

En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

L'acceptation de la Mise à Disposition n'a pour effet ni d'engager la responsabilité du Client, ni de dégager celle de RTE concernant la conformité des Travaux de Raccordement aux prescriptions techniques de la Convention de Raccordement, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

Dans les cas de la Mise à Disposition des Liaisons, si à l'issue de la procédure d'expertise menée au titre de l'Article 7-2, le Collège d'Experts rendait un avis favorable à RTE, RTE ne serait pas considéré comme responsable du retard pris en conséquence de cette expertise dans la Mise à Disposition des Liaisons et les indemnités ayant été éventuellement versées par RTE au Client au titre de l'Article 3-6 lui seraient restituées sous un mois par le Client à compter de la date à laquelle le Collège d'Experts a rendu son rapport.

#### **ARTICLE 4-10 COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE EN SERVICE DU RACCORDEMENT**

La Mise en Service du Raccordement s'effectue **Liaison par Liaison.**

Les étapes de la procédure de Mise en Service de la (des) Liaison(s) sont décrites dans le cahier des charges des capacités constructives annexé à la Convention de Raccordement (volet « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l'Installation ») et dans la Convention d'Exploitation en période d'essais.

Il est à noter qu'à l'issue de la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) toutes les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en termes notamment de caractéristiques techniques, de manœuvrabilité, de sécurité auront été testées et vérifiées, selon les prescriptions fixées par RTE, à l'exception de la capacité de transit qui ne pourra à ce stade être vérifiée qu'à partir des calculs de dimensionnement thermique, des mesures des caractéristiques des câbles et du respect des conditions de réalisation des travaux de génie civil.

Après cette Mise en Service de la (des) Liaison(s), à la demande du Client, lorsque celui-ci constate que l'Installation peut injecter de manière continue la puissance prévue durant la durée nécessaire et que les fiches 5 à 10 du cahier des charges des capacités constructives auront été validées par RTE, les Parties procèdent à un test de la capacité de transit de la (des) Liaison(s) conformément aux conditions définies à l'Annexe [10] - (*Fiche test de transit*). Ce test sera consigné par RTE dans un procès-verbal (PV) d'essai spécifique.

A l'issue du (des) test(s) de transit :

- 1) Si les tests ont été réalisés avec succès, RTE communique au Client le PV dans lequel il garantit au Client que les tests ont été réalisés avec succès et que le Raccordement permet de faire transiter la totalité de la puissance active contractuelle.
- 2) Si les tests réalisés font apparaître que le Raccordement ne permet pas de faire transiter la totalité de la puissance active contractuelle :
  - (i) RTE le Notifie au Client ; et
  - (ii) RTE s'engage à effectuer les modifications, remises en état ou réparations nécessaires dans les meilleurs délais, convenus entre les Parties. Une fois ces modifications, remises en état ou réparations réalisées, RTE recommence les tests et répète la procédure détaillée au présent Article 4-10 ; et
  - (iii) Dans les trente (30) jours suivants la Notification prévue au (i), RTE s'engage à verser au Client une avance sur indemnités dont le montant équivaldra à cinq pourcents (5 %) du montant du Contrat Câblé, équivalent au montant de la garantie de bonne performance prévue à l'Article 4-11 ; et
  - (iv) Une fois de nouveaux tests réalisés avec succès et après la communication du PV prévu au 1), le Client adresse à RTE, dans un délai de trente (30) jours, un document comportant le calcul détaillé des dommages qu'il a subis pendant la période pendant laquelle le Raccordement ne permettait pas de faire transiter la totalité de la puissance contractuelle ; et
  - (v) Si le montant du préjudice réel subi est supérieur à l'avance sur indemnités mentionnée au (iii), RTE verse au Client des indemnités complémentaires correspondant au montant des dommages non couverts dans un délai de trente (30) jours suivant la communication du document prévu au (iv) ; et
  - (vi) A contrario, si le montant du préjudice réel subi par le Client est inférieur à l'avance sur indemnités mentionnée au (iii), le Client rembourse le trop perçu à RTE dans un délai de trente (30) jours suivant la communication du document prévu au (iv) ; et
  - (vii) En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Toutes les formalités et tous les frais d'exécution inhérents aux tests, modifications, remises en état ou réparations du Raccordement sont à la charge de RTE et sont compris dans la Contribution Financière du Client.

#### **ARTICLE 4-11 GARANTIES FINANCIERES AU BENEFICE DU CLIENT**

RTE fournit au Client :

- (i) une garantie bancaire autonome à première demande justifiée de bonne exécution des Travaux de Raccordement, conforme à l'Annexe [11] - (*Modèles de garanties*), d'un montant égal à quinze pourcents (15%) de la Contribution Financière du Client hors études, définie à l'Article 5-1, valable de la date la plus proche entre (i) la date de démarrage des travaux et (ii) la date du premier paiement dû à RTE en application du chapitre 5, jusqu'à la date de Mise à Disposition du Raccordement ; et
- (ii) une garantie bancaire autonome à première demande justifiée de bonne performance, conforme à l'Annexe [11] - (*Modèles de garanties*), d'un montant égal à cinq pourcents (5%) du montant du Contrat Câblé, valable pendant la période de garantie prévue dans le Contrat Câblé. Le montant du Contrat Câblé s'élève à [●] euros HT ; et
- (iii) une garantie bancaire autonome à première demande justifiée de restitution d'avance, conforme à l'Annexe [11] - (*Modèles de garanties*), d'un montant égal à dix pourcents (10%) de la part fourniture, travaux et ingénierie de la Contribution Financière du Client, définie à l'Article 5-1, valable depuis la date du paiement de l'avance par le Client jusqu'à son remboursement par RTE. Le montant de cette avance s'élève à [●] euros HT.

Les garanties bancaires autonomes à première demande mentionnées ci-dessus devront être émises par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier bénéficiant d'une notation minimale de dette long-terme au moins égale à A selon Standard & Poors ou Fitch ou à A2 selon Moody's.

Pour l'application du (i), (ii) et du (iii), le Client s'engage à adresser à RTE par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du même jour que la Notification d'Appel définie à l'Annexe [11] - (*Modèles de garanties*), les éléments précisant la justification, au regard des termes et conditions de la Convention de Raccordement, du ou des fondements des demandes de paiement formulées par le Client.

#### **ARTICLE 4-12 SECURITES FINANCIERES AU BENEFICE DE RTE**

Si le Client ne peut justifier une notation de sa dette long terme au moins égale à [A] selon l'agence de notation Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon l'agence de notation Moody's, ou en cas de dégradation de cette notation en-dessous de ces niveaux, le Client fournit à RTE au choix l'une des garanties suivantes :

- (i) Une confirmation du bouclage financier du projet conforme au modèle en Annexe (11) – (*Modèles de Garanties*) ; ou

- (ii) Un acte de cautionnement solidaire conforme à l'Annexe (11) – (*Modèles de Garanties*) d'un montant égal à quinze pourcents (15%) de la Contribution Financière du Client hors études, définie à l'Article 5-1, valable de la date de signature de la Convention de Raccordement à la date du dernier paiement dû par le Client à RTE, sous réserve que la société émettant la garantie bénéficie d'une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody's.

## Chapitre 5 DISPOSITIONS FINANCIERES

Les sommes visées dans le présent chapitre sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d'émission des factures.

### ARTICLE 5-1 CONTRIBUTION FINANCIERE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT

La Contribution Financière du Client est calculée selon les dispositions précisées au Chapitre 7 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement.

La Contribution Financière du Client est fixée à un montant hors taxes, global et forfaitaire, aux conditions économiques de ...../..... (mois et année), de ..... € HT (*montant hors taxes en lettres*). Ce montant est ferme et non révisable pendant toute la durée des Travaux de Raccordement mais fait l'objet de réserves listées à l'Article 5-3. Ce montant se répartit comme suit :

- ..... € pour la part études terrestres et sous-marines réalisée dans le cadre de la PTF ;
- ..... € pour la part fournitures, travaux et ingénierie poste comprenant notamment la part poste RTE à terre et équipements RTE au Point de Livraison du Client en mer ;
- ..... € pour la part fournitures, travaux et ingénierie liaison terrestre comprenant notamment la (ou les) liaison(s) terrestre(s) ;
- ..... € pour la part fournitures, travaux et ingénierie liaison sous-marine comprenant les travaux en mer et à l'atterrage,
- ..... € pour la part assurances des Travaux de Raccordement de RTE, décrite à l'Article 7-1 et en Annexe [13] – (*Assurances*) et pour les frais des garanties financières décrites à l'Article 4-11;
- ..... € pour la quote-part (uniquement pour les installations de production relevant des S3REnR).

Le cas échéant, les différentes part fournitures, travaux et ingénierie ci-dessus incluent les anticipations de travaux convenues à l'Article 3-3. Le montant de ces anticipations facturées à la date de signature de la Convention de Raccordement est de ..... €. [*Détailler les montants des anticipations pour la part poste/liaison terrestre/liaison sous-marine et adapter les tableaux décomposant les coûts ci-dessous et les échéanciers de versement de l'Annexe [12] en conséquence*].

Le détail de la Contribution Financière du Client est fourni en Annexe [12] - (*Décomposition détaillée et échéancier de versement de la Contribution Financière du Client*).

De convention expresse, la Contribution Financière du Client correspond à l'ensemble des prestations et responsabilités confiées à RTE au titre de la Convention de Raccordement et plus généralement tous les frais, coûts et dépenses directement ou indirectement nécessaires à l'exécution par RTE de ses obligations au titre de la Convention de Raccordement.

Si, notamment en application des contrats conclus avec les Prestataires de RTE, le coût réel des Ouvrages de Raccordement (*comprenant les frais généraux de RTE tels que définis dans la PTF*) est inférieur au montant de la Contribution Financière du Client définie ci-avant, le montant correspondant à cette diminution sera déduit de la Contribution Financière du Client lors du paiement du(des) solde(s) défini(s) à l'Article 5-5.

### Détail du montant des fournitures/travaux/ingénierie pour la part poste

POSTE	Coût Fournitures matériels Poste (k€)	Coût Travaux Ouvrages généraux (k€)	Coût Travaux Autres prestations (k€)	Coût d'Ingénierie (k€)	Coût total (k€)	Caractéristiques
<i>Cellule de raccordement</i>						
<i>Modification du jeu de barres</i>						
<i>Equipements RTE au Point de Livraison</i>						
<b>TOTAL</b>						

Décomposition des rubriques POSTE	
Ouvrages généraux	drainage, réseau de terre, services auxiliaires, télécommunication...
Cellule	Disjoncteurs, sectionneurs, protections, liaisons HT, Jeux de barres...
Autres prestations	Contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service, divers électriques, divers...

### Détail du montant des fournitures/travaux/ingénierie pour la part liaison terrestre

Désignation	L (km)	Coût Fournitures principales (k€)	Coût Travaux de construction (k€)	Coût Travaux Autres prestations (k€)	Coût d'Ingénierie (k€)	Coût total (k€)	Caractéristiques
<i>Liaison de raccordement</i>							

Décomposition des rubriques LS ou LA	LIAISON SOUTERRAINE (LS)	LIASON AERIENNE (LA)
Fournitures principales	Fourniture des câbles de puissance, des extrémités et des jonctions des câbles de puissance, des câbles de terre, des câbles de communication et accessoires des câbles de communication...	Fourniture des supports y compris embases, des câbles conducteurs, des câbles de garde, des matériels d'équipement et des isolateurs, des matériels télécom...

Décomposition des rubriques LS ou LA	LIAISON SOUTERRAINE (LS)	LIASON AERIENNE (LA)
Travaux de construction	Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose, essai de gaine de la liaison, préparation du chantier câblier, réfection, tirage des différents câbles, montages des extrémités et des accessoires...	Déboisement, opérations préliminaires, installations de chantier, génie civil, montage et levage des superstructures, déroulage des conducteurs, déroulage des câbles de garde, mise en place des chaînes d'isolateurs et accessoires, mise en place des protections
Autres prestations	contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service...	Dépenses particulières (consignation, travaux provisoires...), contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service...

**Détail du montant des fournitures/travaux /ingénierie pour la part sous-marine de la (des) Liaison(s)**

Désignation	L (km)	Coût Fournitures principales (k€)	Coût Travaux de construction (k€)	Coût Travaux Autres prestations (k€)	Coût Ingénierie (k€)	Coût total (k€)	Caractéristiques
<i>Liaison de raccordement</i>							

Décomposition des rubriques LSM	LIAISON SOUS-MARINE (LSM)
Fournitures principales	Fourniture des câbles de puissance, des extrémités et des jonctions des câbles de puissance, des câbles de terre, des câbles de communication et accessoires des câbles de communication...
Travaux de construction	Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, préparation du chantier de pose, essai de gaine de la liaison, préparation du chantier câblier, réfection, tirage des différents câbles, montages des extrémités et des accessoires...
Autres prestations	Contrôle, coordination sécurité, réception et mise en service...

**ARTICLE 5-2 FACTURE SOLDANTE DES ETUDES**

Conformément à la Proposition Technique et Financière, RTE adresse au Client la facture soldante de la part de la Contribution Financière du Client relative aux études. Le règlement de cette facture est une condition d'engagement des travaux de réalisation des Ouvrages de Raccordement par RTE.

**Le cas échéant :**

Compte tenu des dispositions de la Proposition Technique et Financière et de la modification de la consistance des Ouvrages de Raccordement, la part de la Contribution Financière du Client relative aux études a été révisée. Le nouveau montant résulte de **XXX**.



[Préciser les causes de l'augmentation : augmentation des longueurs d'ouvrage, demandes des autorités, modifications à la demande du Client,...]

La facture soldante tient compte de ce nouveau montant.

### **ARTICLE 5-3 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT**

En cas d'événement indépendant de la volonté de RTE défini à l'Article 3-5, dûment justifié, impactant les Ouvrages de Raccordement et/ou les Travaux de Raccordement, le montant de la Contribution Financière du Client est redéfini, selon les modalités prévues à l'Article 4-8.

La prise en compte de ces modifications résultant de ces événements fera l'objet d'un avenant à la présente Convention de Raccordement sauf résiliation de celle-ci par le Client dans les conditions prévues dans les Conditions Générales. Ledit avenant précise notamment la nouvelle consistance ainsi que le nouvel échéancier de paiement intégrant les dépenses supplémentaires.

### **ARTICLE 5-4 QUOTE-PART**

*Les dispositions du présent Article ne sont applicables que si l'Installation de production relève d'un S3REnR.*

#### **S3REnR**

Dans le cadre du S3REnR de la région **XXX**, le Client est également redevable de la quote-part, applicable au raccordement d'une Installation de production. En application du S3REnR en vigueur, la Quote-Part Unitaire est fixée à **XX €/MW** à l'approbation du Schéma et se voit appliquer un coefficient de révision calculé et publié chaque année.

Le coefficient de révision en vigueur au moment de l'établissement de la présente Convention de Raccordement est égal à **.....**.

Pour chaque échéance de facturation, il est appliqué le coefficient de révision en vigueur à la date de facturation.

### **ARTICLE 5-5 MODALITES DE PAIEMENT**

#### **5-5-1 Avance**

A la signature de la Convention de Raccordement, le Client versera une avance afin de couvrir une partie des dépenses engagées par RTE auprès de des Prestataires de RTE. En contrepartie, RTE fournira à son Client une garantie de restitution d'avance conformément à l'Article 4-11.

Pour chacune des parts poste terrestre, liaison terrestre et liaison sous-marine, cette avance :

- vaut dix pourcents (10 %) du montant de la part fourniture, travaux et ingénierie de la Contribution Financière du Client.
- sera progressivement déduite des factures intermédiaires émises par RTE pour la part concernée.

### 5-5-2 Principes pour la part poste terrestre et Point de Livraison en mer des Ouvrages de Raccordement

Le Client s'acquitte de la part poste (i.e. poste terrestre RTE et équipements de RTE au Point de Livraison du Client en mer) de la Contribution Financière du Client selon l'échéancier de paiement détaillé en Annexe [12] - (*Décomposition détaillée et échéancier de versement de la Contribution Financière du Client*) et construit dans le respect des principes ci-dessous.

Versements	Jalon de Paiement	Livrable associé	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part fourniture, travaux, ingénierie poste définie à l'Article 5-1-1
Factures intermédiaires	Fin des études, mise en place de la base vie pour le démarrage des travaux de terrassement du poste	• Compte-rendu de réunion d'ouverture de chantier	10 %
	Fin des travaux de terrassement poste	• Remise des plans géomètres conformes à travaux	10 %
	Livraison des matériels HT	• PV de livraison	40 %
	Livraison des matériels BT	• PV de livraison	20 %
Solde	Fin des travaux poste	• PV d'Essais des cellules et de leurs matériels associés du poste RTE	Montant réel moins somme des factures intermédiaires ( <i>environ 20 % restants</i> )

### 5-5-3 Principes pour la part liaison terrestre des Ouvrages de Raccordement

Le Client s'acquitte de la part liaison terrestre de la Contribution Financière du Client selon l'échéancier de paiement détaillé en Annexe [12] - (*Décomposition détaillée et échéancier de versement de la Contribution Financière du Client*) et construit dans le respect des principes ci-dessous.

Versements	Jalon de Paiement	Livrable associé	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part fourniture, travaux, ingénierie liaison terrestre définie à l'Article 5-1-2
Factures intermédiaires	Fin des études, mise en place de la base vie pour le démarrage des travaux de génie-civil terrestre	• Compte-rendu de réunion d'ouverture de chantier	20 %
	Fin de fabrication de 25% du nombre total de tourets	• PV d'essai usine	10%
	Fin de fabrication de 50% du nombre total de tourets	• PV d'essai usine	10%
	Fin de fabrication de 75% du nombre total de tourets	• PV d'essai usine	10%
	Fin de fabrication de 100% du nombre total de tourets	• PV d'essai usine	10%
	Fin de montage de 25% des jonctions	• PV de bon achèvement des jonctions	10%
	Fin de montage de 50% des jonctions	• PV de bon achèvement des jonctions	10%
	Fin de montage de 75% des jonctions	• PV de bon achèvement des jonctions	10%
Solde	Fin de montage de 100 % des jonctions	• PV de bon achèvement des jonctions	Montant réel moins somme des factures intermédiaires (environ 10% restants)

Le cas échéant, en cas d'autres travaux dans le périmètre d'extension, un échéancier spécifique sera établi comportant des Jalons de Paiement liés à l'avancement des travaux et des livrables associés.

[A compléter le cas échéant]

#### 5-5-4 Principes pour la part liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement

Le Client s'acquitte de la part liaison sous-marine de la Contribution Financière du Client selon l'échéancier de paiement détaillé en Annexe [12] - (Décomposition détaillée et échéancier de versement de la Contribution Financière du Client) sur la base des principes ci-dessous.

Versements	Jalon de Paiement	Livrable associé	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part fourniture, travaux, ingénierie liaison sous-marine définie à l'Article 5-1-3
Factures intermédiaires	Fin des surveys UXOs d'investigation	• Rapport d'opération du survey UXO	4%
	Finalisation des données d'entrée nécessaire à la validation du design du Point de Livraison	• Dossier des caractéristiques des matériels RTE à installer au Point de Livraison • Dossier des méthodes d'installation des Travaux de Raccordement au Point de Livraison	1%
	Fin des études génie-civil atterrage, mise en place base vie pour le démarrage des travaux de génie civil atterrage	• Rapport de Mobilisation • Compte-rendu de réunion d'ouverture de chantier	10%

Versements	Jalon de Paiement	Livrable associé	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part fourniture, travaux, ingénierie liaison sous-marine définie à l'Article 5-1-3
	Fin des travaux de génie civil atterrissage	• PV de bon achèvement des travaux de génie civil atterrissage	5%
	Fin des approvisionnements des matières premières pour le démarrage de la fabrication des câbles sous-marins	• Preuve du démarrage de la première campagne d'extrusion de câble	20%
	Fin de fabrication des câbles sous-marins	• PV d'essai usine	15%
	Fin de mobilisation des moyens nautiques pour le démarrage des travaux en mer	• Rapports de mobilisation des navires de pose et protection des câbles	25%
	Fin des travaux en mer	• Rapports de démobilisation des navires de pose et protection des câbles	14%
	Mise à disposition de la (ou des) Liaison(s)	• Certificat de mise à disposition	6%
Solde	Dernier rapport mensuel d'avancement	• Dernier rapport mensuel d'avancement	Montant réel moins somme des factures intermédiaires

Le cas échéant, certaines échéances de paiement pourront être réparties entre les différentes Liaisons.

#### 5-5-5 Principes pour la part assurances et frais de garanties financières

Le Client s'acquitte de la part assurances selon une facturation annuelle, au prorata du nombre de mois couverts, transmise au mois de ...., sauf pour la première année où la facture sera transmise au mois de .... Le Client s'acquitte des frais liés à la garantie financière lorsque celle-ci est émise au Client.

#### 5-5-6 Complément dans le cas des installations relevant des S3REnR

S3REnR		
De plus, <b>pour une Installation relevant d'un S3REnR</b> , le Client s'est acquitté du paiement de la première échéance de la Quote-part dans les conditions de la PTF. Il s'acquitte du restant du règlement de la Quote-part selon l'échéancier de paiement défini comme suit :		
Versements	Echéances	Montant hors taxes exprimé en % de la puissance installée x Quote-Part Unitaire x coefficient de révision
2 <sup>ème</sup> échéance de paiement de la quote-part	A l'acceptation de la Convention de Raccordement	30 %
3 <sup>ème</sup> échéance de paiement de la quote-part	Achèvement des Travaux de Raccordement	60 %

### **5-5-7 Facturation et règlement**

Chaque versement est conditionné à la réalisation du Jalon de Paiement associé et à la fourniture par RTE du (des) livrable(s) associé(s). Les livrables associés à chaque Jalon de Paiement doivent permettre au Client de s'assurer que les Travaux de Raccordement ont été réalisés conformément à la Convention de Raccordement.

Sans préjudice des stipulations de l'Article 4-5, en cas de retard de réalisation d'un Jalon de Paiement, les échéances de paiement non versées à RTE en raison de la non-réalisation dudit Jalon de Paiement sont dues à la date à laquelle ce Jalon de Paiement est réalisé.

Après réalisation par RTE d'un Jalon de Paiement et fourniture par RTE au Client du (des) livrable(s) associé(s), le Client dispose d'un délai de quinze (15) jours pour adresser ses commentaires éventuels à RTE (ou le cas échéant ceux du conseiller technique des créanciers financiers), en acceptant ou en s'opposant à la facturation du Jalon de Paiement. En l'absence de commentaire du Client dans ce délai, la facturation du Jalon de Paiement est réputée acceptée .

En cas d'acceptation de la facturation du Jalon de Paiement, RTE transmet au Client la facture correspondante. Le montant de la facture correspond à la valeur du Jalon de Paiement.

En cas de désaccord entre les Parties portant sur l'opposition du Client à la facturation du Jalon de Paiement, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Le Client paye les sommes dues dans un délai de trente (30) jours suivant la date d'émission de la facture.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de l'Article 5-6 s'appliquent.

Le Client peut effectuer son règlement par chèque à l'ordre de RTE ou par virement.

Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE AGENCE PARIS OPERA  
PARIS CENTRE ENTREPRISES  
2 rue REAUMUR 75002 PARIS  
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549  
**73 - SWIFT : SOGEFRPPHO**

L'ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement SWIFT, le Client demande à sa banque d'indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ « motifs de paiement ». En cas d'absence de cette identification, des frais de gestion d'un montant de cent quarante (140) euros sont facturés au Client.

### **ARTICLE 5-6 DEF AUT OU DES ACCORD DE PAIEMENT**

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC hors minoration). Elles sont calculées à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif de la facture.

A ces pénalités s'ajoute, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant s'élève à quarante (40) euros hors taxes. En outre,

conformément à article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut être demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

En cas de désaccord sur le montant d'une échéance de paiement, le paiement est effectué sur la base du montant accepté par le Client. Les Parties se consulteront pour définir de bonne foi le montant dû par le Client. S'il y a accord des Parties sur les montants des sommes exigibles, le paiement est effectué dans les meilleurs délais sans que la régularisation ultérieure du paiement par le Client ne puisse donner droit au versement de pénalités de retard.

A défaut d'accord dans un délai de trois (3) semaines, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Si le règlement des sommes dues n'est pas intervenu dans les délais prévus:

- RTE adresse un premier courrier de relance au Client ;
- Si la relance reste sans effet, RTE met en demeure le Client par courrier recommandé avec avis de réception de régler sous trois (3) semaines les sommes dues, une copie de cette mise en demeure sera transmise aux créanciers financiers ou, le cas échéant, au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet conformément à l'article 7-2 ;
- Si après mise en demeure, le Client ne s'est pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE peut suspendre les Travaux de Raccordement et n'est plus tenu de respecter les Délais de Raccordement prévus dans la Convention de Raccordement. RTE informe le Client par courrier recommandé avec avis de réception que les Travaux de Raccordement sont suspendus et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois (3) semaines lui rappelant les conséquences du non-paiement des sommes dues (suspension des Travaux de Raccordement, exonération pour RTE de respecter les Délais de Raccordement et résiliation de la Convention de Raccordement), une copie de cette seconde mise en demeure sera transmise aux créanciers financiers ou, le cas échéant, au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet conformément à l'article 7-2 ;
- Si, à l'issue de cette mise en demeure, le Client ne s'est toujours pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE, la Convention de Raccordement peut être résiliée par RTE, le Client restant redevable de l'ensemble des coûts engagés par RTE.

#### **ARTICLE 5-7 MONTANT FINAL DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT**

Le dernier rapport mensuel d'activité fait apparaître le montant final de la Contribution Financière du Client. RTE indique, le cas échéant, si ce montant final fait l'objet de contestations.

Ce montant est communiqué par RTE à la Commission de Régulation de l'Energie :

- dans les [●] jours suivant l'émission par RTE du dernier rapport mensuel d'activité ;
- ou, en cas de désaccord des Parties sur le dernier rapport mensuel d'activité dans les [●] jours suivant la Notification du rapport d'expertise prévue à l'Article 7-2. Le cas échéant, la Commission de Régulation de l'Energie est informée par la Partie la plus diligente de la saisine du CoRDIS de la Commission de Régulation de l'Energie ou du Tribunal de commerce de Paris.

Dans l'hypothèse où RTE aurait indiqué dans le dernier rapport mensuel d'activité que le montant final de la Contribution Financière du Client fait l'objet de contestations, de même qu'en cas de litige entre les Parties, la Commission de Régulation de l'Energie est informée par RTE dès lors que le montant final de la Contribution Financière du Client est fixé de manière définitive.

#### **ARTICLE 5-8 PAIEMENT DES ASSURANCES**

La part assurances des Travaux de Raccordement de RTE pourra au maximum couvrir une durée des Travaux de l'Installation correspondant au délai de mise en service industrielle de l'Installation. Le Client s'engage à informer RTE dans les meilleurs délais de tout retard dans la mise en service de l'Installation au-delà de ce délai. Si le Client demande une prolongation des polices d'assurances détaillées en Annexe [13] souscrites par RTE au-delà du délai de mise en service industrielle maximum susvisé, les dépenses complémentaires relatives à l'assurance de RTE seront prises en charge par le Client. Ces dépenses complémentaires seront en conséquence facturées au Client postérieurement à la mise en service des Ouvrages de Raccordement.

## Chapitre 6 RESPONSABILITE

*[NB : le Client devra indiquer à RTE, avant que celui-ci ne débute la phase de consultation pour la désignation de ses prestataires, notamment celui en charge de la fourniture et de la pose des câbles sous-marins, celle des deux options qu'il décide de choisir librement]*

### **OPTION 1 – CLAUSE DE TYPE "KNOCK FOR KNOCK"**

*La présente clause de « knock for knock » pourra faire l'objet d'adaptations, convenues d'un commun accord entre RTE et le Client, afin de tenir compte de l'état du marché des assurances au jour de la signature de la Convention de Raccordement.*

#### **ARTICLE 6-1 DEFINITIONS**

Pour l'application de cette Clause le terme « Famille de RTE » signifie : RTE, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants, les Prestataires de RTE, les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants de ce Prestataire, ainsi que les employés de l'une quelconque des entités précitées.

Pour l'application de la présente Clause le terme « Famille du Client » signifie : le Client, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses clients, les Prestataires du Client, les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants de ce Prestataire, ainsi que les employés de l'une quelconque des entités précitées.

#### **ARTICLE 6-2 CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE CROISEE (KNOCK-FOR-KNOCK)**

Chaque Partie, chacune en ce qui la concerne, supporte la charge de tous les dommages causés aux personnes qu'elle emploie ou utilise ou qui sont utilisées ou employées par les membres de sa Famille et aux biens qui lui appartiennent ou qui lui sont confiés par des tiers ou qui appartiennent ou qui sont confiés par des tiers à des membres de sa Famille.

Nonobstant toute stipulation contraire contenue dans cette Convention de Raccordement à l'exception de l'Article 3-6, le Client ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenant aux biens d'un quelconque membre de la Famille de RTE, ni de tout dommage corporel ou décès d'un quelconque membre de la Famille de RTE, résultant de ou lié en quelque façon à l'exécution de cette Convention de Raccordement, même si cette perte, ce dommage, cette atteinte ou ce décès sont causés totalement ou partiellement par une action, une négligence ou un manquement de la Famille du Client et RTE indemniserà, protègera, défendra le Client contre toutes réclamations, coûts, frais, actions, procédures, poursuites, demandes et responsabilités qu'elles proviennent de ou soient en relation avec cette perte, ce dommage, cette responsabilité, ce dommage corporel ou ce décès.

Nonobstant toute stipulation contraire contenue dans cette Convention de Raccordement à l'exception de l'Article 3-6, RTE ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenant aux biens d'un quelconque membre de la Famille du Client, ni de tout dommage corporel ou décès d'un quelconque membre de la Famille du Client, résultant de ou lié en quelque façon à l'exécution de cette Convention de Raccordement, même si cette perte, ce dommage, cette atteinte ou ce décès sont causés totalement ou partiellement par une action, une négligence ou



un manquement de la Famille de RTE et le Client indemniser, protégera et défendra RTE contre toutes réclamations, coûts, frais, actions, procédures, poursuites, demandes et responsabilités qu'elles proviennent de ou soient en relation avec cette perte, ce dommage, cette responsabilité, ce dommage corporel ou ce décès.

Toutes les polices souscrites par les membres de chacune des Familles auprès d'un ou plusieurs assureurs comporteront un abandon par ces assureurs de leurs droits de subrogation et de recours à l'encontre des membres de l'autre Famille et de leurs assureurs.

De plus, chacune des Parties se porte fort de ce que les membres de sa Famille et leurs assureurs renoncent à tout recours contre l'autre Partie, les membres de sa Famille et leurs assureurs.

### **ARTICLE 6-3 DOMMAGES IMMATERIELS ET / OU INDIRECTS**

Aucune des deux Parties et aucun des membres de la Famille ne sera responsable envers l'autre Partie et/ou les membres de sa Famille et leurs assureurs des dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature qu'ils soient, notamment de toutes pertes d'exploitation, perte(s) de production, interruption(s) d'utilisation(s), interruption(s) de service(s), indisponibilité(s) perte(s) de donnée(s), perte(s) de droit(s), perte(s) de profit(s), perte(s) de revenu(s), perte(s) de jouissance, perte(s) de contrat(s) ou de débouché(s) commercial (aux) ou tout autre préjudice commercial ou financier subis par l'autre Partie et/ou les membres de sa Famille et/ou pris en charge par leurs assureurs.

Par conséquent, dans l'hypothèse où RTE aurait à subir le recours d'un membre de la Famille du Client et/ou de ses assureurs et serait condamnée à indemniser celui-ci au titre de tels dommages, le Client garantira et relèvera indemne RTE et ses assureurs de toute réclamation et/ou condamnation couvrant ces dommages.

De la même façon, dans l'hypothèse où le Client aurait à subir le recours d'un membre de la Famille de RTE et/ou de ses assureurs et serait condamné à indemniser celui-ci au titre de tels dommages, RTE garantira et relèvera indemne le Client et ses assureurs de toute réclamation et/ou condamnation couvrant ces dommages.

### **ARTICLE 6-4 LIMITATIONS DE RESPONSABILITE**

Sans préjudice des indemnités versées au titre de l'Article 3-6, la responsabilité de RTE et du Client, des membres de leur Famille respective et de leurs assureurs ne pourra en aucun cas excéder, pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées à l'exécution ou l'inexécution, de la Convention de Raccordement :

- 100 % du montant de la Contribution Financière aux Ouvrages de Raccordement pour la part fourniture, travaux et ingénierie liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement fixé à l'Article 5-1, pour l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer ou de la partie des études relatives à ces travaux ;
- 100% du montant de la Contribution Financière aux Ouvrages de Raccordement pour les parts fourniture, travaux et ingénierie liaison terrestre et poste des Ouvrages de Raccordement fixés à l'Article 5-1, pour l'ensemble des conséquences dommageables non liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer.

Dans l'hypothèse où RTE ou les membres de sa Famille ou leurs assureurs auraient à subir le recours d'un membre de la Famille du Client et seraient condamnés à indemniser celui-ci au-delà de ces plafonds et limites, le Client

garantira et relèvera RTE ou le(s) membre(s) de sa Famille ou leurs assureurs indemnes de toute réclamation et/ou condamnation couvrant la part de l'indemnisation excédant les plafonds stipulés ci-dessus.

Dans l'hypothèse où le Client ou les membres de sa Famille ou leurs assureurs auraient à subir le recours d'un membre de la Famille de RTE et seraient condamnés à indemniser celui-ci au-delà de ces plafonds et limites, RTE garantira et relèvera le Client ou le(s) membre(s) de sa Famille ou leurs assureurs indemnes de toute réclamation et/ou condamnation couvrant la part de l'indemnisation excédant les plafonds stipulés ci-dessus.

Rien de ce qui est contenu dans cette Convention de Raccordement ne sera interprété ou retenu comme privant RTE et le Client, tant vis à vis de toute personne ou partie, que l'un envers l'autre, de tout droit de revendiquer une limitation de responsabilité prévue par toute loi, règlement ou convention internationale applicable.

#### **ARTICLE 6-5 LIMITATION SPECIFIQUE DE RESPONSABILITE DE RTE EN CAS DE RETARD A LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT**

Par dérogation à l'Article 6-4, en cas de retard des Travaux de Raccordement par rapport à la (aux) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition du Raccordement, la responsabilité de RTE ne pourra excéder le plafond des indemnités prévu à l'article D. 342-4-11 du code de l'énergie.

### **OPTION 2 – CLAUSE DE RESPONSABILITE**

#### **ARTICLE 6-1 PRINCIPES GENERAUX**

RTE et le Client restent respectivement entièrement responsables de leurs obligations résultant de leur propre maîtrise d'ouvrage.

RTE reconnaît et accepte que :

- sous réserve du respect des délais prévus dans les présentes Conditions Particulières et sans préjudice de l'Article 3-5, les observations, demandes ou commentaires du Client adressés à RTE, de même que leur absence, ne sauraient engager la responsabilité du Client ni parallèlement dégager la responsabilité de RTE au titre des Travaux de Raccordement ;
- Sans préjudice de l'Article 3-5 et de l'Article 5-3, en cas d'intervention en mer des Prestataires de RTE en même temps que des Prestataires du Client, RTE demeure responsable de la réalisation des Travaux de Raccordement conformément à ses obligations contractuelles et réglementaires

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'Article 6-3, RTE est responsable et tient le Client indemne des dommages matériels directs supportés par le Client dans la mesure où ces derniers résultent d'un manquement ou d'une inexécution d'une obligation de RTE assumée aux termes de la Convention de Raccordement.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'Article 6-3, RTE est responsable envers le Client de toute négligence ou défaillance de Prestataire(s) de RTE dans l'exécution des Travaux de Raccordement et tient le Client indemne des dommages matériels directs en résultant.

Dans les cas où la responsabilité du (ou des) Prestataire(s) de RTE serait reconnue par une décision de justice, y compris en cas de condamnation *in solidum* ou solidaire avec RTE, le Client sera dans l'obligation d'exécuter la décision à l'encontre du (ou des) Prestataire(s) de RTE (et/ou des assureurs du (ou des) Prestataire(s) de RTE). Par conséquent, le Client s'interdit toute mesure d'exécution à l'encontre de RTE tant qu'il n'a pas cherché par tous les moyens raisonnables, en particulier les mesures d'exécution forcée, à obtenir indemnisation de la part du (ou des) Prestataire(s) de RTE et/ou des assureurs du (ou des) Prestataire(s) de RTE.

RTE est responsable des dommages directs causés aux Tiers qui pourraient résulter de sa faute le cas échéant. RTE garantit le Client contre tout recours à son encontre pour de tels dommages. Pour les besoins du présent Article 6-1, "Tiers" signifie toute personne ou entité autre que les Parties, les Prestataires du Client, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses clients, ainsi que les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants des Prestataires du Client.

### **ARTICLE 6-2 DOMMAGES IMMATERIELS ET/OU INDIRECTS**

Sans préjudice des indemnités versées au titre de l'Article 3-6, aucune des deux Parties ne sera responsable envers l'autre Partie des dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature qu'ils soient, notamment de toutes pertes d'exploitation, perte(s) de production, interruption(s) d'utilisation(s), interruption(s) de service(s), indisponibilité(s) perte(s) de donnée(s), perte(s) de droit(s), perte(s) de profit(s), perte(s) de revenu(s), perte(s) de jouissance, perte(s) de contrat(s) ou de débouché(s) commercial (aux) ou tout autre préjudice commercial ou financier subis par l'autre Partie.

### **ARTICLE 6-3 LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE**

Sans préjudice des indemnités versées au titre de l'Article 3-6, la responsabilité de RTE ne pourra en aucun cas excéder pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées à l'exécution ou l'inexécution de la Convention de Raccordement :

- a) 100 % du montant de la Contribution Financière du Client aux Ouvrages de Raccordement pour la part fourniture, travaux et ingénierie liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement fixée à l'Article 5-1, pour l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer ou de la partie des études relatives à ces travaux ;
- b) 100% du montant de la Contribution Financière du Client aux Ouvrages de Raccordement pour les parts fourniture, travaux et ingénierie liaison terrestre et poste des Ouvrages de Raccordement fixées à l'Article 5-1, pour l'ensemble des conséquences dommageables non liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer.

Dans l'hypothèse où RTE aurait à subir le recours et serait tenu d'indemniser les Prestataires du Client, leurs filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients du Client, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du ou des plafonds de responsabilité de RTE stipulés aux Articles 6-3.a et 6-3.b ci-dessus, selon que cette indemnisation est la conséquence d'une responsabilité de RTE au titre des travaux en mer ou d'une autre responsabilité de RTE, dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

- en cas de négligence d'une extrême gravité, faute lourde ou dolosive de RTE ou existence de dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la responsabilité de ce dernier;
- aux dommages corporels infligés aux employés du Client ou des Prestataires du Client, ainsi que, le cas échéant, aux Tiers ayant mis en cause le Client ;
- aux montants payés par RTE au titre du dernier alinéa de l'Article 6-1 s'agissant des dommages causés aux Tiers;
- aux montants payés par RTE en raison de l'exercice des garanties légales d'ordre public dont il est redevable ;
- aux indemnités versées par RTE au titre de l'Article 3-6 (Non-respect du(des) délai(s) de Raccordement).

#### **ARTICLE 6-4 LIMITATION DE RESPONSABILITE DU CLIENT**

La responsabilité du Client ne pourra en aucun cas excéder pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées à l'exécution ou l'inexécution de la Convention de Raccordement :

- a) 100 % du montant de la Contribution Financière du Client aux Ouvrages de Raccordement pour la part fourniture, travaux et ingénierie liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement fixée à l'Article 5-1, pour l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer ou de la partie des études relatives à ces travaux ;
- b) 100% du montant de la Contribution Financière du Client aux Ouvrages de Raccordement pour les parts fourniture, travaux et ingénierie liaison terrestre et poste des Ouvrages de Raccordement fixées à l'Article 5-1, pour l'ensemble des conséquences dommageables non liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer.

Dans l'hypothèse où le Client aurait à subir le recours et serait tenu d'indemniser les Prestataires de RTE, leurs filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients de RTE, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du ou des plafonds de responsabilité du Client stipulés aux Articles 6-4.a et 6-4.b ci-dessus, selon que cette indemnisation est la conséquence d'une responsabilité du Client au titre des travaux en mer ou d'une autre responsabilité du Client, dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

- en cas de négligence d'une extrême gravité, faute lourde ou dolosive du Client ou existence de dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la responsabilité de ce dernier;
- aux dommages corporels infligés aux employés de RTE ou des Prestataires de RTE.

## Chapitre 7 DISPOSITIONS DIVERSES

### ARTICLE 7-1 ASSURANCES

*[NB : La capacité à apporter une information globale et fiable du risque sur le périmètre complet du projet (Installation + Raccordement) est très importante pour répondre aux attentes du marché de l'assurance offshore et permettre d'obtenir de meilleures conditions commerciales pour les deux Parties. Aussi, RTE et le Client s'engagent à mobiliser les ressources, à s'échanger les informations nécessaires à la bonne coordination entre les Parties, à coordonner les souscriptions respectives de leurs polices d'assurances avant la signature de la Convention de Raccordement. Ces informations resteront confidentielles et sont d'ordre technique uniquement.]*

RTE s'engage à souscrire, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, des polices d'assurances détaillées en Annexe [13] - (Assurances) afin de couvrir les risques liés aux Travaux de Raccordement. Les assurances souscrites dans le cadre de la Convention de Raccordement s'appliquent a minima jusqu'à la fin des Travaux de Raccordement.

Conformément au 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 8-7 des Conditions Générales, au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE transmet au Client les attestations d'assurances correspondantes mentionnant les activités, les montants garantis, et la période de validité desdites attestations. Par la suite, RTE transmet au Client, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la demande de ce dernier, les attestations d'assurance correspondantes, datant de moins de deux [2] mois, mentionnant les activités, les montants garantis, le paiement des primes d'assurances et la période de validité desdites attestations.

RTE transmet sans délai au Client copie des attestations d'assurance à compter de leur souscription, de leur renouvellement, de leur modification ou de leur déléation.

Les assurances contractées par RTE ne peuvent en aucun cas être considérées comme une quelconque limitation des responsabilités encourues par RTE.

### ARTICLE 7-2 PROCEDURE D'EXPERTISE

Tout différend découlant de la Convention de Raccordement ou en relation avec celle-ci pour lequel les Parties ne seraient pas parvenues à un accord dans un délai de trente (30) jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des Parties à l'autre Partie mentionnant expressément l'ouverture de ce délai de trente (30) jours (le « **Différend** ») fait l'objet de la procédure d'expertise prévue au présent Article 7-2.

Les Parties conviennent que le Différend est soumis à un collège d'experts ayant les qualifications professionnelles requises, indépendants des Parties et ne détenant aucun intérêt dans le Différend, désigné conformément au présent Article (le « **Collège d'Experts** »).

Le Collège d'Experts est composé de trois (3) experts.

Chaque Partie désigne un expert qui sera choisi au plus tard au moment du Différend, dans la liste d'experts présélectionnés par chacune des Parties elles-mêmes en Annexe [14] - (Liste des experts pour le Collège d'Experts). Un troisième expert est choisi par les deux experts désignés par les Parties, dans la liste précitée. Les Parties peuvent convenir, le moment venu, de recourir au même collège pour des Différends successifs.

Lorsqu'il estime que le Différend est à la limite de ses qualifications, chaque expert, en accord avec les autres experts du Collège d'Experts, a la possibilité de faire appel à un sapiteur de son choix. Le(s) sapiteur(s) doit(vent) être indépendant(s) des Parties et ne détenir aucun intérêt dans le Différend.

Le Collège d'Experts doit rendre son rapport simultanément aux deux Parties dans un délai de trente (30) jours à compter de sa nomination, sauf prorogation acceptée par les Parties.

Sauf meilleur accord des Parties, les frais d'expertise sont supportés à parts égales entre elles.

La décision du Collège d'Experts est immédiatement exécutoire. Elle est définitive, sauf à être contestée dans les trente (30) jours de la Notification du rapport d'expertise susvisée devant le CoRDIS de la Commission de Régulation de l'Energie ou le Tribunal de commerce de Paris, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 8-9 des Conditions Générales. Pour cette procédure de recours, les Parties peuvent appeler dans la cause ou mettre en cause toute personne de leur choix.

### **ARTICLE 7-3 RENONCIATION AU BENEFICE DE L'IMPREVISION**

Les Parties déclarent renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 1195 du code civil.

### **ARTICLE 7-4 NOTIFICATIONS**

Par défaut, l'ensemble des communications entre RTE et le Client seront gérées par un outil de gestion documentaire mis en place par [RTE/le Client]. Cet outil devra notamment assurer l'historisation des échanges (reçu pour l'émetteur, traçabilité des questions et de leurs réponses, etc.) et des documents de référence, ainsi que la mise en œuvre des flux de travail (workflow). La date de réception est celle figurant comme telle sur le reçu émis de manière automatique par l'outil de gestion documentaire.

Néanmoins, lorsqu'il est prévu qu'une Partie donne ou délivre une Notification, cette communication est faite par écrit soit (i) remise en mains propres contre reçu, soit (ii) envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, (iii) soit, pour les échanges concernant [...], par le biais de l'outil de gestion documentaire mentionné ci-avant. La date de réception est celle figurant comme telle sur l'accusé de réception de la lettre recommandée ou du reçu.

Toute Notification faite au Client est faite à l'adresse suivante ou à toute autre adresse Notifiée à RTE par écrit conformément au présent Article 7-5 :

[●]

Toute Notification faite à RTE est faite à l'adresse suivante ou à toute autre adresse Notifiée au Client par écrit conformément au présent Article 7-5 :

[●]

**ARTICLE 7-5 DROITS DES CREANCIERS FINANCIERS [CLAUSE A INTEGRER EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT]**

**7-5-1 Droits des créanciers financiers en cas de suspension des Travaux de Raccordement par RTE**

Préalablement à toute suspension des Travaux de Raccordement par RTE pour défaut de paiement par le Client, dans les conditions prévues à l'Article 5-6 des présentes Conditions Particulières, RTE adresse, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Client, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au défaut de paiement, soit (ii) de proposer à RTE, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Client au titre de la Convention de Raccordement.

RTE ne peut suspendre les Travaux de Raccordement que si, au terme du délai indiqué dans la mise en demeure, qui ne saurait être inférieur à quatre (4) semaines, (i) le Client n'a pas remédié au défaut de paiement, et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au défaut de paiement ni proposé une entité substituée, ou si RTE a refusé, de façon dument motivée, la substitution proposée.

**7-5-2 Droits des créanciers financiers en cas de résiliation de la Convention de Raccordement par RTE**

Préalablement à toute résiliation de la Convention de Raccordement par RTE pour non-respect de ses obligations par le Client, dans les conditions prévues à l'article 8-5 des Conditions Générales ou à l'Article 5-6 des présentes Conditions Particulières, RTE adresse, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Client, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au non-respect de ses obligations par le Client, soit (ii) de proposer à RTE, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Client au titre de la Convention de Raccordement.

RTE ne peut résilier la Convention de Raccordement que si, au terme du délai indiqué dans la mise en demeure, ou, à défaut, au terme d'un délai de trois (3) mois, (i) le Client n'a pas remédié au non-respect de ses obligations, et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au non-respect de ses obligations par le Client ni proposé une entité substituée, ou si RTE a refusé, de façon motivée, la substitution proposée.

**7-5-3 Accord direct**

Les Parties s'engagent à conclure avec les créanciers financiers un accord portant notamment sur la reconnaissance de leurs sûretés et des modalités d'information respectives des Parties, sous réserve que cet accord ne remette pas en cause une ou des disposition(s) de la présente Convention de Raccordement.

**ARTICLE 7-6 LANGUE APPLICABLE**

La langue française est la langue de la Convention de Raccordement.

Les présentes Conditions Particulières sont rédigées en français conformément à la loi n°94-665 relative à l'usage de la langue française.

En cas d'accord entre les Parties, certains documents contractuels listés dans les Annexes des présentes Conditions Particulières ou échangés entre RTE et le Client peuvent être rédigés en langue anglaise. Si une Partie

en fait la demande, la partie responsable de la production d'un document en langue anglaise procède à la traduction dudit document en langue française, à ses frais exclusifs, dans un délai de [●] semaines/mois. Ces documents rédigés en français, issus de la traduction, sont les documents de référence et feront foi entre RTE et le Client. Ces traductions doivent émaner d'un traducteur certifié délivrant un certificat « conforme à l'original ».

*Fait en deux (2) exemplaires originaux*

Pour RTE	Pour le Client
à le	à le



## Liste des annexes

<b>ANNEXE [1] -</b>	<b>CALENDRIER ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>66</b>
ANNEXE [1.1]	CALENDRIER DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	66
ANNEXE [1.2]	SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET.....	68
ANNEXE [1.3]	SCENARIO D'INSTALLATION DE REFERENCE ET REGLES DE RECALAGE .....	71
<b>ANNEXE [2] -</b>	<b>PLANNING ET INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....</b>	<b>72</b>
ANNEXE [2.1]	SI LES PARTIES EN CONVIENNENT, LE CLIENT PEUT ECHANGER LES INFORMATIONS DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION DEFINIES DANS LA PRESENTE ANNEXE. PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....	72
ANNEXE [2.2]	INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET.....	73
<b>ANNEXE [3] -</b>	<b>GESTION DES INTERFACES.....</b>	<b>74</b>
ANNEXE [3.1]	DEFINITION DES INTERFACES ENTRE LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	74
ANNEXE [3.2]	PROCEDURE DE GESTION DES INTERFACES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....	76
ANNEXE [3.3]	CO-ACTIVITE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	76
ANNEXE [3.4]	COORDINATION ENTRE LES COORDONNATEURS SPS DES PARTIES.....	76
<b>ANNEXE [4] -</b>	<b>PLAN D'EXECUTION DE RTE ET SEQUENCERMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....</b>	<b>77</b>
ANNEXE [4.1]	SEQUENCERMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....	77
ANNEXE [4.2]	PLAN D'EXECUTION DE RTE .....	80
<b>ANNEXE [5] -</b>	<b>ORGANISATION DES TRAVAUX DU PROJET .....</b>	<b>83</b>
ANNEXE [5.1]	MODALITES GENERALES D'ORGANISATION ET SUIVI DU PROJET DURANT L'EXECUTION.....	83
ANNEXE [5.2]	MODALITES D'ORGANISATION DES TRAVAUX EN MER .....	86
ANNEXE [5.3]	DOCUMENTATION ET COMMUNICATION ENTRE LE CLIENT ET RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET D'INSTALLATION.....	87
<b>ANNEXE [6] -</b>	<b>ACCES AU SITE DE RTE.....</b>	<b>89</b>
ANNEXE [6.1]	GENERALITES .....	89
ANNEXE [6.2]	ACCES AU POSTE RTE .....	89
ANNEXE [6.3]	ACCES AU CHANTIER TERRESTRE DE RTE.....	89
ANNEXE [6.4]	ACCES AU CHANTIER MARITIME DE RTE .....	90
ANNEXE [6.5]	ACCES AU CHANTIER RTE SUR LA PLATE-FORME EN MER .....	90
<b>ANNEXE [7] -</b>	<b>OBLIGATIONS DE RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT SUR LE SITE DU CLIENT .....</b>	<b>91</b>
ANNEXE [7.1]	OBLIGATION DE RTE POUR ACCEDER AU SITE CLIENT.....	91
ANNEXE [7.2]	REQUIS EN MATIERE D'HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (HSE) .....	91
ANNEXE [7.3]	REQUIS EN MATIERE DE QUALITE .....	93
<b>ANNEXE [8] -</b>	<b>MODELES DE CONTRATS DE MANDAT .....</b>	<b>94</b>
ANNEXE [8.1]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DELEGATION .....	94
ANNEXE [8.2]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION .....	107

<b>ANNEXE [9] -</b>	<b>ESSAIS ET INSPECTIONS DE LA (OU DES) LIAISON(S).....</b>	<b>123</b>
ANNEXE [9.1]	RAPPEL : DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....	123
ANNEXE [9.2]	Liste des matériels clés majeurs .....	123
ANNEXE [9.3]	INSPECTIONS ET ESSAIS, DOCUMENTATION PREALABLES ET LIVRABLES .....	123
ANNEXE [9.4]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MISE A DISPOSITION DE LA (LES) LIAISON(S) .....	125
ANNEXE [9.5]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MAINTENANCE DE LA (LES) LIAISON(S).....	126
<b>ANNEXE [10] -</b>	<b>FICHE TEST DE TRANSIT.....</b>	<b>128</b>
<b>ANNEXE [11] -</b>	<b>MODELE DE GARANTIES.....</b>	<b>129</b>
<b>ANNEXE [12] -</b>	<b>DECOMPOSITION DETAILLEE ET ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT .....</b>	<b>149</b>
ANNEXE [12.1]	AVANCE.....	149
ANNEXE [12.2]	DECOMPOSITION DETAILLEE DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT.....	149
ANNEXE [12.3]	ECHEANCIERDE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT .....	149
<b>ANNEXE [13] -</b>	<b>ASSURANCES.....</b>	<b>153</b>
<b>ANNEXE [14] -</b>	<b>Liste des experts pour le collège d'experts .....</b>	<b>154</b>

## ANNEXE [1] - CALENDRIER ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

La présente Annexe a pour objet de définir le Calendrier des Travaux de Raccordement, ainsi que de décrire les modalités de suivi de l'avancement de ces travaux afin d'en garantir la bonne exécution.

### Annexe [1.1] CALENDRIER DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

L'objet de cette partie est de définir les jalons de réalisation des Travaux de Raccordement intégrés au Calendrier.

Les jalons sont des engagements de dates au plus tard au titre de la Convention de Raccordement.

Les jalons intégrés au Calendrier des Travaux de Raccordement sont caractérisés par :

- La description du jalon ; et
- La nature du jalon qui peut être soit un Evènement Clé Majeur, soit une Interface Clé de RTE ; et
- L'engagement de RTE qui peut être défini sous forme d'une date ou bien d'un délai, avec le cas échéant un renvoi au document de référence où l'engagement est défini ; et
- La date renseignée est soit identique à l'engagement lorsqu'il est exprimé sous forme de date, soit obtenue par construction lorsque l'engagement est exprimé sous forme de délai.

Les jalons définis dans le tableau ci-après comprennent :

- la liste exhaustive fermée des Evènements Clés Majeurs ;
- la liste exhaustive des Interfaces Clés de RTE à définir en fonction du projet (de la nature de ses travaux et du planning associé).

Dans le cadre du scénario d'installation de référence défini à l'Annexe [1.3.1] (*Scénario des Travaux de Raccordement*) et des méthodes d'installation définies à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*), le Calendrier des Travaux de Raccordement est défini dans le tableau ci-après.

A titre informatif, ce tableau contient également d'autres jalons structurants des Travaux de Raccordement qui ne sont ni des Evènements Clés Majeurs, ni des Interfaces Clés de RTE.

*[Colonnes 3 à 8 du tableau ci-dessous à remplir selon les spécificités du projet, la liste fermée des Evènements Clés Majeurs étant à définir dans la liste fermée ci-dessous. Le cas échéant, les Jalons indiqués par une (\*) pourront être dupliqués selon le nombre de Liaison(s)]*

*[La liste ci-dessous doit également être complétée des Interfaces Clés de RTE, à adapter au cas par cas pour chaque projet.]*

Jalon	Évènement Clé Majeur ? (oui/non)	Référence ECM	Interface Clé de RTE ? (oui/non)	Définition de l'Engagement	Date Prévisionnelle	Date Butoir (si Évènement Clé Majeur)	Date Limite (si Évènement Clé Majeur)	Jalon de paiement ? (oui/non)
<b>MANAGEMENT DE PROJET</b>								
Notification par RTE pour exécution du Contrat Câblier	Oui	ECM-01-RTE						
Fourniture du plan d'exécution de RTE selon l'Annexe [4] - (Plan d'exécution de RTE)	Oui	ECM-02-RTE						
Programme d'Essais et Inspections prévisionnel	Non	N/A						
<b>LOT LIAISON SOUTERRAINE</b>								
Fin du Génie civil de la partie souterraine de la (des) liaison(s)	Non	N/A						
Fin du déroulage des câbles et du montage des accessoires de la partie souterraine de la (des) liaison(s) en préalable aux essais	Oui (*)	ECM-03-LST						
<b>LOT POSTE RTE</b>								
Fin de livraison des Matériels Clés Majeurs à haute tension au Poste RTE	Oui (*)	ECM-04-PO						
Fin de la réalisation des travaux du (des) Poste(s) RTE	Oui (*)	ECM-05-PO						
<b>LOT EQUIPEMENTS DE RTE AU POINT DE LIVRAISON CLIENT</b>								
Fin des essais BT RTE sur le Point de Livraison à quai	Oui	ECM-06-ERO						
<b>LOT LIAISON SOUS-MARINE</b>								
Dossier des caractéristiques des matériels RTE à installer au Point de Livraison	Oui	ECM-07-LSM						
Dossier d'installation des matériels RTE au Point de Livraison et sur le Site du Client	Oui	ECM-08-LSM						
Dossier de programme d'essai de mise à disposition du Raccordement	Non	N/A						
Fourniture des équipements de RTE à installer au Point de Livraison à quai	Oui	ECM-09-LSM						
Fin des travaux de génie civil à l'atterrage avant déroulage des câbles souterrains et sous-marins	Non	N/A						
Fin de fabrication des câbles sous-marins de la partie sous-marine de la (des) liaison(s)	Oui (*)	ECM-10-LSM						
Mise en stockage en mer des câbles de la partie sous-marine de la première liaison (le cas échéant)	Oui	ECM-11-LSM						

Jalon	Evénement Clé Majeur ? (oui/non)	Référence ECM	Interface Clé de RTE ? (oui/non)	Définition de l'Engagement	Date Prévisionnelle	Date Butoir (si Evénement Clé Majeur)	Date Limite (si Evénement Clé Majeur)	Jalon de paiement ? (oui/non)
Fin des Travaux de Raccordement sur le Site du Client	Oui (*)	ECM-12-LSM						
Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) prononcée par RTE	Oui (*)	ECM-13-LSM						
AUTRE LOT DE TRAVAUX (le cas échéant)								
Fin des autres travaux de RTE dans le périmètre d'extension (le cas échéant)	Non	N/A						

## Annexe [1.2] SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET

L'objet de cette partie est de définir les principes d'organisation, de suivi et de partage de l'avancement des Travaux de Raccordement.

### [1.2.1] Principes d'organisation de RTE

Les principes d'organisation permettant à RTE de suivre et piloter l'avancement de la réalisation des travaux de raccordement sont décrits dans l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*) qui définit en particulier les rôles et responsabilités au sein de l'équipe-projet dans la réalisation du processus de planification, suivi et pilotage des délais.

### [1.2.2] Outils de suivi de l'avancement

Cette partie décrit la logique d'ensemble, les niveaux de détail, trames-type et formats des plannings et rapports d'avancement qui sont employés par RTE pour permettre au Client de suivre l'avancement du projet.

#### [1.2.2.1] Méthodologie

Dans le cadre du plan d'exécution de RTE (cf. Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*)), une **note « Planning et suivi de l'avancement du Raccordement »** permet de :

- formaliser les objectifs et hypothèses de référence structurantes de la planification et les risques associés ; et
- formaliser l'analyse de l'avancement du projet au regard de ces hypothèses et objectifs ; et
- formaliser et suivre les plans d'actions spécifiques de maîtrise des délais.

L'avancement sera mesuré selon une pondération des activités et des critères de mesure préalablement proposés par RTE au Client pour observation.

#### [1.2.2.2] Plannings

La planification et le suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement sont effectués au moyen des plannings suivants :

- un **planning de synthèse (en style diagramme de Gantt)** qui :

- couvre l'ensemble des Travaux de Raccordement (gestion de projet, ingénierie, achats, fabrication, installation, tests et réception, etc.). Chaque lot comporte entre vingt (20) et trente (30) lignes ;
  - est issu d'une mise en cohérence et d'une synthèse des plannings détaillés des différents lots et des interfaces entre les Travaux du Raccordement et les Travaux de l'Installation ;
  - intègre les données issues des analyses et arbitrages effectués au niveau du programme et pouvant impacter le planning du projet ;
  - détaille entre autres les différents jalons de projet (les Evènements Clés Majeurs, les Interfaces Clé de RTE et du Client, les Jalons de Paiement, etc.) et le chemin critique du planning ;
  - fait l'objet d'une note de synthèse succincte explicitant de manière narrative les hypothèses structurantes, les écarts justifiant la mise à jour, le chemin critique, l'avancement ;
  - est fourni au plus tard à la date de signature de la Convention de Raccordement ;
  - est mis à jour de manière mensuelle avec sa note de synthèse et transmis au Client dans le cadre des rapports mensuels d'activités.
- un **planning spécifique Liaison sous-marine (en style diagramme de Gantt)** qui :
    - est lié et suffisamment détaillé pour permettre d'apprécier l'avancement des travaux à pas mensuel ;
    - détaille les différents jalons de projet et le chemin critique ;
    - est fourni au plus tard **[X], à définir selon les spécificités du projet, supérieur ou égal à 1**, mois après la date de signature de la Convention de Raccordement ;
    - est mis à jour de manière mensuelle et transmis au Client dans le cadre des rapports mensuels d'activités.
- un **planning détaillé de coordination et d'interface (en style planning à barres sur huit (8) semaines)** qui :
    - détaille les activités relevant de la gestion des interfaces et de la coordination maritime ;
    - est lié et suffisamment détaillé pour permettre d'apprécier l'avancement des travaux à pas hebdomadaire ;
    - fait apparaître notamment les marges prévues pour aléas ainsi que les « stand-by » ;
    - est fourni au plus tard **[X], à définir selon les spécificités du projet, supérieur ou égal à 1**, mois après la date de signature de la Convention de Raccordement ;
    - est mis à jour de manière hebdomadaire en phase d'opérations en mer.

Chacun de ces plannings et chacune de leurs mises à jour :

- sont fournis en format natif et pdf ;
- respectent la décomposition WBS (Work Breakdown Structure). Les Parties partageront leurs structures WBS respectives et les codes d'activités au plus tard à la date de NTP. Dans la mesure du possible, les Parties tenteront d'harmoniser ces WBS entre eux ;
- sont soumis à la revue du Client qui en vérifiera le respect des engagements contractuels de RTE dans les sept (7) jours.

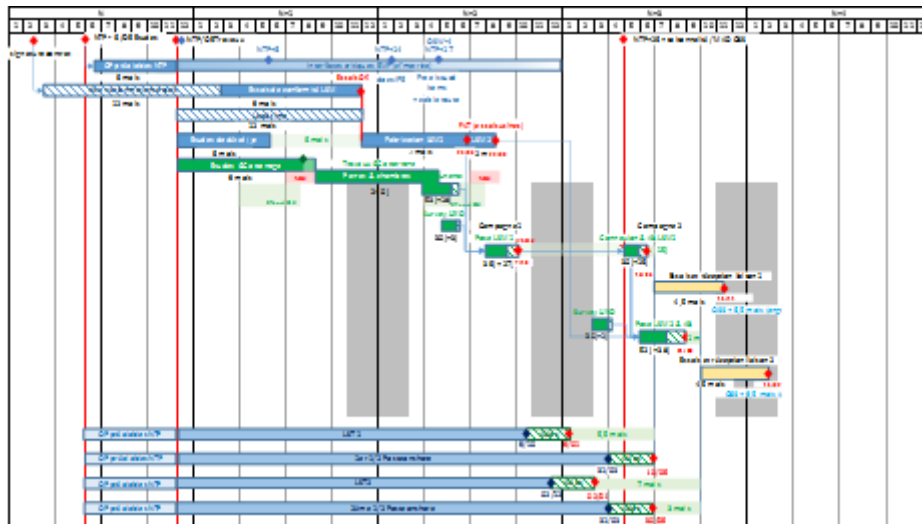


Figure 1 : Trame-type de planning de lot

### [1.2.2.3] Rapport mensuel d'activité de RTE

Le rapport mensuel d'activité défini à l'Article 4-2-2 inclura toutes les activités en cours ou survenues et un planning détaillé d'avancement qui permettra de comparer l'avancement avec le planning initial fourni à la date de signature de la Convention de Raccordement.

### [1.2.3] Réunions de suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement

Une réunion **[fréquence à définir]** d'avancement entre RTE et le Client permet de suivre l'avancement du projet et de coordonner les tâches à venir.

Cette réunion de suivi de l'avancement du projet doit permettre de tenir les objectifs en termes de délais atteignables dans le cadre de l'avancement nominal du projet.

L'ordre du jour, et le projet de rapport mensuel d'activité comprenant les plannings et la note de synthèse du planning de synthèse sont transmis par RTE au Client cinq (5) jours ouvrés avant le début de la réunion.

La liste des participants et de diffusion est la suivante :

Entité	Fonction/Rôle	Participation X = obligatoire (X) = facultative	Diffusion
RTE	<b>[à définir]</b>		
Client	<b>[à définir]</b>		

Le compte-rendu de la réunion et le rapport mensuel d'activité sont transmis par RTE **[nombre à fixer]** jours après la tenue de la réunion.

## Annexe [1.3] SCÉNARIO D'INSTALLATION DE REFERENCE ET REGLES DE RECALAGE

L'objet de cette partie est de définir, lorsque cela est possible, les règles de recalage du (des) Délai(s) de Raccordement pour tenir compte du scénario des Travaux de Raccordement et des contraintes de saisonnalité dans le cas du non-respect d'une Interface Clé par le Client.

### [1.3.1] Scénario des Travaux de Raccordement

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les règles de recalage du (des) Délai(s) de Raccordement.]**

#### Par exemple :

Les scénarios considérés sont les suivants :

- Scénario 1 :
  - Recours au stockage en mer prévu : [oui/non] et préciser si cela concerne seulement la première liaison
  - Nombre de campagnes d'installation des câbles sous-marins : [●] et contraintes éventuelles sur le délai entre les campagnes
  - Contraintes éventuelles sur le sens d'installation de la partie sous-marine de la (des) liaison(s) : [de l'atterrage vers le Point de Livraison / du Point de Livraison vers l'atterrage / pas de contrainte]
  
- Scénario 2 :
  - ...

### [1.3.2] Modification du Calendrier et règles de recalage

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les règles de recalage du (des) Délai(s) de Raccordement.]**

#### Par exemple :

*En cas de modification de la date prévisionnelle de la mise à disposition du Point de Livraison, le(s) Délai(s) de Raccordement est (sont) mis à jour selon les valeurs du tableau ci-dessous, sur la base de la date effective de Notification par le Client de la mise à disposition du Point de Livraison.*

Scénario	Liaison	Mois de mise à disposition du Point de Livraison											
		Jan	Fév.	Mar	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
1	1												
	2												
	...												
2	1												
	2												
	...												
...													



## ANNEXE [2] - PLANNING ET INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION

### Annexe [2.1] SI LES PARTIES EN CONVIENNENT, LE CLIENT PEUT ÉCHANGER LES INFORMATIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION DÉFINIES DANS LA PRÉSENTE ANNEXE. PLANNING DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION

L'objet de cette partie est de définir les jalons structurant du planning de réalisation des Travaux de l'Installation.

Ce planning est composé :

- De l'ensemble des jalons d'Interface Clé du Client destinés à permettre la bonne coordination et gestion des Interfaces, conformément aux dispositions de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ;
- De jalons de projet destinés à permettre l'information de RTE sur l'état d'avancement des Travaux de l'Installation en lien avec les dispositions de l'Article 4-3-1.

#### **[Liste ci-dessous à compléter selon les spécificités du projet]**

Le planning de réalisation des Travaux de l'Installation doit contenir à minima les éléments suivant :

- Signature de la présente Convention de Raccordement
- Dossier finalisé de design du Point de Livraison
- Plan d'implantation de la plateforme
- Confirmation du choix du scénario d'installation des câbles
- Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai
- Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer
- Mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai
- Fin des travaux de câblage des équipements RTE sur le Point de Livraison
- Mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer
- Plan et planning d'accès des navires du Client à la zone du parc
- Fin des travaux de fondations du Point de Livraison en mer
- Fin d'installation de la première phase de turbines (x% de Pmax) en mer et raccordement au blindé
- Fin d'installation de la ....ième phase de turbines (x% de Pmax) en mer et raccordement au blindé
- Fin d'installation de la dernière .... phase de turbines (x% de Pmax) en mer et raccordement au blindé
- Fin et conformité des essais électriques blindés/protections/transformateur du Client lorsque la plateforme est installée en mer
- Mise en service de chaque éolienne.

## **Annexe [2.2] INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET**

L'objet de cette partie est de définir les principes d'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation.

### **[2.2.1] Outils d'information sur l'avancement**

Cette partie décrit la logique d'ensemble, les niveaux de détail, trames-type et formats des plannings et rapports d'avancement qui sont employés par le Client pour informer RTE de l'avancement des Travaux de l'Installation.

#### **[2.2.1.1] Méthodologie**

Une **note « Planning et suivi de l'avancement des travaux de l'Installation »** permet de :

- formaliser les objectifs et hypothèses de référence structurantes de la planification et les risques associés ; et
- formaliser l'analyse de l'avancement du projet au regard de ces hypothèses et objectifs ; et
- formaliser et suivre les plans d'actions spécifiques de maîtrise des délais.

#### **[2.2.1.2] Plannings**

- La planification et l'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation sont effectués au moyen d'un **planning de synthèse (en style diagramme de Gantt)** qui :
  - couvre l'ensemble des Travaux de l'Installation ;
  - est issu d'une mise en cohérence et d'une synthèse des plannings détaillés des différents lots et des Interfaces ;
  - intègre les données issues des analyses et arbitrages effectués au niveau du programme et pouvant impacter le planning du projet ;
  - détaille entre autres les différents jalons de projet et le chemin critique du planning ;
  - fait l'objet d'une note de synthèse succincte explicitant de manière narrative les hypothèses structurantes, les écarts justifiant la mise à jour, l'avancement ;
  - est fourni au plus tard à la date de signature de la Convention de Raccordement ;
  - est mis à jour de manière mensuelle avec sa note de synthèse.

Ce planning de synthèse et chacune de ses mises à jour :

- sont fournis en format pdf ;
- sont soumis à la revue de RTE qui en vérifie le respect des engagements contractuels du Client dans les sept (7) jours.

### **[2.2.2] Réunions d'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation**

Les réunions d'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation sont celles définies à l'Annexe [1.2.3] pour le suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement.

## ANNEXE [3] - GESTION DES INTERFACES

### Annexe [3.1] DÉFINITION DES INTERFACES ENTRE LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LES TRAVAUX DE L'INSTALLATION

#### [3.1.1] Matrice de responsabilités

Les limites de responsabilité des Prestataires de RTE et des Prestataires du Client aux Interfaces de leurs travaux respectifs sont définies dans les documents suivants listés par ordre de prévalence hiérarchique :

- 1 ...
- 2 ...
- 3 ...

**[à compléter pour chaque projet avec la liste des documents établissant les limites de responsabilité des prestataires de RTE et des prestataires du Client aux Interfaces entre leurs travaux respectifs]**

#### [3.1.2] Documents d'interfaces

Les documents de spécification technique applicables aux Prestataires de RTE et des Prestataires du Client aux Interfaces de leurs travaux respectifs sont listés ci-dessous par ordre de prévalence hiérarchique :

- 1 ...
- 2 ...
- 3 ...

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.3] Interfaces Clés du Client

Le présent paragraphe définit les interfaces Clés du Client dont le respect par le Client est nécessaire à la bonne exécution des Travaux de Raccordement par RTE.

Il est rappelé que les Interfaces Clés de RTE et Evènements Clés Majeurs sont définis dans l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*).

Les dates de ces Interfaces Clés du Client seront mises à jour mensuellement par le Client.

Le suivi de l'avancement des Interfaces Clés du Client s'effectue, notamment, à l'occasion des réunions définies à l'Annexe [1.2.3] pour le suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement.

**[A adapter et compléter selon les spécificités du projet pour détailler les différents jalons du Calendrier des Travaux de Raccordement et de la partie interface des Travaux d'Installation]**

Dans le cadre des méthodes d'installation définies à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*), les Interfaces Clés du Client pour la réalisation des Travaux de Raccordement sont les suivants :

Jalon	Nature du jalon : Evènement Clé ?	Engagement de la partie Responsable	Livrables	Date
Signature de la présente Convention de Raccordement	Interface Clé du Client			

Jalon	Nature du jalon : Evènement Clé ?	Engagement de la partie Responsable	Livrables	Date
Dossier finalisé de design du Point de Livraison	Interface Clé du Client			
Confirmation du choix du scénario d'installation des câbles RTE	Interface Clé du Client			
Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai	Interface Clé du Client			
Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer	Interface Clé du Client			
Mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai	Interface Clé du Client			
Fin des travaux de câblage des équipements RTE sur le Point de Livraison	Interface Clé du Client			
Mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer	Interface Clé du Client			
Liste des connexions à la plateforme de chaque éolienne avec sa référence <i>A compléter selon les caractéristiques de l'installation afin de décrire l'ensemble des connexions pour les besoins de comptage et d'exploitation</i>	Interface Clé du Client			

#### [3.1.4] Responsabilité des matériels transférés entre les Parties (« Free-issued items »)

Cette partie décrit le processus de gestion des transferts de responsabilité des matériels entre RTE et le Client. Ce processus concerne notamment les matériels remis par RTE à quai au Client et soumis à la responsabilité du Client durant leur transport jusqu'au Point de Livraison en mer. Ce processus décrit notamment les contrôles à effectuer avant et après transfert de responsabilité afin de garantir le bon fonctionnement des matériels ayant fait l'objet d'un transfert de responsabilité.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.5] Zones d'exclusion pour la définition des routes de câbles

Cette partie décrit le processus de définition des routes de câbles en mer à proximité du Point de Livraison. Ce processus définit notamment les contraintes à respecter, le processus de validation et la gestion des modifications notamment en cas d'aléa (par exemple : suite à la découverte d'UXO, etc.).

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.6] Spécifications des Travaux

Les Spécifications des Travaux de Raccordement de d'Installation sont constituées des documents listés à l'Annexe [3.1.2] (*Documents d'Interface*) et des documents référencés à l'Annexe [5.3] (*Documentation et communication entre le Client et RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement et d'Installation*).

**[à compléter pour chaque projet]**

Les codes et normes applicables sont les suivants :

- Codes et normes de la conception d'ingénierie prévus dans les documents d'interface listés en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ;

- Codes et normes relatifs aux systèmes de désignation et de traçabilité standards des équipements, pièces de rechange et autres accessoires tel que le code RDS-PP « Manual for Wind Power Plants » par exemple.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.1] Format des documents échangés (données SIG)

**[à compléter pour chaque projet]**

### **Annexe [3.2] PROCÉDURE DE GESTION DES INTERFACES PENDANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION**

**[à compléter pour chaque projet]**

### **Annexe [3.3] CO-ACTIVITÉ ET COORDINATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION**

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.1] Coordination maritime

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités maritimes sur le site du Client.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.2] Coordination des travaux sur la plate-forme en mer

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités sur la plate-forme en mer du Client.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.3] Coordination des travaux à terre

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités à terre (shelter au poste de RTE, travaux sur la plate-forme du Client à quai, etc.).

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.4] Co-activité

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.5] Sécurité électrique

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités électrique durant les travaux, notamment les risques liés à la réalisation d'essai de liaison sur site ou encore les risques liés à intervention à proximité d'une liaison en exploitation.

**[à compléter pour chaque projet]**

### **Annexe [3.4] COORDINATION ENTRE LES COORDONNATEURS SPS DES PARTIES**

**[à compléter pour chaque projet]**

## ANNEXE [4] - PLAN D'EXECUTION DE RTE ET SEQUENCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement à réaliser sont définies dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

### Annexe [4.1] SÉQUENCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

#### [4.1.1] Constitution des travaux

Cette partie décrit les principaux lots de travaux ainsi que les principaux prestataires en charge.

##### [4.1.1.1] La (les) liaison(s)

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation de la (des) liaison(s).]**

###### Par exemple :

*Les liaisons sont constituées d'une partie sous-marine (incluant l'atterrage) et d'une partie souterraine.*

*La partie sous-marine est réalisée par le câblier [nom du câblier] qui fournit et installe les câbles sous-marins dans le cadre d'un contrat EPC incluant également les opérations d'atterrage.*

*En mer, les câbles sont protégés par ensouillage au moyen de [décrire les moyens mis en œuvre pour la réalisation des travaux de RTE en mer : type de moyens nautiques et d'outils, etc.]. Le scénario considéré pour les travaux en mer est une installation en [•] campagne(s), [avec/sans] stockage en mer prévu pour la (les) liaison(s) et installation de la (les) liaison(s) de l'atterrage vers le Point de Livraison. Le scénario définitif d'installation pourra évoluer ultérieurement selon les études du câblier et selon le processus de gestion des interfaces défini à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces).*

*L'atterrage est lui aussi réalisé par le câblier y compris les travaux de génie civil qui pourront faire l'objet d'une sous-traitance à une entreprise spécialisée. Ces derniers incluent notamment la réalisation des chambres de jonction de transition d'atterrage et la pose de fourreaux dans l'estran pour permettre une installation ultérieure des câbles sous-marins plus facile techniquement et moins sujette aux contraintes de saisonnalité et d'acceptabilité.*

*Les travaux maritimes en mer et à l'atterrage font appel à des équipements embarqués à bord des navires de suivi et d'enregistrement des conditions météorologiques et océanographiques et/ou des bouées météorologiques installées en mer. Ces dispositifs permettent le contrôle par RTE et ses représentants en mer de vérifier l'applicabilité ou non du stand-by météo.*

*La partie souterraine est réalisée conformément aux pratiques habituelles de RTE pour les ouvrages du RPT. L'entreprise(s) de génie civil [nom de l'entreprise(s)] réalise(nt) les tranchées, l'installation des fourreaux et le déroulage des câbles. La fourniture des câbles et le montage des jonctions sont quant à eux assurés par le même câblier que pour la partie sous-marine, ce qui assure la compatibilité des matériels et simplifie la gestion des interfaces.*

#### [4.1.1.2] Le poste RTE

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation du poste RTE]**

##### Par exemple :

La partie poste de RTE est constituée de **[nature : poste neuf, extension, etc.]**, notamment les principaux équipements haute tension suivants :

- Les transformateurs sont fabriqués et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les bobines de compensation sont fabriquées par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les filtres sont fabriqués par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

Les autres matériels HT et BT sont achetés dans le cadre des marchés cadres de RTE.

La plate-forme et les superstructures sont réalisées par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

La partie poste est réalisée conformément aux pratiques habituelles de RTE pour les ouvrages du RPT.

#### [4.1.1.3] Le poste Client

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation du poste Client à terre et en mer.]**

##### Par exemple :

Le poste Client en mer est un lieu d'opérations sous maîtrise d'ouvrage du Client et de RTE. La gestion des interfaces est réalisée conformément à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces). Notamment, le design de la plate-forme en mer respecte les caractéristiques définies, pour l'interface avec les câbles de raccordement, dans le document [●].

La partie poste Client est constituée de **[nature du Point de Livraison]**, notamment les principaux équipements haute tension suivants :

- Les transformateurs sont fabriqués et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

La plate-forme et les superstructures sont réalisées par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

Pour le compte de RTE, les matériels suivants sont installés sur le poste Client :

- Les équipements de téléconduite sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les équipements de protection sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les équipements de comptage sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les équipements de maintenance sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

#### [4.1.1.4] Autres ouvrages impactés

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation des autres ouvrages nécessaires au raccordement du Client.]**

**Par exemple :**

*Le raccordement est également constitué de [autres ouvrages concernés : renforcement de réseau amont, etc.].*

**[Préciser la nature des travaux et le nom des entreprises].**

*Ces autres parties du Raccordement sont réalisées conformément aux pratiques habituelles de RTE pour les ouvrages du RPT.*

#### [4.1.2] Séquencement

Cette partie décrit l'agencement et le séquencement des grandes phases des Travaux du Raccordement et des parties de l'Installation qui sont en interface avec le Raccordement.

##### [4.1.2.1] A compter de la signature de la présente Convention de Raccordement

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les grandes phases de réalisation et les mécanismes de déclenchement.]**

**Par exemple :**

*En partie sous-marine le câblier commence par réaliser les études d'ingénierie et études en mer (route des câbles, études complémentaires, survey UXO d'investigation, etc.) au plus tôt en tenant compte des contraintes de saisonnalité. En parallèle, les créneaux de fabrication des câbles sous-marins sont réservés et la fabrication peut démarrer.*

*Les études sont finalisées après le survey avant-installation et le survey UXO de confirmation, au plus près de la date de début des travaux pour confirmer le tracé définitif des câbles.*

*Préalablement à l'installation des câbles sous-marins, la route des câbles est nettoyée des débris éventuels par passage d'un grappin (en anglais : Pre-Lay Grapple Run). **[Préciser également les éventuels travaux de pré-tranchage, de backfilling ou encore de pose de protections externes le cas échéant]***

*Le séquencement précis des travaux en mer est défini en tenant compte des contraintes de saisonnalité, et dans le périmètre du parc éolien, il est soumis à la coordination des activités maritimes assurée par le Client. La prévenance et la Notification de mise à disposition du Point de Livraison sont gérées conformément à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces).*

*En partie atterrissage le câblier commence par réaliser les premières études à l'atterrissage pour finaliser le design définitif. Les travaux de génie civil sont réalisés au préalable en tenant compte des contraintes de saisonnalité afin de dérisquer le planning.*

*Les travaux de génie civil souterrain débutent au plus tôt à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ils se déroulent selon les grandes phases suivantes :*



**Par exemple :**

**[séquencement des grandes phases de travaux liaison souterraine et mécanisme de déclenchement, évoquer le traitement des points particuliers le cas échéant].**

*Une fois l'ensemble des travaux de la (des) liaison(s) réalisés, la (les) liaison(s) complète(s) fait (font) l'objet d'une caractérisation électrotechnique et d'un essai de tension réalisés par le câblage et permettant de vérifier son (leur) intégrité électrique.*

*Les travaux de poste RTE débutent au plus tôt à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ils se déroulent selon les grandes phases suivantes : **[séquencement des grandes phases de travaux poste et mécanisme de déclenchement].***

*Les autres travaux au plus tôt à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ils se déroulent selon les grandes phases suivantes : **[séquencement des grandes phases de travaux des autres ouvrages et mécanisme de déclenchement].***

*Le poste Client est un lieu d'opérations sous maîtrise d'ouvrage du Client et de RTE. La gestion des interfaces est réalisée conformément à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces).  
Notamment :*

- *durant la phase de construction à quai de la plate-forme, le Client reçoit et installe les équipements de RTE sur la plate-forme,*
- *après installation à quai des équipements de RTE et une fois la plate-forme installée en mer, RTE procède à des essais de mise en service des équipements de RTE,*
- *durant toute la durée des travaux, le Client assure la coordination maritime des activités en mer dans le périmètre du parc éolien. A ce titre, il est notamment en charge de délivrer les autorisations d'accès au site et de prioriser les tâches à réaliser.*

*Une fois l'ensemble des Travaux de Raccordement réalisés par les Prestataires de RTE, RTE procède aux essais système permettant de valider le bon fonctionnement de la (des) liaison(s).*

## **Annexe [4.2] PLAN D'EXÉCUTION DE RTE**

Cette partie détaille la structure et les grands principes du plan d'exécution de RTE pour la réalisation des Travaux de Raccordement. Le plan d'exécution de RTE est le document ou l'ensemble de documents décrivant la manière de travailler de RTE pour mener à bien les Travaux de Raccordement. Ce plan d'exécution est conforme aux dispositions de la Convention de Raccordement et à ses annexes pour tous les sujets relatifs à la collaboration entre RTE et le Client.

Dans un délai de trois (3) mois à compter de la signature de la Convention de Raccordement, RTE préparera et soumettra au Client un résumé de son plan d'exécution, d'une vingtaine de pages environ, déterminant la nature de la prestation réalisée par RTE et l'ordre selon lequel il prévoit de concevoir, fabriquer, transporter, assembler, monter et assurer ses obligations ; ainsi que les éléments définis dans la présente Annexe.

Le plan d'exécution de RTE doit être conforme aux stipulations de la Convention de Raccordement, et notamment au descriptif des Ouvrages de Raccordement, au Calendrier des Travaux de Raccordement et aux autres dates / délais spécifiés dans la Convention de Raccordement. En cas de changement, RTE doit actualiser et réviser le plan d'exécution.

## **CALENDRIERS – PLANNINGS - JALONS DU PROJET**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*), les éléments de Calendrier et de planning, événements clefs et dates butoirs associés pour le projet de raccordement, ainsi que les grandes phases de réalisation et les mécanismes de déclenchement.

## **ORGANISATION DU PROJET**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*), l'organigramme du projet de raccordement, ses principaux acteurs et identifie les interlocuteurs de RTE pour le Client grand sujet par grand sujet.

## **ACTIVITES EN MER**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), l'organisation, les rôles et responsabilités s'agissant des activités en mer pour la réalisation du Raccordement.

## **MAITRISE DES DELAIS**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*), cette partie décrit notamment les grands principes de suivi d'avancement et de maîtrise des délais mis en place par RTE afin de garantir le respect du (des) Délai(s) de Raccordement.

## **MAITRISE DU BUDGET**

Cette partie décrit les grands principes de gestion des coûts mise en place pour le pilotage du projet de Raccordement.

## **MAITRISE DES RISQUES**

Cette partie décrit notamment les grands principes de gestion des risques du projet de Raccordement.

## **MAITRISE DES INTERFACES**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), la liste des interfaces entre RTE et le Client ainsi que le processus de gestion associé.]

## **MODALITES DE REPORTING VIS-A-VIS DU CLIENT**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*), les modalités de suivi d'avancement et de partage de RTE vers le Client, en accord avec l'Annexe [2.2].

## **MAITRISE DE LA QUALITE**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution de travaux sur le site du Client*), les grands principes de la politique qualité de RTE et leur application au projet. A ce titre, elle présente, de façon synthétique, le plan de management de la qualité du projet.

## **HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (HSE)**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution de travaux sur le site client*), les règles de RTE en matière HSE, en mettant tout particulièrement en avant la question de la sécurité (les aspects environnementaux étant traités en partie Concertation du PEP). Le plan de sécurité spécifique à chaque projet est également abordé. Y

figure également les règles spécifiques en matière HSE au Point de Livraison dans un paragraphe ad hoc.

#### **CONCERTATION, AUTORISATIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [3] - (Gestion des Interfaces) et à l'Annexe [5] - (Organisation des travaux du projet), la politique environnementale de RTE, sa déclinaison dans les projets et notamment la mise en œuvre des mesures d'évitement-réduction-compensation (mesures ERC) des projets dans le cadre des chantiers. La question de la gestion des autorisations est également abordée ici : respect des engagements, coordination entre RTE et le Client pour d'éventuelles mesures communes « programme », etc.

Le sujet de la concertation et des relations avec les tiers est abordé de manière spécifique au projet en sériant notamment les interactions pouvant exister entre RTE et le Client à ce sujet : parties prenantes rencontrées ensemble, sujets communs entre RTE et le Client, etc.).

#### **RESSOURCES HUMAINES, LOCALISATION, LOGISTIQUE OPERATIONNELLE**

Cette partie décrit notamment les ressources identifiées pour la réalisation des Travaux de Raccordement et leur organisation d'un point de vue logistique. Cette partie contient également une mise en parallèle de l'organisation du Client sur la partie logistique / organisation opérationnelle conformément à l'Annexe [3] - (Gestion des Interfaces) et à l'Annexe [5] - (Organisation des travaux du projet), qui doit permettre de faciliter la coordination opérationnelle entre les équipes de RTE et du Client sur site.

#### **GESTION DE CRISE**

Cette partie décrit les grands principes de gestion de crise à RTE (événements, procédures de réponse, permanences éventuelles etc.). Cette partie contient également une mise en parallèle de l'organisation du Client permettant d'identifier des principes communs de réaction en cas de besoin.

#### **COMMUNICATION**

Cette partie décrit les grands axes de la politique de communication de RTE sur ses projets : modalités de communication, médias cibles, porte-paroles.

#### **GESTION DOCUMENTAIRE**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [5] - (Organisation des travaux du projet), les principes de gestion documentaire mis en place par RTE pour les échanges techniques et le suivi des livrables des Prestataires de RTE, en lien avec la politique qualité présentée en partie Qualité du PEP. Ceci afin de garantir une maîtrise complète de la production des livrables à enjeux pour le projet.

## ANNEXE [5] - ORGANISATION DES TRAVAUX DU PROJET

### Annexe [5.1] MODALITÉS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET SUIVI DU PROJET DURANT L'EXÉCUTION

Cette partie décrit les modalités générales d'organisation de RTE en phase travaux, et d'identifier en fonction des sujets les acteurs chez RTE et le Client en phase travaux.

#### [5.1.1] Organisation de RTE

##### [5.1.1.1] Organisation du projet de Raccordement

Cette partie décrit les principes d'organisation du projet de Raccordement.


**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation du projet.]**

Par exemple :

*L'organisation de l'équipe projet est la suivante :*

- *L'équipe projet est placée sous la responsabilité d'un pilote de raccordement qui est secondé par un adjoint en la personne du chef de lot liaison sous-marine.*
- *Le projet est découpé en lots techniques (cf. Annexe [4.1]), chaque lot est placé sous le pilotage d'un chef de lot, manager de projet spécialiste du domaine technique en question. L'équipe de chaque lot comprend des rôles d'appui en termes d'études de détail (chargés d'études), de relation opérationnelles avec les prestataires en charge des travaux (assistants de projets) et de contrôle travaux (assistants de contrôle).*
- *L'équipe du raccordement est dotée d'appui transverses en termes de gestion contractuelle (contract-manager), relations avec les tiers / Permitting (chargé de concertation) et gestion des plannings et des budgets (PMO).*
- *Les missions de coordination sécurité seront assurées par un coordonnateur SPS dédié conformément aux obligations réglementaires.*

*Cette organisation se retrouve dans l'organigramme ci-dessous :*

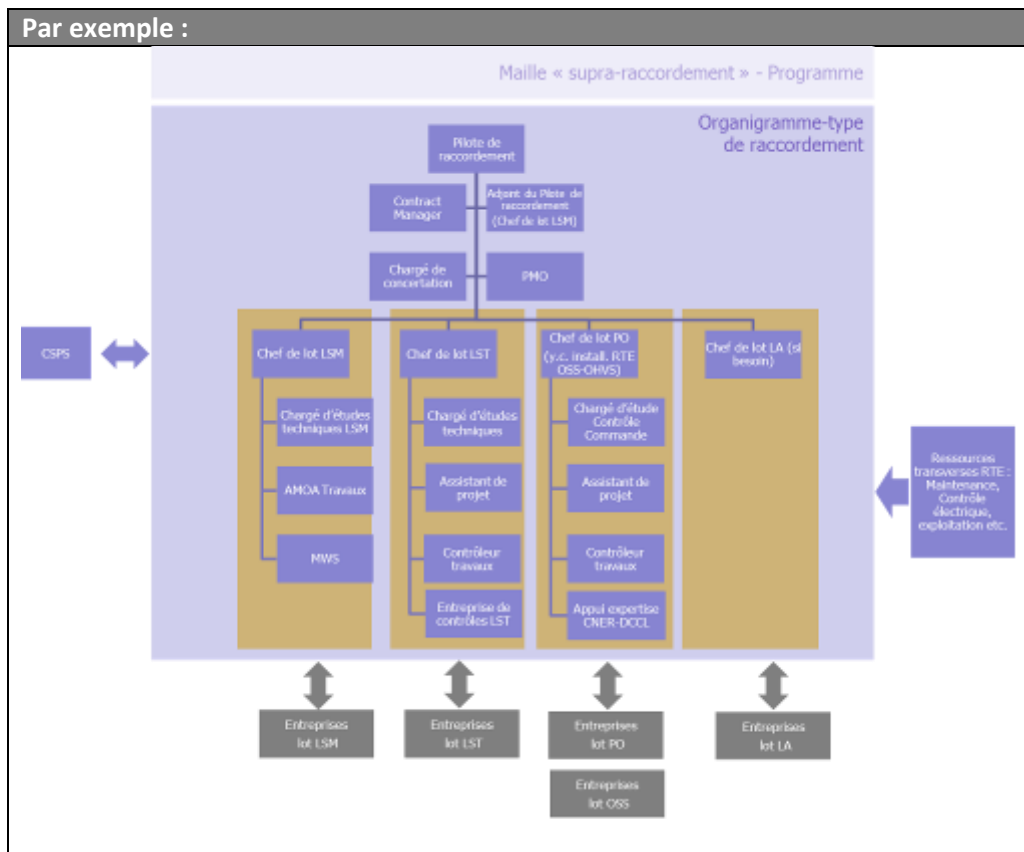

### [5.1.1.2] Acteurs du projet de Raccordement

Les acteurs missionnés par RTE pour la réalisation du Raccordement, objet de la présente Convention de Raccordement, sont les suivants. **[A compléter selon les spécificités du projet.]**

Rôle	Nom
<b>Transverse</b>	
Pilote de raccordement	
<b>LSM</b>	
Chef de lot LSM	
<b>LST</b>	
Chef de lot LST	
<b>Poste</b>	
Chef de lot Poste	

## [5.1.2] Organisation du Client

### [5.1.2.1] Organisation du projet d'Installation

Cette partie décrit les principes d'organisation du projet d'Installation.

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation de l'Installation.]**

Par exemple :

*Idem RTE : principes d'organisation, puis organigramme.*

### [5.1.2.2] Acteurs du projet d'Installation

Les acteurs missionnés par le Client pour la réalisation de l'Installation, objet de la présente Convention de Raccordement, sont les suivants. **[A compléter selon les spécificités du projet.]**

Rôle	Nom
<i>Transverse</i>	
Directeur de projet	
Responsable ingénierie	
Responsable électrique	
Responsable interface et coordination	

## [5.1.3] Principes communs d'organisation des travaux

### [5.1.3.1] Principes communs d'organisation des travaux

Les principes communs d'organisation sont définis dans le document ..... qui définit notamment les principes communs :

- De communication,
- De correspondance,
- D'organisation de réunions,
- D'échanges de reporting.

**[A compléter selon les spécificités du projet.]**

### [5.1.3.2] Interlocuteurs respectifs

Responsabilité	Interlocuteur(s) RTE	Interlocuteur(s) Client
Relation contractuelle RTE – Client à l'échelle d'un projet de raccordement		
Interfaces techniques / coordination opérationnelle chantier		
Relations avec les élus, l'administration et les tiers		

## Annexe [5.2] MODALITÉS D'ORGANISATION DES TRAVAUX EN MER

Cette partie présente de façon plus détaillée l'organisation de RTE pour les opérations en mer et notamment les rôles et responsabilité des différents intervenants.

### [5.2.1] RTE et son représentant

Cette partie décrit les principes d'organisation de RTE et de son représentant durant les travaux en mer.

**[A compléter selon les spécificités du projet]**

#### Par exemple :

*Les travaux en mer sont effectués sous le contrôle de représentants client à bord des navires câblers. Missionnés par RTE avec l'appui de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage de RTE (AMOA de RTE), ils veillent au respect des engagements contractuels du câblier et notamment au respect des spécifications techniques de RTE. Les représentants client sont en charge de commenter et valider les rapports journaliers d'avancement rédigés par le câblier. Conformément aux termes du contrat câblier, en cas d'instruction contradictoire de la part de RTE et de son représentant client, c'est l'instruction de RTE qui prévaut. Dans tous les cas, toute instruction du capitaine du navire pour motif de sécurité des biens ou des personnes, prévaut sur toute autre instruction. Le représentant client à bord des navires assure également un lien permanent avec le coordonnateur SPS à terre.*

### [5.2.2] Le câblier

Cette partie décrit les principes d'organisation du câblier durant les travaux en mer.

**[A compléter selon les spécificités du projet]**

#### Par exemple :

*Préalablement aux travaux en mer, le câblier doit obtenir les certificats du MWS pour chacun des navires proposés.*

*Le câblier réalise les travaux en mer dans le respect de ses obligations contractuelles d'information et de reporting, notamment l'émission de rapports journaliers d'avancement. Le câblier accueille à son bord les représentants client*

**Par exemple :**

*et le MWS auxquels il donne accès à l'ensemble des informations nécessaire à la bonne exécution de leur mission de contrôle.*

#### **[5.2.3] Le représentant des intérêts de la compagnie d'assurance**

**A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation des travaux en mer de RTE. Par exemple :**

*Les travaux en mer sont également effectués sous le contrôle d'un représentant des intérêts de la compagnie d'assurance, missionné par RTE (MWS) qui veille à l'intégrité des biens et des personnes durant les travaux. Le MWS est en charge de vérifier les certificats des navires avant leur mobilisation. Le câblage doit se conformer aux instructions du MWS.*

#### **[5.2.4] Les navires « chiens de garde »**

**A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation des travaux en mer de RTE. Par exemple :**

*Les travaux en mer sont effectués sous la vigilance de navires chiens de garde comme convenu notamment dans les commissions nautiques locales.*

#### **[5.2.5] Le Client et son coordonnateur des activités en mer**

**A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation des travaux en mer de RTE. Par exemple :**

*Dans le périmètre du Client, l'organisation en mer est également soumise à la coordination marine mise en place par le Client selon l'annexe [3] (Gestion des interfaces).*

### **Annexe [5.3] DOCUMENTATION ET COMMUNICATION ENTRE LE CLIENT ET RTE DURANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET D'INSTALLATION**

Les documents d'étude et d'exécution émis par le Client ou RTE pour examen, revue ou commentaire sont listés dans des registres documentaires (en anglais : Master Document Register) établis par chacune des Parties ci-après.

Les registres documentaires listent l'ensemble des livrables contractuels définis pour chacune des Parties dans la Convention de Raccordement. Ils ne comprennent pas en revanche les rapports mensuels d'avancement, les demandes de modifications, les questions techniques ni les fiches de non-conformité. Ces aspects sont traités dans l'Annexe [7.3].



Il sera notamment précisé dans cette section :

- l'identification des documents (nom, référence, version, etc.)
- le type de document (compte-rendu, rapport, plan, etc..),
- 
- Les délais conformément à la convention de raccordement
- Les formats/modèles que devront prendre ces documents.

**[à compléter pour chaque projet, en cohérence avec l'Annexe 7.3 et en évitant les doublons]**

**[5.3.1] Documentation du projet émise par RTE**

Le registre documentaire ci-après liste la documentation du projet que RTE doit émettre durant la réalisation des Travaux de Raccordement. **[à compléter pour chaque projet]**

Nom du document	Version	Nature / Etat	Doc d'interface ? (oui/non)	Revue projet ?		Revue MWS ?		Date démarrage	Date soumission prévue	Date soumission réelle
				Validation, avis, non	Résultat	Validation, avis, non	Résultat			

**[5.3.2] Documentation du projet émise par le Client**

Le registre documentaire ci-après liste la documentation du projet que le Client doit émettre durant la réalisation des Travaux de l'Installation. **[à compléter pour chaque projet]**

Nom du document	Version	Nature / Etat	Doc d'interface ? (oui/non)	Revue projet ?		Revue MWS ?		Date démarrage	Date soumission prévue	Date soumission réelle
				Validation, avis, non	Résultat	Validation, avis, non	Résultat			

## **ANNEXE [6] - ACCES AU SITE DE RTE**

Lorsque, pour les besoins des Travaux de l'Installation, le Client doit accéder au site de RTE, il en informe RTE en respectant un délai de prévenance d'au moins dix (10) jours, sauf situation d'urgence. Le Client respecte les consignes de sécurité prises par RTE et se conforme aux obligations définies à la présente Annexe. Le Client ne bénéficie en aucun cas d'un accès libre ni exclusif au site de RTE.

### **Annexe [6.1] GÉNÉRALITÉS**

Les Clients ne sont pas autorisés à accéder seuls aux postes de RTE. Le Client doit systématiquement être accompagné par un représentant de RTE habilité.

Il faut que le Client dispose des Equipements de Protection Individuelle (EPI) (casque et chaussures de sécurité).

RTE se charge de transmettre les demandes aux personnes compétentes en vue de délivrer les autorisations d'accès, notamment au coordonnateur SPS et au chargé d'exploitation le cas échéant.

### **Annexe [6.2] ACCÈS AU POSTE RTE**

#### **[6.2.1] Généralités**

**[à compléter pour chaque projet]**

#### **[6.2.2] Autorisations d'accès**

**[à compléter pour chaque projet]**

### **Annexe [6.3] ACCÈS AU CHANTIER TERRESTRE DE RTE**

#### **[6.3.1] Généralités**

**[à compléter pour chaque projet]**

#### **[6.3.2] Autorisation d'accès**

**[à compléter pour chaque projet]**

#### **[6.3.3] Sécurité sur le site de RTE**

**[à compléter pour chaque projet]**

#### **[6.3.4] Equipements / infrastructures**

**[à compléter pour chaque projet]**

## **Annexe [6.4] ACCÈS AU CHANTIER MARITIME DE RTE**

### **[6.4.1] Généralités**

***[à compléter pour chaque projet]***

### **[6.4.2] Autorisation d'accès**

***[à compléter pour chaque projet]***

### **[6.4.3] Sécurité sur le site de RTE**

***[à compléter pour chaque projet]***

### **[6.4.4] Equipements / infrastructures**

***[à compléter pour chaque projet]***

## **ANNEXE [6.5] ACCÈS AU CHANTIER RTE SUR LA PLATE-FORME EN MER**

***[à compléter pour chaque projet]***

## ANNEXE [7] - OBLIGATIONS DE RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT SUR LE SITE DU CLIENT

### Annexe [7.1] OBLIGATION DE RTE POUR ACCÉDER AU SITE CLIENT

**[à compléter pour chaque projet]**

### Annexe [7.2] REQUIS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT (HSE)

#### [7.2.1] Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité et environnement

La présente Annexe a pour objet de définir les principes généraux en matière d'hygiène, sécurité et environnement que le Client et RTE s'engagent à suivre durant les Travaux de l'Installation et les Travaux de Raccordement.

#### [7.2.1.1] Règlementation applicable durant les Travaux de l'Installation et les Travaux de Raccordement

Le Client et RTE s'engagent à respecter et faire respecter aux Prestataires du Client et aux Prestataires de RTE la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, sécurité et environnement ainsi que la documentation réglementaire applicable (Plan Général de Coordination (PGC), Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), Plan de prévention, etc.). **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.2] Analyse des risques

Des analyses de risques Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) seront conduites pour toutes les tâches ayant trait à des travaux de fabrication et d'opérations maritimes. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.3] Protection collective

Des mesures de protection collective seront mises en place par le Client et ses Prestataires et par RTE et ses Prestataires pour assurer la sécurité du personnel pendant toutes les phases des Travaux de l'Installation et des Travaux de Raccordement. Il sera donné priorité aux mesures de protections collectives sur les mesures de protection individuelles. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.4] Equipements de protection individuelle

Le Client, RTE et leurs Prestataires veilleront à ce que leur personnel soit équipé et utilise les équipements de protections individuelles adéquats à leur activité et à l'environnement. Chaque

entreprise précisera l'affectation des équipements personnels destinés à prévenir contre les risques d'accidents. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.5] Formation du personnel

Le Client, RTE et leurs Prestataires veilleront à ce que leur personnel soit formé en matière d'hygiène, sécurité et environnement de manière adéquate vis-à-vis de leur activité et de leur environnement. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.6] Matières ou Substances dangereuses

Les matières et substances dangereuses devront faire l'objet d'une attention particulière dans leur stockage et traitement. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.7] Drogues et alcool

Le Client, RTE et leurs Prestataires s'assureront de l'interdiction d'introduction et consommation de drogues et alcool sur tout chantier du projet. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.8] UXO

**[à compléter pour chaque projet]**

### [7.2.2] Requis spécifiques du Client en matière d'hygiène, sécurité et environnement

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.2.1] Périmètre d'application des règles spécifiques du Client en matière d'hygiène, sécurité et environnement

Les règles spécifiques au projet du Client en matière d'hygiène, sécurité et environnement s'appliquent aux Travaux de Raccordement pour la partie concernant les travaux à l'intérieur du site du Client ainsi qu'aux cas spécifiques, le cas échéant, de « *l'onshore telecom shelter* » et des règles de consignation liées à la sécurité électrique. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.2.2] Requis en matière de gestion des déchets

**[à compléter pour chaque projet]**

## **Annexe [7.3] REQUIS EN MATIÈRE DE QUALITÉ**

La présente Annexe a pour objet de définir les requis qualité des Travaux de Raccordement pour la partie concernant les travaux à l'intérieur du site du Client ; ainsi que les requis relatifs à l'assurance qualité conformément aux termes de la Convention de Raccordement.

### **[7.3.1] Principes généraux en matière de qualité**

RTE dispose, pour la gestion de ses projets, d'un système de management de la qualité. Un plan d'assurance qualité sera élaboré et transmis au Client par RTE. **[à compléter pour chaque projet]**

### **[7.3.2] Communication et revue des documents techniques et d'exécution entre RTE et le Client**

Les documents d'étude et d'exécution par le Client ou RTE listés à l'Annexe [5.3] sont transmis pour examen, revue et/ou commentaire comme prévu dans la Convention de Raccordement. Une liste et un processus de communication de ces documents seront définis entre le Client et RTE.

Le Client et RTE disposeront ou conviendront des délais pour communiquer leurs observations ou commentaires avec leurs statuts d'examen.

**[à compléter pour chaque projet]**

### **[7.3.3] Participation du Client aux opérations**

Au démarrage de l'exécution des Travaux de Raccordement, ou à la demande du Client, le Client identifie les opérations sur les sites de fabrication, de stockage et d'installation auxquelles il souhaite participer en tant qu'observateur. Après accord de RTE, le Client sera invité par RTE à accéder à ces opérations.

### **[7.3.4] Communication, examen et gestion des modifications et déviations**

Les modifications définies à l'Article 4-7 devront être enregistrées suivant un processus de gestion de la qualité défini à l'Annexe [7.3.1].

Les enregistrements liés aux modifications et déviations devront être communiqués par RTE au Client.

RTE et le Client détailleront et suivront les modifications durant la fabrication et les travaux : de raccordement, d'installation, de mise à disposition et de mise en service.

RTE communiquera avec le Client les analyses de causes ainsi que les plans d'actions correctives et préventives

Un processus de communication de ces modifications et déviations est défini entre le Client et RTE, dans les conditions de l'Article 7-5.

**[à compléter pour chaque projet]**

## ANNEXE [8] - MODELES DE CONTRATS DE MANDAT

### Annexe [8.1] MODÈLE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DÉLÉGATION

<b>CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DELEGATION</b>
--

Entre les soussignés :

d'une part : RTE ...

Egalement désigné ci-après comme « le Mandant »

Représenté par ...

d'autre part : la société XX ...

Egalement désignée ci-après comme « le Mandataire »

Représenté par ...

Ci-après désignés ensemble comme « les Parties »

#### Préambule :

En \_\_\_\_\_, les zones de \_\_\_\_\_ ont été attribuées à \_\_\_\_\_.

Dans ce cadre, RTE est en charge de construire les Ouvrages de Raccordement à courant alternatif entre l'Installation de production à partir d'énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer et le Réseau Public de Transport d'électricité français (RPT). Ces Ouvrages de Raccordement se composent de liaisons à courant alternatif d'une tension de \_\_\_\_\_.

A l'issue de la consultation effectuée dans le cadre du Système de Qualification \_\_\_\_\_ publié au JOUE, la société YY (ci-après le « Câblier ») a été désignée par RTE pour réaliser les Ouvrages de Raccordement au RPT de l'Installation de production en mer de XX \_\_\_\_\_ (ci-après les « Travaux Câblier »). Un contrat de réalisation des Travaux Câblier (ci-après le « Contrat Câblier ») a été signé et notifié au Câblier le \_\_\_\_\_.

Pour l'exécution du Contrat Câblier et conformément à leurs accords pris aux termes de la Convention de Raccordement en cas de retard dans l'exécution des Travaux Câblier (Article 4.6 des Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), RTE et XX se sont mis d'accord pour que RTE confie à XX une partie des missions de maître d'ouvrage

concernant l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblé, au nom et pour le compte de RTE (ci-après le « Dispositif de Délégation »), dans les conditions et limites précisées dans le cadre du présent contrat de mandat (ci-après désigné le « Mandat »).

Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions dont la première lettre est une lettre majuscule ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

## **Article 1 : OBJET DU MANDAT**

Le Mandat est conclu entre RTE et la société **XX** en charge de la réalisation et de l'exploitation de l'Installation de production en mer de **\_\_\_\_\_**.

Le Mandant délègue au Mandataire, qui l'accepte, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie des Travaux de Raccordement (chambre(s) d'atterrage comprise(s)) restant à réaliser au titre du Contrat Câblé à la date d'entrée en vigueur du Mandat, étant entendu que le Mandat ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblé.

Le Mandant confie au Mandataire, qui l'accepte, le soin d'accomplir les missions définies au Mandat, au nom et pour le compte du Mandant, dans les termes prévus par les articles 1984 et suivants du code civil.

Les travaux concernés par le Mandat sont les suivants :

-...  
-...

Une copie du Contrat Câblé (y compris toutes les spécifications techniques) à jour à la date de l'entrée en vigueur du Mandat est communiquée au Mandataire. Elle figure en annexe 1 [accompagnée de tous les contrats ou accords passés par le Mandant nécessaires à l'exécution de la mission du Mandataire]. Le Mandant adresse le Mandat au Câblé et l'informe du nom de ses interlocuteurs chez le Mandataire.

## **Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE**

Le Mandat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

Sans préjudice de l'application de l'article 11, le Mandat prend fin à l'une des cinq dates suivantes :



- soit à la signature du Certificat de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation, dans le cas où aucune réserve sur lesdits Travaux, n'est, dans les conditions prévues à l'article 6, émise ;
- soit à la signature par le Mandant du procès-verbal de levée des réserves émises sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation lors de la réception de ces derniers, dans les conditions prévues à l'article 6 ;
- soit à la date effective de résiliation du Contrat Câblier, dans les conditions prévues à l'article 7 ;
- Soit à la date de cessation de la Convention de Raccordement dans les conditions prévues par cette dernière ;
- Soit en cas de cessation du Contrat Câblier.

Néanmoins, il est précisé qu'en cas de fin du Mandat, les stipulations de l'article 5 relative à la gestion des litiges ainsi que les articles 4.3, 9, 12 et 13 survivent.

### **Article 3 : ETAT DES LIEUX**

Dans un délai de [●] jours suivant l'entrée en vigueur du Mandat, un état des lieux des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation est établi contradictoirement entre les Parties.

Cet état des lieux donne lieu à la signature par les Parties d'un procès-verbal, qui détaille:

- les ouvrages et équipements réalisés, fabriqués, en cours de fabrication ou d'acheminement ou posés et le planning de réalisation ;
- les réserves et réclamations émises par le Mandant dans le cadre du Contrat Câblier ainsi que la liste des litiges nés ou des dommages causés avant l'entrée en vigueur du Mandant ;
- pour information les autres contrats en vigueur en lien avec les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ;
- les paiements dus par le Mandant au Câblier et le budget de réalisation des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ;
- les réserves déjà émises par le Mandataire auprès du Mandant sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

## Article 4 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

### 1. OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DU MANDATAIRE

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et limites du Mandat.

Le Mandataire met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener à bien sa mission et apporter à l'exécution de celui-ci toute sa diligence et ses meilleurs efforts.

Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du Dispositif de Délégation. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings mis à jour mensuellement *a minima* de l'exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation, notamment à chaque Evénement Clé Majeur (tel que défini à l'Annexe 1 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »)). Le Mandataire, pour le Dispositif de Délégation, est en particulier tenu à l'égard du Mandant des mêmes obligations (et dans les mêmes délais) d'information, de suivi, de coordination et d'accès au site prévues au Chapitre 4 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), que celles de RTE à l'égard du Client lors de l'exécution du Contrat Câblier.

Le Mandant et le Mandataire conviendront d'un plan de contrôle permettant au Mandant de s'assurer du respect de ses obligations par le Mandataire.

Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l'avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d'être présent s'il le souhaite.

Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Cette personne est l'interlocuteur principal du Mandant et de l'ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Si en cours d'exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement.

Le Mandataire informe le Mandant, dans les meilleurs délais:

- de tout événement ayant une incidence sur les Travaux de Raccordement ne faisant pas l'objet du Dispositif de Délégation ;
- de tout événement ayant une incidence sur les engagements du Mandant issus de la concertation (engagements notamment décrits dans l'étude d'impact, les arrêtés, ou les courriers et compte rendus que RTE aurait pu échanger avec des services administratifs ou avec des propriétaires ou exploitants...);
- de tout manquement, défaut, défaillance, non-conformité ou événement susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exécution ou la consistance des Travaux de Raccordement ;

- de tout événement lié à la sécurité des Travaux de Raccordement ou à l'environnement.

Le Mandataire tient le Mandant informé de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier aux conséquences de tels événements. A ce titre, le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou le Câblier.

Le Mandant peut demander à tout moment au Mandataire la communication de tous les documents et pièces concernés par la mission confiée au Mandataire, sans pouvoir abuser de ce droit. Le Mandant se réserve également le droit d'effectuer à tout moment les contrôles qu'il estime nécessaires sous réserve de prévenir le Mandataire dans un délai raisonnable et de ne pas abuser de ce droit. Le Mandataire devra donc laisser libre accès à tous les dossiers concernant la mission confiée ainsi qu'aux lieux d'exécution des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation, aux personnes désignées par le Mandant (notamment assistant à maîtrise d'ouvrage et coordonnateur SPS). Le Mandataire en conséquence s'assurera que le Câblier a connaissance des droits du Mandant et n'y mettra aucun obstacle.

Le Mandataire doit répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu'il assume.

Le Mandataire s'assure que le Câblier fait ses meilleurs efforts pour tenir compte des observations formulées par le Mandant au cours de l'exécution des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

Le Mandataire est en outre redevable d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du Mandant.

## **2. OBLIGATION D'EXECUTER LE CONTRAT CABLIER**

Pendant la durée du Mandat, le Mandataire est tenu d'exécuter le Contrat Câblier au nom et pour le compte du Mandant.

A ce titre, le Mandataire est tenu de respecter et de faire respecter le Contrat Câblier et notamment les exigences formulées par le Mandant dans le Cahier des Charges des Travaux Câblier sur les conditions de réalisation des travaux et sur la consistance technique des ouvrages à réaliser (notamment profondeur d'ensouillage, efforts et angles appliqués aux câbles pendant les phases de déroulage, design du génie civil de l'atterrissage, etc.), ainsi que les dispositions prévues par le Mandant pour respecter les prescriptions émanant des autorisations administratives obtenues par le Mandant et pour protéger et sécuriser l'exploitation des Ouvrages de Raccordement dans des conditions optimales de disponibilité pendant la durée de vie des Ouvrages de Raccordement.

Le Mandataire procédera en particulier à tous les contrôles nécessaires conformément au Contrat Câblier et remettra au Mandant une copie des documents établis à l'occasion de ces contrôles qui seront notamment réalisés préalablement aux jalons de paiement prévus par le Contrat Câblier.

La mission confiée au Mandataire est limitée à l'exécution du Contrat Câblé. Le Mandataire ne peut donc faire aucun acte modifiant ou ayant pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties au Contrat Câblé, quelle que soit la modification, sans l'accord écrit préalable du Mandant, sauf stipulations particulières du présent Mandat.

Le Mandataire doit en particulier solliciter l'accord écrit du Mandant avant toute modification du Cahier des Charges des Travaux Câblé.

Néanmoins, si le Mandataire doit exécuter le Contrat Câblé dans toutes ses dispositions (sauf autrement stipulé par le présent Mandat), il ne peut néanmoins engager au nom et pour le compte du Mandant aucune dépense d'un montant supérieur à [REDACTED], même si elle est stipulée par le Contrat Câblé sans l'accord écrit du Mandant.

### **3. RESPONSABILITE DU MANDATAIRE – ASSURANCE**

Le Mandataire est responsable à l'égard du Mandant et des tiers dans les conditions du droit commun.

La responsabilité du Mandataire ne pourra excéder 10 % du montant des Travaux Câblé au titre du Contrat Câblé restant à réaliser.

Le Mandataire doit être titulaire d'une police d'assurance couvrant tous les aspects de sa responsabilité civile professionnelle pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées couvrant les préjudices, coûts ou dépenses du Mandant du fait de la responsabilité du Mandataire pour un montant minimum de [REDACTED], ce dont il justifiera auprès du Mandant par la fourniture d'attestation de son ou ses assureurs.

### **Article 5 : OBLIGATIONS DU MANDANT**

Le Mandant s'engage à coopérer avec le Mandataire en vue de lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre du Mandat.

Le Mandant est tenu du paiement des factures émises par le Câblé au titre du Contrat Câblé. Ce paiement est fait à la demande du Mandataire, dans les conditions prévues au Contrat Câblé et notamment conformément à l'échéancier de paiement, après que le Mandataire a accepté les livrables correspondants aux jalons de paiement.

Le Mandant est tenu :

- de mettre le Mandataire en mesure d'exécuter les engagements contractés à l'égard du Câblé;

- d'exécuter les engagements contractés par le Mandataire à l'égard du Câblieur, si ceux-ci sont conformes aux pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Mandat.

Le Mandant ne peut être tenu d'autres obligations que s'il y a préalablement consenti par écrit.

Le Mandant assure la gestion des éventuels litiges avec le Câblieur et dommages nés avant l'entrée en vigueur du Mandat.

Les éventuels litiges avec le Câblieur nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat, sont gérés par le Mandataire après qu'il a exposé le litige au Mandant et les moyens mis en œuvre pour y remédier. Toute procédure judiciaire engagée à l'encontre du Câblieur nécessitera l'accord préalable écrit du Mandant, qui ne pourra s'y opposer que pour de justes motifs exprimés par écrit. Le Mandataire devra se défendre en cas d'action engagée par le Câblieur, en concertation avec le Mandant, celui-ci étant cependant en droit d'intervenir aux côtés du Mandataire dans la procédure. Aucune transaction avec le Câblieur ne pourra être conclue sans l'accord préalable écrit du Mandant.

S'agissant des litiges nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat qui ne seraient pas résolus à la date de fin du Mandat, le Mandataire devra apporter son appui au Mandant après la fin du Mandat et jusqu'à la résolution desdits litiges.

Le Mandant reste responsable des démarches administratives et relations avec les tiers. Le Mandataire est tenu de transmettre par écrit sans retard au Mandant les nouvelles demandes de démarches administratives qui seraient nécessaires. Le Mandant fait ses meilleurs efforts pour obtenir dans les meilleurs délais les autorisations mais il n'est pas tenu pour responsable de retards ne lui étant pas imputables. Réciproquement, le Mandataire est tenu de mettre en œuvre toute nouvelle demande qui serait notifiée au Mandant, dans le cadre des processus d'autorisations administratives et de concertation avec les tiers.

**[A compléter pour la partie coordination de la sécurité sur le chantier]**

Le Mandant peut désigner un maître d'œuvre externe soit de sa propre initiative, soit à la demande du Mandataire. Le maître d'œuvre pourrait être le Mandataire lui-même s'il le souhaite.

Le maître d'œuvre peut être chargé notamment des prestations suivantes :

- Prestation de conception ;
- direction, surveillance et coordination des Travaux Câblieur faisant l'objet du Dispositif de Délégation ;
- suivi et contrôle des essais et inspections ;
- appui pour la réalisation de l'attestation de fin d'achèvement de travaux et pilotage des actions pour la levée des réserves;
- assistance lors de la réception.

## **Article 6 : PROCEDURE DE RECEPTION**

### **1. DEBUT DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION**

Les Parties conviennent que le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. RTE, en tant que maître d'ouvrage, pourra désigner un maître d'œuvre externe soit de sa propre initiative, soit à la demande du Client.

Il est entendu que le Mandataire n'est ni maître d'œuvre, ni constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

La procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation se déroule selon les étapes décrites ci-après et peut être conduite, si le Contrat Câblier le permet, soit pour chaque Liaison, soit pour l'ensemble des Travaux Câblier, au choix du Mandataire.

Le Mandataire informe le Mandant de la date de commencement des opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ainsi que la date à laquelle il sera procédé à l'inspection préliminaire, au plus tard [●] jours avant leur démarrage.

Le Mandataire transmet au Mandant, ainsi que, le cas échéant, au maître d'œuvre, tous les échanges préalables à la réception entre le Mandataire et le Câblier (courriers, dossiers, ...) tels que prévus par le Contrat Câblier au plus tard [●] jours avant l'inspection préliminaire, et notamment :

- la demande du Câblier de procéder aux opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation et du Dossier Conforme à Exécution « Minutes » ;
- les contrôles et enregistrements qualité (PV) réalisés par le Mandataire lors du suivi des travaux.

### **2. INSPECTION PRELIMINAIRE**

Le Mandataire et le Mandant procèdent, en présence, le cas échéant, du maître d'œuvre et éventuellement du conseiller technique des créanciers financiers du Mandataire, à une inspection préliminaire pour examiner contradictoirement l'état des Travaux Câblier et de la documentation faisant l'objet du Dispositif de Délégation et leur conformité aux stipulations du Contrat Câblier.

A l'issue de cette inspection préliminaire, le Mandataire transmet au Mandant, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, sous [●] jours, tout document ou information complémentaire dont il dispose relatif aux Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

Dans le délai de [quinze (15) Jours] à compter de l'inspection préliminaire, le Mandant peut présenter au Mandataire, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, ses observations, notamment quant à d'éventuelles actions correctives.

A l'issue du délai de [quinze (15) Jours] mentionné à l'alinéa qui précède :

- si un maître d'œuvre n'a pas été désigné, le Mandataire établit un état récapitulatif des observations du Mandant et de ses propres observations, énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements et désordres qui devront être corrigés par le Câblier, ainsi que les délais pour y remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au Câblier.

- si un maître d'œuvre a été désigné, ce dernier établit un état récapitulatif des observations du Mandant et du Mandataire, énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements et désordres qui devront être corrigés par le Câblier, ainsi que les délais pour y remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au Câblier.

### **3. INSPECTION FINALE ET ESSAIS-SYSTEME DU MANDAN**

Lorsqu'il estime que les non conformités, manquements ou désordres ont été levés, le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, informe le Mandant de la date d'inspection finale et transmet au Mandant le Dossier Conforme à Exécution Définitif, au plus tard [●] jours avant cette date.

L'inspection finale devra constater la résolution des non conformités, manquements ou désordres constatés lors de l'Inspection préliminaire, faute de quoi la procédure de réception ne pourra être poursuivie.

Le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, établira une attestation d'achèvement de travaux qui permettra au Mandant de planifier les essais électriques système.

Il est entendu que seul le Mandant peut réaliser les essais-système, à l'exclusion du Mandataire. Au plus tard [●] jours après les essais-système, le Mandant adresse ses observations au Mandataire, et, le cas échéant, au maître d'œuvre sur la conformité des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation et du Dossier Conforme à Exécution Définitif.

Avec l'accord du Mandant, le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, communique au Câblier le procès-verbal d'inspection finale des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Ce procès-verbal fait notamment état des observations du Mandant.

#### 4. RECEPTION

Le Mandataire présente au Mandant, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, une liste de ses Observations Mineures d'une part et ses Observations Majeures d'autre part, notamment quant aux non-conformités, manquements, désordres dont il estime qu'ils doivent être corrigés par le Câblier aux fins de permettre la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Il est entendu que la réception par le Mandant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ne peut être ni proposée, le cas échéant, par le maître d'œuvre, ni en tout état de cause décidée par le Mandant, si le Mandataire maintient des Observations Majeures relatives aux Travaux Câblier.

Le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

Sur la base notamment des observations du Mandataire, le Mandant :

- refuse la réception des travaux réalisés dans le cadre du Contrat Câblier ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du Contrat Câblier sans réserve ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du Contrat Câblier avec réserves.

Dans les deux derniers cas, le certificat de réception est signé par le Mandant et contresigné par le Mandataire, et transmis au maître d'œuvre s'il en a été désigné un.

Si le certificat de réception mentionne l'existence de réserves, le certificat précise dans quel délai elles doivent être levées par le Câblier.

Dans le cas où le Mandant a formulé des réserves à l'issue de la procédure de réception, le Mandataire transmet au Mandant le plan d'action qui lui a été, le cas échéant par l'intermédiaire du maître d'œuvre, adressé par le Câblier.

Le Mandataire fait toute diligence auprès du Câblier, ou, le cas échéant, auprès du maître d'œuvre, pour permettre la levée des réserves dans le délai prévu dans le certificat de réception.

A défaut de réalisation par le Câblier des corrections nécessaires à la levée des réserves dans ce délai, le Mandataire peut, lorsque le Contrat Câblier le prévoit, proposer au Mandant de réaliser ou faire réaliser les corrections nécessaires à la levée des réserves aux frais et risques du Câblier. Le Mandant doit donner son accord exprès préalable écrit au Mandataire sur ce principe ainsi que sur l'identité du tiers choisi, le cas échéant par le maître d'œuvre, pour la réalisation des corrections nécessaires à la levée des réserves.

A l'issue des travaux de correction, le Mandataire, avec le cas échéant, l'appui du maître d'œuvre, constate la bonne réalisation de ces corrections et propose au Mandant de procéder à la levée des réserves. Après avoir pris connaissance des observations du Mandataire, le Mandant, s'il constate également la bonne réalisation de ces corrections, signe le procès-verbal



de levée des réserves établi contradictoirement avec le Câblier. Ce procès-verbal est contresigné par le Mandataire, qui indique le cas échéant ses observations. Il est transmis sans délai au Câblier, et, le cas échéant, au maître d'œuvre.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 « Entrée en vigueur – Durée », la signature du procès-verbal de levée des réserves vaut achèvement de la mission du Mandataire au titre du Dispositif de Délégation pour la Liaison concernée ou l'ensemble des Travaux Câblier, selon le cas.

#### **Article 7 : RESILIATION DU CONTRAT CABLIER PAR LE MANDATAIRE**

Conformément à l'Article 4.6 des Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », le Mandataire a la possibilité de demander au Mandant de résilier tout ou partie du Contrat Câblier dans le cadre du Dispositif de Délégation. Dans les meilleurs délais, le Mandant Notifie alors au Câblier la résiliation du Contrat Câblier. Dans ce cas le Contrat de Mandat prendra fin, en tout ou partie, à l'issue du processus de Résiliation.

#### **Article 8 : FRAIS – REMUNERATION**

Il est convenu entre les Parties que le Mandat confié au Mandataire ne donnera lieu à aucune rémunération.

#### **Article 9 : CONFIDENTIALITE**

Les Parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de quelque nature que ce soit, et notamment celles entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, et sur quelque support que ce soit, transmises par l'une des Parties à l'autre, à l'occasion de l'exécution du Mandat, réserve étant cependant faite des informations à l'égard desquelles la Partie qui les reçoit peut apporter la preuve :

- qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;
- ou qu'elles étaient, à la date de signature du Mandat ou ultérieurement, tombées, dans le domaine public ;
- ou qu'elles lui ont été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé d'engagement de confidentialité à leur égard.

Chacune des Parties s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité et s'interdit de divulguer, à toute personne physique ou morale, soit directement, soit indirectement, les informations confidentielles dont elle a eu connaissance dans le cadre du Mandat et/ou de les reproduire et/ou de les utiliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, à d'autres fins que l'exécution du Mandat.

Chacune des Parties s'engage à ne transmettre les informations confidentielles reçues qu'aux seuls membres de son personnel, ou de ses sous-traitants, chargés de participer à l'exécution du Mandat, qui auront été informés de la nature confidentielle de ces informations.

La présente clause ne s'applique pas au Câblé qui se verra transmettre par le Mandant une copie du Mandat et qui devra garder confidentiel le contenu du Mandat.

Les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent article survivront à l'expiration du Mandat pendant une période de cinq (5) ans.

#### **Article 10 : CESSION – MODIFICATION DU MANDAT**

Le Mandat ne pourra être cédé par le Mandataire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite du Mandant.

Toute modification des termes du Mandat doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les Parties.

#### **Article 11 : RESILIATION – REVOCATION – CESSATION ANTICIPEE**

Chacune des Parties pourra, en cas d'inexécution grave par l'autre Partie, mettre fin au Mandat de façon anticipée si après la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, la Partie fautive ne remédie pas à l'inexécution dans le délai fixé dans la mise en demeure, qui ne saurait être inférieur à 1 mois.

[Le cas échéant, en fonction des besoins du Mandataire pour le financement : Préalablement à toute résiliation du Mandat par le Mandant, le Mandant adressera, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Mandataire, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au non-respect de ses obligations par le Mandataire, soit (ii) de proposer au Mandant, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Mandataire au titre du Mandat.

Le Mandant ne pourra résilier le Mandat que si, au terme du délai indiqué dans la mise en demeure, (i) le Mandataire n'a pas remédié au non-respect de ses obligations, et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au non-respect de ses obligations par le Mandataire ni proposé une entité substituée, ou si le Mandant a refusé, de façon motivée, la substitution proposée.]

La Partie qui met fin au Mandat en informe immédiatement le Câblé ainsi que toute autre personne concernée.

### **Article 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Le présent Mandat ne crée aucun transfert de droits en matière de propriété intellectuelle entre les Parties.

### **Article 13 : LOI APPLICABLE – LITIGES**

Le Mandat est soumis au droit français, notamment aux dispositions du code civil relatives au mandat.

En cas de différend notamment relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation ou la cessation du Mandat, il sera fait application de l'article 8.9 des Conditions Générales.

Fait à \_\_\_\_\_, en deux exemplaires

Le Mandat

\_\_\_\_\_

Le Mandataire

\_\_\_\_\_

Annexe 1 : Contrat Câblé

Annexe 2 : Calendrier de réalisation des Travaux et suivi du projet

[A compléter]

**Annexe [8.2]      MODÈLE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN  
ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RÉSILIATION**

<b>CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION</b>
---

Entre les soussignés :

d'une part : RTE ...

Egalement désigné ci-après comme « le Mandant »

Représenté par ...

d'autre part : la société XX ...

Egalement désignée ci-après comme « le Mandataire »

Représenté par ...

Ci-après désignés ensemble comme « les Parties »

**Préambule :**

En \_\_\_\_\_, les zones de \_\_\_\_\_ ont été attribuées à \_\_\_\_\_.

Dans ce cadre, RTE est en charge de construire les Ouvrages de Raccordement à courant alternatif entre l'Installation de production à partir d'énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer et le Réseau Public de Transport d'électricité français (RPT). Ces Ouvrages de Raccordement se composent de liaisons à courant alternatif d'une tension de \_\_\_\_\_.

A l'issue de la consultation effectuée dans le cadre du Système de Qualification \_\_\_\_\_ publié au JOUE, la société YY (ci-après le « Câblier ») a été désignée par RTE pour réaliser les Ouvrages de Raccordement au RPT de l'Installation de production en mer de XX \_\_\_\_\_ (ci-après les « Travaux Câblier »). Un contrat de réalisation des Travaux Câblier (ci-après le « Contrat Câblier ») a été signé et notifié à un Câblier le \_\_\_\_\_.

Conformément à leurs accords pris aux termes de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ») en cas de retard dans l'exécution des Travaux Câblier (Article 4.6 des Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), XX a demandé à RTE de résilier le Contrat Câblier et RTE doit en conséquence confier à XX une partie des missions de maître d'ouvrage concernant l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblier, au nom et pour le compte de RTE (ci-après le « Dispositif de Résiliation ») et notamment de conclure un (ou des) Nouveau(x) Contrat(s)

Câbler(s) avec un (ou plusieurs) Nouveau(x) Câblie(r), dans les conditions et limites précisées dans le cadre du présent contrat de mandat (ci-après désigné le « Mandat »).

Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions dont la première lettre est une lettre majuscule ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

## **Article 1 : OBJET DU MANDAT**

Le Mandat est conclu entre RTE et la société XX en charge de la réalisation et de l'exploitation de l'Installation de production en mer de           .

Le Mandant délègue au Mandataire, qui l'accepte, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie des Travaux de Raccordement (chambre(s) d'atterrage comprise(s)) restant à réaliser à la date d'entrée en vigueur du Mandat, étant entendu que le Mandat ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblie(r).

Le Mandant confie au Mandataire, qui l'accepte, le soin d'accomplir les missions définies au Mandat, au nom et pour le compte du Mandant, dans les termes prévus par les articles 1984 et suivants du code civil.

Une copie à jour à la date de l'entrée en vigueur du Mandat de tous les contrats ou accords passés par le Mandant nécessaires à l'exécution de la mission du Mandataire est communiquée au Mandataire.

Le Mandataire informera le (ou les) Nouveau(x) Câblie(r) de l'existence du Mandat et pourra leur en adresser une copie si nécessaire.

## **Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE**

Le Mandat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

Sans préjudice de l'application de l'article 9, le Mandat prend fin à l'une des cinq dates suivantes :

- soit à la signature du Certificat de réception des Travaux Câblie(r) faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, dans le cas où aucune réserve sur lesdits Travaux, n'est, dans les conditions prévues à l'article 5, émise ;
- soit à la signature par le Mandant du procès-verbal de levée des réserves émises sur les Travaux Câblie(r) faisant l'objet du Dispositif de Résiliation lors de la réception de ces derniers, dans les conditions prévues à l'article 5 ;

- Soit à la date de cessation de la Convention de Raccordement dans les conditions prévues par cette dernière ;
- Soit en cas de cessation du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r)s).

Néanmoins, il est précisé que dans ces cas, les stipulations de l'article 4 relative à la gestion des litiges ainsi que les articles 3.3.e, 7, 10 et 11 survivent.

### Article 3 : DROITS ET OBLIGATION DU MANDATAIRE

#### 1. MISSIONS DU MANDATAIRE

Le Mandataire assure, au nom et pour le compte du Mandant, la conduite et la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblie(r)s restant à réaliser à la date effective de résiliation du Contrat Câblie(r)s, en concluant un ou des Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r)s avec un (ou plusieurs) Nouveau(x) Câblie(r)s ou entreprises, conformément aux règles de l'art, à la réglementation en vigueur (notamment, la réglementation relative à la commande publique applicable au Mandant) et au Cahier des Charges des Travaux Câblie(r)s le cas échéant modifié par les Parties.

Les travaux concernés par le présent mandat sont les suivants :

.....  
.....

Le Mandataire peut décider de confier à des entreprises, à agréer par le Mandant, certaines des missions qui lui incombent dans le cadre du Mandat.

Les missions du Mandataire et les Prérogatives du Mandant sont, notamment, définies dans le tableau ci-après :

	Missions pouvant être assurées par le Mandataire	Prérogatives du Mandant en tant que maître d'ouvrage
<b>Autorisations administratives</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparation du contenu des dossiers nécessaires à l'obtention de l'ensemble des autorisations requises pour la poursuite des Travaux Câblie(r)s faisant l'objet du Dispositif de Résiliation</li> <li>▪ Dépôt des dossiers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Droit d'opposition motivée sur les dossiers de demandes et signature des demandes établies sur la base de ces dossiers</li> </ul>
<b>Etudes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réalisation et contrôles des études nécessaires à la poursuite des Travaux Câblie(r)s faisant l'objet du Dispositif de Résiliation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revue avec ou sans observations</li> </ul>

	Missions pouvant être assurées par le Mandataire	Prérogatives du Mandant en tant que maître d'ouvrage
<b>Travaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propositions éventuelles d'amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblé</li> <li>▪ Sélection des entreprises (Nouveau(x) Câblé(s)) et soumission pour agrément au Mandant</li> <li>▪ Réalisation des travaux / fourniture des matériels/opérations préalables à la réception, en ce compris : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la coordination entre les intervenants,</li> <li>- le suivi et le contrôle des travaux, essais et inspections (avec transmission des dates au Mandant avec délai de prévenance)</li> <li>- Attestation de fin d'achèvement de travaux et pilotage des actions pour la levée des réserves</li> <li>- le règlement des entreprises</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Validation des éventuelles propositions d'amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblé proposées par le Mandataire</li> <li>▪ Agrément des entreprises sélectionnées pour la réalisation des travaux</li> <li>▪ Participation facultative aux essais et inspections</li> <li>▪ Réalisation des essais-système du Mandant</li> <li>▪ Revue de la documentation finale fournie par le Mandataire avant la réception des travaux</li> <li>▪ Le cas échéant, suivi et contrôle de tout ou partie des travaux (notamment présence de représentants du Mandant à bord des navires) avec les droits d'accès aux sites correspondants</li> <li>▪ Réception des travaux</li> </ul>

Le Mandataire peut avoir recours à un maître d'œuvre qui devra être agréé par le Mandant préalablement à la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre. Le maître d'œuvre peut être chargé notamment des prestations suivantes :

- prestations de conception ;
- assistance à la passation du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) ;
- direction, surveillance et coordination des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- suivi et contrôle des essais et inspections ;
- appui pour la réalisation de l'attestation de fin d'achèvement de travaux et pilotage des actions pour la levée des réserves;
- assistance lors de la réception.

Le maître d'œuvre exerce sa mission dans le respect du Cahier des Charges des Travaux Câblé.

## **2. PROCEDURE POUR LA DESIGNATION DU (OU DES) NOUVEAU(x) CABLIER(S)**

### a) Etablissement du dossier de consultation de la procédure

Le Mandant confie au Mandataire le soin de conclure, au nom et pour le compte du Mandant, un (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r)s.

En vue de la conclusion du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r)s, le Mandant peut Notifier au Mandataire, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la Notification du Mandataire visée à l'Article 4-6-3-1 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), les éventuelles propositions d'amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblie(r)s qu'il estime nécessaires compte tenu de son retour d'expérience. Le Mandataire dispose d'un délai de quinze (15) jours pour Notifier son acceptation, son refus ou ses conditions à l'acceptation de ces amendements.

Sur la base du Cahier des Charges des Travaux Câblie(r)s, le Mandataire établit son dossier de consultation et le transmet au Mandant. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son dossier de consultation, le Mandataire peut proposer au Mandant des amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblie(r)s.

Le Mandant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour demander au Mandataire d'éventuelles modifications de ce dossier de consultation, étant entendu que le Mandant ne peut pas imposer au Mandataire plus de contraintes que celles figurant dans le Cahier des Charges des Travaux Câblie(r)s. Le cas échéant, le Mandant Notifie au Mandataire s'il accepte, refuse ou pose des conditions à l'acceptation des amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblie(r)s proposés par le Mandataire ; ses refus ou conditions sont dûment motivés par écrit.

En particulier, et sous réserve que les conditions de marché le permettent, le Mandataire veillera à ce que le Mandant bénéficie des garanties dans des conditions au moins aussi favorables au Mandant que celles définies dans le Contrat Câblie(r)s, et notamment de toutes les garanties de construction.

Dans l'hypothèse où les garanties proposées par la ou les entreprises présélectionnée(s) pour être le (ou les) Nouveau(x) Câblie(r)s ne sont pas au moins aussi favorables que celles dont le Mandant bénéficiait au terme du Contrat Câblie(r)s, le Mandataire, avant tout choix définitif de sa part du ou des Nouveau(x) Câblie(r)s, informera par écrit le Mandant :

- des garanties proposées par ses entreprises ;
- des raisons faisant obstacle à l'obtention de garanties au moins aussi favorables que celles dont le Mandant bénéficiait au terme du Contrat Câblie(r)s.

Lorsque les raisons exposées par le Mandataire démontrent l'impossibilité d'obtenir des garanties au moins aussi favorables que celles dont le Mandant bénéficiait au terme du Contrat Câblie(r)s, le Mandant notifie au Mandataire son acceptation des niveaux de garanties proposés par la ou les entreprises présélectionnée(s) pour être le (ou les) Nouveau(x) Câblie(r)s.

En cas de désaccord sur la définition du dossier de consultation et notamment des amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblie(r)s, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »).



Le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r) doit(doivent) contenir des clauses relatives aux droits du Mandant en tant que maître d'ouvrage, notamment en vue de la réception des Travaux Câblie(r) faisant l'objet du Dispositif de Résiliation conformément aux dispositions prévues à cet effet par le présent Mandat ainsi que les garanties offertes au maître d'ouvrage, et notamment les garanties de construction, qui, sous réserve que les conditions de marché le permettent, doivent être au moins aussi favorables au Mandant que celles définies dans le Contrat Câblie(r).

b) Choix du ou des Nouveau(x) Câblie(r).

Lorsqu'il a pré-sélectionné le (ou les) Nouveau(x) Câblie(r), avant tout choix définitif, le Mandataire Notifie au Mandant l'identité du ou des Nouveau(x) Câblie(r) pré-sélectionnés ainsi que le(s) projet(s) de Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r). Le Mandant dispose alors d'un délai de quinze (15) jours pour donner son agrément.

Si le Mandant refuse d'agréer le(s) Nouveau(x) Câblie(r) pré-sélectionné(s), le Mandant doit motiver son refus par écrit. Ce refus ne peut être justifié que par un non-respect de la réglementation en vigueur ou une non-conformité au Cahier des Charges des Travaux Câblie(r).

En cas de désaccord sur l'agrément du (ou des) Nouveau(x) Câblie(r), il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »).

Le Mandataire transmet au Mandant le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r) dans un délai de [●] jours suivant sa ou leur conclusion.

### **3. CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX CABLIER AU TITRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION**

a) Etat des lieux

Dans un délai de [●] jours suivant la date de Notification du Dispositif de Résiliation visée à l'Article 4-6-3 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), un état des lieux des Travaux Câblie(r) faisant l'objet du Dispositif de Résiliation est établi contradictoirement entre les Parties.

Cet état des lieux donne lieu à la signature par les Parties d'un procès-verbal, qui détaille :

- les ouvrages et équipements réalisés, fabriqués, en cours de fabrication ou d'acheminement ou posés et le planning de réalisation ;
- les réserves et réclamations émises par le Mandant dans le cadre du Contrat Câblie(r), ainsi que la liste des litiges nés ou des dommages causés avant la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation ;
- pour information, les autres contrats en vigueur en lien avec les Travaux Câblie(r) faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- les paiements dus par le Mandant au Câblie(r) et le budget de réalisation des Travaux Câblie(r) faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;

- les réserves déjà émises par le Mandataire auprès du Mandant sur les Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;

b) Coordination du Mandataire et du Mandant au cours de l'exécution des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues au Mandat. Il est tenu par les termes et limites du Mandat.

Le Mandataire met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener à bien sa mission et apporter à l'exécution de celui-ci toute sa diligence et ses meilleurs efforts.

Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du Dispositif de Résiliation. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings mis à jour mensuellement *a minima* de l'exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, notamment à chaque Événement Clé Majeur (tel que défini à l'Annexe 1 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »). Le Mandataire, pour le Dispositif de Résiliation, est en particulier tenu à l'égard du Mandant des mêmes obligations (et dans les mêmes délais) d'information, de suivi, de coordination et d'accès au site prévues au Chapitre 4 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), que celles de RTE à l'égard du Client lors de l'exécution du Contrat Câblé.

Le Mandant et le Mandataire conviendront d'un plan de contrôle permettant au Mandant de s'assurer du respect de ses obligations par le Mandataire.

Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l'avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d'être présent s'il le souhaite.

Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Cette personne est l'interlocuteur principal du Mandant et de l'ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Si en cours d'exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement.

Le Mandataire informe le Mandant, dans les meilleurs délais:

- de tout événement ayant une incidence sur les Travaux de Raccordement ne faisant pas l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- de tout événement ayant une incidence sur les engagements du Mandant issus de la concertation (engagements notamment décrits dans l'étude d'impact, les arrêtés, ou les courriers et compte rendus que RTE aurait pu échanger avec des services administratifs ou avec des propriétaires ou exploitants...);

- de tout manquement, défaut, défaillance, non-conformité ou événement susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution ou la consistance des Travaux de Raccordement ;
- de tout événement lié à la sécurité des Travaux de Raccordement ou à l'environnement.

Le Mandataire tient le Mandant informé de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier aux conséquences de tels événements. A ce titre, le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou le (ou les) Nouveau(x) Câblé(s).

Le Mandant peut demander à tout moment au Mandataire la communication de tous les documents et pièces concernés par la mission confiée au Mandataire, sans pouvoir abuser de ce droit. Le Mandant se réserve également le droit d'effectuer à tout moment les contrôles qu'il estime nécessaires sous réserve de prévenir le Mandataire dans un délai raisonnable et de ne pas abuser de ce droit. Le Mandataire devra donc laisser libre accès à tous les dossiers concernant la mission confiée ainsi qu'aux lieux d'exécution des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, aux personnes désignées par le Mandant (notamment assistant à maîtrise d'ouvrage et coordonnateur SPS). Le Mandataire en conséquence s'assurera que le(s) Nouveau(s) Câblé(s) a (ont) connaissance des droits du Mandant et n'y mettra (ont) aucun obstacle.

Le Mandataire doit répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu'il assume.

Le Mandataire s'assure que le(s) Nouveau(s) Câblé(s) fait (font) ses (leurs) meilleurs efforts pour tenir compte des observations formulées par le Mandant au cours de l'exécution des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Le Mandataire est en outre redevable d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du Mandant.

#### c) Obligation d'exécuter le (ou les) Nouveaux(x) Contrat(s) Câblé(s)

Pendant la durée du Mandat, le Mandataire est tenu d'exécuter le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) au nom et pour le compte du Mandant.

A ce titre, le Mandataire est tenu de respecter et de faire respecter le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) notamment les exigences formulées par le Mandant dans le Cahier des Charges des Travaux Câblé sur les conditions de réalisation des travaux et sur la consistance technique des ouvrages à réaliser (notamment profondeur d'ensouillage, efforts et angles appliqués aux câbles pendant les phases de déroulage, design du génie civil de l'atterrissage, etc.), ainsi que les dispositions prévues par le Mandant pour respecter les prescriptions émanant des autorisations administratives obtenues par le Mandant et pour protéger et sécuriser l'exploitation des Ouvrages de Raccordement dans des conditions optimales de disponibilité pendant la durée de vie des Ouvrages de Raccordement.

Le Mandataire procédera en particulier à tous les contrôles nécessaires conformément au(x) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) et remettra au Mandant une copie des documents établis à

l'occasion de ces contrôles qui seront notamment réalisés préalablement aux jalons de paiement prévus par le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

La mission confiée au Mandataire est limitée à l'exécution du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s). Le Mandataire ne peut donc faire aucun acte modifiant ou ayant pour conséquence de modifier les droits et obligations des Parties au(x) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s), quelle que soit la modification, sans l'accord écrit préalable du Mandant, sauf stipulations particulières du présent Mandat.

Le Mandataire doit en particulier solliciter l'accord écrit du Mandant avant toute modification du Cahier des Charges des Travaux Câblier. Toute somme engagée par le Mandataire à son initiative sera à sa seule charge.

#### d) Paiement des Travaux Câblier

Le prix du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) a été négocié et accepté par le Mandataire, qui s'engage à verser directement au(x) Nouveau(x) Câblier(s) le(s) prix prévu(s) au titre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

Le(s) Nouveau(x) Câblier(s) adressera (-ont) leur(s) facture(s) directement au Mandataire.

En application de ses obligations souscrites en tant que Client vis-à-vis de RTE aux termes de la Convention de Raccordement, le Mandataire reste seul redevable à l'égard du (ou des) Nouveau(x) Câblier(s) du(es) prix du(es) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

Il est également seul redevable des sommes qu'il a engagées à son initiative et du prix dû au titre des autres contrats que le Mandataire passe avec des entreprises pour l'exécution des Travaux Câbliers faisant l'objet du Dispositif de Résiliation

#### e) Responsabilité du Mandataire – Assurance

Le Mandataire est responsable à l'égard du Mandant et des tiers dans les conditions du droit commun.

La responsabilité du Mandataire ne pourra excéder le total du montant des Travaux Câbliers prévus par le (ou les) Nouveau(x) Contrats(s) Câblier(s) et du montant prévu par tous les contrats passés par le Mandataire pour l'exécution des Travaux Câbliers faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Le Mandataire doit être titulaire d'une police d'assurance couvrant tous les aspects de sa responsabilité civile professionnelle pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées couvrant les préjudices, coûts ou dépenses du Mandant du fait de la responsabilité du Mandataire pour un montant minimum de                     , ce dont il justifiera auprès du Mandant par la fourniture d'attestation de son ou ses assureurs.

#### **Article 4 : OBLIGATIONS DU MANDANT**

Le Mandant s'engage à coopérer avec le Mandataire en vue de lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre du Mandat.

Le Mandant est tenu :

- de mettre le Mandataire en mesure d'exécuter les engagements contractés à l'égard du (ou des) Nouveau(x) Câblier(s) ;
- d'exécuter les engagements contractés par le Mandataire à l'égard du (ou des) Nouveau(x) Câblier(s), si ceux-ci sont conformes aux pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Mandat.

Le Mandant ne peut être tenu d'autres obligations que s'il y a préalablement consenti par écrit.

Le Mandant assure la gestion des éventuels litiges avec le Câblier et dommages nés avant l'entrée en vigueur du Mandat.

Les éventuels litiges avec le Câblier nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat, sont gérés par le Mandataire après qu'il a exposé le litige au Mandant et les moyens mis en œuvre pour y remédier. Toute procédure judiciaire engagée à l'encontre du Câblier nécessitera l'accord préalable écrit du Mandant, qui ne pourra s'y opposer que pour de justes motifs exprimés par écrit. Le Mandataire devra se défendre en cas d'action engagée par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s), en concertation avec le Mandant, celui-ci étant cependant en droit d'intervenir aux côtés du Mandataire dans la procédure. Aucune transaction avec le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) ne pourra être conclue sans l'accord préalable écrit du Mandant.

S'agissant des litiges nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat qui ne seraient pas résolus à la date de fin du Mandat, le Mandataire devra apporter son appui au Mandant après la fin du Mandat et jusqu'à la résolution desdits litiges. Cette disposition restera donc en vigueur après l'expiration du Mandat.

Le Mandant reste responsable des démarches administratives et relations avec les tiers. Le Mandataire est tenu de transmettre par écrit sans retard au Mandant les nouvelles demandes de démarches administratives qui seraient nécessaires. Le Mandant fait ses meilleurs efforts pour obtenir dans les meilleurs délais les autorisations mais il n'est pas tenu pour responsable de retards ne lui étant pas imputables. Réciproquement, le Mandataire est tenu de mettre en œuvre toute nouvelle demande qui serait notifiée au Mandant, dans le cadre des processus d'autorisations administratives et de concertation avec les tiers.

**[A compléter pour la partie coordination de la sécurité sur le chantier]**

## Article 5 : PROCEDURE DE RECEPTION

### 1. DEBUT DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Les Parties conviennent que le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Il est entendu que, sauf s'il choisit d'assurer lui-même la maîtrise d'œuvre et notifie cette décision au Mandant, le Mandataire n'est ni maître d'œuvre, ni constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

La procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation se déroule selon les étapes décrites ci-après et peut être conduite, si le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) le permet(-tent), soit pour chaque Liaison, soit pour l'ensemble des Travaux Câblier, au choix du Mandataire.

Le Mandataire informe le Mandant de la date de commencement des opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ainsi que la date à laquelle il sera procédé à l'inspection préliminaire, au plus tard [●] jours avant leur démarrage.

Le Mandataire transmet au Mandant, ainsi que, le cas échéant, au maître d'œuvre, tous les échanges préalables à la réception entre le Mandataire et le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) (courriers, dossiers, ...) tels que prévus par le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) au plus tard [●] jours avant l'inspection préliminaire, notamment :

- la demande du (des) Nouveau(x) Câblier(s) de procéder aux opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation et du Dossier Conforme à Exécution « Minutes » ;
- les contrôles et enregistrements qualité (PV) réalisés par le Mandataire lors du suivi des travaux.

### 2. INSPECTION PRELIMINAIRE

Le Mandataire et le Mandant procèdent, en présence, le cas échéant, du maître d'œuvre et éventuellement du conseiller technique des créanciers financiers du Mandataire, à une inspection préliminaire pour examiner contradictoirement l'état des Travaux Câblier et de la documentation faisant l'objet du Dispositif de Résiliation et leur conformité aux stipulations du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

A l'issue de cette inspection préliminaire, le Mandataire transmet au Mandant, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, sous [●] jours, tout document ou information complémentaire dont il dispose relatif aux Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Dans le délai de [quinze (15) Jours] à compter de l'inspection préliminaire, le Mandant peut présenter au Mandataire, et le cas échéant, au maître d'œuvre, ses observations, notamment quant à d'éventuelles actions correctives.

A l'issue du délai de [quinze (15) Jours] mentionné à l'alinéa qui précède,

- si un maître d'œuvre n'a pas été désigné, le Mandataire établit un état récapitulatif des observations du Mandant et de ses propres observations énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements ou désordres qui devront être corrigés par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s), ainsi que les délais pour y remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au(x) Nouveau(x) Câblier(s).

- si un maître d'œuvre a été désigné, ce dernier établit un état récapitulatif des observations du Mandant et du Mandataire, énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements et désordres qui devront être corrigés par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s), ainsi que les délais pour y remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au(x) Nouveau(x) Câblier(s).

### **3. INSPECTION FINALE ET ESSAIS-SYSTEME DU MANDANT**

Lorsqu'il estime que les non conformités, manquements ou désordres ont été levés, le Mandataire, ou le cas échéant, le maître d'œuvre, informe le Mandant de la date d'inspection finale et transmet au Mandant le Dossier Conforme à Exécution Définitif, au plus tard [●] jours avant cette date.

L'inspection finale devra constater la résolution des non conformités, manquements ou désordres constatés lors de l'Inspection préliminaire, faute de quoi la procédure de réception ne pourra être poursuivie.

Le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, établira une attestation d'achèvement de travaux qui permettra au Mandant de planifier les essais électriques système.

Il est entendu que seul le Mandant peut réaliser les essais-système, à l'exclusion du Mandataire. Au plus tard [●] jours après les essais-système, le Mandant adresse ses observations au Mandataire, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, sur la conformité des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation et du Dossier Conforme à Exécution Définitif.

Avec l'accord du Mandant, le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, communique au(x) Nouveau(x) Câblier(s) le procès-verbal d'inspection finale des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Ce procès-verbal fait notamment état des observations du Mandant.

#### 4. RECEPTION

Le Mandataire, avec, le cas échéant, l'appui du maître d'œuvre, présente au Mandant ses Observations Mineures d'une part et ses Observations Majeures d'autre part, notamment quant aux non-conformités, manquements ou désordres dont il estime qu'ils doivent être corrigés par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) aux fins de permettre la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Il est entendu que la réception par le Mandant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ne peut ni être proposée, le cas échéant par le maître d'œuvre, ni en tout état de cause décidée par le Mandant, si le Mandataire maintient des Observations Majeures relatives aux Travaux Câblier.

Le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Sur la base notamment des observations du Mandataire, le Mandant :

- refuse la réception des travaux réalisés dans le cadre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) sans réserve ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) avec réserves.

Dans les deux derniers cas, le certificat de réception est signé par le Mandant et contresigné par le Mandataire, et transmis au maître d'œuvre s'il en a été désigné un.

Si le certificat de réception mentionne l'existence de réserves, le certificat précise dans quel délai elles doivent être levées par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s).

Dans le cas où le Mandant a formulé des réserves à l'issue de la procédure de réception, le Mandataire transmet au Mandant le plan d'action qui lui a été, le cas échéant par l'intermédiaire du maître d'œuvre, adressé par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s).

Le Mandataire fait toute diligence auprès du(des) Nouveau(x) Câblier(s), ou, le cas échéant, auprès du maître d'œuvre, pour permettre la levée des réserves dans le délai prévu dans le certificat de réception.

A défaut de réalisation par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) des corrections nécessaires à la levée des réserves dans ce délai, le Mandataire peut, lorsque le ou les Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) le prévoient, proposer au Mandant de réaliser ou faire réaliser les corrections nécessaires à la levée des réserves aux frais et risques du (ou des) Nouveau(x) Câblier(s). Le Mandant doit donner son accord exprès préalable écrit au Mandataire sur ce principe ainsi que sur l'identité du tiers choisi, le cas échéant par le maître d'œuvre, pour la réalisation des corrections nécessaires à la levée des réserves.



A l'issue des travaux de correction, le Mandataire, avec le cas échéant, l'appui du maître d'œuvre, constate la bonne réalisation de ces corrections et propose au Mandant de procéder à la levée des réserves. Après avoir pris connaissance des observations du Mandataire, le Mandant, s'il constate également la bonne réalisation de ces corrections, signe le procès-verbal de levée des réserves établi contradictoirement avec le ou les Nouveau(x) Câblie(r)s. Ce procès-verbal est contresigné par le Mandataire. Il est transmis sans délai au(x) Nouveau(x) Câblie(r)s, et, le cas échéant, au maître d'œuvre.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 « Entrée en vigueur – Durée », la signature du procès-verbal de levée des réserves vaut achèvement de la mission du Mandataire au titre du Dispositif de Résiliation pour la Liaison concernée ou l'ensemble des Travaux Câblie(r)s, selon le cas.

#### **Article 6 : FRAIS – REMUNERATION**

Il est convenu entre les Parties que le Mandat confié au Mandataire ne donnera lieu à aucune rémunération.

#### **Article 7 : CONFIDENTIALITE**

Les Parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de quelque nature que ce soit, et notamment celles entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, et sur quelque support que ce soit, transmises par l'une des Parties à l'autre, à l'occasion de l'exécution du Mandat, réserve étant cependant faite des informations à l'égard desquelles la Partie qui les reçoit peut apporter la preuve :

- qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;
- ou qu'elles étaient, à la date de signature du Mandat ou ultérieurement, tombées, dans le domaine public ;
- ou qu'elles lui auraient été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé d'engagement de confidentialité à leur égard.

Chacune des Parties s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité et s'interdit de divulguer, à toute personne physique ou morale, soit directement, soit indirectement, les informations confidentielles dont elle aurait connaissance dans le cadre du présent Mandat et/ou de les reproduire et/ou de les utiliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, à d'autres fins que l'exécution du Mandat.

Chacune des Parties s'engage à ne transmettre les informations confidentielles reçues qu'aux seuls membres de son personnel, ou de ses sous-traitants, chargés de participer à l'exécution du Mandat, qui auront été informés de la nature confidentielle de ces informations.

La présente clause ne s'applique pas au(x) Nouveau(x) Câblier(s) qui se verra(ont) transmettre par le Mandataire une copie du Mandat et qui devra(ont) garder confidentiel le contenu du Mandat.

Les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent article survivront à l'expiration du présent Mandat pendant une période de cinq (5) ans.

#### **Article 8 : CESSIION – MODIFICATION DU MANDAT**

Le Mandat ne pourra être cédé par le Mandataire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite du Mandant.

Toute modification des termes du Mandat doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les Parties.

#### **Article 9 : RESILIATION – REVOCATION – CESSATION ANTICIPEE**

Chacune des Parties pourra, en cas d'inexécution grave par l'autre Partie commise en méconnaissance d'une stipulation essentielle du Mandat, mettre fin au Mandat de façon anticipée si après la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, la Partie fautive ne remédie pas à l'inexécution dans le délai fixé dans la mise en demeure, qui ne saurait être inférieur à 1 mois.

[Le cas échéant, en fonction des besoins du Mandataire pour le financement : Préalablement à toute résiliation du Mandat par le Mandant, le Mandant adressera, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Mandataire, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au non-respect de ses obligations par le Mandataire, soit (ii) de proposer au Mandant, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Mandataire au titre du Mandat.

Le Mandant ne pourra résilier le Mandat que si, au terme du délai indiqué dans la mise en demeure, (i) le Mandataire n'a pas remédié au non-respect de ses obligations, et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au non-respect de ses obligations par le Mandataire ni proposé une entité substituée, ou si le Mandant a refusé, de façon motivée, la substitution proposée.]

La Partie qui met fin au Mandat en informera immédiatement le Câblier ainsi que toute autre personne concernée.

## **Article 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Le présent Mandat ne crée aucun transfert de droits en matière de propriété intellectuelle entre les Parties.

## **Article 11 : LOI APPLICABLE – LITIGES**

Le Mandat est soumis au droit français, notamment aux dispositions du code civil relatives au mandat.

En cas de différend notamment relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation ou la cessation du Mandat, il sera fait application de l'article 8.9 des Conditions Générales.

Fait à                     , en deux exemplaires

Le Mandat

Le Mandataire

Annexe 1 : Calendrier de réalisation des Travaux et suivi du projet

[A compléter]

## ANNEXE [9] - ESSAIS ET INSPECTIONS DE LA (OU DES) LIAISON(S)

Cette annexe définit la liste exhaustive des Essais et Inspections auxquels peut participer le Client et dont la documentation doit être transmise par RTE au Client, conformément à l'Article 4-2-7 des Conditions Particulières. Concernant les matériels qui ne sont pas visés par ces Essais et Inspections, le cas échéant, RTE communiquera les PV d'essais associés aux Jalons de Paiement définis à l'Article 5-5.

Chaque rapport d'essai doit inclure la mise en avant de tout résultat anormal tracé dans le cadre des Fiches de Non-Conformité (FNC), i.e. en anglais 'Non Conformance Report' (NCR) avec qualification en Observations Majeures et Observations Mineures) obtenu durant le test accompagné d'une explication de la cause et d'une solution associée.

### Annexe [9.1] RAPPEL : DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement sont détaillées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ».

### Annexe [9.2] LISTE DES MATÉRIELS CLÉS MAJEURS

Les Matériels Clés Majeurs des Ouvrages de Raccordement sont les suivants :

**[lister les Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]**

- Booster ou AT Régleur (le cas échéant)
- Filtre harmonique (le cas échéant)
- Armoires installées sur le poste Client en mer
- Câbles sous-marins

### Annexe [9.3] INSPECTIONS ET ESSAIS, DOCUMENTATION PRÉALABLES ET LIVRABLES

Les Essais et Inspections et documentations visés à l'Article 4-2-7 l'Article 4-9 des Conditions Particulières sont les suivants :

#### [9.3.1] Essais en sortie d'usine (Factory Acceptance Tests « FAT »)

**[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]**

<b>Matériels Clé Majeur</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Livrables après Essai ou Inspection</b>
<i>Booster ou AT Régleur</i>	<i>Programme d'essais usine en fin de fabrication</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai Mise à Dispo usine (ex factory)</i>
<i>Filtre harmoniques</i>	<i>Programme d'essais usine en fin de fabrication des principaux composants du filtre</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique</i>	<i>PV d'Essai</i>

<b>Matériels Clé Majeur</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Livrables après Essai ou Inspection</b>
Armoires installées sur le poste Client en mer (comptage, protection, communication)	Programme d'essais usine de chaque armoire en fin de fabrication et assemblage	Programme d'essai sur la base de la spécification technique	PV d'Essai
Câbles sous-marins	Programme d'essais usine de chaque longueur de livraison en fin de fabrication et assemblage	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai

[9.3.2] Essais du poste terrestre (Site Acceptance Tests « SAT »)

[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>
Booster ou AT Régleur	Programme d'inspection sur site en fin d'assemblage	Programme d'inspection sur la base de la spécification technique RTE	PV de Contrôle sur Site
Filtre harmoniques	Programme d'essais hors tension sur site en fin d'assemblage	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai

[9.3.3] Essais sur les Liaisons terrestres (Site Acceptance Tests « SAT »)

[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>

[9.3.4] Essais sur les Travaux du Câblage (Site Acceptance Tests « SAT »)

[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs (ou ensemble comprenant au moins un Matériel Clé Majeur) spécifiques au Raccordement]

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>
Liaison complète LST+LSM	Essai de Tension	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai
Liaison complète LST+LSM	Empreinte thermique de la liaison (DTS)	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai
Liaison complète LST+LSM	Réflexométrie optique des fibres optiques	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai

[9.3.5] Essais système réalisés par RTE sur l'ensemble des Ouvrages de Raccordement

**[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs (ou ensemble comprenant au moins un Matériel Clé Majeur) spécifiques au Raccordement]**

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>
Raccordement	File d'Essais de mise en conduite (i.e. première mise sous tension avec le réseau RTE)	Programme d'essais	PV d'Essai
Raccordement	Mesures d'harmoniques au poste RTE sans Liaison	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai
Raccordement	Mesures d'harmoniques au poste RTE avec Liaison	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai
Contre recette optique de liaison complète	Essais de réflectométrie sur la fibre optique	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai
CC Architecture BT et FO sur la plate-forme du Client	Inspections (Contrôles) de conformités	Programme des Inspections	PV des Inspections
CC de l'extrémité de la liaison du raccordement sur le Point de Livraison du Client au niveau du PSEM	Inspections (Contrôles) de conformités	Programme des Inspections	PV des Inspections
CMEE Contrôles de Mise en Exploitation	Inspections (Contrôles) de conformités	Programme des Inspections	PV des Inspections
Essais mise en tension vide	Essai de Tension	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai

**Annexe [9.4] DOCUMENTATION ASSOCIÉE À LA MISE À DISPOSITION DE LA (LES) LIAISON(S)**

Les documents préalables à la mise à disposition de la (des) liaison(s) visés à l'Article 4-9-2 des Conditions Particulières sont les suivants :

- Fiche principale de désignation des câbles de puissance, câbles optiques, accessoires (jonctions et extrémités), avec notamment dates de validation de la conformité aux spécifications techniques et dates de fabrication des matériels ;
- Attestations de conformité des matériels et PV de bon achèvement de montage des matériels de raccordement ;
- Résultats du survey conforme à exécution (as-built Survey) ;
- Résumé du programme d'essais réalisés par le câblier ;

- Rapports des PV des essais réalisés par les Prestataires de RTE sur les Ouvrages de Raccordement définis à l'Annexe [9.2] ;
- Rapports des PV des essais réalisés par RTE sur les Ouvrages de Raccordement définis à l'Annexe [9.2] ;
- Rapports mensuels d'activité ;
- Registre des modifications identifiées, tel que défini dans l'Annexe [7.3.4], dans le cadre des Travaux de Raccordement selon les dispositions de l'Article 4-7.

### **Annexe [9.5] DOCUMENTATION ASSOCIÉE À LA MAINTENANCE DE LA (LES) LIAISON(S)**

Les documents associés à la maintenance de la (des) liaison(s) sont fournis par RTE à la Mise à Disposition de la ou des Liaison(s).

Pour que RTE puisse établir la documentation associée à la maintenance, dans un délai d'au moins trois (3) mois préalablement à la Mise à Disposition, le Client doit fournir à RTE les éléments suivants en version finale conforme à exécution :

- Plan des câbles HTA ou HTB sous-marins ;
- Plan de la plateforme : plans des niveaux avec cheminements des câbles (dont hang-off), description d'une opération de démontage du hang-off, plan des salles du blindé et de celles contenant les armoires RTE, plan de la cellule du blindé (avec référence constructeur), plan d'accès à la plateforme (navire, hélicoptère), plan de la zone d'installation du treuil de tirage... ;
- Obligations de RTE en cas d'opération de maintenance sur le Site du Client, notamment Conditions d'accès à la plateforme en phase d'exploitation, exigences HSE, permis de travail, coordination maritime, etc. ;
- Ensemble des éléments nécessaires à l'élaboration de la Convention d'Exploitation (liste à définir par RTE au préalable).

Pour la maintenance des ouvrages, RTE doit fournir au Client les documents suivants :

- Convention d'Exploitation, éventuelle proposition technique et financière pour dispositions spécifiques (*Organisation entre le Client et RTE pour le calage des interventions programmées et pour les échanges réguliers en phase exploitation, interlocuteurs*).
- Description des actes de maintenance préventive sur la liaison sous-marine (liste des opérations, modalités d'interfaces avec le Client et périodicité)
- Description des actes de maintenance curative sur la liaison sous-marine (liste des opérations, modalités d'interfaces avec le Client)
- Liste des prestataires retenus à la date de mise en service pour la maintenance préventive/curative offshore et engagements, dont durée du contrat

- Liste des matériels spécifiques offshore constituant le raccordement et définition du stock RTE associé. Modalités de stockage retenues à la date de mise en service, prestataire et engagements, dont durée du contrat

Dans un délai de trois (3) mois suivant la finalisation des versions conformes à exécution des documents à fournir par le Client, RTE met à jour et soumet la documentation associée à la maintenance mise à jour.



**ANNEXE [10] - FICHE TEST DE TRANSIT**

**FICHE TEST DE TRANSIT DES CABLES EXPORT SUR LES PARCS D'EOLIENNES**

**Essais réels**

**Objectifs**

L'objectif de cet essai est d'évaluer la capacité de la ou des Liaison(s) de raccordement HTB à évacuer la ou les puissance(s) active(s) maximale(s) contractuelle(s) en régime permanent et quel que soit le régime saisonnier.

**Hypothèses**

- $P_{totale\ max}$  est la somme des puissances actives maximales fournies par l'installation de production aux Points de Livraisons sur les Ouvrages de Raccordement lors du fonctionnement en régime permanent.
- $P_{Liaison\ max}$  est la puissance active maximale injectable pour chacune des liaisons par l'installation de production au Point de Livraison lors du fonctionnement en régime permanent (le cas échéant).

**Description**

Au cours de ce test de transit, RTE mesure et enregistre aux travers de Télémessures (10s) et du comptage (point de comptage sur chacun des câbles au point de livraison, 1 min) :

- la puissance active et réactive injectée par l'Installation au Point de Livraison ;
- la puissance active et réactive transitée par la liaison au poste RTE à terre.

L'enregistrement de ces paramètres est réalisé en continu pendant 48 heures.

*Note : L'essai peut être réalisé, selon la demande du Client :*

- sur l'ensemble des Liaison(s), à  $P_{totale\ max}$  avec enregistrement sur les deux câbles ; ou
- Liaison par Liaison, à  $P_{Liaison\ max}$ .

*Note : L'essai peut être réalisé à une puissance apparente correspondant à un transit en courant équivalent à celui de la puissance active définie précédemment.*

**Conditions particulières**

Le Client informe RTE lorsqu'il souhaite réaliser l'essai. Le test de transit de la ou des Liaison(s) RTE devant être réalisé à pleine puissance, il y a lieu de définir la fenêtre météo la plus appropriée pour atteindre ces capacités. Pour tenir compte de cette contrainte avec une bonne fiabilité de la donnée météo, ce test sera réalisé avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avec confirmation du test à 2 jours ouvrés.

**Données d'entrée (Client-> RTE)**

Puissance installée.

Puissance apparente injectée pour le test (i.e. puissance active et puissance réactive).

**Résultats (RTE -> Client)**

Les résultats et conclusions seront consignés dans le PV d'essais qui sera mis à la disposition du Client au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de la période des tests.

Le PV d'essais présentera :

- Les méthodes de mesures utilisées;
- Les puissances actives et réactives transitées par liaison lors de l'essai;
- Le constat d'absence ou d'éventuelles anomalies remontées
- Une évaluation de la capacité de la ou des Liaison(s) de raccordement HTB à évacuer la puissance active maximale contractuelle en régime permanent et quel que soit le régime saisonnier, tenant compte d'éventuelles modifications observées lors de l'essai au sujet de l'environnement thermique de la liaison.

**Critères de conformité**

Evacuation des puissances maximales contractuelles en respectant la température maximale de design du conducteur sur chacun des câbles.

ANNEXE [11] -           MODELE DE GARANTIES

**GARANTIE BANCAIRE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE**  
(la « **Garantie** »)

**ÉMISE PAR :**

[●], établissement de crédit au capital de EUR [●], dont le siège social est situé [●], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●], sous le numéro [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Garant** »),

**D'ORDRE DE :**

**RTE - Réseau de Transport d'Electricité**, société anonyme [●] au capital de [●], dont le siège social est situé au [●], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Donneur d'Ordre** »),

**EN FAVEUR DE :**

[*Nom de la société projet*], dont le siège social est situé [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Bénéficiaire** »),

Table des matières

**A compléter**

**IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :**

- a) [Dans le cadre de la réalisation de champs d'éoliennes en mer, l'Etat a désigné, à la suite d'un appel d'offres, le Bénéficiaire, pour le site [*nom du site*], lequel a conclu [ce jour] avec le Donneur d'Ordre, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, une convention (ci-après, la « **Convention de Raccordement** ») arrêtant les conditions techniques et financières du raccordement audit réseau de ce parc éolien.
- b) Dans ce contexte, et conformément aux termes de la Convention de Raccordement, le Garant a accepté d'émettre la présente Garantie dans les termes et conditions ci-après, en considération des obligations souscrites par le Donneur d'Ordre en faveur du Bénéficiaire en vertu de la Convention de Raccordement]

**CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

## ARTICLE 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

### 1.1 Définitions

Les termes et expressions commençant par une majuscule dans la Garantie auront la signification qui leur est donnée soit dans le préambule ci-dessus, soit ci-après :

- « **Annexe** » signifie l'annexe à la présente Garantie ;
- « **Article** » signifie un article de la présente Garantie ;
- « **Date d'Expiration** » à la signification qui lui est attribuée à l'Article 6.2 ;
- « **EONIA** » désigne le taux moyen des opérations de prêt interbancaire consenties par les banques de la zone euro, calculé chaque jour par la banque centrale européenne ;
- « **Garantie** » désigne la présente garantie bancaire autonome à première demande, y compris son préambule et son Annexe, qui en font partie intégrante ;
- « **Jour Ouvré** » désigne un jour, à l'exception du samedi et du dimanche, où les banques sont ouvertes pour la journée entière à Paris et qui est également un jour où le système de paiement *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel) est ouvert au règlement en euros ;
- « **Montant Maximum Garanti** » à la signification qui lui est attribuée à l'Article 2.1 ;
- « **Notification d'Appel** » désigne une demande de paiement par le Bénéficiaire, conforme au modèle figurant en Annexe 1 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

## ARTICLE 2 - GARANTIE

### 2.1 Engagement et montant

Par la Garantie, le Garant s'engage inconditionnellement et irrévocablement, conformément à l'article 2321 du code civil, à payer au Bénéficiaire toute somme faisant l'objet d'une Notification d'Appel adressée par le Bénéficiaire au Garant conformément à l'Article 2.2 (Appel de la Garantie).

La Garantie est émise pour un montant maximum de : EUR [●], (le « Montant Maximum Garanti »).

Tout montant appelé par le Bénéficiaire en vertu de la Garantie réduira le Montant Maximum Garanti à due concurrence.

### 2.2 Appel de la Garantie

La Garantie pourra être appelée par le Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, à concurrence du Montant Maximum Garanti, en adressant au Garant (avec copie concomitante au Donneur d'Ordre), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une Notification d'Appel conforme au modèle figurant en Annexe 1.

La Notification d'Appel devra mentionner les éléments d'information décrits en annexe au modèle figurant en Annexe 1, lesquels ont pour objet de préciser la justification, au regard des termes et conditions de la Convention de Raccordement, du ou des fondements des demandes de paiement formulées par le Bénéficiaire, à l'attention du Donneur d'Ordre.

### 2.3 Paiement

Les Notifications d'Appel feront l'objet d'un règlement par le Garant au plus tôt [●] Jours Ouvrés et au plus tard [●] Jours Ouvrés suivant leur réception par le Garant.  
Tout paiement réalisé par le Garant aux termes de la présente Garantie devra être effectué en euros.

Ce règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire du Bénéficiaire, dont les références seront indiquées dans chaque Notification d'Appel.

## ARTICLE 3 - NATURE DE L'ENGAGEMENT DU GARANT

### 3.1 Autonomie de Garantie

Les engagements souscrits par le Garant au titre de la présente Garantie sont autonomes, conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil.

### 3.2 Inopposabilité des exceptions

En conséquence de ce qui précède, et sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes du Bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le Donneur d'Ordre, ainsi qu'il est prévu à l'article 2321 du code civil, le Garant ne pourra opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie et ne pourra en conséquence, pour retarder ou se soustraire à l'exécution de ses obligations en vertu de la Garantie, se prévaloir d'une quelconque contestation au titre de la Convention de Raccordement.

Le Garant déclare qu'il se bornera à vérifier et prendre acte de la présence dans chaque Notification d'Appel des éléments d'information décrits en Annexe 1 et qu'il ne procédera à aucune appréciation ni de leur bien-fondé, ni de leur complétude, ni de leur formulation.

## ARTICLE 4 - PAIEMENTS

### 4.1 Paiements nets

Le Garant s'engage à ce que tous les paiements qui lui incombent au titre de la Garantie soient effectués nets de tous impôts, droits, taxes et retenues à la source (ci-après les « Retenues »).

### 4.2 Majoration

Au cas où, nonobstant les stipulations de l'Article 4.1 ci-dessus, les paiements incombant au Garant viendraient à être diminués d'une quelconque Retenue, le Garant s'engage expressément à majorer lesdits paiements de sorte que le Bénéficiaire reçoive un montant égal au montant qu'il aurait perçu en l'absence de toute Retenue.

#### 4.3 Rétablissement

Si l'un quelconque des paiements effectués par le Garant ou le Donneur d'Ordre est annulé ou réduit en raison d'une procédure collective ou de tout autre évènement similaire (ci-après le « **Montant Annulé** ») :

- (a) les engagements du Garant continueront à produire leurs effets comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas survenu ; et
- (b) le Bénéficiaire sera autorisé à recouvrer du Garant jusqu'à la Date d'Expiration le montant de ce paiement, comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas survenu, dans la limite du Montant Annulé.

### ARTICLE 5 - DURÉE

5.1 La Garantie entre en vigueur ce jour.

5.2 La Garantie expirera à la première des dates suivantes :

- (a) la date à laquelle les sommes payées par le Garant en vertu de la présente, en une ou plusieurs fois, ont atteint le Montant Maximum Garanti ; et
- (b) le [●] au plus tard.

[autres cas éventuellement]

(la « **Date d'Expiration** »).

Toute Notification d'Appel ou demande adressée après l'une de ces dates sera de nul effet, la Garantie étant de plein droit caduque à partir de la Date d'Expiration, sans qu'il soit besoin d'aucun avis ou formalité.

5.3 L'expiration de la Garantie n'affectera en aucune façon l'efficacité de toute Notification d'Appel adressée par le Bénéficiaire avant la Date d'Expiration de la Garantie.

### ARTICLE 6 - NOTIFICATION

Toute notification ou communication en vertu de la présente Garantie sera adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique (à l'exception de la Notification d'Appel) à l'adresse suivante :

Pour le Garant :

Pour le Bénéficiaire :

Adresse : [●]

Adresse : [●]

A l'attention de [●]

A l'attention de [●]

Téléphone : [●]

Télécopie : [●]

E-mail : [●]

Téléphone : [●]

Télécopie : [●]

Mail : [●]

avec copie au Donneur d'Ordre :

Adresse : [●]

A l'attention de [●]

Téléphone : [●]

Télécopie : [●]

E-mail : [●]

ou à toute autre adresse postale ou électronique qui serait notifiée par écrit par le Garant, le Donneur d'Ordre ou le Bénéficiaire pendant la durée de la Garantie.

Toute notification ou communication sera présumée avoir été valablement effectuée :

- (a) dans le cas d'une Notification d'Appel ou d'une communication effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la date de la première présentation de ladite lettre recommandée ; et
- (b) dans le cas d'une communication effectuée par courrier électronique à la date figurant dans ce message ; toutefois, si la date figurant dans le message électronique n'est pas un Jour Ouvré, la date de réception sera présumée être celle du premier Jour Ouvré suivant la date figurant dans ledit message électronique.

## **ARTICLE 7 - TRANSFERT**

Le Bénéficiaire est autorisé à nantir, céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations aux termes de la présente Garantie, sans avoir à obtenir préalablement l'accord écrit du Garant. Ce dernier ne sera plus tenu par toute Notification d'Appel adressée par le cédant à compter de la date d'effet de ce nantissement, cette cession ou ce transfert.

En tout état de cause, et par dérogation à l'article 2321 alinéa 4 du code civil, la présente Garantie et son bénéfice seront automatiquement transférés, sans formalité, à tout ayant droit, successeur ou cessionnaire successif du Bénéficiaire au titre de la Convention de Raccordement.

Toute référence au Bénéficiaire dans la présente Garantie comprendra ses cessionnaires, subrogés, successeurs, ayants droit ou ayants cause et ceux-ci seront considérés pour l'exercice de leurs droits comme ayant contracté dès l'origine.

La Garantie continuera à produire ses effets nonobstant toute opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif du Bénéficiaire ou de ses cessionnaires, subrogés, ayants cause ou

ayants droit. Le Bénéficiaire informera le Garant de toute opération de cette nature le concernant.

Les droits et obligations du Garant au titre de la présente Garantie ne pourront être transférés ou cédés à un tiers sans l'accord préalable écrit du Bénéficiaire.

## **ARTICLE 8 - DIVERS**

La Garantie n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière ni la nature, ni l'étendue de tous engagements et de toutes sûretés, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis en faveur du Bénéficiaire par le Donneur d'Ordre ou par tout tiers, auxquels elle s'ajoute.

Le Garant reconnaît que les stipulations de l'article 1195 du code civil ne lui seront pas applicables en ce qui concerne ses obligations au titre de la présente Garantie.

## **ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE**

9.1 La Garantie est régie par le droit français.

9.2 Tout litige relatif à la Garantie est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à [Paris, le [●]]

[●]

En sa qualité de Garant

---

Nom : [●]

Titre : [●]

[●]

En sa qualité de Bénéficiaire

---

Nom : [●]

Titre : [●]

## Modèle de Notification d'Appel

A l'attention de [●]

[Lettre recommandée AR]

Le [●]

<b>APPEL DE LA GARANTIE BANCAIRE AUTONOME A PREMIÈRE DEMANDE EN DATE DU [●]</b>
---

Messieurs,

Nous faisons référence à la garantie bancaire autonome à première demande **[Référence à préciser, le cas échéant]** en date du [●] (la « Garantie ») émise en notre faveur par votre établissement, en qualité de garant (le « Garant »).

Les termes utilisés dans la présente Notification d'Appel ont le sens qui leur est attribué dans la Garantie.

Nous vous demandons de nous payer la somme de [●] EUR ([●] euros), en votre qualité de Garant au titre de la Garantie.

Le paiement de la somme indiquée ci-dessus doit être effectué, par virement sur le compte n° [●] ouvert au nom de [●] auprès de [●].

Pour vous permettre d'effectuer la vérification prévue à l'Article 2.2 de la Garantie, dans le strict respect de l'autonomie de celle-ci, nous vous informons de ce que la présente demande est motivée par **[Mention du motif de la demande]**.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Bénéficiaire

---

Nom : [●]

Fonction : [●]



**GARANTIE BANCAIRE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE DE RESTITUTION  
D'AVANCE  
(la « Garantie »)**

**ÉMISE PAR :**

[●], établissement de crédit au capital de EUR [●], dont le siège social est situé [●], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●], sous le numéro [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Garant** »),

**D'ORDRE DE :**

**RTE - Réseau de Transport d'Electricité**, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

(ci-après, le « **Donneur d'Ordre** »),

**EN FAVEUR DE :**

[*Nom de la société projet*], au capital de EUR [●], dont le siège social est situé [●], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●], sous le numéro [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Bénéficiaire** »)

**IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :**

- a) L'Etat a désigné, à la suite d'un appel d'offres en date du xxx, le Bénéficiaire, pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien posé de xxx mW sur le site [*nom du site*], lequel a conclu le [xxx] avec le Donneur d'Ordre, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, une convention (ci-après, la « **Convention de Raccordement** ») arrêtant les conditions techniques et financières du raccordement au réseau dudit parc éolien.
- b) Dans ce contexte, il a été demandé au Garant d'émettre la présente Garantie, dans les termes et conditions ci-après, afin de sécuriser l'obligation éventuelle de restitution, par le Donneur d'Ordre en faveur du Bénéficiaire, des avances versées au Donneur d'Ordre en vertu des articles [●] de la Convention de Raccordement et destinées à couvrir une partie des dépenses engagées par le Donneur d'Ordre auprès des prestataires.

**CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

## ARTICLE 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Les termes et expressions commençant par une majuscule dans la Garantie auront la signification qui leur est donnée dans le préambule ci-dessus, ou ci-après :

- « **Annexe** » signifie une annexe à la présente Garantie ;
- « **Article** » signifie un article de la présente Garantie ;
- « **Convention de Raccordement** » a la signification qui lui est attribuée au paragraphe a) du Préambule de la présente Garantie ;
- « **Date d'expiration** » a la signification qui lui est attribuée à l'Article 6.2 ;
- « **EONIA** » désigne le taux moyen des opérations de prêt interbancaire consenties par les banques de la zone euro, calculé chaque jour par la banque centrale européenne ;
- « **Garantie** » désigne la présente garantie bancaire à première demande, y compris son préambule et ses Annexes, qui en font partie intégrante ;
- « **Jour Ouvré** » désigne un jour, à l'exception du samedi et du dimanche, où les banques sont ouvertes pour la journée entière à Paris et qui est également un jour où le système de paiement *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel) est ouvert au règlement en euros ;
- « **Montant Maximum Garanti** » a la signification qui lui est attribuée à l'Article 2.1 ; et
- « **Notification d'Appel** » désigne une demande de paiement par le Bénéficiaire, conforme au modèle figurant en Annexe 1.

## ARTICLE 2 - GARANTIE

### 2.1 Engagement et montant

Par la présente le Garant s'engage, conformément à l'article 2321 du Code civil, à payer au Bénéficiaire toute somme faisant l'objet d'une Notification d'Appel adressée par le Bénéficiaire au Garant conformément à l'Article 2.2 (*Appel de la Garantie*).

La Garantie est émise pour un montant maximum de EUR [●], (le « **Montant Maximum Garanti** »).

Tout montant appelé par le Bénéficiaire en vertu de la Garantie réduira le Montant Maximum Garanti à due concurrence.

## 2.2 Appel de la Garantie

La Garantie pourra être appelée par le Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, à concurrence du Montant Maximum Garanti, en adressant au Garant (avec copie concomitante au Donneur d'Ordre), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une Notification d'Appel conforme au modèle figurant en Annexe 1 lesquels ont pour objet de préciser la justification du ou des fondements des demandes de paiement formulées par le Bénéficiaire à l'attention du Donneur d'Ordre.

## 2.3 Paiement

Les appels régulièrement notifiés par le Bénéficiaire feront l'objet d'un règlement par le Garant au plus tôt [●] Jours Ouvrés et au plus tard [●] Jours Ouvrés suivant la réception de la Notification d'Appel.

Ce règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire du Bénéficiaire, dont les références seront indiquées dans la Notification d'Appel.

## **ARTICLE 3 - NATURE DE L'ENGAGEMENT DU GARANT**

### 3.1 Autonomie de Garantie

Les engagements souscrits par le Garant au titre de la présente Garantie sont autonomes, conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil.

### 3.2 Inopposabilité des exceptions

En conséquence de ce qui précède, et sauf en cas d'application des dispositions prévues à l'article 2321 du Code civil, le Garant ne pourra, pour retarder ou se soustraire à l'exécution de ses obligations en vertu de la Garantie, se prévaloir d'une quelconque exception ou contestation au titre de la Convention de Raccordement.

Le Garant déclare qu'il se bornera à vérifier et prendre acte de la présence dans chaque Notification d'Appel des éléments d'information décrits en Annexe 1 et qu'il ne procédera à aucune appréciation ni de leur bien-fondé, ni de leur complétude, ni de leur formulation.

## **ARTICLE 4 - PAIEMENTS SANS RETENUES**

### 4.1 Paiements nets

Le Garant s'engage à ce que tous les paiements qui lui incombent au titre de la Garantie soient effectués nets de tous impôts, droits, taxes et retenues à la source (ci-après les « **Retenues** »).

### 4.2 Majoration

Toutefois, au cas où les paiements incombant au Garant viendraient à être diminués d'une quelconque Retenue, le Garant s'engage expressément à majorer lesdits paiements de sorte que le Bénéficiaire reçoive un montant égal au montant qu'il aurait perçu en l'absence de toute Retenue.

## ARTICLE 5 - DURÉE

5.1 La Garantie entre en vigueur ce jour.

5.2 La Garantie expirera à la première des dates suivantes :

(a) la date à laquelle les sommes payées par le Garant en vertu de la présente, en une ou plusieurs fois, ont atteint le Montant Maximum Garanti ; et

(b) le [●] au plus tard.

[autres cas éventuellement]

(la « **Date d'Expiration** »).

Toute Notification d'Appel ou demande adressée après l'une de ces dates sera de nul effet, la Garantie étant de plein droit caduque à partir de la Date d'Expiration, sans qu'il soit besoin d'aucun avis ou formalité.

5.3 L'expiration de la Garantie n'affectera en aucune façon l'efficacité de toute Notification d'Appel adressée par le Bénéficiaire avant la Date d'Expiration de la Garantie.

## ARTICLE 6 - NOTIFICATION

Toute notification ou communication en vertu de la présente Garantie sera adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par email (à l'exception de la Notification d'Appel) à l'adresse suivante :

Pour le Garant :

Pour le Bénéficiaire :

Adresse : [●]

Adresse : [●]

A l'attention de [●]

A l'attention de [●]

Téléphone : [●]

Téléphone : [●]

Télécopie : [●]

Télécopie : [●]

E-mail : [●]

Mail : [●]

avec copie au Donneur d'Ordre :

Adresse : [●]

A l'attention de [●]

Téléphone : [●]

Télécopie : [●]

E-mail : [●]

ou à toute autre adresse ou email qui serait notifiée par écrit pendant la durée de la Garantie.

Toute notification ou communication sera présumée avoir été valablement effectuée :

- (a) dans le cas d'une Notification d'Appel ou d'une communication effectuée par lettre recommandée avec Demande d'avis de réception, à la date de la première présentation de ladite lettre recommandée ; et
- (b) dans le cas d'une communication (à l'exception de la Notification d'Appel) effectuée par email à la date figurant dans l'email ; toutefois, si la date figurant dans l'email n'est pas un Jour Ouvré, la date de réception sera présumée être celle du premier Jour Ouvré suivant la date figurant dans ledit email.

## **ARTICLE 7 - DIVERS**

La Garantie n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes sûretés, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis en faveur du Bénéficiaire par le Donneur d'Ordre ou par tout tiers, auxquels elle s'ajoute.

## **ARTICLE 8 - DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE**

9.1 La Garantie est régie par le droit français.

9.2 Tout litige relatif à la Garantie est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à [Paris, le [●]]

[●]

En sa qualité de Garant

---

Nom : [●]

Titre : [●]

[●]

En sa qualité de Bénéficiaire

---

Nom :

Titre :

## Modèle de Notification d'Appel

A l'attention de [●]

[Lettre recommandée AR]

Le [●]

<b>APPEL DE LA GARANTIE BANCAIRE AUTONOME A PREMIÈRE DEMANDE DE RESTITUTION D'AVANCE EN DATE DU [●]</b>
---

Messieurs,

Nous faisons référence à la garantie bancaire à première demande de restitution d'avance [Référence à préciser, le cas échéant] en date du [●] (la « **Garantie** ») émise en notre faveur par votre établissement, en qualité de garant (le « **Garant** »).

Les termes utilisés dans la présente Notification d'Appel ont le sens qui leur est attribué dans la Garantie.

[Description détaillée de la « demande justifiée »]

Nous vous demandons, en conséquence, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, de nous payer la somme de [●] EUR ([●] euros).

Le paiement de la somme indiquée ci-dessus doit être fait, conformément aux termes de la Garantie, par virement sur le compte n° [●] ouvert au nom de [●] auprès de [●].

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Bénéficiaire

---

Nom : [●]

Fonction : [●]

## LETTRE DE CONFIRMATION DE BOUCLAGE FINANCIER

A l'attention de l'Emprunteur

[Agent]

Téléphone : [●]

Fax : [●]

E-mail : [●]

Date : [●]

### Projet éolien en mer [●] (le "Projet") – Lettre de confirmation de bouclage financier

Madame, Monsieur,

1. La présente lettre fait référence à la convention de crédit (la "**Convention** ") datée du [●], conclue entre [●] en qualité d'emprunteur (l'"**Emprunteur**"), [●] en qualité d'agent (l'"**Agent**"), [●] en qualité d'agent des sécurités, [●] comme parties financières (les "**Parties Financières**"), au titre de laquelle les Parties Financières ont accordé un ou des crédits à l'emprunteur pour financer le développement, la construction et l'exploitation du Projet.
2. Les termes définis dans la Convention auront, sauf indication contraire expresse, le même sens dans la présente lettre.
3. Nous nous référons aux documents qui nous ont été transmis et aux informations qui nous ont été fournies directement en qualité d'Agent, ainsi qu'au statut des conditions suspensives listées dans l'Annexe [●] de la Convention (les "**Conditions suspensives**").
4. Nous vous notifions par la présente lettre que le bouclage financier a eu lieu et que, par conséquent, les conditions suspensives aux premiers débours du crédit ont été satisfaites. L'engagement des fonds propres des actionnaires de l'emprunteur a notamment eu lieu dans sa totalité à la satisfaction des Parties Financières, et l'Emprunteur bénéficie donc, aux conditions suspensives supplémentaires usuelles près, du ou des crédits nécessaires au financement de la construction du Projet en ce compris le montant de la contribution financière identifié dans la Convention de Raccordement n° [●].
5. La présente sera régie et interprétée conformément au droit français.

Salutations distinguées,

[●]

Pour le compte et au nom de l'Agent

**CAUTION SOLIDAIRE**

Acte de cautionnement solidaire

**[Nom]**

en qualité de Caution

et

**RTE – Réseau de Transport d'Electricité**

en qualité de Bénéficiaire

**[Date]**



LE PRESENT CAUTIONNEMENT (le «**Cautionnement**») est conclu en date du [ ] ,

ENTRE :

- (1) [Nom], société [ ] , dont le siège social est situé [ ] et dont le numéro unique d'identification est [ RCS ] ,  
(la « **Caution** »)

DE PREMIERE PART,

- (2) RTE – Réseau de Transport d'Electricité, société anonyme au capital de [ ] , dont le siège social est situé [ ]  
et dont le numéro unique d'identification est [ RCS ] ,  
(le « **Bénéficiaire** »)

DE DEUXIEME PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- (A) Aux termes de l'article [ ] de la convention de raccordement en date du [ ] (la « **Convention de Raccordement**») conclue entre RTE – Réseau de Transport d'Electricité, en qualité de [ ] et (ii) [ ] en qualité de [ ] (le « **Cocontractant** »), le Cocontractant est convenu de fournir au Bénéficiaire le présent Cautionnement (le « **Cautionnement** »).
- (B) La Caution, intervenant à la demande du Cocontractant, dont elle détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, a accepté de consentir le Cautionnement au profit du Bénéficiaire, ce aux termes et conditions stipulés ci-après.

IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

## 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Les termes et expressions commençant par une majuscule et non expressément définis dans le Cautionnement auront le sens qui leur est attribué dans la Convention de Raccordement [et le Contrat de Mandat – tel que ce terme est défini dans la Convention de Raccordement], dont la Caution reconnaît avoir reçu copie.

## 2. OBJET

[Conformément aux stipulations de l'Article 4-12 de la Convention de Raccordement, la Caution se porte caution, solidairement avec le Cocontractant, envers le Bénéficiaire, de toutes les sommes (ci-après les « **Obligations Garanties** ») qui pourraient être dues au Bénéficiaire en vertu de la Convention de Raccordement, et ce à hauteur d'un montant égal à quinze pourcents (15%) de la Contribution Financière du Client hors études.]

**OU**

[Conformément aux stipulations de l'Article 4-6-3 de la Convention de Raccordement, la Caution se porte caution, solidairement avec le Cocontractant, envers le Bénéficiaire, de toutes les sommes (ci-après les « **Obligations Garanties** ») qui pourraient être dues au titre du(des) prix du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) ainsi que des autres contrats qu'il aura passés avec d'autres entreprises pour l'exécution des

Travaux Câbliers faisant l'objet du Dispositif de Résiliation (tel que ce terme est défini dans le Contrat de Mandat.]

Le Cautionnement est régi par les dispositions des articles 2288 à 2316 du Code civil.

### 3. MISE EN ŒUVRE

#### 3.1. Modalités d'appel

- (a) En cas de défaillance du Cocontractant dans l'exécution des Obligations Garanties, et aux fins d'appel du Cautionnement, le Bénéficiaire devra notifier à la Caution une demande de paiement (la « **Demande de Paiement** »), selon les formes prévues à la clause 7 (Notifications).
- (b) La Demande de Paiement, en substance conforme au modèle figurant en annexe, devra comporter l'indication par le Bénéficiaire de ce que le Cocontractant n'a pas satisfait aux Obligations Garanties, en précisant les obligations concernées et la nature du manquement.
- (c) Le Bénéficiaire sera en droit d'appeler le Cautionnement, à tout moment, pendant la durée stipulée à la clause 6 (Durée).

#### 3.2. Modalités de paiement

- (a) La Caution devra payer la somme appelée dans toute Demande de Paiement dans un délai maximum de [●] ([●]) jours calendaires à compter de la réception de la Demande de Paiement.
- (b) Le paiement au Bénéficiaire de la somme appelée dans une Demande de Paiement devra être effectué par virement sur le compte du Bénéficiaire dont les références seront communiquées par celui-ci à la Caution dans la Demande de Paiement.
- (c) Si la Caution n'exécute pas à bonne date ses obligations de paiement en vertu du Cautionnement, elle sera redevable envers le Bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement concernée, d'intérêts de retard calculés sur cette somme au taux de ● majoré de ● pourcent (●%) par an, sur la base d'une année de [365] jours rapportés au nombre de jours écoulés entre la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif.]

### 4. RENONCIATION

- (a) La Caution reconnaît que, s'étant obligée solidairement avec le Cocontractant, elle ne peut pas invoquer le bénéfice de discussion prévu par des dispositions de l'article 2298 du Code civil ;
- (b) La Caution renonce irrévocablement et expressément :
  - (i) à exercer tout droit qu'elle pourrait détenir à l'encontre du Cocontractant en vertu de l'article 2309 du Code civil ; et
  - (ii) au bénéfice des dispositions de l'article 2316 du Code civil et s'engage, en conséquence, à ne pas poursuivre le Cocontractant en cas de prorogation de terme accordée par le Bénéficiaire au Cocontractant.

### 5. RECOURS ET SUBROGATION

La Caution renonce irrévocablement et expressément à se prévaloir de, ou à exercer, toute action, tout recours (y compris le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil) et tout droit de subrogation (y compris dans le bénéfice de toute sûreté), conventionnel ou légal, dont elle pourrait bénéficier au titre

du Cautionnement à l'encontre du Cocontractant aussi longtemps que la totalité des sommes dues ou à devoir par le Cocontractant au Bénéficiaire au titre de la Convention de Raccordement n'auront pas été irrévocablement et intégralement payées à ce dernier.

## **6. DECLARATIONS ET GARANTIES**

La Caution fait les déclarations et donne les garanties suivantes au profit du Bénéficiaire :

### **6.1. Constitution**

La Caution est une société valablement constituée sous forme de [société anonyme] et existant valablement au regard du droit français.

### **6.2. Notation auprès des Agences de Notation**

La Caution bénéficie d'une notation de dette long terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody's.

### **6.3. Pouvoir et capacité**

La Caution a le pouvoir et la capacité de signer le Cautionnement et d'exécuter les obligations qui en découlent.

Toutes les autorisations nécessaires à la signature, et à l'exécution des obligations qui en découlent pour la Caution, du Cautionnement ont été obtenues.

La signature du Cautionnement ne requiert aucune autorisation d'aucune autorité compétente (notamment quant à sa validité ou son exécution) qui n'ait été préalablement obtenue.

### **6.4. Validité juridique et caractère exécutoire**

Le Cautionnement constitue un engagement, licite, valable et opposable de la Caution pouvant être exécuté conformément à ses termes.

### **6.5. Absence de conflit**

La signature et l'exécution par la Caution du Cautionnement n'est pas contraire et ne contrevient à aucune loi, réglementation ou décision judiciaire ou administrative s'imposant à la Caution, à aucune stipulation des statuts de la Caution ou à aucun engagement contractuel, accord, acte ou tout autre arrangement liant la Caution.

### **6.6. Solvabilité**

La Caution n'est pas en état de cessation des paiements et n'a pas fait l'objet depuis sa constitution d'une procédure de dissolution, de cessation d'exploitation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou amiable (ou toute autre procédure relevant du Livre VI du Code de commerce).

## **7. FRAIS**

Tous frais et dépenses encourus ou engagés par le Bénéficiaire à raison de la négociation, la signature ou l'exécution des présentes, y compris tous honoraires, frais et débours d'avocats et de conseils, seront à la charge exclusive de la Caution qui s'oblige à les rembourser au Bénéficiaire dans les ● (●) jours calendaires suivant la première demande qui lui en sera faite par le Bénéficiaire.

## **8. DUREE**

Le Cautionnement restera en vigueur jusqu'à la date à laquelle le Cocontractant ne sera plus tenu d'une quelconque obligation envers le Bénéficiaire au titre de la Convention de Raccordement.

## 9. NOTIFICATIONS

Toutes les notifications et autres communications devant être effectuées en vertu des présentes seront faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux adresses mentionnées ci-dessus pour chaque partie aux présentes ou à toute autre adresse que la partie concernée aura notifié aux autres parties conformément à la présente clause 7 au moins • (•) jours calendaires au préalable. Les communications seront réputées reçues le •<sup>ème</sup> jour calendaire suivant l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

## 10. DIVERS

- 10.1 Le Cautionnement n'exclut et ne limite en aucune manière les autres droits du Bénéficiaire. Il s'ajoute à, et ne sera pas affecté par, toute autre sûreté consentie au Bénéficiaire.
- 10.2 Les obligations de la Caution au titre du Cautionnement ne seront pas affectées dans le cas d'une fusion de la Caution ou du Cocontractant avec une autre entité.
- 10.3 Dans le cas où l'une quelconque des stipulations des présentes serait ou deviendrait illicite ou inopposable, il est convenu que les autres stipulations des présentes demeureront licites et opposables aux parties au présent acte, indépendamment de la ou desdites stipulation(s) illicite(s) ou inopposable(s).

## 11. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

- 11.1 Le Cautionnement est régi par le droit français.
- 11.2 Tout litige relatif à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du Cautionnement sera de la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, à la date figurant en-tête des présentes.

**[Nom]**

Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante :

« Bon pour caution solidaire de toutes les obligations de la société • [au titre de la Convention de Raccordement / du Contrat de Mandat] [à concurrence d'un montant en principal de [somme en chiffres et en lettres] • euros (EUR •) augmenté de tous intérêts, intérêts de retard, [pénalités,] frais, commissions et accessoires] ».

---

Nom : •

Titre : •

### **Le Bénéficiaire**

RTE –Réseau de Transport d'Electricité

---

Par : •

Nom : •

Titre : •

## ANNEXE

### Modèle de Demande de Paiement

[En-tête du Bénéficiaire]

Date : ●

A : [Nom de la Caution]

[adresse]

*Lettre recommandée avec A.R.*

Monsieur,

Nous faisons référence au cautionnement que vous nous avez consenti par acte en date du [date] (le « **Cautionnement** »).

Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans le Cautionnement.

Nous vous indiquons que le Cocontractant n'a pas satisfait à ses Obligations Garanties, à savoir : [Préciser les obligations concernées et la nature du manquement].

En conséquence, et conformément aux stipulations du Cautionnement, nous vous demandons de bien vouloir nous payer, sur le compte [insérer le numéro de compte] ouvert au nom de ● dans les livres de [insérer le nom de la banque], la somme de ● euros (EUR ●). Votre paiement devra être effectué dans les ● (●) jours calendaires à compter de la réception de la présente Demande de Paiement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**RTE – Réseau de Transport d'Electricité**

---

Nom : ●

Titre : ●

**ANNEXE [12] - DECOMPOSITION DETAILLEE ET ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU CLIENT**

**Annexe [12.1] AVANCE**

**[à compléter pour chaque projet]**

**Annexe [12.2] DÉCOMPOSITION DÉTAILLÉE DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU CLIENT**

Le détail de la Contribution Financière du Client est indiqué dans les tableaux ci-dessous :

**[à compléter pour chaque projet]**

**Annexe [12.3] ECHÉANCIER DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU CLIENT**

La Contribution Financière du Client est versée selon l'échéancier suivant, chaque versement étant conditionné à la réalisation de l'Événement Clé Majeur associé, tel que défini dans le tableau ci-dessous, et dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre 5 des présentes Conditions Particulières :

*Part poste terrestre :*

Versements	Jalon de Paiement	Date Prévisionnelle	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part poste de la Contribution Financière du Client « Fourniture, Travaux et ingénierie » définie à l'Article 5-1-1	Montant hors taxes exprimé en millions d'euros
Factures intermédiaires	Fin des études, mise en place de la base vie pour le démarrage des travaux de terrassement du poste	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Fin des travaux de terrassement poste	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Livraison des matériels HT	__/__/__	40 %	__, __ M€
	Livraison des matériels BT	__/__/__	20 %	__, __ M€
Solde	Fin des travaux poste	__/__/__	Montant réel moins somme des factures intermédiaires (environ 20 % restants)	__, __ M€

Part liaison souterraine :

Versements	Jalon de Paiement	Date Prévisionnelle	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part liaison souterraine de la Contribution Financière du Client « Fourniture, Travaux et ingénierie » définie à l'Article 5-1-2	Montant hors taxes exprimé en millions d'euros
Factures intermédiaires	Fin des études, mise en place de la base vie pour le démarrage des travaux de génie-civil terrestre	__/__/__	20 %	__, __ M€
	Fin de fabrication de 25% du nombre total de tourets	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Fin de fabrication de 50% du nombre total de tourets	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Fin de fabrication de 75% du nombre total de tourets	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Fin de fabrication de 100% du nombre total de tourets	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Fin de montage de 25% des jonctions	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Fin de montage de 50% des jonctions	__/__/__	10 %	__, __ M€
	Fin de montage de 75% des jonctions	__/__/__	10 %	__, __ M€
Solde	Fin de montage de 100 % des jonctions	__/__/__	Montant réel moins somme des factures intermédiaires (environ 10 % restants)	__, __ M€

Part liaison sous-marine

Versements	Jalon de Paiement	Date prévisionnelle	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part liaison sous-marine de la Contribution Financière du Client « Fourniture, Travaux et ingénierie » définie à l'Article 5-1-3	Montant hors taxes exprimé en millions d'euros
Factures intermédiaires	Fin des surveys UXOs d'investigation	__/__/__	4%	__, __ M€
	Finalisation des données d'entrée nécessaire à la validation du design du Point de Livraison	__/__/__	1%	__, __ M€
	Fin des études génie-civil atterrage, mise en place base vie pour le démarrage des travaux de génie civil atterrage	__/__/__	10%	__, __ M€
	Fin des travaux de génie civil atterrage	__/__/__	5%	__, __ M€

Versements	Jalon de Paiement	Date prévisionnelle	Montant hors taxes exprimé en % du montant de la part liaison sous-marine de la Contribution Financière du Client « Fourniture, Travaux et ingénierie » définie à l'Article 5-1-3	Montant hors taxes exprimé en millions d'euros
	Fin des approvisionnements des matières premières pour le démarrage de la fabrication des câbles sous-marins	__/__/__	20%	__,__ M€
	Fin de fabrication des câbles sous-marins	__/__/__	15%	__,__ M€
	Fin de mobilisation des moyens nautiques pour le démarrage des travaux en mer	__/__/__	25%	__,__ M€
	Fin des travaux en mer	__/__/__	14%	__,__ M€
	Mise à disposition de la (ou des) Liaison(s)	__/__/__	6%	__,__ M€
Solde	Dernier rapport mensuel d'avancement	__/__/__	Montant réel moins somme des factures intermédiaires	__,__ M€

Part assurances et garanties financières

Versements	Date prévisionnelle	Montant hors taxes exprimé en millions d'euros
Assurances	__/__/__	__,__ M€
	__/__/__	__,__ M€
	__/__/__	__,__ M€
Garantie financière bonne exécution	__/__/__	__,__ M€
Garantie financière bonne performance	__/__/__	__,__ M€
Garantie financière de restitution d'avance	__/__/__	__,__ M€



Quote part pour les installations de production relevant des S3REnR :

Versements	Echéances	Dates prévisionnelles	Montants hors taxes exprimé en % de la puissance installée x Quote-Part Unitaire x coefficient de révision	Montants hors taxes exprimé en millions d'euros
1 <sup>ère</sup> échéance de paiement de la quote part	Selon conditions de la PTF	___/___/___	10%	___,___ M€
2 <sup>ème</sup> échéance de paiement de la quote-part	A l'acceptation de la Convention de raccordement	___/___/___	30%	___,___ M€
3 <sup>ième</sup> échéance de paiement de la quote-part	Achèvement des travaux de raccordement	___/___/___	60%	___,___ M€

ANNEXE [13] - ASSURANCES

**[à compléter pour chaque projet]**

**[à compléter pour chaque projet]**

Experts de RTE :

Experts du Client :



Documentation Technique de Référence

Chapitre 8 \_ Trames-types

Article 8.4

**Convention de Raccordement**

**Conditions Particulières**

**« Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »**

*(Installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L.311-10 du code de l'énergie et pour laquelle le lauréat a été désigné avant le 1<sup>er</sup> janvier 2015)*

Version applicable à compter du 01/12/2018

147 pages

**Version approuvée par la CRE  
par délibération du 08 novembre 2018**

**CONVENTION DE RACCORDEMENT N° [.....]**  
**POUR LE RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION (NOM DE L'INSTALLATION)**  
**DE... (NOM DU CLIENT)**  
**AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ**

**CONDITIONS PARTICULIÈRES**  
**« RÉALISATION ET FINANCEMENT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT »**

**Entre :**

RTE Réseau de Transport d'Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Immeuble Window, 7C Place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par ..... (Nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée par « RTE ».

**D'une part**

**Et**

.....(Raison sociale du Client), .....(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à responsabilité limitée...), dont le siège social est à .....(Adresse), immatriculé(e) sous le N° .... au Registre du Commerce et des Sociétés ..... (Nom du lieu d'immatriculation),

Représentée par ..... (Nom et qualité du signataire), dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée par « Client ».

**D'autre part**

Ou par défaut, dénommées individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

# Sommaire

<b>CHAPITRE 1</b>	<b>OBJET .....</b>	<b>7</b>
ARTICLE 1-1	OBJET DES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES.....	7
ARTICLE 1-2	DEFINITIONS.....	7
<b>CHAPITRE 2</b>	<b>SOLUTION DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>12</b>
ARTICLE 2-1	SOLUTION DE RACCORDEMENT.....	12
ARTICLE 2-2	DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES.....	12
ARTICLE 2-3	DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES .....	12
<b>CHAPITRE 3</b>	<b>REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>14</b>
ARTICLE 3-1	OBJET DU PRESENT CHAPITRE.....	14
ARTICLE 3-2	ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES.....	14
ARTICLE 3-3	FOURNITURES ET TRAVAUX.....	15
ARTICLE 3-4	DELAI(S) DE RACCORDEMENT ET DATES CONTRACTUELLES DE MISE A DISPOSITION DE LA(DES) LIAISON(S) .....	15
ARTICLE 3-5	RESERVES SUR LE(S) DELAI(S) DE RACCORDEMENT .....	16
ARTICLE 3-6	NON-RESPECT DU(DES) DELAI(S) DE RACCORDEMENT .....	17
ARTICLE 3-7	BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES PRESTATAIRES DE RTE.....	18
3-7-1	<i>Contrats conclus avec les Prestataires de RTE autres que le Câblier .....</i>	<i>18</i>
3-7-2	<i>Contrat Câblier.....</i>	<i>18</i>
<b>CHAPITRE 4</b>	<b>PRINCIPES DE TRANSPARENCE, D'INFORMATION ET DE COORDINATION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>21</b>
ARTICLE 4-1	OBJET DU PRESENT CHAPITRE.....	21
ARTICLE 4-2	PRINCIPES GENERAUX.....	21
4-2-1	<i>Obligation générale de coordination et de suivi .....</i>	<i>21</i>
4-2-2	<i>Rapports mensuels d'activité.....</i>	<i>21</i>
4-2-3	<i>Calendrier du projet.....</i>	<i>22</i>
4-2-4	<i>Gestion des Interfaces .....</i>	<i>22</i>
4-2-5	<i>Cohérence technique entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation .....</i>	<i>27</i>
4-2-6	<i>Organisation des Travaux.....</i>	<i>27</i>
4-2-7	<i>Participation du Client aux Essais et Inspections de la (des) Liaison(s).....</i>	<i>27</i>
ARTICLE 4-3	COORDINATION DES PARTIES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	28
4-3-1	<i>Coordination des travaux .....</i>	<i>28</i>
4-3-2	<i>Coordination avec les Prestataires du Client et les Prestataires de RTE .....</i>	<i>30</i>
4-3-3	<i>Accès du Client au site de RTE .....</i>	<i>31</i>
4-3-4	<i>Accès de RTE au Site du Client en mer .....</i>	<i>31</i>
ARTICLE 4-4	SUSPENSION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	31
4-4-1	<i>Modalités de suspension par le Client .....</i>	<i>31</i>
4-4-2	<i>Conséquences d'une suspension .....</i>	<i>32</i>
ARTICLE 4-5	PLAN DE REMEDIATION EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	32
4-5-1	<i>Déclenchement.....</i>	<i>32</i>
4-5-2	<i>Objet et principes généraux du Plan de Remédiation.....</i>	<i>33</i>
4-5-3	<i>Accord des Parties sur le Plan de Remédiation.....</i>	<i>33</i>
4-5-4	<i>Non-respect du Plan de Remédiation .....</i>	<i>33</i>
ARTICLE 4-6	DISPOSITIF DE DELEGATION ET DISPOSITIF DE RESILIATION EN CAS DE RETARD PROLONGE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX CABLIERS.....	34
4-6-1	<i>Cas de déclenchement du Dispositif de Délégation et du Dispositif de Résiliation .....</i>	<i>34</i>
4-6-2	<i>Dispositif de Délégation.....</i>	<i>35</i>
4-6-3	<i>Dispositif de Résiliation.....</i>	<i>36</i>
4-6-4	<i>Interfaces avec les autres Travaux de Raccordement.....</i>	<i>37</i>
4-6-5	<i>Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) .....</i>	<i>37</i>
4-6-6	<i>Paiement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation .....</i>	<i>37</i>

4-6-7	Indemnisation du retard dans la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) en cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.....	38
4-6-8	Responsabilités.....	38
ARTICLE 4-7	MODIFICATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	39
4-7-1	Modifications à l'initiative de RTE .....	39
4-7-2	Modifications à l'initiative du Client .....	40
4-7-3	Stipulations communes à toutes les modifications.....	41
ARTICLE 4-8	MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 3-5, DE L'ARTICLE 4-2-4-2 ET DE L'ARTICLE 5-2 .....	41
4-8-1	Stipulations générales .....	41
4-8-2	Stipulations spécifiques à l'aléa météorologique et océanographique (stand-by météo).....	42
ARTICLE 4-9	COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT.....	42
4-9-1	Principes généraux.....	43
4-9-2	Procédure de Mise à Disposition de la (les) Liaison(s) .....	43
ARTICLE 4-10	COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE EN SERVICE DU RACCORDEMENT .....	44
ARTICLE 4-11	GARANTIES FINANCIERES AU BENEFICE DU CLIENT.....	45
ARTICLE 4-12	SECURITES FINANCIERES AU BENEFICE DE RTE .....	45
<b>CHAPITRE 5</b>	<b>DISPOSITIONS FINANCIERES.....</b>	<b>48</b>
ARTICLE 5-1	PRISE EN CHARGE DU COUT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT PAR RTE .....	48
ARTICLE 5-2	COUTS PRIS EN CHARGE PAR LE CLIENT .....	48
ARTICLE 5-3	PRISE EN CHARGE DES COUTS ECHOUES PAR LE CLIENT .....	49
ARTICLE 5-4	FACTURATION ET REGLEMENT .....	49
ARTICLE 5-5	DEFAUT OU DESACCORD DE PAIEMENT.....	50
ARTICLE 5-6	PAIEMENT DES ASSURANCES.....	51
<b>CHAPITRE 6</b>	<b>RESPONSABILITE .....</b>	<b>52</b>
OPTION 1 –	CLAUSE DE TYPE "KNOCK FOR KNOCK" .....	52
ARTICLE 6-1	DEFINITIONS.....	52
ARTICLE 6-2	CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE CROISEE (KNOCK-FOR-KNOCK).....	52
ARTICLE 6-3	DOMMAGES IMMATERIELS ET / OU INDIRECTS .....	53
ARTICLE 6-4	LIMITATIONS DE RESPONSABILITE.....	53
ARTICLE 6-5	LIMITATION SPECIFIQUE DE RESPONSABILITE DE RTE EN CAS DE RETARD A LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT .....	54
OPTION 2 –	CLAUSE DE RESPONSABILITE .....	54
ARTICLE 6-1	PRINCIPES GENERAUX.....	54
ARTICLE 6-2	DOMMAGES IMMATERIELS ET/OU INDIRECTS .....	55
ARTICLE 6-3	LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE .....	55
ARTICLE 6-4	LIMITATION DE RESPONSABILITE DU CLIENT .....	56
<b>CHAPITRE 7</b>	<b>DISPOSITIONS DIVERSES .....</b>	<b>57</b>
ARTICLE 7-1	ASSURANCES .....	57
ARTICLE 7-2	PROCEDURE D'EXPERTISE .....	57
ARTICLE 7-3	RENONCIATION AU BENEFICE DE L'IMPREVISION.....	58
ARTICLE 7-4	NOTIFICATIONS .....	59
ARTICLE 7-5	DROITS DES CREANCIERS FINANCIERS [CLAUSE A INTEGRER EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT] .....	59
7-5-1	Droits des créanciers financiers en cas de défaut de paiement du Client.....	59
7-5-2	Droits des créanciers financiers en cas de résiliation de la Convention de Raccordement par RTE.....	59
7-5-3	Accord direct.....	60
ARTICLE 7-6	LANGUE APPLICABLE .....	60
<b>ANNEXE [1] -</b>	<b>CALENDRIER ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....</b>	<b>63</b>
ANNEXE [1.1]	CALENDRIER DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	63
ANNEXE [1.2]	SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET.....	65
ANNEXE [1.3]	SCENARIO D'INSTALLATION DE REFERENCE ET REGLES DE RECALAGE .....	68

<b>ANNEXE [2] -</b>	<b>PLANNING ET INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....</b>	<b>70</b>
ANNEXE [2.1]	SI LES PARTIES EN CONVIENNENT, LE CLIENT PEUT ECHANGER ECHANGENT LES INFORMATIONS DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION DEFINIES DANS LA PRESENTE ANNEXE. PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....	70
ANNEXE [2.2]	INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET.....	71
<b>ANNEXE [3] -</b>	<b>GESTION DES INTERFACES.....</b>	<b>72</b>
ANNEXE [3.1]	DEFINITION DES INTERFACES ENTRE LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....	72
ANNEXE [3.2]	PROCEDURE DE GESTION DES INTERFACES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	74
ANNEXE [3.3]	CO-ACTIVITE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	74
ANNEXE [3.4]	COORDINATION ENTRE LES COORDONNATEURS SPS DES PARTIES .....	75
<b>ANNEXE [4] -</b>	<b>PLAN D'EXECUTION DE RTE ET SEQUENCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>76</b>
ANNEXE [4.1]	SEQUENCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....	76
ANNEXE [4.2]	PLAN D'EXECUTION DE RTE.....	79
ANNEXE [4.3]	PROCEDURE RTE DE REDUCTION DU RISQUE UXO .....	81
ANNEXE [4.4]	PROCEDURE RTE DE REDUCTION DU RISQUE SOL .....	82
ANNEXE [4.5]	GESTION DE L'ALEA METEOROLOGIQUE EN MER.....	82
<b>ANNEXE [5] -</b>	<b>ORGANISATION DES TRAVAUX DU PROJET .....</b>	<b>83</b>
ANNEXE [5.1]	MODALITES GENERALES D'ORGANISATION ET SUIVI DU PROJET DURANT L'EXECUTION.....	83
ANNEXE [5.2]	MODALITES D'ORGANISATION DES TRAVAUX EN MER.....	86
ANNEXE [5.3]	DOCUMENTATION ET COMMUNICATION ENTRE LE CLIENT ET RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET D'INSTALLATION.....	88
<b>ANNEXE [6] -</b>	<b>ACCES AU SITE DE RTE.....</b>	<b>89</b>
ANNEXE [6.1]	GENERALITES.....	89
ANNEXE [6.2]	ACCES AU POSTE RTE.....	89
ANNEXE [6.3]	ACCES AU CHANTIER TERRESTRE DE RTE .....	89
ANNEXE [6.4]	ACCES AU CHANTIER MARITIME DE RTE .....	90
ANNEXE [6.5]	ACCES AU CHANTIER RTE SUR LA PLATE-FORME EN MER .....	90
<b>ANNEXE [7] -</b>	<b>OBLIGATIONS DE RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT SUR LE SITE DU CLIENT .....</b>	<b>91</b>
ANNEXE [7.1]	OBLIGATION DE RTE POUR ACCEDER AU SITE CLIENT.....	91
ANNEXE [7.2]	REQUIS EN MATIERE D'HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (HSE) .....	91
ANNEXE [7.3]	REQUIS EN MATIERE DE QUALITE .....	93
<b>ANNEXE [8] -</b>	<b>MODELES DE CONTRATS DE MANDAT.....</b>	<b>95</b>
ANNEXE [8.1]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DELEGATION .....	95
ANNEXE [8.2]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION .....	109
<b>ANNEXE [9] -</b>	<b>ESSAIS ET INSPECTIONS DE LA (OU DES) LIAISON(S).....</b>	<b>126</b>
ANNEXE [9.1]	RAPPEL : DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....	126
ANNEXE [9.2]	LISTE DES MATERIELS CLES MAJEURS .....	126
ANNEXE [9.3]	INSPECTIONS ET ESSAIS, DOCUMENTATION PREALABLES ET LIVRABLES .....	126
ANNEXE [9.4]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MISE A DISPOSITION DE LA (LES) LIAISON(S) .....	129
ANNEXE [9.5]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MAINTENANCE DE LA (LES) LIAISON(S).....	129



ANNEXE [10] - FICHE TEST DE TRANSIT .....	131
ANNEXE [11] - MODELE DE GARANTIES .....	132
ANNEXE [12] - ASSURANCES.....	146
ANNEXE [13] - LISTE DES EXPERTS POUR LE COLLEGE D'EXPERTS .....	147

## PRÉAMBULE

*(Rappeler succinctement l'historique de l'affaire et mentionner, de manière générale, tout élément du contexte ayant influé sur le choix du schéma de raccordement).*

*A titre d'exemple :*

*(Nom du Client), a décidé de construire en mer, au large de ....., dans le département de ....., une Installation de ... dont les caractéristiques sont précisées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques et Performances de l'installation » de la présente Convention de Raccordement.*

*De l'énergie électrique devant être ... sur le Réseau Public de Transport d'électricité (RPT), ..... (Nom du Client) a demandé le raccordement de son installation au RPT.*

*Cette demande a fait l'objet d'une Proposition Technique et Financière (PTF) de RTE en date du ....., proposition acceptée par ..... (Nom du Client), le ....., éventuellement amendée par des avenants respectivement en date du ....., éventuellement complétée par des lettres d'accord d'engagement de dépenses.*

*Le projet s'inscrit dans une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relative à des installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015. RTE supporte le coût du raccordement dans les conditions prévues à l'article 58-V de la loi n°2018-727 en date du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.*

**Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :**

## Chapitre 1 OBJET

### ARTICLE 1-1 OBJET DES PRESENTES CONDITIONS PARTICULIERES

Le présent document constitue les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement de l'Installation de production visée au préambule. Elles s'appliquent exclusivement aux Installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relative à des Installations de production d'énergie renouvelable en mer dont le candidat retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015.

Elles s'appliquent, conformément aux dispositions de la procédure de raccordement, notamment aux opérations de raccordement au Réseau Public de Transport d'une nouvelle installation de production en mer, aux augmentations de puissance ou pour les modifications de raccordement existant.

Elles ont pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de la solution de raccordement retenue ainsi que les engagements réciproques des Parties et les conditions financières associées.

Le Raccordement présente des caractéristiques techniques liées aux travaux en milieu maritime et des risques d'interfaces spécifiques entre les Travaux de l'Installation et les Travaux de Raccordement.

Les « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » constituent, avec les « Conditions Générales », dont le Client reconnaît avoir pleinement connaissance, ainsi qu'avec les « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l'installation » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement », la Convention de Raccordement de l'Installation.

Conformément à l'article 2-1 des « Conditions Générales », les « Conditions Particulières » prévalent sur les « Conditions Générales ».

En cas de contradiction entre les « Conditions Particulières » et les Annexes des présentes Conditions Particulières, les Conditions Particulières prévalent sur les Annexes.

Les « Conditions Particulières - Caractéristiques et Performances de l'installation » de la Convention de Raccordement ont été signées le [●●/●●/●●●●].

Les présentes « Conditions Particulières - Réalisation et Financement des ouvrages de raccordement » et les « Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » sont étroitement liées. Elles n'entrent en vigueur qu'à la date la plus tardive de signature de chaque document par les Parties.

A l'entrée en vigueur des présentes Conditions Particulières, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la Proposition Technique et Financière acceptée par le Client.

Les termes et expressions dont la première lettre est une lettre majuscule ont la signification qui leur est donnée à l'Article 1-2 des présentes Conditions Particulières ou, à défaut, dans les Conditions Générales.

### ARTICLE 1-2 DEFINITIONS

#### Annexe

Annexe des présentes Conditions Particulières.

**Article**

Article des présentes Conditions Particulières.

**Câblier**

Titulaire du ou des Contrats Câblier.

**Cahier des Charges des Travaux Câblier**

Ensemble des stipulations, notamment relatives aux garanties du Contrat Câblier, y compris les spécifications techniques de ce dernier, remises par RTE aux candidats dans le cadre de l'appel d'offres lancé par RTE pour la réalisation des Travaux Câblier.

**Calendrier**

Document qui décrit les échéances au plus tard de chacun des jalons contractuels. On distingue le Calendrier des Travaux de Raccordement, constitué des Evénements Clés Majeurs et des Interfaces Clés de RTE, et le Calendrier des Interfaces Clés du Client.

**Contrat Câblier**

Le (ou les) contrat(s), conclu(s) par RTE, comprenant la fourniture et/ou l'installation des câbles sous-marins et leurs accessoires en vue du raccordement en mer de l'Installation.

**Contrat de Mandat**

Contrat relatif à la mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

**Coût à la charge de RTE**

Montant dû par RTE au Client dans les conditions prévues dans les présentes Conditions Particulières. Ce montant correspond à des coûts nets et directs, dûment justifiés par le Client. Ce montant sera déterminé individuellement pour chaque événement imputable à RTE, en tenant compte des surcoûts et économies induits par ledit événement, étant précisé que ce montant ne donnera lieu à aucun versement du Client vers RTE.

**Coût à la charge du Client ou Coût**

Montant dû par le Client à RTE dans les conditions prévues dans les présentes Conditions Particulières. Ce montant correspond à des coûts nets et directs et dûment justifiés par RTE. Ce montant sera déterminé individuellement pour chaque événement imputable au Client, en tenant compte des surcoûts et économies induits par ledit événement, étant précisé que ce montant ne donnera lieu à aucun versement de RTE vers le Client.

**Coût Recalé**

Dans le cadre du Dispositif de Délégation et de Résiliation, montant des Travaux de Raccordement, déterminé par le Collège d'Experts décrit à l'Article 7-2-2, intégrant le coût du Contrat Câblier restant à réaliser et faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou de Résiliation, auquel est ajouté le coût des moyens supplémentaires du Plan de Remédiation proposé par RTE et validé par le même Collège d'Experts.

**Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE**

Montant des travaux de raccordement tel que prévu dans le cadre des travaux de la CRE relatifs au suivi et à la régulation des investissements de RTE.

**Date Butoir**

Date correspondant (i) pour chaque Evènement Clé Majeur, à la Date Prévisionnelle Initiale augmentée d'un délai de trois (3) mois et (ii) à la Date Contractuelle de Mise à Disposition de chacune des Liaisons augmentée de trois (3) mois.

**Date Butoir Modifiée**

Date correspondant, pour chaque Evènement Clé Majeur, à la Date Prévisionnelle Modifiée augmentée d'un délai de trois (3) mois.

**Date Contractuelle de Mise à Disposition**

Date à laquelle RTE s'engage contractuellement à prononcer la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s).

**Date Effective de Mise à Disposition**

Date à laquelle la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) est prononcée par RTE.

**Date Limite**

Date Butoir augmentée de neuf (9) mois.

**Date Prévisionnelle Initiale**

Date correspondant, pour chaque Evènement Clé Majeur, à la date au plus tard à laquelle l'Evènement Clé Majeur considéré doit être réalisé conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*).

**Date Prévisionnelle Modifiée**

Date correspondant, pour chaque Evènement Clé Majeur, à la nouvelle date au plus tard à laquelle l'Evènement Clé Majeur considéré doit être réalisé, telle que modifiée par le Plan de Remédiation, dans les conditions prévues à l'Article 4-5.

**Date Recalée de Mise à Disposition**

Nouvelle Date de Mise à Disposition d'une Liaison telle que fixée par RTE dans le cadre du recours au Dispositif de Délégation ou au Dispositif de Résiliation dans les conditions prévues à l'Article 4-6-7-1.

**Délai(s) de Raccordement**

Délai(s), à compter de la date de signature de la Convention de Raccordement, dans lesquels RTE s'engage contractuellement à prononcer la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s).

**Dispositif de Délégation**

Procédure contractuelle de délégation de l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblés par RTE, définie à l'Article 4-6-2 dans le respect des dispositions du code de l'énergie portant sur le raccordement aux réseaux.

**Dispositif de Résiliation**

Procédure contractuelle de résiliation de tout ou partie du Contrat Câblé et de prise en charge par le Client de la conduite et de la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblés, notamment la passation d'un (de) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s), définie à l'Article 4-6-3 dans le respect des dispositions du code de l'énergie portant sur le raccordement aux réseaux.

**Essais et Inspections**

Vérifications, essais, certifications, inspections et autres procédures réalisés par RTE, en vue de la Mise à Disposition d'une Liaison, auxquels peut participer le Client conformément à l'Article 4-9, et listés de manière exhaustive à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*).

**Evènement Clé Majeur**

Evènement structurant de la réalisation des Travaux de Raccordement dont le non-respect peut entraîner un décalage de la Mise à Disposition de la (ou des) Liaison(s). Les Evènements Clés Majeurs sont listés de manière exhaustive en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*).

**Interface**

Toute interaction, connexion ou limite entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation, qui peut être physique, contractuelle, organisationnelle ou d'une autre nature.

**Interface Clé du Client**

Interface structurant de la réalisation des Travaux de l'Installation pour la réalisation des Travaux de Raccordement. La liste des Interfaces Clés du Client figure à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

**Interface Clé de RTE**

Interface structurant de la réalisation des Travaux de Raccordement pour la réalisation des Travaux de l'Installation. La liste des Interfaces Clés de RTE figure en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des travaux de raccordement*).

**Liaison**

Ouvrage constitué d'une partie sous-marine (câble sous-marin et accessoires) et d'une partie souterraine (câble souterrain et accessoires).

**Matériel Clé Majeur**

Composant à la fois structurant et spécifique des Ouvrages de Raccordement d'Installation de production dont le Point de Livraison est situé en mer, revêtant une innovation technologique ou dont la défaillance aurait un impact significatif et durable sur la capacité à évacuer l'énergie produite par l'Installation. Les composants standards et ceux dont la réparation ou le remplacement peuvent être effectués rapidement par RTE ne sont pas considérés comme des Matériels Clés Majeurs. La liste des Matériels Clés Majeurs est définie en Annexe [9] – (*Essais et inspections de la (ou des) Liaison(s)*).

**Mise à Disposition**

Acte par lequel, pour une Liaison, RTE informe le Client que ladite Liaison, de même que l'ensemble des ouvrages nécessaires à l'évacuation de l'énergie par cette dernière, est construite, a fait l'objet des essais systèmes réalisés par RTE, et est prête à être connectée électriquement à l'Installation.

**Notification**

Toute communication entre les Parties devant faire l'objet d'une lettre envoyée en recommandé avec demande d'accusé de réception ou d'une remise en mains propre contre reçu, tel que défini à l'Article 7-4.

**Notifier**

Action d'émettre une Notification.

**Nouveau Câblage**

Titulaire du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblage(s) passés par le Client.

**Nouveau Contrat Câblage**

Le (ou les) contrat(s) comprenant la fourniture et l'installation des câbles sous-marins et leurs accessoires en vue du raccordement en mer de l'Installation, conclu(s) par le Client dans le cadre du Dispositif de Résiliation, au nom et pour le compte de RTE.

**Observations Majeures**

Commentaires formulés par le Client relatifs à des non conformités, défauts apparents rédhibitoires ou désordres sur les Ouvrages de Raccordement les rendant impropres à leur destination ou affectant de manière significative les conditions de leur exploitation industrielle.

**Observations Mineures**

Commentaires formulés par le Client relatifs à des non conformités, défauts apparents ou désordres affectant les Ouvrages de Raccordement susceptibles de perturber leur exploitation, mais ne constituant pas des Observations Majeures.

**Ouvrages de Raccordement ou Raccordement**

Ensemble des ouvrages du Réseau Public de Transport d'électricité à créer ou à renforcer en vue du raccordement de l'Installation du Client au Réseau Public de Transport d'électricité, selon les dispositions des articles L342-1 et suivants du code de l'énergie.

**Plan de Remédiation**

Plan, défini par RTE et soumis à l'accord du Client, prévoyant des actions et mesures correctives à mettre en place par RTE pour supprimer ou réduire le retard pris pour la réalisation des Travaux de Raccordement, tel que défini à l'Article 4-5.

**Plan de Remédiation Modifié**

Mise à jour du Plan de Remédiation remis par RTE en cas d'avancement des Travaux de Raccordement en deçà des prévisions du Plan de Remédiation précédent, conformément à l'Article 4-5-4.

**Point de Livraison**

Le(ou les) Point(s) de Livraison au Réseau Public de Transport de l'Installation du Client coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques du Client et les ouvrages électriques du Réseau Public de Transport et correspond(ent) généralement à l'extrémité d'un ouvrage électrique, pouvant être matérialisée par un organe de coupure. Le Point de Livraison, pour l'application des règles en matière de raccordement, s'identifie au point de connexion mentionné dans le CART.

**Prestataires de RTE**

Prestataires et fournisseurs avec lesquels RTE a conclu des contrats pour les besoins des Travaux de Raccordement.

**Prestataires du Client**

Prestataires ou fournisseurs avec lesquels le Client a conclu des contrats pour les besoins des Travaux de l'Installation.

**Programme d'Essais et Inspections**

Programme détaillant toutes les dates prévues pour la réalisation des Essais et Inspections.

**Site du Client**

Ensemble des lieux de réalisation des Travaux de l'Installation.

**Travaux de l'Installation**

Travaux de réalisation de l'Installation sous la maîtrise d'ouvrage du Client.

**Travaux de Raccordement**

Travaux de réalisation des Ouvrages de Raccordement sous la maîtrise d'ouvrage de RTE.

**Travaux Câblier**

Travaux réalisés par le Câblier dans le cadre du Contrat Câblier ou du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

## Chapitre 2 SOLUTION DE RACCORDEMENT

### ARTICLE 2-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Ouvrages à réaliser pour assurer le raccordement de l'Installation tels qu'envisagés à la date de signature des présentes Conditions Particulières, sont décrites dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des ouvrages de raccordement », « Caractéristiques et performances de l'Installation » et « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la présente Convention de Raccordement.

### ARTICLE 2-2 DUREE D'APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

*(Le cas échéant : limitations temporaires d'injection prévues par l'Article 4.3 des Conditions Générales (CG))*

La mise en service de l'Installation de production est susceptible d'intervenir avant l'achèvement complet des travaux de création ou de renforcement d'ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement. Conformément à l'Article 4-3 des Conditions Générales, cette mise en service est associée à des limitations temporaires de l'injection à la charge du Client, jusqu'à l'achèvement des travaux précités.

La mise en service des travaux de création ou de renforcement conditionnant la levée des limitations temporaires est prévue pour [mois / année].

RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans les cas énumérés à l'Article 3-5 des présentes Conditions Particulières.

### ARTICLE 2-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

[Exemple1]

Le risque de limitation, de type préventif, est évalué sur une fenêtre glissante de cinq (5) ans en nombre maximal d'heures de limitations et en profondeur maximale d'effacement, pour les différents régimes climatiques d'exploitation du réseau <sup>1</sup> :

Période	Durée cumulée maximale des limitations (en heures)	Effacement maximal (en MW)
Hiver	x'	h'1
Eté	y'	h'2
Intersaisons	z'	h'3

Les limitations préventives dépendront des conditions d'exploitation. Le Client sera informé des limitations en (J-1, ou délai de préavis à préciser).

<sup>1</sup> On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1<sup>er</sup> Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril)

[Exemple 2]

Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraîne la limitation de l'Installation de production. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous :

Ouvrages perturbants / Localisation	Taux de défaillance	Durées moyennes d'indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1)	$(n_1)$ /an	$(h_1)$
(Ouvrage 2)	$(n_2)$ /an	$(h_2)$
(etc.)	$(n_j)$ /an	$(h_j)$

*Le cas échéant, préciser, la durée et le placement dans l'année (saisons...) des périodes où le risque de limitations en curatif est présent.*

*Le cas échéant, Dans le cas d'une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans un temps maximal de (n) minutes.*

*Le cas échéant* L'installation d'un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des limitations préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate sont décrites dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement ».



## Chapitre 3 RÉALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

### ARTICLE 3-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Le présent chapitre traite de la réalisation des Ouvrages de Raccordement décrits à l'Article 2-1 des présentes Conditions Particulières.

### ARTICLE 3-2 ETAT DES LIEUX DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

La réalisation des Ouvrages de Raccordement nécessite la mise en œuvre de procédures administratives et amiables préalables à l'exécution des Travaux de Raccordement.

RTE est responsable de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des Ouvrages de Raccordement. En revanche, RTE n'est pas garant des délais d'instruction des dossiers de demandes d'autorisations par les autorités administratives qui délivrent ces autorisations. Un retard dans l'obtention de ces autorisations ne peut pas engager la responsabilité de RTE s'il répond aux conditions définies à l'Article 3-5 des présentes Conditions Particulières.

Les étapes principales de ces procédures déjà effectuées, sont indiquées ci-après :

*[A compléter ou modifier au cas par cas en fonction des autorisations nécessaires au raccordement : notamment en cas de débat public, d'expropriation, d'autorisation de défrichement, d'absence de DUP...]*

- Concertation préalable et finalisation de l'étude d'impact : réalisées le [date] ;
- Dépôt du dossier de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) : le [date] ;
- Enquête publique : réalisée du [date] au [date] ;
- Arrêté de DUP : le [date] ;
- Autorisation (ou déclaration le cas échéant) prévue en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : le [date] ;
- Convention d'Utilisation du Domaine Public Maritime (CUDPM) : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exécution : le [date] ;
- Approbation du projet d'ouvrage et autorisation d'exécution des travaux : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande de permis de construire : le [date] ;
- Permis de construire : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande d'autorisation unique : le [date] ;
- Dépôt du dossier de demande de mise en servitudes : le [date] ;
- Arrêté de mise en servitudes : le [date].

Les étapes restant à réaliser sont les suivantes :

- Signature d'accords amiables ;
- Permissions de voirie ;

- Arrêtés de mise en servitudes.

[préciser des échéances prévisionnelles si elles sont disponibles]

RTE tient le Client informé des dates de réalisation des étapes des procédures restant à intervenir, en indiquant leur impact éventuel sur les Dates Contractuelles de Mise à Disposition.

RTE tient le Client informé des éventuels recours contentieux à l'encontre d'une ou plusieurs autorisations administratives définies ci-avant.

### ARTICLE 3-3 FOURNITURES ET TRAVAUX

RTE ne notifiera les ordres de livraison ou de démarrage des travaux aux Prestataires de RTE qu'une fois les présentes Conditions Particulières entrées en vigueur, à l'exception éventuelle des fournitures et travaux couverts par des engagements spécifiques du Client et convenus dans le cadre de la Proposition Technique et Financière.

### ARTICLE 3-4 DELAI(S) DE RACCORDEMENT ET DATES CONTRACTUELLES DE MISE A DISPOSITION DE LA(DES) LIAISON(S)

Sauf en cas de dérogations en application de l'article L.342-3 du code de l'énergie, sous réserve de l'Article 3-5, pour les raccordements d'installations de production à partir de source d'énergie renouvelable, le Délai de Raccordement ne pourra être supérieur à dix-huit (18) mois à compter de la date de réception par RTE de la Convention de Raccordement signée par le Client.

Sous réserve du respect des Interfaces Clés du Client définies en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), du scénario des Travaux de Raccordement défini à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et sur la base des méthodes d'installation définies à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençage des Travaux de Raccordement*), la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition est(son)t la(les) suivante(s) :

- le [●●/●●/●●●●] pour la Liaison [●], c'est-à-dire un Délai de Raccordement de [●] mois ; et
- le [●●/●●/●●●●] pour la Liaison [●], c'est-à-dire un Délai de Raccordement de [●] mois.

[A adapter selon le nombre de Liaisons]

La(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition est(son)t révisée(s) en cas d'événement indépendant de la volonté de RTE, dans les hypothèses de l'Article 3-5 des présentes Conditions Particulières.

Le Calendrier des Travaux de Raccordement figure en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) aux présentes Conditions Particulières. Toute demande de modification du Calendrier doit faire l'objet d'une demande de modification selon les termes de l'Article 4-7. La modification du Calendrier fait l'objet d'un avenant à la Convention de Raccordement.

RTE Notifie au Client, pour chacune des Liaisons, la Date Effective de Mise à Disposition dans les conditions prévues à l'Article 4-9 des présentes Conditions Particulières.

### ARTICLE 3-5 RESERVES SUR LE(S) DELAI(S) DE RACCORDEMENT

Dans le cas d'événements indépendants de sa volonté ayant un impact sur la réalisation des Ouvrages de Raccordement, ou sur le délai de résorption des limitations d'injection annoncé à l'Article 2-2, RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de la (des) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition des Ouvrages : ouvrages de l'extension, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au raccordement.

Il s'agit des situations énumérées ci-après :

- événements imputables au Client ayant un impact sur les Travaux de Raccordement, résultant notamment :
  - de modification à l'initiative exclusive du Client, dans les conditions définies à l'Article 4-7-2 ; ou
  - de dommages matériels imputables à la réalisation des Travaux de l'Installation; ou
  - du non-respect de ses obligations au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ; ou
  - d'une décision de suspension des Travaux de Raccordement par le Client dans les conditions définies à l'Article 4-4 ; ou
  - du refus d'accès au Site du Client prononcé par le Client de manière abusive au regard des droits de RTE au titre de l'Annexe [3.3] - (*Co-activité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation*) et dans la mesure où RTE respecte les obligations définies à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*); ou
  - d'instructions du Client en lien avec une situation de risque de sécurité imminent, dans la mesure où RTE respecte les obligations de coordination qui lui incombent en vertu de l'Article 4-3 et des Annexes [3.3] - (*Co-activité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation*) et [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*).
- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et le cas échéant, dans l'obtention d'un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente Convention de Raccordement, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des Délais de Raccordement ;
- intempéries telles que définies à l'article L.5424-6 du code du travail ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- cas de force majeure ;
- opposition à travaux de la part de propriétaires ou de tiers lors des travaux dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;

- modification des Ouvrages de Raccordement ou des conditions de réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant des procédures administratives en cours ou postérieures à la date d'entrée en vigueur de la Convention de Raccordement.

*Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la Convention de Raccordement, les réserves suivantes doivent également être intégrées dans la Convention de Raccordement :*

- retard dans l'obtention des dernières autorisations administratives correspondant aux étapes restant à réaliser visées à l'Article 3-2 des présentes Conditions Particulières dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- recours contentieux empêchant la réalisation des Travaux de Raccordement.

*Si elles répondent au critère d'événement indépendant de la volonté de RTE, des réserves strictement liées à la partie maritime d'un raccordement et au(x) contrat(s) relatifs à la fourniture et/ou la pose des câbles sous-marins peuvent être ajoutées par RTE et le Client d'un commun accord dans la Convention de Raccordement, portant à la fois sur l'inclusion de cette réserve dans la Convention de Raccordement et sur ses conséquences (sur les Délais de Raccordement). Ces réserves ne peuvent correspondre à des événements autres que ceux figurant dans la liste des événements ci-après :*

- aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative à la nature ou à l'encombrement du sol et du sous-sol qui conduirait à revoir le dimensionnement, le tracé, les modes opératoires ou le rythme d'avancement des Travaux de Raccordement tels que prévus à l'Annexe [4-4];
- découverte ou explosion de munitions non-explosées en mer (en anglais : UXO) dans la mesure où RTE a mis en œuvre la méthodologie prévue à l'Annexe [4-3];
- aléa météorologique et océanographique en mer, dans les conditions définies à l'Article 4-8-2, dans les conditions et limites telles que prévues à l'Annexe [4.5] ;
- instruction d'une autorité compétente en lien avec un risque de sécurité imminent en mer dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards dans la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s), et tient informé le Client de tout risque de retard.

### **ARTICLE 3-6 NON-RESPECT DU(DES) DELAI(S) DE RACCORDEMENT**

Sauf dans les cas visés à l'Article 3-5, en cas de non-respect de la (des) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition du Raccordement, RTE verse au Client une indemnité par jour calendaire de retard dans les conditions fixées par l'article D .342-4-10 du code de l'énergie.

Dans un tel cas, le Client Notifie le retard à RTE, lui transmet ex-post toutes les mises à jour des plannings détaillés des Travaux de l'Installation, et lui communique le montant de l'avance de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement prévue au III de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie et le montant du versement forfaitaire de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'Installation prévue au IV de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie.

Si le montant des coûts de financement effectivement supportés par le Client du fait du retard de raccordement est inférieur au montant de l'avance, le Client restitue à RTE, dans les trente (30) jours suivant le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des coûts de financement effectivement supportés, en tenant compte le cas échéant des retards du Client dans la réalisation de l'Installation. Inversement, si le Client justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement au cours d'un mois donné excèdent le montant de l'avance versée au titre de ce mois, le Client Notifie à RTE le montant du versement pour solde, qui correspond, pour ce mois, au montant des coûts de financement non couverts par l'avance, en tenant compte le cas échéant des retards du Client dans la réalisation de l'Installation, ainsi que les pièces justificatives de ce calcul. RTE verse le versement pour solde dans les trente (30) jours de la réception de cette Notification.

De même, le Client informe RTE, dans les trois (3) mois suivant la fin du douzième mois de retard, du fait que les autres surcoûts de réalisation réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement excèdent le montant du versement forfaitaire prévu au IV de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie et communique à RTE le montant du versement complémentaire annuel, qui correspond, pour cette année, au montant des surcoûts de réalisation non couverts par la somme des versements forfaitaires mensuels, en tenant compte le cas échéant des retards du Client dans la réalisation de l'Installation, ainsi que les pièces justificatives des surcoûts de réalisation. RTE verse le versement complémentaire annuel dans les trente (30) jours de la réception de cette Notification.

En cas de désaccord, les Parties recourent à la procédure d'expertise décrite à l'Article 7-2.

## **ARTICLE 3-7 BENEFICE DE DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES FIGURANT DANS LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES PRESTATAIRES DE RTE**

### **3-7-1 Contrats conclus avec les Prestataires de RTE autres que le Câblier**

Dans l'hypothèse où RTE bénéficierait, dans les contrats qu'il conclut avec les Prestataires de RTE, de stipulations relatives à l'indemnisation liée au retard dans la Mise à Disposition des Liaisons apparaissant comme plus favorables que celles figurant dans les Conditions Générales et dans les présentes Conditions Particulières, RTE en informerait le Client sous réserve de l'accord formel du Prestataire de RTE et lui proposerait les mêmes conditions que celles conclues avec ce dernier au-delà des frais encourus par RTE. Ces nouvelles stipulations viendraient alors se substituer à celles prévues dans les articles correspondants des Conditions Générales et des présentes Conditions Particulières.

### **3-7-2 Contrat Câblier**

Par exception à l'Article 3-7-1, notwithstanding toutes stipulations contraires de la Convention de Raccordement, le Client bénéficie, vis-à-vis de RTE, des clauses du (ou des) Contrat(s) Câblier(s) conclu(s) par RTE instaurant, en faveur de RTE, des conditions plus favorables que les clauses de la Convention de Raccordement, dans les conditions du présent Article 3-7-2.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature du Contrat Câblier et sous réserve de signature d'un accord de confidentialité, RTE transmet ce dernier au Client. RTE fait en sorte qu'une telle transmission soit autorisée par le Contrat Câblier et que le Câblier ne puisse s'y opposer. RTE transmet au Client tout avenant au Contrat Câblier ayant un impact sur les Travaux de Raccordement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de signature de ce dernier.

### **3-7-2-1 Principes généraux : Obligations de RTE au titre de la Convention de Raccordement et clauses du Contrat Câblé plus favorables**

(i) Si, en application de l'Article 3-5 ou de l'Article 5-2, RTE n'est pas responsable des conséquences d'un retard ou d'un surcoût mais que le Contrat Câblé fait supporter au Câblé tout ou partie de ces conséquences, RTE ne peut opposer au Client les stipulations de la Convention de Raccordement et indemnise le Client conformément aux Articles 3-7-2-2 et 3-7-2-3 ci-dessous.

(ii) Dès lors que le Contrat Câblé fait supporter au Câblé les conséquences d'un défaut ou d'une non-conformité des Travaux de Raccordement aux exigences contractuelles entraînant le non-respect des Interfaces Clés ou ayant un impact sur la disponibilité des Ouvrages de Raccordement, ou d'une indisponibilité des Ouvrages de Raccordement et ce, dans des conditions plus favorables que celles applicables entre RTE et le Client, notamment au titre des garanties légales et contractuelles applicables aux Travaux du Câblé, RTE ne peut opposer au Client les stipulations des Conditions Générales et des Conditions Particulières ou de tout autre contrat liant RTE et le Client (notamment le Contrat d'Accès au Réseau de Transport) l'exonérant de sa responsabilité, s'engage vis-à-vis du Client au respect des mêmes obligations que le Câblé, et indemnise le Client conformément à l'Article 3-7-2-3 ci-dessous.

### **3-7-2-2 Pénalités ou indemnités du Contrat Câblé en cas de retard**

En cas de retard des Travaux de Raccordement par rapport à la (aux) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition :

- (i) sauf dans les cas visés à l'Article 3-5, RTE verse au Client l'indemnité due en application de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie, conformément à l'Article 3-6 ;
- (ii) si le Contrat Câblé prévoit des montants de pénalités ou le paiement d'indemnités supérieurs à ceux prévus à l'article D.342-4-10 du code de l'énergie, l'indemnité due par RTE au Client en application de l'article D.342-4-10 du code de l'énergie est augmentée à due concurrence une fois déduits les frais encourus par RTE forfaitisés à deux pourcents (2 %) du montant des pénalités dues par le Câblé, sous réserve des limitations et plafonds de responsabilité prévus par le Contrat Câblé ;
- (iii) lorsque le retard résulte d'un des événements visés à l'Article 3-5, si le Contrat Câblé prévoit des pénalités ou le paiement d'indemnités, RTE verse au Client le montant des pénalités ou des indemnités dues par le Câblé à RTE une fois déduits les frais encourus par RTE, forfaitisés à deux pourcents (2%) du montant des pénalités dues par le Câblé.

### **3-7-2-3 Autres cas de pénalités ou indemnités**

- (i) Si le Contrat Câblé prévoit des pénalités ou le paiement d'indemnités liées aux conséquences d'un défaut ou d'une non-conformité des Travaux de Raccordement aux exigences contractuelles entraînant le non-respect des Interfaces Clés ou ayant un impact sur la disponibilité des Ouvrages de Raccordement, ou d'une indisponibilité des Ouvrages de Raccordement, RTE verse au Client le montant des pénalités ou des indemnités dues par le Câblé à RTE une fois déduits les frais encourus par RTE, forfaitisés à deux pourcents (2%) du montant des pénalités dues par le Câblé.

- (ii) Si, en cas de survenance d'un des événements visés à l'Article 3-5 ou à l'Article 5-2 des présentes Conditions Particulières, le Contrat Câblé fait supporter au Câblé les risques résultant dudit événement, RTE indemnise le Client de tous les dommages subis par le Client dans la mesure où ces derniers résultent dudit événement, sous réserve des limitations et plafonds de responsabilité prévues par le Contrat Câblé.

Lorsque le Client souhaite invoquer la survenance d'un tel événement, il le Notifie dans les meilleurs délais à RTE en indiquant les dommages qu'il subit du fait de l'événement considéré.

#### **3-7-2-4 Modalités de versement des sommes dues par RTE au Client**

RTE verse au Client les sommes dues en application du présent Article 3-7-2 dans les trente (30) jours suivant le paiement effectué par le Câblé auprès de RTE. De convention expresse, RTE s'engage à faire application des stipulations du Contrat Câblé prévoyant des pénalités ou le paiement d'indemnités à l'encontre du Câblé dès lors que ces dernières sont dues sauf meilleur accord entre RTE et le Câblé.

En cas de désaccord sur les sommes dues par RTE en application du présent 3-7-2, les Parties recourent à la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Dans l'hypothèse où le Contrat Câblé prévoirait le remboursement des pénalités ou des indemnités par RTE au motif que le Câblé aurait remédié au manquement, le Client reverserait à RTE le montant de ces pénalités ou des indemnités, dans un délai de trente (30) jours suivant la Notification au Client par RTE d'une demande de remboursement motivée et détaillée.

## **Chapitre 4 PRINCIPES DE TRANSPARENCE, D'INFORMATION ET DE COORDINATION POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

### **ARTICLE 4-1 OBJET DU PRESENT CHAPITRE**

Le présent chapitre a pour objet de définir :

- les conditions dans lesquelles RTE et le Client s'informent et se coordonnent en vue notamment de gérer les Interfaces entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation ;
- les droits du Client au titre de l'exécution des Travaux de Raccordement par RTE, notamment lors de la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) du Raccordement, compte tenu des spécificités de l'Installation.

### **ARTICLE 4-2 PRINCIPES GENERAUX**

#### **4-2-1 Obligation générale de coordination et de suivi**

RTE et le Client s'engagent à mobiliser les ressources et à mettre en œuvre les procédures nécessaires à la bonne coordination entre les Parties et au suivi des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation.

#### **4-2-2 Rapports mensuels d'activité**

Au plus tard le 5<sup>ème</sup> jour ouvré de chaque mois, RTE établit et transmet au Client et, le cas échéant, au conseiller technique des créanciers financiers du Client, un rapport mensuel d'activité, faisant état de l'avancement des Travaux de Raccordement et décrivant notamment :

- l'avancement des Travaux de Raccordement réalisés au regard du Calendrier figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) ;
- les Evènements Clés Majeurs que RTE a réalisés dans le mois, en indiquant (i) le cas échéant la date à laquelle le ou les Evènements Clés Majeurs se sont réalisés depuis le dernier rapport mensuel d'activité et inclut le(s) livrable(s) associé(s), et (ii) les Evènements Clés Majeurs qui ne se sont pas réalisés conformément au Calendrier figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) ;
- les montants cumulés des Coûts à la charge du Client(i) payés à RTE, (ii) ayant fait l'objet d'une facturation ;
- les montants cumulés des Coûts à la charge de RTE (i) payés au Client (ii) ayant fait l'objet d'une facturation ;
- les informations relevant des obligations de coordination définies à l'Article 4-3-1 ;
- le cas échéant, les informations sur le décompte du stand-by météo et ses impacts telles que définies à l'Article 4-8-2.

Le Client fait ses commentaires à RTE sur le rapport mensuel d'activité dans un délai de sept (7) jours à compter de sa réception et RTE fait ses meilleurs efforts pour tenir compte de ces éventuels commentaires.



### **4-2-3 Calendrier du projet**

Les Travaux de Raccordement sont réalisés dans le respect du Calendrier figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*), qui définit notamment :

- les conditions de démarrage des Travaux de Raccordement ;
- les Evènements Clés Majeurs, les Interfaces Clés de RTE, les Dates Prévisionnelles Initiales, les Dates Butoirs et les Dates Limites associées ;
- la (les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) ainsi que la (les) Date(s) Butoir(s) et les Date(s) Limite(s) associées.

Les Travaux de l'Installation sont réalisés dans le respect du Calendrier des Interfaces Clés du Client définis à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

Les Parties s'informent mutuellement régulièrement de l'état d'avancement des études et des Travaux de Raccordement et Interfaces Clés du Client, et, le cas échéant, se coordonnent en vue de limiter les éventuels retards ou surcoûts, dans le cadre défini à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

Si les Parties en conviennent, le Client pourra transmettre à titre informatif de façon régulière à RTE un planning et des informations sur les Travaux de l'Installation tels que définis à l'Annexe [2] - (*Planning et information sur l'avancement des Travaux de l'Installation*).

### **4-2-4 Gestion des Interfaces**

#### **4-2-4-1 Obligations générales des Parties**

L'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) définit les Interfaces entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation et leur gestion par les Parties.

Les Interfaces Clés de RTE et les Interfaces Clés du Client, sur la base desquelles sont établis les plannings des Travaux de Raccordement et de l'Installation, sont définies respectivement en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

Les Parties mettent en place les procédures de gestion des Interfaces prévues à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*). Elles s'engagent à s'y conformer et à respecter les délais convenus entre les Parties dans le cadre de ces procédures.

Elles échangent et tiennent dûment compte des informations et données relatives aux Travaux de Raccordement et aux Travaux de l'Installation nécessaires à la maîtrise des Interfaces entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation, et notamment celles visées à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), dans le respect des délais définis dans cette même annexe.

RTE et le Client acceptent de participer aux réunions ou ateliers spécifiques sollicités par l'une ou l'autre des Parties qui seraient nécessaires à la gestion des Interfaces.

#### **4-2-4-2 Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé**

4-2-4-2-1 Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé par le Client :

Lorsque RTE constate un retard dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client définie(s) à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) par rapport à la date de livraison prévue dans cette même Annexe, RTE informe le Client des conséquences de ce retard sur les Travaux de Raccordement selon les modalités prévues à l'Article 4-8.

Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6, le Client est responsable envers RTE des coûts supportés par RTE en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) du Client, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté:

- événements imputables à RTE ayant conduit au retard de l'Interface Clé du Client, résultant notamment :
  - de modification à l'initiative exclusive de RTE, dans les conditions définies à l'Article 4-7-1 ; ou
  - de dommages matériels imputables à la réalisation des Travaux de Raccordement ; ou
  - du non-respect de ses obligations au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ; ou
  - d'instructions de RTE en lien avec une situation de risque de sécurité imminent, dans la mesure où le Client respecte les obligations de coordination qui lui incombent en vertu de l'Article 4-3 et des Annexes [3.3] - (*Co-activité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation*) et [6] - (*Accès au site de RTE*).
- retard dans l'obtention des autorisations nécessaires en phase travaux (arrêtés de voirie, autorisation de voirie, autorisation de circulation, autorisation de sortie de ports etc.) dans la mesure où le Client a fait preuve de toute la diligence nécessaire. La présente clause ne s'applique pas à l'autorisation d'exploiter, à la concession d'utilisation du domaine public maritime et aux différentes autorisations environnementales au titre du code de l'environnement nécessaires à la réalisation de l'Installation ;
- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente Convention de Raccordement, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à un décalage d'une Interface Clé du Client ;
- intempéries telles que définies à l'article L.5424-6 du code du travail ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique dans la mesure où le Client a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- cas de force majeure ;
- opposition à travaux de la part de propriétaires ou de tiers lors des travaux dans la mesure où le Client a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- modification de l'Installation ou des conditions de réalisation de l'Installation résultant des procédures administratives en cours ou postérieures à la date d'entrée en vigueur de la Convention de Raccordement.

*Si elles répondent au critère d'événement indépendant de la volonté du Client, des réserves strictement liées à la partie maritime des Travaux de l'Installation peuvent être ajoutées de façon symétrique par RTE et le Client d'un commun accord, portant à la fois sur l'inclusion de cette réserve dans la Convention de Raccordement, sur ses conditions de mise en œuvre, contrôles et sur ses conséquences. Ces réserves ne peuvent correspondre à des événements autres que ceux figurant dans la liste des événements ci-après :*

- aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative à la nature ou à l'encombrement du sol et du sous-sol qui conduirait à revoir le dimensionnement, le tracé, les modes opératoires ou le rythme d'avancement des Travaux de l'Installation tels que prévus à l'Annexe [...] ;
- découverte ou explosion de munitions non-explosées en mer (en anglais : UXO) dans la mesure où le Client a mis en œuvre la méthodologie prévue à l'Annexe [...] ;
- aléa météorologique et océanographique en mer dans les conditions et limites telles que prévues à l'Annexe [...] ;
- instruction d'une autorité compétente en lien avec un risque de sécurité imminent en mer dans la mesure où le Client a fait preuve de toute la diligence nécessaire.

Si le retard du Client est dû à l'un des événements figurant ci-dessus, chaque Partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de cet événement et RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des dates de ses prochains Interfaces Clés, Événements Clés ou de la (des) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition, décalés du fait de ce retard, les Articles 4-5 et 4-6 ne peuvent notamment pas s'appliquer, sauf dans le cas des événements imputables à RTE figurant dans la liste ci-dessus, RTE étant alors redevable des coûts directs associés.

Si le retard n'est pas dû à l'un des événements figurant ci-dessus, les coûts afférents sont supportés par le Client conformément aux stipulations de l'Article 4-7 et du chapitre 5 et RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des dates de ses prochains Interfaces Clés, Événements Clés ou de la (des) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition décalés du fait de ce retard, les Articles 4-5 et 4-6 ne peuvent notamment pas s'appliquer.

#### 4-2-4-2-2 Non-respect des délais de livraison d'une Interface Clé par RTE :

Lorsque le Client constate un retard dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE définie(s) à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) par rapport à la date de livraison prévue dans cette même Annexe, le Client informe RTE des conséquences de ce retard sur les Travaux de l'Installation selon les modalités prévues à l'Article 4-8.

Dans les limites du plafond stipulé au chapitre 6, RTE est responsable envers le Client des coûts supportés par le Client en raison de ce (ces) retard(s) dans la livraison d'une (ou de plusieurs) Interface(s) Clé(s) de RTE, sauf dans les situations énumérées ci-après, dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec le retard constaté :

- événements imputables au Client ayant conduit au retard de l'Interface Clé de RTE, résultant notamment :
  - de modification à l'initiative exclusive du Client, dans les conditions définies à l'Article 4-7-2 ; ou
  - de dommages matériels imputables à la réalisation des Travaux de l'Installation ; ou
  - du non-respect de ses obligations au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ; ou
  - d'une décision de suspension des Travaux de Raccordement par le Client dans les conditions définies à l'Article 4-4 ; ou
  - du refus d'accès au Site du Client prononcé par le Client de manière abusive au regard de ses droits au titre de l'Annexe [3.3] (*Co-activité et coordination des Travaux de*

*Raccordement et des Travaux de l'Installation)* et dans la mesure où RTE respecte les obligations définies à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*) ; ou

- d'instructions du Client en lien avec une situation de risque de sécurité imminent, dans la mesure où RTE respecte les obligations de coordination qui lui incombent en vertu de l'Article 4-3 et des Annexes [3.3] - (*Co-activité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation*) et [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*).
- retard dans l'obtention des autorisations nécessaires en phase travaux (arrêtés de voirie, autorisation de voirie, autorisation de circulation, autorisation de sortie de ports etc.) dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire. La présente clause ne s'applique pas à la DUP, à la concession d'utilisation du domaine public maritime et aux différentes autorisations environnementales au titre du code de l'environnement nécessaires à la réalisation du Raccordement ;
- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente Convention de Raccordement, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des Délais de Raccordement ;
- intempéries telles que définies à l'article L.5424-6 du code du travail ;
- prescriptions de l'administration pour la recherche ou suite à la découverte d'éléments du patrimoine archéologique dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- cas de force majeure ;
- opposition à travaux de la part de propriétaires ou de tiers lors des travaux dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire ;
- modification des Ouvrages de Raccordement ou des conditions de réalisation des Ouvrages de Raccordement résultant des procédures administratives en cours ou postérieures à la date d'entrée en vigueur de la Convention de Raccordement.

*Si elles répondent au critère d'événement indépendant de la volonté de RTE, des réserves strictement liées à la partie maritime des Travaux de Raccordement peuvent être ajoutées de façon symétrique par RTE et le Client d'un commun accord, portant à la fois sur l'inclusion de cette réserve dans la Convention de Raccordement, sur ses conditions de mise en œuvre, contrôles et sur ses conséquences. Ces réserves ne peuvent correspondre à des événements autres que ceux figurant dans la liste des événements ci-après :*

- aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative à la nature ou à l'encombrement du sol et du sous-sol qui conduirait à revoir le dimensionnement, le tracé, les modes opératoires ou le rythme d'avancement des Travaux de Raccordement tels que prévus à l'Annexe [4-4] ;
- découverte ou explosion de munitions non-explosées en mer (en anglais : UXO) dans la mesure où RTE a mis en œuvre la méthodologie prévue à l'Annexe [4-3] ;
- aléa météorologique et océanographique en mer, dans les conditions définies à l'Article 4-8-2, dans les conditions et limites telles que prévues à l'Annexe [4-5] ;
- instruction d'une autorité compétente en lien avec un risque de sécurité imminent en mer dans la mesure où RTE a fait preuve de toute la diligence nécessaire.

Si le retard de RTE est dû à l'un des événements figurant ci-dessus, chaque Partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de cet événement et le Client ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des dates de ses prochaines Interfaces Clés, décalées du fait de ce retard, sauf dans le cas des événements imputables au Client figurant dans la liste ci-dessus. Le Client est alors redevable des coûts directs associés.

Si le retard n'est pas dû à l'un des événements figurant ci-dessus, les frais afférents sont supportés par RTE conformément aux stipulations de l'Article 4-7 et du chapitre 5.

#### **4-2-4-3 Procédure de validation d'une Interface**

Le Client et RTE reconnaissent que toute modification d'une Interface peut affecter leurs travaux respectifs. En conséquence, et dans un délai maximum de quatorze (14) jours à compter de la livraison ou de l'information de la réalisation d'une Interface, sauf délai supérieur convenu entre les Parties, chaque Partie s'engage (i) à vérifier la conformité de cette Interface avec les travaux de la Partie réceptrice, et (ii) dans la limite de son expertise, à vérifier le contenu de cette Interface.

Dans ce cadre et dans le respect du délai susvisé, la Partie réceptrice de l'Interface peut :

- accepter l'Interface en informant la Partie émettrice : dans cette hypothèse, l'Interface ne peut plus être modifiée par les Parties, sauf à suivre la procédure décrite à l'Article 4-2-4-4 ; ou
- demander une modification de l'Interface pour la rendre conforme aux travaux de ladite Partie : dans cette hypothèse, l'Interface doit à nouveau être communiquée à la Partie réceptrice pour validation des modifications et la procédure décrite au présent Article se répète jusqu'à acceptation de l'Interface par toutes les Parties ; ou
- n'émettre aucune remarque sur la validation de l'Interface communiquée par l'autre Partie : dans cette hypothèse, l'Interface est réputée approuvée par la Partie silencieuse et cette approbation emporte les mêmes effets que ceux décrits au premier tiret ci-dessus.

#### **4-2-4-4 Modification affectant une Interface**

##### **a) Modification à l'initiative de RTE**

RTE peut demander au Client la modification, au sens de l'Article 4-7 :

- d'une de ses Interfaces ou d'une Interface reçue du Client, préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3 ; ou
- d'une de ses spécifications techniques affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3.

Dans ce cas, la procédure décrite à l'Article 4-7-1 s'applique.

Sous réserve que la modification ne provienne pas d'erreurs commises par le Client, si le Client décide d'accepter la modification proposée par RTE et si cette dernière entraîne des surcoûts pour le Client (surcoûts propres au Client ou surcoûts dus à des coûts induits chez les Prestataires du Client résultant de la mise en œuvre de la modification à effectuer par RTE, dûment justifiés par le Client), l'avenant à conclure entre RTE et le Client doit prendre en compte ces surcoûts afin que le Client soit indemnisé par RTE d'un montant équivalent à ces surcoûts.

Il est aussi précisé qu'une erreur commise par RTE affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3, ou qu'une erreur commise par RTE dans ses spécifications techniques doit faire l'objet d'une demande de modification selon la procédure décrite à l'Article 4-7.

#### **b) Modification à l'initiative du Client**

Le Client peut demander à RTE la modification, au sens de l'Article 4-7 :

- d'une de ses Interfaces ou d'une Interface reçue de RTE, préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3 ; ou
- d'une de ses spécifications techniques affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3.

Dans ce cas, la procédure décrite à l'Article 4-7-2 s'applique.

Sans préjudice du droit de RTE de refuser la modification demandée par le Client dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux décrits à l'Article 4-7-2, un avenant doit être conclu conformément à l'Article 4-7-2.

Sous réserve que la modification ne provienne pas d'erreurs commises par RTE dans l'exécution des Travaux de Raccordement, si la modification est à l'initiative exclusive du Client, RTE a droit à une extension des Délais de Raccordement et à la prise en charge par le Client des Coûts engendrés sur les Travaux de Raccordement dans les conditions prévues à l'Article 3-5 et à l'Article 5-2 des présentes Conditions Particulières.

Il est aussi précisé qu'une erreur du Client affectant une Interface préalablement validée conformément au processus de validation décrit à l'Article 4-2-4-3, ou d'une erreur du Client dans ses spécifications techniques doit faire l'objet d'une demande de modification selon la procédure décrite à l'Article 4-7.

#### **4-2-5 Cohérence technique entre les Travaux de Raccordement et les Travaux de l'Installation**

Les Travaux de Raccordement sont réalisés dans des conditions techniques cohérentes avec les Travaux de l'Installation, selon le plan d'exécution et la méthode d'installation décrits en Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençage des Travaux de Raccordement*).

Les Travaux de l'Installation sont réalisés dans le respect des Interfaces Clés du Client définies en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*).

#### **4-2-6 Organisation des Travaux**

RTE et le Client conviennent de mettre en place l'organisation prévue à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*).

#### **4-2-7 Participation du Client aux Essais et Inspections de la (des) Liaison(s)**

RTE invite le Client aux Essais et Inspections relatifs aux Matériels Clés Majeurs. Ces Matériels Clés Majeurs et ces Essais et Inspections sont listés de manière exhaustive et détaillés à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*), conformément au séquençage décrit dans cette Annexe.

A la date convenue dans l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des travaux de raccordement*), RTE transmet au Client le Programme d'Essais et Inspections prévisionnel. RTE informe le Client de tout décalage des dates figurant dans le Programme d'Essais et Inspections et ce, dans un délai maximum de [●] [heures/ jours] à compter de l'acceptation de ce décalage par RTE.

Pour assister aux Essais et Inspections, le Client respecte les délais de prévenance fixés dans le Programme d'Essais et Inspections.

L'absence de réponse du Client quant à sa participation aux Essais et Inspections dans le délai de prévenance fixé dans le Programme d'Essais et Inspections vaut refus de participer aux Essais et Inspections. L'absence du Client aux Essais et Inspections ne libère en aucun cas RTE, (i) de ses obligations de procéder aux Essais et Inspections conformément à son planning contractuel et (ii) de son engagement de transmettre au Client toute la documentation relative à ces Essais et Inspections visée à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*) dans les conditions du présent Article 4-2-7.

Le Client peut également désigner des tiers, en particulier un représentant de ses créanciers financiers, pour l'accompagner ou le représenter au cours des Essais et Inspections, ce que RTE accepte d'ores et déjà. Le Client en informe RTE dans le délai de prévenance fixé dans le Programme d'Essais et Inspections pour permettre à RTE de donner accès à ces tiers.

Pour chaque Liaison, RTE s'engage à communiquer la documentation relative aux Essais et Inspections visée à l'Annexe [9] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s)*) et ce, dans un délai de :

- s'agissant de la documentation préalable aux Essais et Inspections : [●] jours au plus tard avant la date de début des Essais et Inspections concernés, et
- s'agissant de la documentation à remettre après les Essais et Inspections : deux (2) jours au plus tard à compter de la réception de cette documentation par RTE à l'issue des Essais et Inspections concernés.

A compter de la réception de la documentation transmise par RTE à la suite de la réalisation des Essais et Inspections, le Client dispose d'un délai de sept (7) jours pour transmettre à RTE ses commentaires éventuels. RTE fait ses meilleurs efforts pour tenir compte des commentaires du Client. RTE informe le Client de la prise en compte ou des motifs de non prise en compte de ses commentaires dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception par RTE des commentaires du Client.

La participation ou l'absence du Client aux Essais et Inspections ainsi que les commentaires éventuels formulés par le Client, ou le cas échéant l'absence de commentaires, n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité du Client, ni de dégager celle de RTE concernant la conformité des Travaux de Raccordement aux prescriptions techniques de la Convention de Raccordement, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

## **ARTICLE 4-3 COORDINATION DES PARTIES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

### **4-3-1 Coordination des travaux**

Pendant l'exécution des Travaux de Raccordement, RTE donne au Client et, le cas échéant, au conseiller technique des créanciers financiers que lui désigne le Client, sur demande justifiée et argumentée écrite, accès à la documentation, aux données, aux études et à toute autre information pertinente pour lui permettre une bonne coordination des travaux, et conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*), sous réserve de signature d'un accord de confidentialité et de l'accord de RTE.



RTE et le Client conviennent de réunions régulières pendant la phase de réalisation des Travaux de Raccordement afin d'échanger les informations nécessaires à la bonne coordination des travaux, selon des modalités d'organisation convenues entre les Parties. RTE participe, à la demande du Client, à toute réunion en lien avec la réalisation du projet, et notamment celles prévues à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*). Réciproquement, le Client, à la demande de RTE, participera à toute réunion en lien avec le projet.

RTE tient le Client informé, dans les meilleurs délais :

- (i) de tout événement ayant une incidence sur les Travaux de l'Installation ;
- (ii) de tout événement ayant une incidence sur le Calendrier ;
- (iii) de tout événement lié à la sécurité ou ayant une incidence sur la sécurité des Travaux de Raccordement ou des ouvrages ;
- (iv) de tout événement imprévu portant significativement atteinte à l'environnement (notamment pollution accidentelle) ;
- (v) de tout autre événement ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de Raccordement ou leur consistance ;
- (vi) de tout manquement significatif, défaut, défaillance ou désordre de RTE ou des Prestataires de RTE constaté lors de l'exécution des Travaux de Raccordement ;
- (vii) de tout différend significatif entre RTE et les Prestataires de RTE.

RTE tient le Client informé de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier aux conséquences de tels événements. A ce titre, RTE invite le Client à participer à des réunions avec RTE ou avec les Prestataires de RTE.

Réciproquement, le Client tient RTE informé dans les meilleurs délais :

- de tout événement ayant une incidence sur le Calendrier des Interfaces Clés du Client ou sur les Interfaces Clés du Client définis à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ou sur les Travaux de Raccordement ;
- de tout événement lié à la sécurité ou ayant une incidence sur la sécurité des Travaux de Raccordement ou des ouvrages ;
- de tout événement imprévu portant significativement atteinte à l'environnement (notamment pollution accidentelle).

Pour la mise en œuvre du présent Article 4-3 :

- Chaque Partie met à disposition de l'autre Partie, dans les meilleurs délais, les éléments d'information nécessaires à sa bonne compréhension, afin de lui permettre de faire part de ses observations, demandes ou avis préalables en temps utile et dans le respect des plannings figurant en Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et, le cas échéant, en Annexe [2] - (*Planning et information sur l'avancement des Travaux de l'Installation*). Chaque Partie peut solliciter tout élément d'information supplémentaire qu'elle estime nécessaire à sa bonne compréhension ;
- Chaque Partie fait ses meilleurs efforts pour tenir compte des observations, demandes ou avis préalables de l'autre Partie. A défaut de pouvoir en tenir compte, elle en informe l'autre Partie et en explicite les raisons ;



- Sans préjudice de l'application des autres stipulations des présentes Conditions Particulières, les Parties s'abstiennent de tout comportement qui serait de nature à entraver la bonne exécution des Travaux de Raccordement ou des Travaux de l'Installation ;
- **[A intégrer en fonction du besoin du Client :]** Les Parties veillent au respect des droits d'information des créanciers financiers conformément à l'accord direct visé à l'Article 7-5 des présentes Conditions Particulières.

#### **4-3-2 Coordination avec les Prestataires du Client et les Prestataires de RTE**

Les Parties reconnaissent l'importance de la coordination entre les Parties et avec les Prestataires du Client ainsi qu'avec les Prestataires de RTE.

Les Parties s'engagent à mettre en œuvre toutes les procédures et ressources nécessaires à une telle coordination, notamment :

- la participation du Client, de RTE, des Prestataires du Client et des Prestataires de RTE aux réunions organisées par le Client ou RTE en vue de convenir des procédures d'interface, des protocoles d'information et autres procédures et protocoles d'intérêt commun permettant la réalisation des Travaux de Raccordement de manière coordonnée, efficace et rapide. RTE et le Client font leurs meilleurs efforts pour trouver un accord sur ces procédures et protocoles ;
- l'information du Client par RTE sur tous événements, actions, manquements ou désordres dans le cadre des Travaux de Raccordement ayant un effet significatif défavorable sur l'exécution de leurs obligations par les Prestataires du Client, dès que RTE en a connaissance. RTE participe à des réunions avec le Client et les Prestataires du Client afin d'évaluer les conséquences de tels événements et de déterminer d'un commun accord les mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier à ces conséquences ;
- la coopération de RTE avec le Client et les Prestataires du Client en vue de minimiser les éventuels retards ou surcoûts et de convenir des mesures les plus adaptées en vue d'exécuter les Travaux de Raccordement conformément à la Convention de Raccordement ;
- la coopération de RTE et du Client avec les Prestataires du Client et les Prestataires de RTE en vue de l'établissement de procédures d'installation et tout autre document pertinent dans le cadre des Travaux de Raccordement, afin de s'assurer que les Travaux de Raccordement sont réalisés, à l'interface avec les Travaux de l'Installation, dans des conditions techniques cohérentes avec les Travaux de l'Installation ;
- l'engagement de RTE de faire ses meilleurs efforts pour minimiser les conséquences pour la réalisation des Travaux de Raccordement des retards dans l'exécution de leurs obligations par les Prestataires du Client ;
- la participation de RTE et des Prestataires de RTE, à la demande du Client, à toute procédure de règlement des différends entre le Client et les Prestataires du Client mettant en cause les Travaux de Raccordement.

Il est entendu que les échanges d'information prévus par le présent 4-3-2 interviennent par l'intermédiaire du Client ou de RTE.

#### **4-3-3 Accès du Client au site de RTE**

Lorsque pour les besoins du projet, le Client, les Prestataires du Client et, le cas échéant, le conseiller technique des créanciers financiers doivent accéder aux sites en travaux de RTE, le Client en informe RTE, en respectant un délai de prévenance d'au moins dix (10) jours, si les conditions météorologiques et océanographiques le permettent (dans le cas des sites situés en mer) et sauf situation d'urgence. Le Client, les Prestataires du Client et, le cas échéant, le conseiller technique des créanciers financiers respectent les consignes de sécurité prises par RTE et se conforment aux obligations définies à l'Annexe [6] - (*Accès au site de RTE*). Le Client, les Prestataires du Client et, le cas échéant, le conseiller technique des créanciers financiers ne bénéficient en aucun cas d'un accès exclusif aux sites de RTE.

#### **4-3-4 Accès de RTE au Site du Client en mer**

Lorsque, pour les besoins des Travaux de Raccordement, RTE doit accéder au Site du Client en mer, il en informe le Client en respectant un délai de prévenance d'au moins dix (10) jours, si les conditions météorologiques et océanographiques le permettent et sauf situation d'urgence. RTE respecte les consignes de sécurité prises par le Client et se conforme aux obligations définies à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*) et aux obligations relatives à la co-activité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation définies à l'Annexe [3] (*Gestion des Interfaces*). RTE ne bénéficie en aucun cas d'un accès exclusif au Site du Client en mer.

### **ARTICLE 4-4 SUSPENSION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

#### **4-4-1 Modalités de suspension par le Client**

Le Client peut Notifier à tout moment à RTE sa décision de suspendre l'exécution d'une partie ou de la totalité des Travaux de Raccordement. Le Client précise dans la Notification adressée à RTE le motif de la suspension, qui peut être lié (i) soit à un manquement de RTE à la sécurité des biens et des personnes ou à un manquement de RTE à ses obligations (notamment au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*)) ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de l'Installation, (ii) soit à une décision du Client. A la réception de cette Notification, RTE :

- précise, dans un délai de sept (7) jours, les modalités techniques et la date prévisionnelle à laquelle la suspension peut être effective, étant entendu que RTE fait ses meilleurs efforts pour suspendre les Travaux de Raccordement à la date indiquée par le Client dans la Notification de suspension ;
- suspend l'exécution des Travaux de Raccordement visés dans la Notification de suspension dans les conditions définies ci-dessus par RTE ;
- prend toutes les mesures nécessaires à la protection des personnels de RTE et des Prestataires de RTE ;
- protège, stocke et sécurise les Travaux de Raccordement ;
- prend toutes les mesures nécessaires pour minimiser les coûts résultant de la suspension des Travaux de Raccordement.

RTE est tenu de poursuivre l'exécution des Travaux de Raccordement qui ne sont pas visés par la Notification de suspension.

Sauf dans le cas où la suspension est liée à un manquement de RTE à la sécurité des biens et des personnes ou à un manquement de RTE à ses obligations (notamment au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des interfaces*)) ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de l'Installation, RTE est en droit d'émettre un rapport d'avancement et une facture associée reflétant l'état d'avancement de la partie des Travaux de Raccordement visée par la Notification de suspension. Celle-ci correspond à la prise en charge par le Client du coût de mise en œuvre de la suspension, selon les conditions définies à l'Article 4-4-2.

Lorsque le Client Notifie la fin de la suspension de tout ou partie des Travaux de Raccordement, RTE planifie la reprise des Travaux de Raccordement et reprend leur exécution dans les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre les Parties sur la décision de suspendre les Travaux de Raccordement, les modalités de cette suspension ou la reprise des Travaux de Raccordement, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

#### **4-4-2 Conséquences d'une suspension**

(i) Si le motif de la suspension, tel que précisé dans la Notification visée au premier alinéa de l'Article 4-4-1, relève d'un manquement de RTE à la sécurité des biens et des personnes ou d'un manquement de RTE à ses obligations (notamment au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*)) ayant une incidence significative sur l'exécution des Travaux de l'Installation, RTE n'a pas droit à une extension des Délais de Raccordement et supporte les coûts résultant de la suspension.

(ii) Dans les autres cas, RTE a droit, selon les modalités prévues à l'Article 4-8 :

- à une extension des Délais de Raccordement pour une durée équivalente à la durée des retards résultant de la suspension ; et
- à la prise en charge par le Client du Coût résultant de la suspension.

La prise en compte des conséquences de la suspension fait l'objet d'un avenant à la présente Convention de Raccordement, sauf résiliation de celle-ci par le Client dans les conditions prévues dans les Conditions Générales. Ledit avenant précise notamment les éventuelles modifications des Travaux de Raccordement ainsi que le nouveau Calendrier des Travaux de Raccordement et le nouveau Calendrier des Interfaces Clés du Client, ainsi que, le cas échéant, l'échéancier de paiement de la prise en charge par le Client du coût résultant de la suspension.

En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

### **ARTICLE 4-5 PLAN DE REMEDIATION EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

#### **4-5-1 Déclenchement**

Lorsque (i) il est constaté qu'un Evènement Clé Majeur n'est pas réalisé à la Date Butoir qui lui est associée ou (ii) le Client justifie qu'un Evènement Clé Majeur ne sera pas réalisé à la Date Butoir qui lui est associée, le Client peut adresser à RTE une Notification de retard par laquelle il explique les raisons pour lesquelles il considère ce retard comme inévitable.

Dans le cas où la Date Butoir n'est pas échue, si RTE estime être toujours en mesure de la respecter, il adresse son analyse au Client dans les quinze (15) jours suivant la Notification de retard. Si le Client maintient son avis, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2-2 des présentes Conditions Particulières. A l'issue

de cette procédure d'expertise, si l'avis du Collège d'Experts confirme l'analyse du Client, alors RTE soumet au Client pour validation, dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis du Collège d'Experts, un projet de Plan de Remédiation.

Dans tous les autres cas, RTE soumet au Client pour validation, dans les trente (30) jours suivant la réception de la Notification de retard, un projet de Plan de Remédiation.

#### **4-5-2                   Objet et principes généraux du Plan de Remédiation**

Le Plan de Remédiation consiste en la mise en place d'actions et mesures correctives destinées à supprimer ou réduire le retard pris pour la réalisation des Travaux de Raccordement. Il est rédigé par RTE et détaille les moyens techniques, financiers, humains et industriels supplémentaires que RTE s'engage à mettre en œuvre :

- pour remédier au retard constaté ;
- être en mesure de respecter la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition ou, sans préjudice de l'application éventuelle de l'Article 3-6, de limiter le retard par rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition.

Sans préjudice de l'application éventuelle de l'Article 3-6 en cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de Mise à Disposition de chacune des Liaisons, le Plan de Remédiation peut prévoir des modifications relatives aux Evénements Clés Majeurs, notamment des Dates Prévisionnelles Modifiées et des Dates Butoirs Modifiées, si ces modifications sont rendues nécessaires par le retard pris.

L'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) est mise à jour par simple procès-verbal signé des deux Parties lors des réunions mentionnées à l'Article 4-3.

Excepté dans le cas où le Plan de Remédiation est mis en œuvre en cas de survenance d'un événement listé à l'Article 3-5, le Plan de Remédiation est réalisé aux frais exclusifs de RTE. Dans tous les cas, sa validation par le Client n'altère en rien la responsabilité de RTE au titre de la Convention de Raccordement.

#### **4-5-3                   Accord des Parties sur le Plan de Remédiation**

Le Plan de Remédiation ne peut être mis en œuvre par RTE sans l'accord du Client.

Le Client peut :

- soit accepter sans réserve, commentaire ou observation, le Plan de Remédiation proposé par RTE, étant entendu que l'absence de réponse du Client dans les vingt (20) jours maximum suivant la réception du projet de Plan de Remédiation vaut acceptation du projet de Plan de Remédiation ;
- soit demander des modifications motivées ou refuser de façon également motivée le projet de Plan de Remédiation. Dans ce cas, RTE soumet au Client dans un délai de vingt (20) jours maximum, un projet modifié de Plan de Remédiation. Si le Client refuse ce projet modifié, il le Notifie à RTE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est alors fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2-2. RTE met en œuvre le Plan de Remédiation tel que déterminé par le Collège d'Experts.

#### **4-5-4                   Non-respect du Plan de Remédiation**

Lorsque le Client constate que l'avancement des Travaux de Raccordement est en deçà de celui prévu dans le cadre du Plan de Remédiation, notamment en cas de retard par rapport aux Dates Butoirs Modifiées, il le Notifie à RTE qui lui transmet, dans un délai maximum de vingt (20) jours, avec copie le cas échéant au conseiller technique des créanciers financiers du Client, un Plan de Remédiation Modifié.

Le Plan de Remédiation Modifié est validé selon la même procédure que celle décrite à l'Article 4-5-3.

#### **ARTICLE 4-6 DISPOSITIF DE DELEGATION ET DISPOSITIF DE RESILIATION EN CAS DE RETARD PROLONGE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX CABLIER**

Dans les conditions prévues par le présent Article 4-6, RTE accepte d'ores et déjà, dans le respect des dispositions du code de l'énergie portant sur le raccordement aux réseaux, la mise en œuvre, au choix du Client :

- soit du Dispositif de Délégation, en vertu duquel RTE peut déléguer au Client, à la demande de ce dernier, une partie des missions de maître d'ouvrage concernant l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblier, au nom et pour le compte de RTE, dans le cadre d'un mandat ;
- soit du Dispositif de Résiliation, en vertu duquel le Client peut demander à RTE de résilier tout ou partie du Contrat Câblier afin que le Client puisse conclure un (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier avec un (ou plusieurs) Nouveau(x) Câblier(s), au nom et pour le compte de RTE, dans le cadre d'un mandat.

RTE garantit que, au titre du Contrat Câblier, le Câblier reconnaît et accepte les prérogatives conférées au Client dans le cadre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation et ne peut s'opposer à leur exercice.

##### **4-6-1 Cas de déclenchement du Dispositif de Délégation et du Dispositif de Résiliation**

Le Client peut demander la mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation dans les hypothèses suivantes :

- le Client justifie que la Mise à Disposition d'une (ou des) Liaison(s) ne sera pas réalisée à sa (leurs) Date(s) Limite(s) ; ou
- la Mise à Disposition d'une Liaison n'est pas réalisée à sa Date Limite ; ou
- un Événement Clé Majeur n'est pas réalisé à sa Date Limite.

Le Dispositif de Délégation et le Dispositif de Résiliation ne peuvent pas être mis en œuvre lorsque le retard des Travaux Câblier résulte de l'un des cas visés à l'Article 3-5.

Ni le Dispositif de Délégation ni le Dispositif de Résiliation ne peuvent porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblier.

RTE informe la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) et la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) de la mise en œuvre de ce dispositif. Le Collège d'Experts, tel que défini au 7-2-2, est saisi et détermine la Date Recalée de Mise à Disposition et le Coût Recalé, plafond au-delà duquel le Client prendra à sa charge les coûts du Dispositif de Délégation et/ou de Résiliation. Si le Client demande la mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation sans qu'un Plan de Remédiation n'ait été établi ou ne soit à jour dans le cadre de l'Article 4-5, RTE en produira un pour permettre au Collège d'Experts de délibérer.

A l'issue de la remise de la décision du Collège d'Experts, RTE et le Client s'engagent à conclure dans un délai de [...] semaines un Contrat de Mandat conforme au modèle figurant en Annexe [8-1] et [8-2] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou de Résiliation*).

En cas de désaccord de RTE sur la satisfaction des cas de déclenchement, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2-2. La procédure d'expertise n'a pas de caractère suspensif pour la poursuite des Travaux Câblés par RTE, ni pour le reste des Travaux de Raccordement.

#### **4-6-2 Dispositif de Délégation**

##### **4-6-2-1 Procédure de déclenchement**

Lorsque l'une des conditions prévue à l'Article 4-6-1 est remplie, le Client peut adresser à RTE une Notification de demande de mise en œuvre du Dispositif de Délégation.

Cette Notification comporte :

- la mention selon laquelle le Client a décidé de recourir au Dispositif de Délégation et des précisions sur les motifs de cette décision;
- l'indication du périmètre et de l'objet du Dispositif de Délégation.

##### **4-6-2-2 Périmètre, objet, droits et obligations des Parties**

Le Dispositif de Délégation peut être mis en œuvre à la demande du Client pour tout ou partie des Travaux Câblés, étant rappelé qu'il ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblés.

RTE mandate le Client, dans le cadre d'un Contrat de Mandat conforme au modèle figurant en Annexe [8.1] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation*), pour la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblés.

Le Client fait réaliser, au nom et pour le compte de RTE, tout ou partie des Travaux Câblés par le Câblé, conformément au Contrat Câblé. Si les Parties font appel à un maître d'œuvre, les frais liés à cette prestation seront payés par le Client et remboursés par RTE dans la limite du plafond du Coût Recalé. Le Client transmettra à RTE les justificatifs attestant de la réalisation de la prestation, avant de procéder à la demande de remboursement. Après validation par RTE de ces justificatifs sous un délai de quinze (15) jours, la facturation pourra avoir lieu pour un paiement par RTE sous un délai de trente (30) jours.

Les droits et obligations des Parties au titre du Dispositif de Délégation sont définis en Annexe [8.1] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation*).

Une fois la réception prononcée par RTE, RTE a la garde et assure l'entretien des Ouvrages de Raccordement résultant des Travaux Câblés faisant l'objet du Dispositif de Délégation, sauf stipulations particulières prévues par le Contrat Câblé. RTE en a la jouissance et supporte les risques associés.

En cas de résiliation du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation, les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais pour déterminer les modalités de poursuite du projet. Lorsque le Client décide de déclencher le Dispositif de Résiliation en cours d'exécution du Dispositif de Délégation dans les conditions prévues à l'Article 4.6.3.1, le Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation prend fin à la date effective de résiliation du Contrat Câblé.

### **4-6-3 Dispositif de Résiliation**

#### **4-6-3-1 Procédure de déclenchement**

Lorsque l'une des conditions prévues à l'Article 4-6-1 est remplie, le Client peut adresser à RTE une Notification de demande de mise en œuvre du Dispositif de Résiliation.

Cette Notification comporte :

- la mention selon laquelle le Client a décidé de recourir au Dispositif de Résiliation et des précisions sur les motifs de cette décision ;
- l'indication du périmètre et de l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- le cas échéant, des propositions d'amendement au Cahier des Charges des Travaux Câblé.

Le Client peut déclencher le Dispositif de Résiliation en cours d'exécution du Dispositif de Délégation. Dans ce cas, le Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation prend fin à la date effective de résiliation du Contrat Câblé.

RTE doit procéder à la résiliation du Contrat Câblé dans un délai de [●] jours à compter de la réception de la Notification du Client dans le respect des dispositions applicables du Contrat Câblé.

Il est entendu de convention expresse entre les Parties que RTE supporte, dans les conditions définies à l'Article 4-6-6, les éventuelles conséquences de ladite résiliation lorsque celle-ci est fondée en tout ou partie sur la faute du Câblé. Il est entendu que le Client supporte en revanche, dans les conditions définies à l'Article 5-2, les éventuelles conséquences de ladite résiliation, notamment les coûts échoués ainsi que les pénalités ou indemnités éventuellement dues au Câblé, lorsque la résiliation est prononcée à la demande du Client sans faute du Câblé.

#### **4-6-3-2 Périmètre, objet, droits et obligations des Parties**

Le Dispositif de Résiliation peut être mis en œuvre à la demande du Client pour tout ou partie des Travaux Câblé, étant rappelé qu'il ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblé.

Ainsi, RTE délègue au Client, qui l'accepte, la maîtrise d'ouvrage et mandate le Client, dans le cadre d'un Contrat de Mandat conforme au modèle figurant en Annexe [8.2] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation*), pour la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblé.

Les droits et obligations des Parties au titre du Dispositif de Résiliation sont définis en Annexe [8.2] - (*Modèle de Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation*).

En application de ses obligations souscrites en tant que Client vis-à-vis de RTE par la présente Convention de Raccordement, le Client reste redevable du(des) prix du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) ainsi que des autres contrats qu'il passe avec des entreprises autres que le(s) Nouveaux(x) Câblé(s) pour l'exécution des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation dans les conditions prévues à l'article 4-6-6-2. Le montant de la garantie financière globale, tel que mentionné à l'Article 4-12, sera réévalué en conséquence ou une nouvelle garantie sera émise sous un délai de deux (2) mois pour couvrir l'exécution de toutes les obligations contractuelles du Client au titre du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation incluant les montants dus au titre de sa responsabilité. La garantie devra bénéficier d'une notation de dette long terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody's.

En tant que Gestionnaire du Réseau de Transport, RTE est propriétaire de tous les Ouvrages de Raccordement, y compris ceux résultant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation conformément au présent Article 4-6-3.

Une fois la réception prononcée par RTE, RTE a la garde et assure l'entretien des Ouvrages de Raccordement résultant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, sauf stipulations particulières prévues par le Contrat Câblier. RTE en a la jouissance et supporte les risques associés.

RTE disposera alors de l'ensemble des garanties, notamment celles applicables au titre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

En cas de résiliation du Contrat de Mandat, les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais pour déterminer les modalités de poursuite ou d'abandon du projet.

#### **4-6-4 Interfaces avec les autres Travaux de Raccordement**

Les Parties définissent ensemble les nouvelles Interfaces entre les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation et les autres Travaux de Raccordement.

Les Parties mettent en place les procédures de gestion des interfaces ainsi prévues.

Les Parties sont soumises aux stipulations des présentes Conditions Particulières pour la réalisation des Travaux de Raccordement n'ayant pas fait l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

#### **4-6-5 Mise à Disposition de la (des) Liaison(s)**

Une fois que la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation a été prononcée par RTE, l'Article 4-9 s'applique *mutatis mutandis* à la Mise à Disposition de la (des) Liaisons, étant précisé que :

- (i) le Client ne pourra refuser la Mise à Disposition d'une Liaison en raison d'Observations Majeures portant sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation dès lors que la réception de ces derniers aura été prononcée ;
- (ii) le Client ne pourra mettre en œuvre les dispositions de l'Article 4-9-2 en cas d'Observations Mineures portant sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation, sauf le cas où RTE n'aura pas tenu compte des observations du Client sur lesdites Observations Mineures dans le cadre de la procédure de réception.

#### **4-6-6 Paiement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation**

4-6-6-1 Paiement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation :

En cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation, RTE en tant que Mandant est tenu du paiement des factures émises par le Câblier au titre du Contrat Câblier. Ce paiement est, conformément aux stipulations du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation, fait à la demande du Client en tant que Mandataire, dans les conditions prévues au Contrat Câblier et notamment conformément à l'échéancier de paiement, après que le Mandataire a accepté les livrables qui correspondent aux jalons de paiement prévus par le Contrat Câblier.

4-6-6-2 Paiement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation :



En cas de mise en œuvre du Dispositif de Résiliation, après la conclusion par le Client en tant que Mandataire du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s), le Client, conformément aux stipulations du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation, paie directement au(x) Nouveau(x) Câblé(s) le prix prévu au titre de leur(s) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) et demande le remboursement auprès de RTE dans la limite du plafond correspondant au Coût Recalé. Le Client transmettra à RTE les justificatifs attestant de la réalisation des Travaux Câblés, avant de procéder à la demande de remboursement. Après validation par RTE de ces justificatifs sous un délai de quinze (15) jours, la facturation pourra avoir lieu pour un paiement par RTE sous un délai de trente (30) jours.

#### **4-6-7 Indemnisation du retard dans la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) en cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation**

##### **4-6-7-1 Date Recalée de Mise à Disposition**

Suite à l'activation du Dispositif de Délégation ou de Résiliation, le Collège d'Experts, tel que défini au 7-2-2, acte dans son rapport la Date Recalée de Mise à Disposition de la (ou des) Liaison(s) concernée(s) par le Dispositif de Délégation ou par le Dispositif de Résiliation, selon le cas, issue du Plan de Remédiation ou du Plan de Remédiation Modifié.

##### **4-6-7-2 Calcul des indemnités de retard**

Dans l'hypothèse où, pour l'une ou l'autre des Liaisons, la Date Effective de Mise à Disposition intervient avant la Date Recalée de Mise à Disposition ou au jour de celle-ci, RTE verse au Client l'indemnité prévue à l'Article 3-6 pour la période comprise entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition et la Date Effective de Mise à Disposition.

Dans l'hypothèse où, pour l'une ou l'autre des Liaisons, la Date Effective de Mise à Disposition intervient après la Date Recalée de Mise à Disposition, RTE verse au Client l'indemnité prévue à l'Article 3-6 pour la période comprise entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition et la Date Recalée de Mise à Disposition, sauf si une faute ou un manquement de RTE est la cause du retard pris entre la Date Recalée et la Date Effective de Mise à Disposition. Dans ce dernier cas, RTE verse alors au Client l'indemnité prévue à l'Article 3-6 pour la période comprise entre la Date Contractuelle de Mise à Disposition et la Date Effective de Mise à Disposition.

#### **4-6-8 Responsabilités**

##### **4-6-8-1 Responsabilité de RTE**

Sauf dans les cas visés à l'Article 3-5, RTE tient le Client indemne de toute responsabilité, dommage ou coût résultant de ses fautes ou des risques qu'il assume aux termes de la Convention de Raccordement et qui sont intervenus (i) avant la date d'entrée en vigueur du Dispositif de Délégation, c'est-à-dire avant la signature par les Parties du Contrat de Mandat pour la mise en œuvre du Dispositif de Délégation, ou (ii) avant la résiliation effective du Contrat Câblé en cas de recours au Dispositif de Résiliation, dans les conditions du Contrat de Mandat applicable.

RTE prend entièrement en charge les ouvrages qui lui sont remis par le Client à l'issue de la réception par RTE des Travaux Câblés faisant l'objet du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

#### **4-6-8-2          Responsabilité du Client**

Le Client est responsable de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ses obligations au titre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

Le Contrat de Mandat précise les conditions et limites de la responsabilité du Client en cas de mise en œuvre du Dispositif de Délégation ou du Dispositif de Résiliation.

### **ARTICLE 4-7    MODIFICATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT**

Les modifications des Travaux de Raccordement sont définies pour les besoins de cet Article 4-7 comme :

- toute modification des conditions techniques des Ouvrages de Raccordement, à savoir les données et spécifications techniques, telles qu'indiquées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement », « Caractéristiques et performances de l'Installation » et « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », (*à l'exception des données et spécifications pour lesquelles RTE et le Client ont convenu d'une mise à jour, d'un ajustement ou d'une confirmation dans la mesure où celles-ci ne génèrent pas de surcoût ou de décalage de planning*) ayant un impact sur (i) les Délais de Raccordement, (ii) la capacité d'évacuation des Ouvrages de Raccordement, (iii) le coût des Travaux de Raccordement (4-7-2) ou de l'Installation (4-7-1) ;
- toute modification des conditions techniques de réalisation des Ouvrages de Raccordement (notamment le plan d'exécution ou la méthode d'installation figurant en Annexe [4] - *Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*).

#### **4-7-1                  Modifications à l'initiative de RTE**

Sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 3-5 et de l'Article 5-2 des présentes Conditions Particulières, RTE Notifie au Client la proposition de modification des Travaux de Raccordement dans les conditions ci-après.

Font l'objet d'un accord préalable du Client les modifications des Travaux de Raccordement au sens de cet Article 4-7.

A cette fin, RTE soumet au Client un dossier justifiant la proposition de modification et précisant les conditions de réalisation envisagées et les conséquences sur le Calendrier, le montant des Travaux de Raccordement, ainsi que, le cas échéant, sur la capacité d'évacuation des Ouvrages de Raccordement.

A compter de la réception par le Client de la proposition de modification de RTE, le Client dispose d'un délai maximum de trente (30) jours pour (i) approuver cette proposition, (ii) refuser cette proposition ou (iii) formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette modification.

En cas de désaccord, les Parties peuvent faire application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

Si le Client formule des observations ou pose des conditions, RTE dispose d'un délai de quinze (15) jours pour tenir compte des observations ou conditions posées par le Client et transmettre une proposition modifiée au Client. Le Client dispose à nouveau d'un délai de quinze (15) jours pour accepter ou refuser cette proposition modifiée.

En cas de modification nécessitant une prise de décision rapide ne permettant pas la constitution d'un dossier justifiant la proposition de modification ou le respect des délais indiqués ci-dessus, RTE en informe le Client dans

les meilleurs délais et par le moyen le plus approprié, et les Parties conviennent du délai dans lequel le Client doit faire part de sa réponse sur cette modification. Le Client fait part de son accord ou de son désaccord dans le délai convenu entre les Parties. Si, dans le délai susvisé, le Client n'a pas fait connaître sa réponse, il est réputé avoir accepté la modification.

Si le Client accepte la modification, les Parties se rapprochent le cas échéant pour conclure un avenant à la Convention de Raccordement.

Il est entendu que, si la modification est à l'initiative exclusive de RTE, les coûts de cette modification sont des Coûts à la charge de RTE. En outre, RTE prend en charge les coûts supportés par le Client en raison de cette modification.

Il est précisé que le Client fait ses meilleurs efforts pour minimiser les coûts exposés pour la mise en œuvre d'une modification demandée par RTE.

#### **4-7-2 Modifications à l'initiative du Client**

Le Client Notifie à RTE la demande de modification des Travaux de Raccordement, au sens de cet Article 4-7, notamment en cas de modification de l'Installation.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par RTE de la demande de modification du Client, RTE établit et remet au Client une étude détaillée comportant :

- un avis motivé sur la faisabilité ou la non-faisabilité, les avantages et inconvénients que présente la modification envisagée par le Client sur le plan technique ;
- une présentation des conditions de réalisation envisagées et une estimation des conséquences sur le Calendrier et du montant de la prise en charge par le Client des Coûts résultant de la mise en œuvre de la modification ;
- tout autre point jugé utile par RTE, ou le Client dans sa demande, notamment en termes de sécurité ou d'exploitation. RTE proposera la solution la plus adaptée pour répondre à la demande du Client en tenant compte notamment des risques d'exploitation.

A compter de la réception par le Client de l'étude détaillée de RTE, le Client dispose d'un délai de trente (30) jours maximum pour (i) confirmer sa demande de modification sur la base de l'étude détaillée de RTE, (ii) renoncer à sa demande de modification ou (iii) formuler des observations ou demander des corrections pour la réalisation de la modification.

Si l'étude détaillée de RTE conclut à l'absence de faisabilité de la modification demandée, le Client renonce à sa demande. En cas de désaccord sur la faisabilité, le Client peut faire application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

Si la faisabilité de la modification demandée est confirmée, le Coût à la charge du Client et le délai seront établis définitivement par RTE dans l'avenant à la Convention de Raccordement prévu ci-après.

Si le Client formule des observations ou demande des corrections, RTE dispose d'un délai de quinze (15) jours pour tenir compte des observations formulées ou des corrections demandées par le Client et transmettre une étude détaillée modifiée au Client. Le Client dispose à nouveau d'un délai de quinze (15) jours pour maintenir ou renoncer à sa demande de modification.

Si, dans les délais susvisés, le Client n'a pas fait connaître sa réponse, il est réputé avoir renoncé à la modification.

Si le Client maintient sa demande de modification, RTE est tenu de procéder à la modification du Client excepté si la mise en œuvre de la modification affecte la sécurité et la conformité des travaux aux règles techniques en vigueur (spécifications techniques de RTE, arrêtés techniques, obligations légales, etc.).

Les Parties se rapprochent pour conclure un avenant à la Convention de Raccordement, tenant compte des éventuelles contraintes résultant de la modification pour RTE pouvant conduire à de nouvelles réserves et notamment celles relatives aux engagements pris par RTE pendant la concertation et aux prescriptions définies dans les autorisations administratives délivrées à RTE préalablement à cette demande.

Il est entendu que, si la modification est à l'initiative exclusive du Client, RTE a droit à une extension des Délais de Raccordement et à la prise en charge par le Client des Coûts associés à la dite modification, dans les conditions prévues à l'Article 3-5 et à l'Article 5-2 des présentes Conditions Particulières.

Il est précisé que RTE fait ses meilleurs efforts pour minimiser les coûts exposés pour la mise en œuvre d'une modification demandée par le Client.

#### **4-7-3 Stipulations communes à toutes les modifications**

RTE ne peut suspendre ou retenir l'exécution de ses obligations au titre de la Convention de Raccordement durant le déroulement des discussions prévues au présent Article 4-7.

### **ARTICLE 4-8 MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE 3-5, DE L'ARTICLE 4-2-4-2 ET DE L'ARTICLE 5-2**

#### **4-8-1 Stipulations générales**

Lorsque l'une des Parties invoque la survenance d'un évènement indépendant de sa volonté au titre de l'Article 3-5, de l'Article 4-2-4-2 ou de l'Article 5-2 des présentes Conditions Particulières, elle le Notifie à l'autre Partie dans les meilleurs délais.

En tout état de cause à compter de la connaissance de la survenance de l'évènement, la Partie émettrice signale l'évènement à la Partie réceptrice dans les sept (7) jours et Notifie à la Partie réceptrice dans un délai maximum de trente (30) jours (i) les conséquences, constatées ou prévisibles sur les dates des Interfaces Clés, et le cas échéant pour RTE, sur les dates des Evénements Clés Majeurs et les Délais de Raccordement et (ii) les mesures qu'elle envisage de mettre en œuvre pour atténuer les effets de l'évènement considéré.

La Partie réceptrice dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de cette Notification pour faire part à la Partie émettrice de sa position quant à (i) la qualification de l'évènement considéré et (ii) l'estimation des conséquences de l'évènement considéré sur les dates des Interfaces Clés, et le cas échéant pour RTE sur les dates des Evénements Clés Majeurs et les Délais de Raccordement.

En cas d'évènement persistant ou récurrent, la Partie émettrice tient la Partie réceptrice régulièrement informée des conséquences prévisibles de ce dernier sur les délais. A la fin de l'évènement considéré, la Partie émettrice Notifie à la Partie réceptrice son estimation des conséquences de ce dernier sur ses Interfaces Clés, et le cas échéant pour RTE sur les Evénements Clés Majeurs ou sur la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition et le(s) Délai(s) de Raccordement. La Partie réceptrice peut solliciter tout élément d'information supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour analyser cette estimation.

La prise en compte de cet évènement fait l'objet d'un avenant à la présente Convention de Raccordement, sauf résiliation de celle-ci par le Client dans les conditions prévues dans les Conditions Générales, tenant compte des contraintes industrielles et de saisonnalité et des Interfaces définies en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*). Ledit

avenant précise notamment la nouvelle consistance ainsi que le nouveau Calendrier (y compris pour RTE la(les) nouvelle(s) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition et le(les) nouveau(x) Délai(s) de Raccordement) et le nouvel échéancier de paiement intégrant les dépenses supplémentaires, le cas échéant.

En cas de désaccord, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 des présentes Conditions Particulières.

#### **4-8-2 Stipulations spécifiques à l'aléa météorologique et océanographique (stand-by météo)**

**A adapter pour chaque projet, en fonction de l'allocation des risques retenue entre RTE et le Client dans la Convention de Raccordement**

*[Les Parties assument les conséquences d'un aléa météorologique et océanographique (conduisant au stand-by météo) [en-deçà d'un seuil de [●] jours d'impact dudit stand-by météo .]*

Durant l'exécution des Travaux de Raccordement, les Parties font leurs meilleurs efforts pour réduire les conséquences, sur les Interfaces Clés, et le cas échéant pour RTE sur les Evénements Clés Majeurs ou les Délais de Raccordement, de l'aléa météorologique et océanographique (conduisant au stand-by météo). Les Parties mettent également en œuvre les dispositions définies à l'Annexe [...] et à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*) pour contrôler les conditions météorologiques et océanographiques rencontrées et prévoir celles à venir.

Dans le cadre des rapports mensuels d'activité prévus à l'Article 4-2-2, les Parties se tiennent informées de l'état général des conditions météorologiques et océanographiques ainsi que de l'impact potentiel du stand-by météo sur l'exécution des Travaux de Raccordement ou sur les Interfaces Clés du Client, en se fournissant :

- le décompte du stand-by météo à date et les moyens engagés;
- l'estimation de l'impact dudit stand-by météo sur les dates des Interfaces Clés et le cas échéant pour RTE sur les Evénements Clés Majeurs sur le (ou les) Délai(s) de Raccordement ;

Le cas échéant à la livraison d'une Interface Clé, d'un Evénement Clé Majeur ou à la fin des activités maritimes pour les (ou chacune des) Liaisons, un avenant à la Convention de Raccordement vient mettre à jour les dates des Interfaces Clés, et le cas échéant pour RTE les dates des Evénements Clés Majeurs et la (ou les) Délai(s) de Raccordement selon que le stand-by météo fait l'objet d'une réserve sur les Interfaces Clés ou sur le(s) Délai(s) de Raccordement, en application de l'Article 3-5 ou de l'Article 4-2-4-2 ou de l'Article 5-2.

Dans le cas du stand-by météo subi par les Travaux de Raccordement, l'augmentation du (ou des) Délai(s) de Raccordement correspond à l'extension de délai applicable dans le cadre du Contrat Câblé.

En cas de désaccord sur les conséquences du stand-by météo sur les dates des Interfaces Clés et le cas échéant pour RTE sur les dates des Evénements Clés Majeurs et sur la(les) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition et le(s) Délai(s) de Raccordement, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

#### **ARTICLE 4-9 COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT**

La Mise à Disposition du Raccordement s'effectue **Liaison par Liaison**.

#### 4-9-1 Principes généraux

Afin de pouvoir prononcer la Mise à Disposition d'une Liaison, en sa qualité de maître d'ouvrage, RTE procède au préalable, en son nom et sous sa seule et entière responsabilité, à la réception de ladite Liaison avec les Prestataires de RTE.

Le Client et le conseiller technique des créanciers financiers du Client peuvent participer aux Essais et Inspections dans les conditions définies à l'Article 4-2-7.

Sans préjudice de l'Article 3-5 et de l'Article 5-2, toutes les formalités et tous les frais d'exécution inhérents aux opérations de Mise à Disposition de chacune des Liaisons, en ce inclus les Essais et Inspections, sont à la charge de RTE.

#### 4-9-2 Procédure de Mise à Disposition de la (les) Liaison(s)

Lorsque RTE considère qu'il a réalisé avec succès tous les Travaux de Raccordement portant sur une Liaison, incluant notamment les Essais et Inspections définies à l'Article 4-2-7, RTE le Notifie au Client en vue de procéder à la Mise à Disposition de la Liaison considérée.

Cette Notification d'achèvement des Travaux de Raccordement inclut la documentation définitive listée de manière exhaustive à l'Annexe [9.4] - (*Essais et Inspections de la (ou des) Liaison(s) : Documentation associée à la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s)*).

Dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de cet avis, les Parties se rencontrent au cours d'une réunion afin d'examiner les suites à donner à ladite Notification. Trois hypothèses peuvent alors se présenter :

- Le Client accepte la Mise à Disposition de la Liaison considérée sans Observation. RTE peut alors prononcer la Mise à Disposition de la Liaison considérée. Un procès-verbal de Mise à Disposition est établi contradictoirement et signé par les Parties à l'issue de la réunion ; ou
- Le Client accepte la Mise à Disposition de la Liaison considérée avec des Observations Mineures étant précisé que les Observations Mineures ne peuvent porter que sur les Matériels Clés Majeurs. RTE peut alors prononcer la Mise à Disposition de la Liaison considérée. Un procès-verbal de Mise à Disposition est établi contradictoirement et signé par les Parties à l'issue de la réunion, détaillant les Observations Mineures. RTE s'engage à mettre en œuvre les actions nécessaires pour traiter les Observations Mineures dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six (6) mois à compter de la Mise à Disposition. A défaut de la levée des Observations Mineures dans un délai de six (6) mois, RTE verse au Client un montant, convenu avec le Client, proportionné aux Observations Mineures restant à lever et dans tous les cas inférieur à 0,7% du Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres). La garantie bancaire autonome à première demande justifiée de bonne exécution des Travaux de Raccordement définie à l'Article 4-11 est prolongée jusqu'à la levée de toutes les Observations Mineures et dans la limite du montant susvisé convenu entre les Parties. Au fur et à mesure de la levée des Observations Mineures attestée par un procès-verbal établi contradictoirement par les Parties, le Client remboursera à RTE les sommes versées ; ou
- Le Client refuse la Mise à Disposition de la Liaison considérée en raison d'Observations Majeures. Un procès-verbal constatant le défaut de Mise à Disposition est établi contradictoirement et signé par les Parties à l'issue de la réunion. RTE doit tenir compte de ces Observations Majeures et répéter la procédure décrite au présent Article 4-9-2.

En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

L'acceptation de la Mise à Disposition n'a pour effet ni d'engager la responsabilité du Client, ni de dégager celle de RTE concernant la conformité des Travaux de Raccordement aux prescriptions techniques de la Convention de Raccordement, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.

Dans les cas de la Mise à Disposition des Liaisons, si à l'issue de la procédure d'expertise menée au titre de l'Article 7-2, le Collège d'Experts rendait un avis favorable à RTE, RTE ne serait pas considéré comme responsable du retard pris en conséquence de cette expertise dans la Mise à Disposition des Liaisons et les indemnités ayant été éventuellement versées par RTE au Client au titre de l'Article 3-6 lui seraient restituées sous un mois par le Client à compter de la date à laquelle le Collège d'Experts a rendu son rapport.

#### **ARTICLE 4-10 COORDINATION DES PARTIES POUR LA MISE EN SERVICE DU RACCORDEMENT**

La Mise en Service du Raccordement s'effectue Liaison par Liaison.

Les étapes de la procédure de Mise en Service de la (des) Liaison(s) sont décrites dans le cahier des charges des capacités constructives annexé à la Convention de Raccordement (volet « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l'Installation ») et dans la Convention d'Exploitation en période d'essais.

Il est à noter qu'à l'issue de la Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) toutes les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement en termes notamment de caractéristiques techniques, de manœuvrabilité, de sécurité auront été testées et vérifiées, selon les prescriptions fixées par RTE, à l'exception de la capacité de transit qui ne pourra à ce stade être vérifiée qu'à partir des calculs de dimensionnement thermique, des mesures des caractéristiques des câbles et du respect des conditions de réalisation des travaux de génie civil.

Après cette Mise en Service de la (des) Liaison(s), à la demande du Client, lorsque celui-ci constate que l'Installation peut injecter de manière continue la puissance prévue durant la durée nécessaire et que les fiches 5 à 10 du cahier des charges des capacités constructives auront été validées par RTE, les Parties procèdent à un test de la capacité de transit de la (des) Liaison(s) conformément aux conditions définies à l'Annexe [10] - (*Fiche test de transit*). Ce test sera consigné par RTE dans un procès-verbal (PV) d'essai spécifique.

A l'issue du (des) test(s) de transit :

- 1) Si les tests ont été réalisés avec succès, RTE communique au Client le PV dans lequel il garantit au Client que les tests ont été réalisés avec succès et que le Raccordement permet de faire transiter la totalité de la puissance active contractuelle.
- 2) Si les tests réalisés font apparaître que le Raccordement ne permet pas de faire transiter la totalité de la puissance active contractuelle :
  - (i) RTE le Notifie au Client ; et
  - (ii) RTE s'engage à effectuer les modifications, remises en état ou réparations nécessaires dans les meilleurs délais, convenus entre les Parties. Une fois ces modifications, remises en état ou réparations réalisées, RTE recommence les tests et répète la procédure détaillée au présent Article 4-10 ; et
  - (iii) Dans les trente (30) jours suivants la Notification prévue au (i), RTE s'engage à verser au Client une avance sur indemnités dont le montant équivaldra à cinq pourcents (5 %) du montant du Contrat Câblé, équivalent au montant de la garantie de bonne performance prévue à l'Article 4-11 ; et



- (iv) Une fois de nouveaux tests réalisés avec succès et après la communication du PV prévu au 1), le Client adresse à RTE, dans un délai de trente (30) jours, un document comportant le calcul détaillé des dommages qu'il a subis pendant la période pendant laquelle le Raccordement ne permettait pas de faire transiter la totalité de la puissance contractuelle ; et
- (v) Si le montant du préjudice réel subi est supérieur à l'avance sur indemnités mentionnée au (iii), RTE verse au Client des indemnités complémentaires correspondant au montant des dommages non couverts dans un délai de trente (30) jours suivant la communication du document prévu au (iv) ; et
- (vi) A contrario, si le montant du préjudice réel subi par le Client est inférieur à l'avance sur indemnités mentionnée au (iii), le Client rembourse le trop perçu à RTE dans un délai de trente (30) jours suivant la communication du document prévu au (iv) ; et
- (vii) En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Toutes les formalités et tous les frais d'exécution inhérents aux tests, modifications, remises en état ou réparations du Raccordement sont à la charge de RTE.

#### **ARTICLE 4-11 GARANTIES FINANCIERES AU BENEFICE DU CLIENT**

RTE fournit au Client :

- (i) une garantie bancaire autonome à première demande justifiée de bonne exécution des Travaux de Raccordement, conforme à l'Annexe [11] - (*Modèles de garanties*), d'un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant des Travaux de Raccordement hors études [Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE] soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres), supporté par RTE valable de la date de démarrage des travaux jusqu'à la date de Mise à Disposition du Raccordement ; et
- (ii) une garantie bancaire autonome à première demande justifiée de bonne performance, conforme à l'Annexe [11] - (*Modèles de garanties*), d'un montant égal à cinq pourcents (5%) du montant du Contrat Câblé, valable pendant la période de garantie prévue dans le Contrat Câblé. Le montant du Contrat Câblé s'élève à [●] euros HT.

Les garanties bancaires autonomes à première demande mentionnées ci-dessus devront être émises par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier bénéficiant d'une notation minimale de dette long-terme au moins égale à A selon Standard & Poors ou Fitch ou à A2 selon Moody's.

Pour l'application du (i) et du (ii) le Client s'engage à adresser à RTE par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du même jour que la Notification d'Appel définie à l'Annexe [11] - (*Modèles de garanties*), les éléments précisant la justification, au regard des termes et conditions de la Convention de Raccordement, du ou des fondements des demandes de paiement formulées par le Client.

#### **ARTICLE 4-12 SECURITES FINANCIERES AU BENEFICE DE RTE**

##### **4-12-1 COUVERTURE DU RISQUE DE COUTS ECHOUES**



Le Client fournit à RTE au choix l'une des garanties suivantes pour couvrir les coûts échoués de Raccordement en cas de défaillance du Client définie à l'Article 5-3 et les Coûts à la charge du Client définis à l'article 5-2 :

- (i) une garantie autonome à première demande, valable de la date de signature de la Convention de Raccordement au jalon J5, émise au profit de RTE par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier bénéficiant d'une notation minimale de dette long-terme au moins égale à A selon Standard & Poors ou Fitch ou à A2 selon Moody's ;  
ou
- (ii) un acte de cautionnement solidaire, valable de la date de signature de la Convention de Raccordement au jalon J5, conforme à l'Annexe (11) – (Modèles de Garanties), sous réserve que la société émettant la garantie bénéficie d'une notation de dette long-terme au moins égale à A selon Standard & Poors ou Fitch ou à A2 selon Moody's.

Le montant de la garantie, détaillé ci-après, est progressif et ferme. Il reflète le niveau des engagements de dépenses aux différents jalons temporels de la Procédure de Raccordement qui sont définis ci-dessous et sera réalisé en contrepartie de la fourniture des livrables prévus, tels que mentionnés ci-dessous :

**[A déterminer pour chaque projet]**

Jalon	J1	J2	J3	J4	J5
Date réalisée ou estimative	XX	XX	XX	XX	XX
Montant forfaitaire de la garantie devant être constituée (en M€)	XX	XX	XX	XX	Restitution

Les jalons temporels du processus de raccordement sont définis comme suit :

- J1 : Date à laquelle RTE et le Client signent la Convention de Raccordement ;
- J2 : Date de démarrage des travaux terrestres poste et Liaison (livrable : compte-rendu de la réunion d'ouverture de chantier) ;
- J3 : Date de début de fabrication des câbles sous-marins (livrable : document du Câblier attestant le démarrage de fabrication) ;
- J4 : Date de démarrage du chargement sur le navire des câbles sous-marins (livrable : document du Câblier attestant le démarrage du chargement) ;
- J5 : Date de déclenchement du contrat d'achat de la tranche 3 définie au cahier des charges de la procédure de mise en concurrence mentionnée en préambule des présentes Conditions Particulières.

Ces montants de garantie ont été calculés en considérant le coût du capital immobilisé par RTE pour la phase travaux calculé au regard :

- des montants financiers engagés par RTE au titre des Travaux de Raccordement à partir du jalon considéré et jusqu'au suivant,

- des durées d'anticipation estimées en cas de défaillance du Client à chaque jalon considéré.

La Convention de Raccordement n'entrera en vigueur qu'après sa signature par les deux Parties et après remise de la garantie financière par le Client.

Pour les augmentations de montant de la garantie financière aux jalons J2, J3, J4, le garant transmettra, sous un délai maximum de deux (2) mois, après remise par RTE du livrable associé au jalon, une attestation portant sur la révision du montant garanti associé à ce jalon. Sans remise de cette attestation à date, RTE sera en droit de suspendre les Travaux de Raccordement et les modalités de l'Article 4-4-2(ii) s'appliqueront.

#### **4-12-2 COUVERTURE DES RETARDS OU DEFAULTS DE PAIEMENT**

Il est convenu entre les Parties que la garantie financière constituée en application de l'Article 4-12-1 ci-dessus couvre également les risques de retard ou de défaut de paiement des Coûts engendrés par les modifications imputables au Client telles que définies à l'article 5-2.

Si le Coût des modifications imputables au Client, telles que définies à l'Article 5-2, est supérieur à 10% (dix pour cent) de ladite garantie financière, le montant de cette dernière devra être réévalué en conséquence ou une nouvelle garantie sera émise sous un délai de deux (2) mois. Sans remise d'une attestation à date ou de la nouvelle garantie, RTE sera en droit de suspendre les travaux relatifs à la modification et les modalités de l'Article 4-4-2(ii) s'appliqueront.

## Chapitre 5 DISPOSITIONS FINANCIERES

Les sommes visées dans le présent chapitre sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d'émission des factures.

### ARTICLE 5-1 PRISE EN CHARGE DU COUT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT PAR RTE

Sans préjudice des dispositions de l'Article 5-2, conformément à l'article 58-V de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, RTE supporte le coût des Ouvrages de Raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par la présente Convention de Raccordement.

### ARTICLE 5-2 COUTS PRIS EN CHARGE PAR LE CLIENT

Sans préjudice des stipulations de l'Article 4-2-4-2, en cas d'événements imputables au Client ayant un impact sur les Travaux de Raccordement, résultant:

- de modification à l'initiative exclusive du Client, dans les conditions définies à l'Article 4-7-2 ; ou
- du non-respect de ses obligations au titre de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ; ou
- d'une décision de suspension des Travaux de Raccordement par le Client dans les conditions définies à l'Article 4-4 ; ou
- du refus d'accès au Site du Client prononcé par le Client de manière abusive au regard de ses droits au titre de l'Annexe [3-3] (*Coactivité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation*) et dans la mesure où RTE respecte les obligations définies à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*); ou
- d'instructions du Client en lien avec une situation de risque de sécurité imminent, dans la mesure où RTE respecte les obligations de coordination qui lui incombent en vertu de l'Article 4-3 et des Annexes [3.3] (*Coactivité et coordination des Travaux de Raccordement et des Travaux de l'Installation*) et [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement sur le Site du Client*) ;
- de l'application de l'Article 4-6-1 relatif aux Dispositifs de Délégation et de Résiliation ;

les Coûts résultant de ces événements ou d'éventuels accords de modifications intervenus entre les Parties avant la signature de la Convention de Raccordement en phase études [à lister dans une annexe dédiée] seront pris en charge par le Client selon les modalités prévues à l'article 5-4.

La prise en compte des impacts résultant de ces événements fera le cas échéant l'objet d'un avenant à la présente Convention de Raccordement sauf résiliation de celle-ci par le Client dans les conditions prévues dans les Conditions Générales. Ledit avenant précisera notamment :

- la nouvelle consistance technique,
- le montant des Coûts à la charge du Client,

- l'impact éventuel sur le montant de la garantie financière définie à l'article 4-12.

En cas de désaccord entre les Parties dans le cadre du présent Article, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

### **ARTICLE 5-3 PRISE EN CHARGE DES COÛTS ECHOUES PAR LE CLIENT**

En cas de défaillance du Client c'est-à-dire en cas :

- (i) de renonciation du Client à développer le projet ayant donné lieu à la mise en concurrence mentionnée au préambule des présentes Conditions Particulières, notifiée à l'Etat conformément aux termes et conditions de l'article « Renonciation » du cahier des charges de l'appel d'offres considéré ou en application des stipulations de la concession d'utilisation du domaine public maritime qu'il a signée avec l'Etat;
- (ii) de décision, devenue définitive, de retrait, d'abrogation, de non-renouvellement ou d'annulation juridictionnelle devenue définitive, pour des motifs imputables au Client, de l'autorisation d'exploiter l'Installation du Client ou d'une autorisation environnementale nécessaire au développement du projet, ou de décision devenue définitive de résiliation pour faute du Client de la concession d'utilisation du domaine public maritime qu'il a signée avec l'Etat, dès lors que cette décision ou annulation conduit l'Etat à mettre fin au projet ayant donné lieu à la mise en concurrence mentionnée au préambule avant la date de déclenchement du contrat d'achat de la tranche 3 définie au cahier des charges de la procédure de mise en concurrence mentionnée en préambule des présentes Conditions Particulières ;

le Client assume les coûts échoués du raccordement au sens de l'article 58-V de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dans les conditions définies à l'Article 4-12.

Afin de garantir RTE du paiement de ces coûts échoués, le Client souscrit une garantie financière.

En cas de défaillance, le montant des coûts échoués du raccordement est fixé de manière forfaitaire à partir des montants de la garantie financière définis à l'article 4-12.

En cas de défaillance du Client, RTE Notifie à ce dernier le montant des coûts échoués qu'il devra lui verser. Ce montant sera établi sur la base du montant forfaitaire précédemment défini. Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du décompte (facture RTE), le Client verse la somme correspondante à RTE. À défaut, RTE peut faire appel à la garantie prévue à l'Article 4-12.

### **ARTICLE 5-4 FACTURATION ET REGLEMENT**

Le Client prend en charge les Coûts conformément aux Articles 4-6-3-1, 5-2 et 5-3. Le Client s'acquitte de ces Coûts selon les modalités définies ci-après.

Après envoi par RTE des justificatifs au Client des Coûts précités, le Client dispose d'un délai de quinze (15) jours pour adresser ses commentaires éventuels à RTE (ou le cas échéant ceux du conseiller technique des créanciers

financiers), en acceptant ou en s'opposant à la facturation des Coûts. En l'absence de commentaire du Client dans ce délai, la facturation est réputée acceptée.

En cas d'acceptation de la facturation, RTE transmet au Client la facture correspondante. Le montant de la facture correspond à la valeur des Coûts.

En cas de désaccord entre les Parties portant sur l'opposition du Client à la facturation des Coûts, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Le Client paye les sommes dues dans un délai de trente (30) jours suivant la date d'émission de la facture.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de l'Article 5-5 s'appliquent.

Le Client peut effectuer son règlement par chèque à l'ordre de RTE ou par virement.

Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE AGENCE PARIS OPERA  
PARIS CENTRE ENTREPRISE – 2 RUE REAUMUR – 75002 PARIS  
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549  
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L'ordre de virement doit comporter la référence de la Convention de Raccordement. Pour un virement SWIFT, le Client demande à sa banque d'indiquer la référence de la Convention de Raccordement dans le champ « motifs de paiement ». En cas d'absence de cette identification, des frais de gestion d'un montant de cent quarante (140) euros sont facturés au Client.

#### **ARTICLE 5-5    DEFAUT OU DESACCORD DE PAIEMENT**

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (*Euribor 3 mois*) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC hors minoration). Elles sont calculées à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif de la facture.

A ces pénalités s'ajoute, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant s'élève à quarante (40) euros hors taxes. En outre, conformément à l'article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut être demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

En cas de désaccord sur le montant d'une facture, le paiement est effectué sur la base du montant accepté par le Client. Les Parties se consulteront pour définir de bonne foi le montant dû par le Client. S'il y a accord des Parties sur les montants des sommes exigibles, le paiement est effectué dans les meilleurs délais sans que la régularisation ultérieure du paiement par le Client ne puisse donner droit au versement de pénalités de retard.

A défaut d'accord dans un délai de trois (3) semaines, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2.

Si le règlement des sommes dues n'est pas intervenu dans les délais prévus:

- RTE adresse un premier courrier de relance au Client ;

- Si la relance reste sans effet, RTE met en demeure le Client par courrier recommandé avec avis de réception de régler sous trois (3) semaines les sommes dues, une copie de cette mise en demeure sera transmise aux créanciers financiers ou, le cas échéant, au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet conformément à l'article 7-2 ;
- Si après mise en demeure, le Client ne s'est pas acquitté du règlement des sommes dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE adresse une dernière mise en demeure de procéder au règlement sous trois (3) semaines. Une copie de la dernière mise en demeure sera transmise aux créanciers financiers ou, le cas échéant, au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet conformément à l'Article 7-5. Passé ce délai, RTE appellera la garantie financière.

Dans le cas défini à l'Article 4.12 où le Coût des modifications est inférieur à 10% (dix pour cent) de la garantie financière globale, le Client s'engage à transmettre à RTE, sous deux (2) mois, à compter de l'activation de ladite garantie financière une attestation apportant la preuve formelle de la reconstitution du montant initial de la garantie financière.

A défaut, RTE sera en droit de suspendre les Travaux de Raccordement et les modalités de l'Article 4-4-2(ii) s'appliqueront.

#### **ARTICLE 5-6 PAIEMENT DES ASSURANCES**

La part assurances des Travaux de Raccordement de RTE pourra au maximum couvrir une durée des Travaux de l'Installation correspondant au délai de mise en service industrielle maximum défini dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence mentionnée en préambule des présentes Conditions Particulières, ou le cas échéant défini par le Ministre chargé de l'Energie. Le Client s'engage à informer RTE dans les meilleurs délais de tout retard dans la mise en service de l'Installation au-delà de ce délai. Si ce retard est imputable au Client et si le Client demande une prolongation des polices d'assurances détaillées en Annexe [13] souscrites par RTE au-delà du délai de mise en service industrielle maximum susvisé, les dépenses complémentaires relatives à l'assurance de RTE seront prises en charge par le Client. Ces dépenses complémentaires seront en conséquence facturées au Client postérieurement à la mise en service des Ouvrages de Raccordement.

## Chapitre 6 RESPONSABILITE

*[NB : le Client devra indiquer à RTE, avant que celui-ci ne débute la phase de consultation pour la désignation de ses prestataires, notamment celui en charge de la fourniture et de la pose des câbles sous-marins, celle des deux options qu'il décide de choisir librement]*

### **OPTION 1 – CLAUSE DE TYPE "KNOCK FOR KNOCK"**

*La présente clause de « knock for knock » pourra faire l'objet d'adaptations, convenues d'un commun accord entre RTE et le Client, afin de tenir compte de l'état du marché des assurances au jour de la signature de la Convention de Raccordement.*

#### **ARTICLE 6-1 DEFINITIONS**

Pour l'application de cette Clause le terme « Famille de RTE » signifie : RTE, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants, les Prestataires de RTE, les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants de ce Prestataire, ainsi que les employés de l'une quelconque des entités précitées.

Pour l'application de la présente Clause le terme « Famille du Client » signifie : le Client, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses clients, les Prestataires du Client, les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants de ce Prestataire, ainsi que les employés de l'une quelconque des entités précitées.

#### **ARTICLE 6-2 CLAUSE D'EXCLUSION DE RESPONSABILITE CROISEE (KNOCK-FOR-KNOCK)**

Chaque Partie, chacune en ce qui la concerne, supporte la charge de tous les dommages causés aux personnes qu'elle emploie ou utilise ou qui sont utilisées ou employées par les membres de sa Famille et aux biens qui lui appartiennent ou qui lui sont confiés par des tiers ou qui appartiennent ou qui sont confiés par des tiers à des membres de sa Famille.

Nonobstant toute stipulation contraire contenue dans cette Convention de Raccordement à l'exception de l'Article 3-6, le Client ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenant aux biens d'un quelconque membre de la Famille de RTE, ni de tout dommage corporel ou décès d'un quelconque membre de la Famille de RTE, résultant de ou lié en quelque façon à l'exécution de cette Convention de Raccordement, même si cette perte, ce dommage, cette atteinte ou ce décès sont causés totalement ou partiellement par une action, une négligence ou un manquement de la Famille du Client et RTE indemniserà, protègera, défendra le Client contre toutes réclamations, coûts, frais, actions, procédures, poursuites, demandes et responsabilités qu'elles proviennent de ou soient en relation avec cette perte, ce dommage, cette responsabilité, ce dommage corporel ou ce décès.

Nonobstant toute stipulation contraire contenue dans cette Convention de Raccordement à l'exception de l'Article 3-6, RTE ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenant aux biens d'un quelconque membre de la Famille du Client, ni de tout dommage corporel ou décès d'un quelconque membre de la Famille du Client, résultant de ou lié en quelque façon à l'exécution de cette Convention de Raccordement, même si cette perte, ce dommage, cette atteinte ou ce décès sont causés totalement ou partiellement par une action, une négligence ou

un manquement de la Famille de RTE et le Client indemniser, protégera et défendra RTE contre toutes réclamations, coûts, frais, actions, procédures, poursuites, demandes et responsabilités qu'elles proviennent de ou soient en relation avec cette perte, ce dommage, cette responsabilité, ce dommage corporel ou ce décès.

Toutes les polices souscrites par les membres de chacune des Familles auprès d'un ou plusieurs assureurs comporteront un abandon par ces assureurs de leurs droits de subrogation et de recours à l'encontre des membres de l'autre Famille et de leurs assureurs.

De plus, chacune des Parties se porte fort de ce que les membres de sa Famille et leurs assureurs renoncent à tout recours contre l'autre Partie, les membres de sa Famille et leurs assureurs.

### **ARTICLE 6-3 DOMMAGES IMMATERIELS ET / OU INDIRECTS**

Aucune des deux Parties et aucun des membres de la Famille ne sera responsable envers l'autre Partie et/ou les membres de sa Famille et leurs assureurs des dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature qu'ils soient, notamment de toutes pertes d'exploitation, perte(s) de production, interruption(s) d'utilisation(s), interruption(s) de service(s), indisponibilité(s) perte(s) de donnée(s), perte(s) de droit(s), perte(s) de profit(s), perte(s) de revenu(s), perte(s) de jouissance, perte(s) de contrat(s) ou de débouché(s) commercial (aux) ou tout autre préjudice commercial ou financier subis par l'autre Partie et/ou les membres de sa Famille et/ou pris en charge par leurs assureurs.

Par conséquent, dans l'hypothèse où RTE aurait à subir le recours d'un membre de la Famille du Client et/ou de ses assureurs et serait condamnée à indemniser celui-ci au titre de tels dommages, le Client garantira et relèvera indemne RTE et ses assureurs de toute réclamation et/ou condamnation couvrant ces dommages.

De la même façon, dans l'hypothèse où le Client aurait à subir le recours d'un membre de la Famille de RTE et/ou de ses assureurs et serait condamné à indemniser celui-ci au titre de tels dommages, RTE garantira et relèvera indemne le Client et ses assureurs de toute réclamation et/ou condamnation couvrant ces dommages.

### **ARTICLE 6-4 LIMITATIONS DE RESPONSABILITE**

Sans préjudice des indemnités versées au titre de l'Article 3-6, la responsabilité de RTE et du Client, des membres de leur Famille respective et de leurs assureurs ne pourra en aucun cas excéder, pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées à l'exécution ou l'inexécution, de la Convention de Raccordement :

- 100 % du montant des Travaux de Raccordement pour la part fourniture, travaux et ingénierie liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement [Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE] soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres), pour l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer ou de la partie des études relatives à ces travaux ;
- 100% du montant des Travaux de Raccordement pour les parts fourniture, travaux et ingénierie liaison terrestre et poste des Ouvrages de Raccordement [Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE] soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres), pour l'ensemble des conséquences dommageables non liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer.



Dans l'hypothèse où RTE ou les membres de sa Famille ou leurs assureurs auraient à subir le recours d'un membre de la Famille du Client et seraient condamnés à indemniser celui-ci au-delà de ces plafonds et limites, le Client garantira et relèvera RTE ou le(s) membre(s) de sa Famille ou leurs assureurs indemnes de toute réclamation et/ou condamnation couvrant la part de l'indemnisation excédant les plafonds stipulés ci-dessus.

Dans l'hypothèse où le Client ou les membres de sa Famille ou leurs assureurs auraient à subir le recours d'un membre de la Famille de RTE et seraient condamnés à indemniser celui-ci au-delà de ces plafonds et limites, RTE garantira et relèvera le Client ou le(s) membre(s) de sa Famille ou leurs assureurs indemnes de toute réclamation et/ou condamnation couvrant la part de l'indemnisation excédant les plafonds stipulés ci-dessus.

Rien de ce qui est contenu dans cette Convention de Raccordement ne sera interprété ou retenu comme privant RTE et le Client, tant vis à vis de toute personne ou partie, que l'un envers l'autre, de tout droit de revendiquer une limitation de responsabilité prévue par toute loi, règlement ou convention internationale applicable.

#### **ARTICLE 6-5 LIMITATION SPECIFIQUE DE RESPONSABILITE DE RTE EN CAS DE RETARD A LA MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT**

Par dérogation à l'article 6-4, en cas de retard des Travaux de Raccordement par rapport à la (aux) Date(s) Contractuelle(s) de Mise à Disposition du Raccordement, la responsabilité de RTE ne pourra excéder le plafond des indemnités prévu à l'article D. 342-4-11 du code de l'énergie.

### ***OPTION 2 – CLAUSE DE RESPONSABILITE***

#### **ARTICLE 6-1 PRINCIPES GENERAUX**

RTE et le Client restent respectivement entièrement responsables de leurs obligations résultant de leur propre maîtrise d'ouvrage.

RTE reconnaît et accepte que :

- sous réserve du respect des délais prévus dans les présentes Conditions Particulières et sans préjudice de l'Article 3-5, les observations, demandes ou commentaires du Client adressés à RTE, de même que leur absence, ne sauraient engager la responsabilité du Client ni parallèlement dégager la responsabilité de RTE au titre des Travaux de Raccordement ;
- Sans préjudice de l'Article 3-5 et de l'Article 5-2, en cas d'intervention en mer des Prestataires de RTE en même temps que des Prestataires du Client, RTE demeure responsable de la réalisation des Travaux de Raccordement conformément à ses obligations contractuelles et réglementaires

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'Article 6-3, RTE est responsable et tient le Client indemne des dommages matériels directs supportés par le Client dans la mesure où ces derniers résultent d'un manquement ou d'une inexécution d'une obligation de RTE assumée aux termes de la Convention de Raccordement.

Sauf en cas de force majeure, et dans les limites stipulées à l'Article 6-3, RTE est responsable envers le Client de toute négligence ou défaillance de Prestataire(s) de RTE dans l'exécution des Travaux de Raccordement et tient le Client indemne des dommages matériels directs en résultant.

Dans les cas où la responsabilité du (ou des) Prestataire(s) de RTE serait reconnue par une décision de justice, y compris en cas de condamnation *in solidum* ou solidaire avec RTE, le Client sera dans l'obligation d'exécuter la décision à l'encontre du (ou des) Prestataire(s) de RTE (et/ou des assureurs du (ou des) Prestataire(s) de RTE). Par conséquent, le Client s'interdit toute mesure d'exécution à l'encontre de RTE tant qu'il n'a pas cherché par tous les moyens raisonnables, en particulier les mesures d'exécution forcée, à obtenir indemnisation de la part du (ou des) Prestataire(s) de RTE et/ou des assureurs du (ou des) Prestataire(s) de RTE.

RTE est responsable des dommages directs causés aux Tiers qui pourraient résulter de sa faute le cas échéant. RTE garantit le Client contre tout recours à son encontre pour de tels dommages. Pour les besoins du présent Article 6-1, "Tiers" signifie toute personne ou entité autre que les Parties, les Prestataires du Client, ses filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants, ses clients, ainsi que les filiales, sociétés affiliées et sous-traitants des Prestataires du Client.

#### **ARTICLE 6-2 DOMMAGES IMMATERIELS ET/OU INDIRECTS**

Sans préjudice des indemnités versées au titre de l'Article 3-6, aucune des deux Parties ne sera responsable envers l'autre Partie des dommages immatériels et/ou indirects de quelque nature qu'ils soient, notamment de toutes pertes d'exploitation, perte(s) de production, interruption(s) d'utilisation(s), interruption(s) de service(s), indisponibilité(s) perte(s) de donnée(s), perte(s) de droit(s), perte(s) de profit(s), perte(s) de revenu(s), perte(s) de jouissance, perte(s) de contrat(s) ou de débouché(s) commercial (aux) ou tout autre préjudice commercial ou financier subis par l'autre Partie.

#### **ARTICLE 6-3 LIMITATION DE RESPONSABILITE DE RTE**

Sans préjudice des indemnités versées au titre de l'Article 3-6, la responsabilité de RTE ne pourra en aucun cas excéder pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées à l'exécution ou l'inexécution de la Convention de Raccordement :

- a) 100 % du montant des Travaux de Raccordement pour la part fourniture, travaux et ingénierie liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement, [Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE] soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres), pour l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer ou de la partie des études relatives à ces travaux ;
- b) 100 % du montant des Travaux de Raccordement pour les parts fourniture, travaux et ingénierie liaison terrestre et poste des Ouvrages de Raccordement, [Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE] soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres), pour l'ensemble des conséquences dommageables non liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer.

Dans l'hypothèse où RTE aurait à subir le recours et serait tenu d'indemniser les Prestataires du Client, leurs filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients du Client, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du ou des plafonds de responsabilité de RTE stipulés aux Articles 6-3.a et 6-3.b ci-dessus, selon que cette indemnisation est la conséquence d'une

responsabilité de RTE au titre des travaux en mer ou d'une autre responsabilité de RTE, dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

- en cas de négligence d'une extrême gravité, faute lourde ou dolosive de RTE ou existence de dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la responsabilité de ce dernier;
- aux dommages corporels infligés aux employés du Client ou des Prestataires du Client, ainsi que, le cas échéant, aux Tiers ayant mis en cause le Client ;
- aux montants payés par RTE au titre du dernier alinéa de l'Article 6-1 s'agissant des dommages causés aux Tiers;
- aux montants payés par RTE en raison de l'exercice des garanties légales d'ordre public dont il est redevable ;
- aux indemnités versées par RTE au titre de l'Article 3-6 (Non-respect du(des) délai(s) de Raccordement).

#### **ARTICLE 6-4 LIMITATION DE RESPONSABILITE DU CLIENT**

La responsabilité du Client ne pourra en aucun cas excéder pour l'ensemble des conséquences dommageables (tous faits dommageables confondus) liées à l'exécution ou l'inexécution de la Convention de Raccordement :

- a) 100 % du montant des Travaux de Raccordement pour la part fourniture, travaux et ingénierie liaison sous-marine des Ouvrages de Raccordement, [Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE] soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres), pour l'ensemble des conséquences dommageables liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer ou de la partie des études relatives à ces travaux ;
- b) 100% du montant des Travaux Raccordement pour les parts fourniture, travaux et ingénierie liaison terrestre et poste des Ouvrages de Raccordement, [Coût des Travaux de Raccordement partagé avec les services de la CRE] soit [●] € HT (montant en chiffres et lettres), pour l'ensemble des conséquences dommageables non liées à l'exécution ou l'inexécution de la partie des travaux effectuée en mer.

Dans l'hypothèse où le Client aurait à subir le recours et serait tenu d'indemniser les Prestataires de RTE, leurs filiales, sociétés affiliées, ses sous-traitants ainsi que les filiales, sociétés affiliées, sous-traitants ou clients de RTE, le montant de cette indemnisation viendra en déduction du ou des plafonds de responsabilité du Client stipulés aux Articles 6-4.a et 6-4.b ci-dessus, selon que cette indemnisation est la conséquence d'une responsabilité du Client au titre des travaux en mer ou d'une autre responsabilité du Client, dans la limite de 50 % de chacun des plafonds de responsabilité applicables.

Les plafonds de responsabilité ne s'appliquent pas :

- en cas de négligence d'une extrême gravité, faute lourde ou dolosive du Client ou existence de dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public ne permettant pas de limiter la responsabilité de ce dernier;
- aux dommages corporels infligés aux employés de RTE ou des Prestataires de RTE.

## Chapitre 7 DISPOSITIONS DIVERSES

### ARTICLE 7-1 ASSURANCES

*[NB : La capacité à apporter une information globale et fiable du risque sur le périmètre complet du projet (Installation + Raccordement) est très importante pour répondre aux attentes du marché de l'assurance offshore et permettre d'obtenir de meilleures conditions commerciales pour les deux Parties. Aussi, RTE et le Client s'engagent à mobiliser les ressources, à s'échanger les informations nécessaires à la bonne coordination entre les Parties, à coordonner les souscriptions respectives de leurs polices d'assurances avant la signature de la Convention de Raccordement. Ces informations resteront confidentielles et sont d'ordre technique uniquement.]*

RTE s'engage à souscrire, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, des polices d'assurances détaillées en Annexe [12] - (Assurances) afin de couvrir les risques liés aux Travaux de Raccordement. Les assurances souscrites dans le cadre de la Convention de Raccordement s'appliquent a minima jusqu'à la fin des Travaux de Raccordement.

Conformément au 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 8-7 des Conditions Générales, au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE transmet au Client les attestations d'assurances correspondantes mentionnant les activités, les montants garantis, et la période de validité desdites attestations. Par la suite, RTE transmet au Client, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la demande de ce dernier, les attestations d'assurance correspondantes, datant de moins de deux [2] mois, mentionnant les activités, les montants garantis, le paiement des primes d'assurances et la période de validité desdites attestations.

RTE transmet sans délai au Client copie des attestations d'assurance à compter de leur souscription, de leur renouvellement, de leur modification ou de leur déléation.

Les assurances contractées par RTE ne peuvent en aucun cas être considérées comme une quelconque limitation des responsabilités encourues par RTE.

### ARTICLE 7-2 PROCEDURE D'EXPERTISE

#### 7.2.1. Dispositions générales

Tout différend découlant de la Convention de Raccordement ou en relation avec celle-ci pour lequel les Parties ne seraient pas parvenues à un accord dans un délai de trente (30) jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des Parties à l'autre Partie mentionnant expressément l'ouverture de ce délai de trente (30) jours (le « Différend ») fait l'objet de la procédure d'expertise prévue au présent Article 7-2.

Les Parties conviennent que le Différend est soumis à un collège d'experts ayant les qualifications professionnelles requises, indépendants des Parties et ne détenant aucun intérêt dans le Différend, désigné conformément au présent Article (le « Collège d'Experts »).

Le Collège d'Experts est composé de trois (3) experts.

Chaque Partie désigne un expert qui sera choisi au plus tard au moment du Différend, dans la liste d'experts présélectionnés par chacune des Parties elles-mêmes en Annexe [13] - (Liste des experts pour le Collège d'Experts). Un troisième expert est choisi par les deux experts désignés par les Parties, dans la liste précitée sauf dans les cas particuliers listés à l'Article 7-2-2. Les Parties peuvent convenir, le moment venu, de recourir au même collège pour des Différends successifs.

Lorsqu'il estime que le Différend est à la limite de ses qualifications, chaque expert, en accord avec les autres experts du Collège d'Experts, a la possibilité de faire appel à un sapiteur de son choix. Le(s) sapiteur(s) doit(vent) être indépendant(s) des Parties et ne détenir aucun intérêt dans le Différend.

Le Collège d'Experts doit rendre son rapport simultanément aux deux Parties dans un délai de trente (30) jours à compter de sa nomination, sauf prorogation acceptée par les Parties.

Sauf meilleur accord des Parties, les frais d'expertise sont supportés à parts égales entre elles.

La décision du Collège d'Experts est immédiatement exécutoire. Elle est définitive, sauf à être contestée dans les trente (30) jours de la Notification du rapport d'expertise susvisée devant le CoRDiS de la Commission de Régulation de l'Energie ou le Tribunal de Commerce de Paris, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 8-9 des Conditions Générales. Pour cette procédure de recours, les Parties peuvent appeler dans la cause ou mettre en cause toute personne de leur choix.

### **7-2-2 Procédure d'expertise en cas de mise en œuvre du Plan de Remédiation, du Dispositif de Délégation et / ou du Dispositif de Résiliation**

Lorsqu'il est fait application de la procédure d'expertise dans le cadre des Articles 4-5-1, 4-5-3, 4-5-4, 4-6-1 et/ou 4-6-7-1, les Parties conviennent que :

- par dérogation à l'Article 7-2-1, le Collège d'Experts est saisi dans les meilleurs délais et le troisième expert sera nécessairement désigné par les services de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) ;
- les décisions du Collège d'Experts sont prises de façon collégiale, chaque expert disposant d'une voix.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre des Articles 4-5-3 et 4-6, le Collège d'Experts se prononce sur le dernier projet de Plan de Remédiation proposé par RTE, notamment au titre du 4-6 sur le Coût Recalé et la Date Recalée de Mise à Disposition. Le Collège d'Experts rend sa décision dans le délai indiqué à l'Article 7-2-1.

Dans ce cadre, le Collège d'Experts peut :

- soit accepter le Plan de Remédiation proposé par RTE ;
- soit refuser de façon motivée, tout ou partie du projet de Plan de Remédiation. Dans ce cas, la décision du Collège d'Experts détermine nécessairement les modifications à apporter au Plan de Remédiation, et notamment les moyens à mettre en œuvre, le calendrier de réalisation et les coûts associés.

Dans tous les cas, RTE met en œuvre le Plan de Remédiation tel que déterminé et approuvé par le Collège d'Experts.

### **ARTICLE 7-3 RENONCIATION AU BENEFICE DE L'IMPREVISION**

Les Parties déclarent renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 1195 du code civil.

## ARTICLE 7-4 NOTIFICATIONS

Par défaut, l'ensemble des communications entre RTE et le Client seront gérées par un outil de gestion documentaire mis en place par [RTE/le Client]. Cet outil devra notamment assurer l'historisation des échanges (reçu pour l'émetteur, traçabilité des questions et de leurs réponses, etc.) et des documents de référence, ainsi que la mise en œuvre des flux de travail (workflow). La date de réception est celle figurant comme telle sur le reçu émis de manière automatique par l'outil de gestion documentaire.

Néanmoins, lorsqu'il est prévu qu'une Partie donne ou délivre une Notification, cette communication est faite par écrit soit (i) remise en mains propres contre reçu, soit (ii) envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, (iii) soit, pour les échanges concernant [...], par le biais de l'outil de gestion documentaire mentionné ci-avant. La date de réception est celle figurant comme telle sur l'accusé de réception de la lettre recommandée ou du reçu.

Toute Notification faite au Client est faite à l'adresse suivante ou à toute autre adresse Notifiée à RTE par écrit conformément au présent Article 7-5 :

[●]

Toute Notification faite à RTE est faite à l'adresse suivante ou à toute autre adresse Notifiée au Client par écrit conformément au présent Article 7-5 :

[●]

## ARTICLE 7-5 DROITS DES CREANCIERS FINANCIERS DU CLIENT [CLAUSE A INTEGRER EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT]

### 7-5-1 Droits des créanciers financiers en cas de défaut de paiement du Client

En cas de défaut de paiement par le Client, dans les conditions prévues à l'Article 5-5 des présentes Conditions Particulières, RTE adresse, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Client, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au défaut de paiement, soit (ii) de proposer à RTE, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Client au titre de la Convention de Raccordement.

RTE ne peut suspendre les Travaux de Raccordement que si, au terme du délai de deux (2) mois (i) le Client n'a pas remédié au défaut de fourniture de la garantie financière ou au défaut de reconstitution de la garantie financière définie à l'Article 4-12 et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au défaut d'apport de ladite garantie financière, ou si RTE a refusé, de façon dument motivée, la substitution proposée.

### 7-5-2 Droits des créanciers financiers en cas de résiliation de la Convention de Raccordement par RTE

Préalablement à toute résiliation de la Convention de Raccordement par RTE pour non-respect de ses obligations par le Client, dans les conditions prévues à l'article 8-5 des Conditions Générales ou à l'Article 5-5 des présentes Conditions Particulières, RTE adresse, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Client, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au non-respect de ses obligations par le Client, soit (ii) de proposer à RTE,

dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Client au titre de la Convention de Raccordement.

RTE ne peut résilier la Convention de Raccordement que si, au terme du délai indiqué dans la mise en demeure, ou, à défaut, au terme d'un délai de trois (3) mois, (i) le Client n'a pas remédié au non-respect de ses obligations, et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au non-respect de ses obligations par le Client ni proposé une entité substituée, ou si RTE a refusé, de façon motivée, la substitution proposée.

### 7-5-3 Accord direct

Les Parties s'engagent à conclure avec les créanciers financiers un accord portant notamment sur la reconnaissance de leurs sûretés et des modalités d'information respectives des Parties, sous réserve que cet accord ne remette pas en cause une ou des disposition(s) de la présente Convention de Raccordement.

### ARTICLE 7-6 LANGUE APPLICABLE

La langue française est la langue de la Convention de Raccordement.

Les présentes Conditions Particulières sont rédigées en français conformément à la loi n°94-665 relative à l'usage de la langue française.

En cas d'accord entre les Parties, certains documents contractuels listés dans les Annexes des présentes Conditions Particulières ou échangés entre RTE et le Client peuvent être rédigés en langue anglaise. Si une Partie en fait la demande, la partie responsable de la production d'un document en langue anglaise procède à la traduction dudit document en langue française, à ses frais exclusifs, dans un délai de [●] semaines/mois. Ces documents rédigés en français, issus de la traduction, sont les documents de référence et feront foi entre RTE et le Client. Ces traductions doivent émaner d'un traducteur certifié délivrant un certificat « conforme à l'original ».

*Fait en deux (2) exemplaires originaux*

Pour RTE	Pour le Client
<i>Nom – Prénom</i>	<i>Nom – Prénom</i>
<i>Qualité</i>	<i>Qualité</i>
<i>Signature</i>	<i>Signature</i>
à le	à le

## Liste des annexes

<b>ANNEXE [1] -</b>	<b>CALENDRIER ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>63</b>
ANNEXE [1.1]	CALENDRIER DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT.....	63
ANNEXE [1.2]	SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET .....	65
ANNEXE [1.3]	SCENARIO D'INSTALLATION DE REFERENCE ET REGLES DE RECALAGE.....	68
<b>ANNEXE [2] -</b>	<b>PLANNING ET INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....</b>	<b>70</b>
ANNEXE [2.1]	SI LES PARTIES EN CONVIENNENT, LE CLIENT PEUT ECHANGER ECHANGENT LES INFORMATIONS DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION DEFINIES DANS LA PRESENTE ANNEXE. PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....	70
ANNEXE [2.2]	INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET .....	71
<b>ANNEXE [3] -</b>	<b>GESTION DES INTERFACES.....</b>	<b>72</b>
ANNEXE [3.1]	DEFINITION DES INTERFACES ENTRE LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LES TRAVAUX DE L'INSTALLATION.....	72
ANNEXE [3.2]	PROCEDURE DE GESTION DES INTERFACES PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....	74
ANNEXE [3.3]	CO-ACTIVITE ET COORDINATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION .....	74
ANNEXE [3.4]	COORDINATION ENTRE LES COORDONNATEURS SPS DES PARTIES.....	75
<b>ANNEXE [4] -</b>	<b>PLAN D'EXECUTION DE RTE ET SEQUENCMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>76</b>
ANNEXE [4.1]	SEQUENCMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT .....	76
ANNEXE [4.2]	PLAN D'EXECUTION DE RTE .....	79
<b>ANNEXE [5] -</b>	<b>ORGANISATION DES TRAVAUX DU PROJET .....</b>	<b>83</b>
ANNEXE [5.1]	MODALITES GENERALES D'ORGANISATION ET SUIVI DU PROJET DURANT L'EXECUTION .....	83
ANNEXE [5.2]	MODALITES D'ORGANISATION DES TRAVAUX EN MER .....	86
ANNEXE [5.3]	DOCUMENTATION ET COMMUNICATION ENTRE LE CLIENT ET RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET D'INSTALLATION .....	88
<b>ANNEXE [6] -</b>	<b>ACCES AU SITE DE RTE.....</b>	<b>89</b>
ANNEXE [6.1]	GENERALITES .....	89
ANNEXE [6.2]	ACCES AU POSTE RTE .....	89
ANNEXE [6.3]	ACCES AU CHANTIER TERRESTRE DE RTE .....	89
ANNEXE [6.4]	ACCES AU CHANTIER MARITIME DE RTE .....	90
ANNEXE [6.5]	ACCES AU CHANTIER RTE SUR LA PLATE-FORME EN MER.....	90
<b>ANNEXE [7] -</b>	<b>OBLIGATIONS DE RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT SUR LE SITE DU CLIENT.....</b>	<b>91</b>
ANNEXE [7.1]	OBLIGATION DE RTE POUR ACCEDER AU SITE CLIENT .....	91
ANNEXE [7.2]	REQUIS EN MATIERE D'HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (HSE) .....	91
ANNEXE [7.3]	REQUIS EN MATIERE DE QUALITE .....	93
<b>ANNEXE [8] -</b>	<b>MODELES DE CONTRATS DE MANDAT .....</b>	<b>95</b>
ANNEXE [8.1]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DELEGATION .....	95
ANNEXE [8.2]	MODELE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION .....	109



<b>ANNEXE [9] -</b>	<b>ESSAIS ET INSPECTIONS DE LA (OU DES) LIAISON(S) .....</b>	<b>126</b>
ANNEXE [9.1]	RAPPEL : DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT.....	126
ANNEXE [9.2]	LISTE DES MATERIELS CLES MAJEURS .....	126
ANNEXE [9.3]	INSPECTIONS ET ESSAIS, DOCUMENTATION PREALABLES ET LIVRABLES.....	126
ANNEXE [9.4]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MISE A DISPOSITION DE LA (LES) LIAISON(S).....	129
ANNEXE [9.5]	DOCUMENTATION ASSOCIEE A LA MAINTENANCE DE LA (LES) LIAISON(S) .....	129
<b>ANNEXE [10] -</b>	<b>FICHE TEST DE TRANSIT .....</b>	<b>131</b>
<b>ANNEXE [11] -</b>	<b>MODELE DE GARANTIES.....</b>	<b>132</b>
<b>ANNEXE [12] -</b>	<b>ASSURANCES .....</b>	<b>146</b>
<b>ANNEXE [13] -</b>	<b>LISTE DES EXPERTS POUR LE COLLEGE D'EXPERTS .....</b>	<b>147</b>

## ANNEXE [1] - CALENDRIER ET SUIVI DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

La présente Annexe a pour objet de définir le Calendrier des Travaux de Raccordement, ainsi que de décrire les modalités de suivi de l'avancement de ces travaux afin d'en garantir la bonne exécution.

### Annexe [1.1] CALENDRIER DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

L'objet de cette partie est de définir les jalons de réalisation des Travaux de Raccordement intégrés au Calendrier.

Les jalons sont des engagements de dates au plus tard au titre de la Convention de Raccordement.

Les jalons intégrés au Calendrier des Travaux de Raccordement sont caractérisés par :

- La description du jalon ; et
- La nature du jalon qui peut être soit un Evènement Clé Majeur, soit une Interface Clé de RTE ; et
- L'engagement de RTE qui peut être défini sous forme d'une date ou bien d'un délai, avec le cas échéant un renvoi au document de référence où l'engagement est défini ; et
- La date renseignée est soit identique à l'engagement lorsqu'il est exprimé sous forme de date, soit obtenue par construction lorsque l'engagement est exprimé sous forme de délai.

Les jalons définis dans le tableau ci-après comprennent :

- la liste exhaustive fermée des Evènements Clés Majeurs ;
- la liste exhaustive des Interfaces Clés de RTE à définir en fonction du projet (de la nature de ses travaux et du planning associé).

Dans le cadre du scénario d'installation de référence défini à l'Annexe [1.3.1] (*Scénario des Travaux de Raccordement*) et des méthodes d'installation définies à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*), le Calendrier des Travaux de Raccordement est défini dans le tableau ci-après.

A titre informatif, ce tableau contient également d'autres jalons structurants des Travaux de Raccordement qui ne sont ni des Evènements Clés Majeurs, ni des Interfaces Clés de RTE.

*[Colonnes 3 à 8 du tableau ci-dessous à remplir selon les spécificités du projet, la liste fermée des Evènements Clés Majeurs étant à définir dans la liste fermée ci-dessous. Le cas échéant, les Jalons indiqués par une (\*) pourront être dupliqués selon le nombre de Liaison(s)]*

*[La liste ci-dessous doit également être complétée des Interfaces Clés de RTE, à adapter au cas par cas pour chaque projet.]*

Jalon	Interface Clé de RTE ? (oui/non)	Définition de l'engagement	Date prévisionnelle	Evènement Clé Majeur ? (oui/non)	Date Butoir (si ECM)	Date Limite (si ECM)
<b>MANAGEMENT DE PROJET</b>						
Notification par RTE pour exécution du Contrat Câblé	Non			Oui		
Fourniture du plan d'exécution de RTE selon l'Annexe [4] - (Plan d'exécution de RTE)	Non			Oui		
Programme prévisionnel d'Essais et Inspections	Non			Non	N/A	N/A
<b>LOT LIAISON SOUTERRAINE</b>						
Fin du Génie civil de la partie souterraine de la (des) liaison(s)	Non			Non	N/A	N/A
Fin du déroulage des câbles et du montage des accessoires de la partie souterraine de la (des) liaison(s) en préalable aux essais	Non			Oui (*)		
<b>LOT POSTE RTE</b>						
Fin de livraison sur site (hors raccordement) des Matériels Clés Majeurs à haute tension au Poste RTE	Non			Oui (*)		
Fin de la réalisation des travaux du (des) Poste(s) RTE	Non			Oui (*)		
<b>LOT EQUIPEMENTS DE RTE AU POINT DE LIVRAISON CLIENT</b>						
Fin des essais BT RTE sur le Point de Livraison à quai	Oui			Oui		
<b>LOT LIAISON SOUS-MARINE</b>						
Dossier des caractéristiques des matériels RTE à installer au Point de Livraison	Oui			Non	N/A	N/A
Dossier d'installation des matériels RTE au Point de Livraison et sur le Site du Client	Oui			Oui		
Dossier de programme d'essai de mise à disposition du Raccordement	Oui			Non	N/A	N/A
Fourniture des équipements de RTE à installer au Point de Livraison à quai	Oui			Oui		
Fin des travaux de génie civil à l'atterrage avant déroulage des câbles souterrains et sous-marins	Non			Non	N/A	N/A
Fin de fabrication des câbles sous-marins de la partie sous-marine de la (des) liaison(s)	Non			Oui (*)		

Jalon	Interface Clé de RTE ? (oui/non)	Définition de l'engagement	Date prévisionnelle	Evènement Clé Majeur ? (oui/non)	Date Butoir (si ECM)	Date Limite (si ECM)
Mise en stockage en mer des câbles de la partie sous-marine de la première liaison (le cas échéant)	Non			Oui		
Fin des Travaux de Raccordement sur le Site du Client	Oui			Oui (*)		
Mise à Disposition de la (des) Liaison(s) prononcée par RTE	Oui			Oui (*)		
AUTRE LOT DE TRAVAUX (le cas échéant)						
Fin des autres travaux de RTE dans le périmètre d'extension (le cas échéant)						

## Annexe [1.2] SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET

L'objet de cette partie est de définir les principes d'organisation, de suivi et de partage de l'avancement des Travaux de Raccordement.

### [1.2.1] Principes d'organisation de RTE

Les principes d'organisation permettant à RTE de suivre et piloter l'avancement de la réalisation des travaux de raccordement sont décrits dans l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*) qui définit en particulier les rôles et responsabilités au sein de l'équipe-projet dans la réalisation du processus de planification, suivi et pilotage des délais.

### [1.2.2] Outils de suivi de l'avancement

Cette partie décrit la logique d'ensemble, les niveaux de détail, trames-type et formats des plannings et rapports d'avancement qui sont employés par RTE pour permettre au Client de suivre l'avancement du projet.

#### [1.2.2.1] Méthodologie

Dans le cadre du plan d'exécution de RTE (cf. Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*)), une **note « Planning et suivi de l'avancement du Raccordement »** permet de :

- formaliser les objectifs et hypothèses de référence structurantes de la planification et les risques associés ; et
- formaliser l'analyse de l'avancement du projet au regard de ces hypothèses et objectifs ; et
- formaliser et suivre les plans d'actions spécifiques de maîtrise des délais.

L'avancement sera mesuré selon une pondération des activités et des critères de mesure préalablement proposés par RTE au Client pour observation.

### [1.2.2.2] Plannings

La planification et le suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement sont effectués au moyen des plannings suivants :

- un **planning de synthèse (en style diagramme de Gantt)** qui :
  - couvre l'ensemble des Travaux de Raccordement (gestion de projet, ingénierie, achats, fabrication, installation, tests et réception, etc.). Chaque lot comporte entre vingt (20) et trente (30) lignes ;
  - est issu d'une mise en cohérence et d'une synthèse des plannings détaillés des différents lots et des interfaces entre les Travaux du Raccordement et les Travaux de l'Installation ;
  - intègre les données issues des analyses et arbitrages effectués au niveau du programme et pouvant impacter le planning du projet ;
  - détaille entre autres les différents jalons de projet (les Evènements Clés Majeurs, les Interfaces Clé de RTE et du Client, etc.) et le chemin critique du planning ;
  - fait l'objet d'une note de synthèse succincte explicitant de manière narrative les hypothèses structurantes, les écarts justifiant la mise à jour, le chemin critique, l'avancement ;
  - est fourni au plus tard à la date de signature de la Convention de Raccordement ;
  - est mis à jour de manière mensuelle avec sa note de synthèse et transmis au Client dans le cadre des rapports mensuels d'activités.
  
- un **planning spécifique Liaison sous-marine (en style diagramme de Gantt)** qui :
  - est lié et suffisamment détaillé pour permettre d'apprécier l'avancement des travaux à pas mensuel ;
  - détaille les différents jalons de projet et le chemin critique ;
  - est fourni au plus tard **[X], à définir selon les spécificités du projet, supérieur ou égal à 1,** mois après la date de signature de la Convention de Raccordement ;
  - est mis à jour de manière mensuelle et transmis au Client dans le cadre des rapports mensuels d'activités.
  
- un **planning détaillé de coordination et d'interface (en style planning à barres sur huit (8) semaines)** qui :
  - détaille les activités relevant de la gestion des interfaces et de la coordination maritime ;
  - est lié et suffisamment détaillé pour permettre d'apprécier l'avancement des travaux à pas hebdomadaire ;
  - fait apparaître notamment les marges prévues pour aléas ainsi que les « stand-by » ;
  - est fourni au plus tard **[X], à définir selon les spécificités du projet, supérieur ou égal à 1,** mois après la date de signature de la Convention de Raccordement ;
  - est mis à jour de manière hebdomadaire en phase d'opérations en mer.

Chacun de ces plannings et chacune de leurs mises à jour :

- sont fournis en format natif et pdf ;
- respectent la décomposition WBS (Work Breakdown Structure). Les Parties partageront leurs structures WBS respectives et les codes d'activités au plus tard à la date de NTP. Dans la mesure du possible, les Parties tenteront d'harmoniser ces WBS entre eux ;
- sont soumis à la revue du Client qui en vérifiera le respect des engagements contractuels de RTE dans les sept (7) jours.

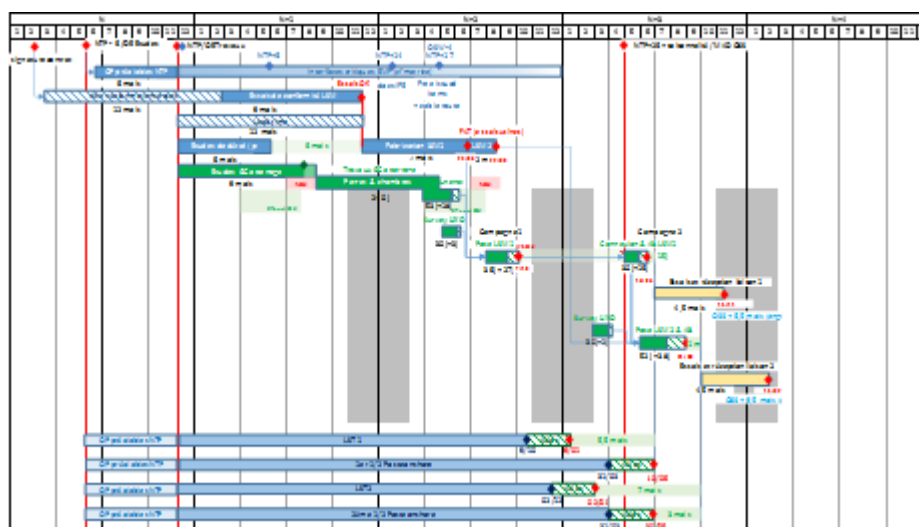


Figure 1 : Trame-type de planning de lot

#### [1.2.2.3] WBS

*[A détailler au cas par cas]*

#### [1.2.2.4] Rapport mensuel d'activité de RTE

Le rapport mensuel d'activité défini à l'Article 4-2-2 inclura toutes les activités en cours ou survenues et un planning détaillé d'avancement qui permettra de comparer l'avancement avec le planning initial fourni à la date de signature de la Convention de Raccordement.

#### [1.2.2.5] Autres éléments de suivi de l'avancement

*[A détailler au cas par cas]*

Outre les plannings, réunions et rapports mensuels d'activité, définis dans la présente annexe, RTE et le Client s'échangent :

- Compte-rendu de réunion d'ouverture de chantier poste et liaison (partie terrestre et en mer)
- Remise des plans géométriques conformes à travaux
- PV de livraison des matériels HT et BT
- PV d'Essais des cellules et de leurs matériels associés du poste RTE

- document du câblier attestant le démarrage de fabrication des câbles sous-marins;
- PV d'essai usine des câbles (25 – 50 – 75 – 100 %)
- document du câblier attestant le démarrage du chargement des câbles sous-marins ;
- PV de bon achèvement des jonctions (25 – 50 – 75 – 100 %)
- Rapport d'opération du survey UXO en mer
- Dossier des caractéristiques des matériels RTE à installer au Point de Livraison
- Dossier des méthodes d'installation des Travaux de Raccordement au Point de Livraison
- PV de bon achèvement des travaux de génie civil atterrage
- Preuve du démarrage de la première campagne d'extrusion de câble
- Rapports de mobilisation des navires de pose et protection des câbles
- Certificat de mise à disposition des liaisons

### [1.2.3] Réunions de suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement

Une réunion [fréquence à définir] d'avancement entre RTE et le Client permet de suivre l'avancement du projet et de coordonner les tâches à venir.

Cette réunion de suivi de l'avancement du projet doit permettre de tenir les objectifs en termes de délais atteignables dans le cadre de l'avancement nominal du projet.

L'ordre du jour, et le projet de rapport mensuel d'activité comprenant les plannings et la note de synthèse du planning de synthèse sont transmis par RTE au Client cinq (5) jours ouvrés avant le début de la réunion.

La liste des participants et de diffusion est la suivante :

Entité	Fonction/Rôle	Participation X = obligatoire (X) = facultative	Diffusion
RTE	[à définir]		
Client	[à définir]		

Le compte-rendu de la réunion et le rapport mensuel d'activité sont transmis par RTE [nombre à fixer] jours après la tenue de la réunion.

## Annexe [1.3] SCÉNARIO D'INSTALLATION DE REFERENCE ET REGLES DE RECALAGE

L'objet de cette partie est de définir, lorsque cela est possible, les règles de recalage du (des) Délai(s) de Raccordement pour tenir compte du scénario des Travaux de Raccordement et des contraintes de saisonnalité dans le cas du non-respect d'une Interface Clé par le Client.

### [1.3.1] Scénario des Travaux de Raccordement

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les règles de recalage du (des) Délai(s) de Raccordement.]**

**Par exemple :**

Les scénarios considérés sont les suivants :

- Scénario 1 :
  - o Recours au stockage en mer prévu : [oui/non] et préciser si cela concerne seulement la première liaison
  - o Nombre de campagnes d’installation des câbles sous-marins : [●] et contraintes éventuelles sur le délai entre les campagnes
  - o Contraintes éventuelles sur le sens d’installation de la partie sous-marine de la (des) liaison(s) : [de l’atterrage vers le Point de Livraison / du Point de Livraison vers l’atterrage / pas de contrainte]
- Scénario 2 :
  - o ...

[1.3.2] **Modification du Calendrier et règles de recalage**

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les règles de recalage du (des) Délai(s) de Raccordement.]**

**Par exemple :**

*En cas de modification de la date prévisionnelle de la mise à disposition du Point de Livraison, le(s) Délai(s) de Raccordement est (sont) mis à jour selon les valeurs du tableau ci-dessous, sur la base de la date effective de Notification par le Client de la mise à disposition du Point de Livraison.*

Scénario	Liaison	Mois de mise à disposition du Point de Livraison											
		Jan	Fév.	Mar	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
1	1												
	2												
	...												
2	1												
	2												
	...												
...													



## ANNEXE [2] - PLANNING ET INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION

### **Annexe [2.1] SI LES PARTIES EN CONVIENNENT, LE CLIENT PEUT ÉCHANGER LES INFORMATIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION DÉFINIES DANS LA PRÉSENTE ANNEXE. PLANNING DE RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION**

L'objet de cette partie est de définir les jalons structurant du planning de réalisation des Travaux de l'Installation.

Ce planning est composé :

- De l'ensemble des jalons d'Interface Clé du Client destinés à permettre la bonne coordination et gestion des Interfaces, conformément aux dispositions de l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ;
- De jalons de projet destinés à permettre l'information de RTE sur l'état d'avancement des Travaux de l'Installation en lien avec les dispositions de l'Article 4-3-1.

#### **[Liste ci-dessous à compléter selon les spécificités du projet]**

Le planning de réalisation des Travaux de l'Installation doit contenir à minima les éléments suivant :

- Signature de la présente Convention de Raccordement
- Dossier finalisé de design du Point de Livraison
- Plan d'implantation de la plateforme
- Confirmation du choix du scénario d'installation des câbles
- Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai
- Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer
- Mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai
- Fin des travaux de câblage des équipements RTE sur le Point de Livraison
- Mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer
- Plan et planning d'accès des navires du Client à la zone du parc
- Fin des travaux de fondations du Point de Livraison en mer
- Fin d'installation de la première phase de turbines (x% de Pmax) en mer et raccordement au blindé
- Fin d'installation de la ....ième phase de turbines (x% de Pmax) en mer et raccordement au blindé
- Fin d'installation de la dernière .... phase de turbines (x% de Pmax) en mer et raccordement au blindé
- Fin et conformité des essais électriques blindés/protections/transformateur du Client lorsque la plateforme est installée en mer
- Mise en service de chaque éolienne.

## Annexe [2.2] INFORMATION SUR L'AVANCEMENT DU PROJET

L'objet de cette partie est de définir les principes d'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation.

### [2.2.1] Outils d'information sur l'avancement

Cette partie décrit la logique d'ensemble, les niveaux de détail, trames-type et formats des plannings et rapports d'avancement qui sont employés par le Client pour informer RTE de l'avancement des Travaux de l'Installation.

#### [2.2.1.1] Méthodologie

Une **note « Planning et suivi de l'avancement des travaux de l'Installation »** permet de :

- formaliser les objectifs et hypothèses de référence structurantes de la planification et les risques associés ; et
- formaliser l'analyse de l'avancement du projet au regard de ces hypothèses et objectifs ; et
- formaliser et suivre les plans d'actions spécifiques de maîtrise des délais.

#### [2.2.1.2] Plannings

- La planification et l'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation sont effectués au moyen d'un **planning de synthèse (en style diagramme de Gantt)** qui :
  - couvre l'ensemble des Travaux de l'Installation ;
  - est issu d'une mise en cohérence et d'une synthèse des plannings détaillés des différents lots et des Interfaces ;
  - intègre les données issues des analyses et arbitrages effectués au niveau du programme et pouvant impacter le planning du projet ;
  - détaille entre autres les différents jalons de projet et le chemin critique du planning ;
  - fait l'objet d'une note de synthèse succincte explicitant de manière narrative les hypothèses structurantes, les écarts justifiant la mise à jour, l'avancement ;
  - est fourni au plus tard à la date de signature de la Convention de Raccordement ;
  - est mis à jour de manière mensuelle avec sa note de synthèse.

Ce planning de synthèse et chacune de ses mises à jour :

- sont fournis en format pdf ;
- sont soumis à la revue de RTE qui en vérifie le respect des engagements contractuels du Client dans les sept (7) jours.

### [2.2.2] Réunions d'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation

Les réunions d'information sur l'avancement des Travaux de l'Installation sont celles définies à l'Annexe [1.2.3] pour le suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement.

## ANNEXE [3] - GESTION DES INTERFACES

### Annexe [3.1] DÉFINITION DES INTERFACES ENTRE LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET LES TRAVAUX DE L'INSTALLATION

#### [3.1.1] Matrice de responsabilités

Les limites de responsabilité des Prestataires de RTE et des Prestataires du Client aux Interfaces de leurs travaux respectifs sont définies dans les documents suivants listés par ordre de prévalence hiérarchique :

- 1 ...
- 2 ...
- 3 ...

**[à compléter pour chaque projet avec la liste des documents établissant les limites de responsabilité des prestataires de RTE et des prestataires du Client aux Interfaces entre leurs travaux respectifs]**

#### [3.1.2] Documents d'Interfaces

Les documents de spécification technique applicables aux Prestataires de RTE et des Prestataires du Client aux Interfaces de leurs travaux respectifs sont listés ci-dessous par ordre de prévalence hiérarchique :

- 1 ...
- 2 ...
- 3 ...

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.3] Interfaces Clés du Client

Le présent paragraphe définit les interfaces Clés du Client dont le respect par le Client est nécessaire à la bonne exécution des Travaux de Raccordement par RTE.

Il est rappelé que les Interfaces Clés de RTE et Evènements Clés Majeurs sont définis dans l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*).

Les dates de ces Interfaces Clés du Client seront mises à jour mensuellement par le Client.

Le suivi de l'avancement des Interfaces Clés du Client s'effectue, notamment, à l'occasion des réunions définies à l'Annexe [1.2.3] pour le suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement.

**[A adapter et compléter selon les spécificités du projet pour détailler les différents jalons du Calendrier des Travaux de Raccordement et de la partie interface des Travaux d'Installation]**

Dans le cadre des méthodes d'installation définies à l'Annexe [4] - (*Plan d'exécution de RTE et séquençement des Travaux de Raccordement*), les Interfaces Clés du Client pour la réalisation des Travaux de Raccordement sont les suivants :

Jalon	Nature du jalon : Evènement Clé ?	Engagement de la partie Responsable	Livrables	Date
Signature de la présente Convention de Raccordement	Interface Clé du Client			
Dossier finalisé de design du Point de Livraison	Interface Clé du Client			
Confirmation du choix du scénario d'installation des câbles RTE	Interface Clé du Client			
Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai	Interface Clé du Client			
Confirmation de date prévue de mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer	Interface Clé du Client			
Mise à disposition de RTE du Point de Livraison à quai	Interface Clé du Client			
Fin des travaux de câblage des équipements RTE sur le Point de Livraison	Interface Clé du Client			
Mise à disposition de RTE du Point de Livraison en mer	Interface Clé du Client			
Liste des connexions à la plateforme de chaque éolienne avec sa référence <i>A compléter selon les caractéristiques de l'Installation afin de décrire l'ensemble des connexions pour les besoins de comptage et d'exploitation</i>	Interface Clé du Client			

#### [3.1.4] Responsabilité des matériels transférés entre les Parties (« Free-issued items »)

Cette partie décrit le processus de gestion des transferts de responsabilité des matériels entre RTE et le Client. Ce processus concerne notamment les matériels remis par RTE à quai au Client et soumis à la responsabilité du Client durant leur transport jusqu'au Point de Livraison en mer. Ce processus décrit notamment les contrôles à effectuer avant et après transfert de responsabilité afin de garantir le bon fonctionnement des matériels ayant fait l'objet d'un transfert de responsabilité.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.5] Zones d'exclusion pour la définition des routes de câbles

Cette partie décrit le processus de définition des routes de câbles en mer à proximité du Point de Livraison. Ce processus définit notamment les contraintes à respecter, le processus de validation et la gestion des modifications notamment en cas d'aléa (par exemple : suite à la découverte d'UXO, etc.).

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.6] Spécifications des Travaux

Les Spécifications des Travaux de Raccordement de d'Installation sont constituées des documents listés à l'Annexe [3.1.2] (*Documents d'Interface*) et des documents référencés à l'Annexe [5.3] (*Documentation et communication entre le Client et RTE durant l'exécution des Travaux de Raccordement et d'Installation*).

**[à compléter pour chaque projet]**

Les codes et normes applicables sont les suivants :

- Codes et normes de la conception d'ingénierie prévus dans les documents d'interface listés en Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*) ;
- Codes et normes relatifs aux systèmes de désignation et de traçabilité standards des équipements, pièces de rechange et autres accessoires tel que le code RDS-PP « Manual for Wind Power Plants » par exemple.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.1.1] Format des documents échangés (données SIG)

**[à compléter pour chaque projet]**

### Annexe [3.2] PROCÉDURE DE GESTION DES INTERFACES PENDANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION

**[à compléter pour chaque projet]**

### Annexe [3.3] CO-ACTIVITÉ ET COORDINATION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET DES TRAVAUX DE L'INSTALLATION

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.1] Coordination maritime

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités maritimes sur le site du Client.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.2] Coordination des travaux sur la plate-forme en mer

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités sur la plate-forme en mer du Client.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.3] Coordination des travaux à terre

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités à terre (shelter au poste de RTE, travaux sur la plate-forme du Client à quai, etc.).

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.4] Co-activité

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [3.3.5] Sécurité électrique

Cette partie détaille les modalités de coordination des activités électrique durant les travaux, notamment les risques liés à la réalisation d'essai de liaison sur site ou encore les risques liés à intervention à proximité d'une liaison en exploitation.

***[à compléter pour chaque projet]***

**Annexe [3.4]  
PARTIES**

**COORDINATION ENTRE LES COORDONNATEURS SPS DES**

***[à compléter pour chaque projet]***

## ANNEXE [4] - PLAN D'EXECUTION DE RTE ET SEQUENCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement à réaliser sont définies dans les « Conditions Particulières - Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de Raccordement.

### Annexe [4.1] SÉQUENCEMENT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT

#### [4.1.1] Constitution des travaux

Cette partie décrit les principaux lots de travaux ainsi que les principaux prestataires en charge.

##### [4.1.1.1] La (les) liaison(s)

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation de la (des) liaison(s).]**

###### Par exemple :

*Les liaisons sont constituées d'une partie sous-marine (incluant l'atterrage) et d'une partie souterraine.*

*La partie sous-marine est réalisée par le câblier [nom du câblier] qui fournit et installe les câbles sous-marins dans le cadre d'un contrat EPC incluant également les opérations d'atterrage.*

*En mer, les câbles sont protégés par ensouillage au moyen de [décrire les moyens mis en œuvre pour la réalisation des travaux de RTE en mer : type de moyens nautiques et d'outils, etc.]. Le scénario considéré pour les travaux en mer est une installation en [•] campagne(s), [avec/sans] stockage en mer prévu pour la (les) liaison(s) et installation de la (les) liaison(s) de l'atterrage vers le Point de Livraison. Le scénario définitif d'installation pourra évoluer ultérieurement selon les études du câblier et selon le processus de gestion des interfaces défini à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces).*

*L'atterrage est lui aussi réalisé par le câblier y compris les travaux de génie civil qui pourront faire l'objet d'une sous-traitance à une entreprise spécialisée. Ces derniers incluent notamment la réalisation des chambres de jonction de transition d'atterrage et la pose de fourreaux dans l'estran pour permettre une installation ultérieure des câbles sous-marins plus facile techniquement et moins sujette aux contraintes de saisonnalité et d'acceptabilité.*

*Les travaux maritimes en mer et à l'atterrage font appel à des équipements embarqués à bord des navires de suivi et d'enregistrement des conditions météorologiques et océanographiques et/ou des bouées météorologiques installées en mer. Ces dispositifs permettent le contrôle par RTE et ses représentants en mer de vérifier l'applicabilité ou non du stand-by météo.*

*La partie souterraine est réalisée conformément aux pratiques habituelles de RTE pour les ouvrages du RPT. L'entreprise(s) de génie civil [nom de l'entreprise(s)] réalise(nt) les tranchées, l'installation des fourreaux et le déroulage des câbles. La fourniture des câbles et le montage des jonctions sont quant à eux assurés par le même câblier que pour la partie sous-marine, ce qui assure la compatibilité des matériels et simplifie la gestion des interfaces.*

#### [4.1.1.2] Le poste RTE

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation du poste RTE]**

**Par exemple :**

La partie poste de RTE est constituée de **[nature : poste neuf, extension, etc.]**, notamment les principaux équipements haute tension suivants :

- Les transformateurs sont fabriqués et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les bobines de compensation sont fabriquées par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les filtres sont fabriqués par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

Les autres matériels HT et BT sont achetés dans le cadre des marchés cadres de RTE.

La plate-forme et les superstructures sont réalisées par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

La partie poste est réalisée conformément aux pratiques habituelles de RTE pour les ouvrages du RPT.

#### [4.1.1.3] Le poste Client

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation du poste Client à terre et en mer.]**

**Par exemple :**

Le poste Client en mer est un lieu d'opérations sous maîtrise d'ouvrage du Client et de RTE. La gestion des interfaces est réalisée conformément à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces). Notamment, le design de la plate-forme en mer respecte les caractéristiques définies, pour l'interface avec les câbles de raccordement, dans le document [●].

La partie poste Client est constituée de **[nature du Point de Livraison]**, notamment les principaux équipements haute tension suivants :

- Les transformateurs sont fabriqués et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

La plate-forme et les superstructures sont réalisées par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.

Pour le compte de RTE, les matériels suivants sont installés sur le poste Client :

- Les équipements de téléconduite sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les équipements de protection sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les équipements de comptage sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.
- Les équipements de maintenance sont fournis et installés par l'entreprise **[nom de l'entreprise]**.



#### [4.1.1.4] Autres ouvrages impactés

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les méthodes d'installation des autres ouvrages nécessaires au raccordement du Client.]**

Par exemple :

Le raccordement est également constitué de **[autres ouvrages concernés : renforcement de réseau amont, etc.]**.

**[Préciser la nature des travaux et le nom des entreprises]**.

Ces autres parties du Raccordement sont réalisées conformément aux pratiques habituelles de RTE pour les ouvrages du RPT.

#### [4.1.2] Séquencement

Cette partie décrit l'agencement et le séquencement des grandes phases des Travaux du Raccordement et des parties de l'Installation qui sont en interface avec le Raccordement.

##### [4.1.2.1] A compter de la signature de la présente Convention de Raccordement

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les grandes phases de réalisation et les mécanismes de déclenchement.]**

Par exemple :

En partie sous-marine le câblier commence par réaliser les études d'ingénierie et études en mer (route des câbles, études complémentaires, survey UXO d'investigation, etc.) au plus tôt en tenant compte des contraintes de saisonnalité. En parallèle, les créneaux de fabrication des câbles sous-marins sont réservés et la fabrication peut démarrer.

Les études sont finalisées après le survey avant-installation et le survey UXO de confirmation, au plus près de la date de début des travaux pour confirmer le tracé définitif des câbles.

Préalablement à l'installation des câbles sous-marins, la route des câbles est nettoyés des débris éventuels par passage d'un grappin (en anglais : Pre-Lay Grapple Run). **[Préciser également les éventuels travaux de pré-tranchage, de backfilling ou encore de pose de protections externes le cas échéant]**

Le séquencement précis des travaux en mer est défini en tenant compte des contraintes de saisonnalité, et dans le périmètre du parc éolien, il est soumis à la coordination des activités maritimes assurée par le Client. La prévenance et la Notification de mise à disposition du Point de Livraison sont gérées conformément à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces).

En partie atterrissage le câblier commence par réaliser les premières études à l'atterrissage pour finaliser le design définitif. Les travaux de génie civil sont réalisés au préalable en tenant compte des contraintes de saisonnalité afin de dérisquer le planning.

**Par exemple :**

*Les travaux de génie civil souterrain débutent au plus tôt à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ils se déroulent selon les grandes phases suivantes : [séquençement des grandes phases de travaux liaison souterraine et mécanisme de déclenchement, évoquer le traitement des points particuliers le cas échéant].*

*Une fois l'ensemble des travaux de la (des) liaison(s) réalisés, la (les) liaison(s) complète(s) fait (font) l'objet d'une caractérisation électrotechnique et d'un essai de tension réalisés par le câblage et permettant de vérifier son (leur) intégrité électrique.*

*Les travaux de poste RTE débutent au plus tôt à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ils se déroulent selon les grandes phases suivantes : [séquençement des grandes phases de travaux poste et mécanisme de déclenchement].*

*Les autres travaux au plus tôt à compter de la signature de la Convention de Raccordement. Ils se déroulent selon les grandes phases suivantes : [séquençement des grandes phases de travaux des autres ouvrages et mécanisme de déclenchement].*

*Le poste Client est un lieu d'opérations sous maîtrise d'ouvrage du Client et de RTE. La gestion des interfaces est réalisée conformément à l'annexe [3] (Gestion des Interfaces). Notamment :*

- *durant la phase de construction à quai de la plate-forme, le Client reçoit et installe les équipements de RTE sur la plate-forme,*
- *après installation à quai des équipements de RTE et une fois la plate-forme installée en mer, RTE procède à des essais de mise en service des équipements de RTE,*
- *durant toute la durée des travaux, le Client assure la coordination maritime des activités en mer dans le périmètre du parc éolien. A ce titre, il est notamment en charge de délivrer les autorisations d'accès au site et de prioriser les tâches à réaliser.*

*Une fois l'ensemble des Travaux de Raccordement réalisés par les Prestataires de RTE, RTE procède aux essais système permettant de valider le bon fonctionnement de la (des) liaison(s).*

## **Annexe [4.2] PLAN D'EXÉCUTION DE RTE**

Cette partie détaille la structure et les grands principes du plan d'exécution de RTE pour la réalisation des Travaux de Raccordement. Le plan d'exécution de RTE est le document ou l'ensemble de documents décrivant la manière de travailler de RTE pour mener à bien les Travaux de Raccordement. Ce plan d'exécution est conforme aux dispositions de la Convention de Raccordement et à ses annexes pour tous les sujets relatifs à la collaboration entre RTE et le Client.

Dans un délai de trois (3) mois à compter de la signature de la Convention de Raccordement, RTE préparera et soumettra au Client un résumé de son plan d'exécution, d'une vingtaine de pages environ, déterminant la nature de la prestation réalisée par RTE et l'ordre selon lequel il prévoit de concevoir, fabriquer, transporter, assembler, monter et assurer ses obligations ; ainsi que les éléments définis dans la présente Annexe.

Le plan d'exécution de RTE doit être conforme aux stipulations de la Convention de Raccordement, et notamment au descriptif des Ouvrages de Raccordement, au Calendrier des Travaux de Raccordement et

aux autres dates / délais spécifiés dans la Convention de Raccordement. En cas de changement, RTE doit actualiser et réviser le plan d'exécution.

#### **CALENDRIERS – PLANNINGS - JALONS DU PROJET**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*), les éléments de Calendrier et de planning, événements clefs et dates butoirs associés pour le projet de raccordement, ainsi que les grandes phases de réalisation et les mécanismes de déclenchement.

#### **ORGANISATION DU PROJET**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*), l'organigramme du projet de raccordement, ses principaux acteurs et identifie les interlocuteurs de RTE pour le Client grand sujet par grand sujet.

#### **ACTIVITES EN MER**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), l'organisation, les rôles et responsabilités s'agissant des activités en mer pour la réalisation du Raccordement.

#### **MAITRISE DES DELAIS**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [1] - (*Calendrier et suivi de l'avancement des Travaux de Raccordement*) et à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*), cette partie décrit notamment les grands principes de suivi d'avancement et de maîtrise des délais mis en place par RTE afin de garantir le respect du (des) Délai(s) de Raccordement.

#### **MAITRISE DES RISQUES**

Cette partie décrit notamment les grands principes de gestion des risques du projet de Raccordement.

#### **MAITRISE DES INTERFACES**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [3] - (*Gestion des Interfaces*), la liste des interfaces entre RTE et le Client ainsi que le processus de gestion associé.]

#### **MODALITES DE REPORTING VIS-A-VIS DU CLIENT**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [5] - (*Organisation des travaux du projet*), les modalités de suivi d'avancement et de partage de RTE vers le Client, en accord avec l'Annexe [2.2].

#### **MAITRISE DE LA QUALITE**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution de travaux sur le site du Client*), les grands principes de la politique qualité de RTE et leur application au projet. A ce titre, elle présente, de façon synthétique, le plan de management de la qualité du projet.

#### **HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT (HSE)**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [7] - (*Obligations de RTE durant l'exécution de travaux sur le site client*), les règles de RTE en matière HSE, en mettant tout particulièrement en avant la question de la sécurité (les aspects environnementaux étant traités en partie Concertation du PEP). Le plan de sécurité

spécifique à chaque projet est également abordé. Y figure également les règles spécifiques en matière HSE au Point de Livraison dans un paragraphe ad hoc.

#### **CONCERTATION, AUTORISATIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [3] - (Gestion des Interfaces) et à l'Annexe [5] - (Organisation des travaux du projet), la politique environnementale de RTE, sa déclinaison dans les projets et notamment la mise en œuvre des mesures d'évitement-réduction-compensation (mesures ERC) des projets dans le cadre des chantiers. La question de la gestion des autorisations est également abordée ici : respect des engagements, coordination entre RTE et le Client pour d'éventuelles mesures communes « programme », etc.

Le sujet de la concertation et des relations avec les tiers est abordé de manière spécifique au projet en sériant notamment les interactions pouvant exister entre RTE et le Client à ce sujet : parties prenantes rencontrées ensemble, sujets communs entre RTE et le Client, etc.).

#### **RESSOURCES HUMAINES, LOCALISATION, LOGISTIQUE OPERATIONNELLE**

Cette partie décrit notamment les ressources identifiées pour la réalisation des Travaux de Raccordement et leur organisation d'un point de vue logistique. Cette partie contient également une mise en parallèle de l'organisation du Client sur la partie logistique / organisation opérationnelle conformément à l'Annexe [3] - (Gestion des Interfaces) et à l'Annexe [5] - (Organisation des travaux du projet), qui doit permettre de faciliter la coordination opérationnelle entre les équipes de RTE et du Client sur site.

#### **GESTION DE CRISE**

Cette partie décrit les grands principes de gestion de crise à RTE (événements, procédures de réponse, permanences éventuelles etc.). Cette partie contient également une mise en parallèle de l'organisation du Client permettant d'identifier des principes communs de réaction en cas de besoin.

#### **COMMUNICATION**

Cette partie décrit les grands axes de la politique de communication de RTE sur ses projets : modalités de communication, médias cibles, porte-paroles.

#### **GESTION DOCUMENTAIRE**

Cette partie décrit, conformément à l'Annexe [5] - (Organisation des travaux du projet), les principes de gestion documentaire mis en place par RTE pour les échanges techniques et le suivi des livrables des Prestataires de RTE, en lien avec la politique qualité présentée en partie Qualité du PEP. Ceci afin de garantir une maîtrise complète de la production des livrables à enjeux pour le projet.

### **Annexe [4.3] PROCEDURE RTE DE REDUCTION DU RISQUE UXO**

La présente annexe détaille les modalités de mise en œuvre de la réserve liée à la « découverte ou explosion de munition non-explosées (en anglais : UXO) » listée à l'Article 3-5 des Conditions Particulières de réalisation et de financement de la Convention de Raccordement.

#### **Annexe [4.4] PROCEDURE RTE DE REDUCTION DU RISQUE SOL**

La présente annexe détaille les modalités de mise en œuvre de la réserve liée à l'« aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative à la nature ou à l'encombrement du sol et du sous-sol qui conduirait à revoir le dimensionnement, le tracé, les modes opératoires ou le rythme d'avancement des Travaux de Raccordement » définie à l'Article 3-5 des Conditions Particulières de réalisation et de financement de la Convention de Raccordement.

#### **Annexe [4.5] GESTION DE L'ALEA METEOROLOGIQUE EN MER**

La présente annexe détaille les modalités de mise en œuvre de la réserve liée à l'« aléa météorologique et océanographique en mer » définie à l'Article 3-5 des Conditions Particulières de réalisation et de financement de la Convention de Raccordement.

## ANNEXE [5] - ORGANISATION DES TRAVAUX DU PROJET

### Annexe [5.1] MODALITÉS GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET SUIVI DU PROJET DURANT L'EXÉCUTION

Cette partie décrit les modalités générales d'organisation de RTE en phase travaux, et d'identifier en fonction des sujets les acteurs chez RTE et le Client en phase travaux.

#### [5.1.1] Organisation de RTE

##### [5.1.1.1] Organisation du projet de Raccordement

Cette partie décrit les principes d'organisation du projet de Raccordement.


**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation du projet.]**

Par exemple :

*L'organisation de l'équipe projet est la suivante :*

- *L'équipe projet est placée sous la responsabilité d'un pilote de raccordement qui est secondé par un adjoint en la personne du chef de lot liaison sous-marine.*
- *Le projet est découpé en lots techniques (cf. Annexe [4.1]), chaque lot est placé sous le pilotage d'un chef de lot, manager de projet spécialiste du domaine technique en question. L'équipe de chaque lot comprend des rôles d'appui en termes d'études de détail (chargés d'études), de relation opérationnelles avec les prestataires en charge des travaux (assistants de projets) et de contrôle travaux (assistants de contrôle).*
- *L'équipe du raccordement est dotée d'appui transverses en termes de gestion contractuelle (contract-manager), relations avec les tiers / Permitting (chargé de concertation) et gestion des plannings et des budgets (PMO).*
- *Les missions de coordination sécurité seront assurées par un coordonnateur SPS dédié conformément aux obligations réglementaires.*

*Cette organisation se retrouve dans l'organigramme ci-dessous :*

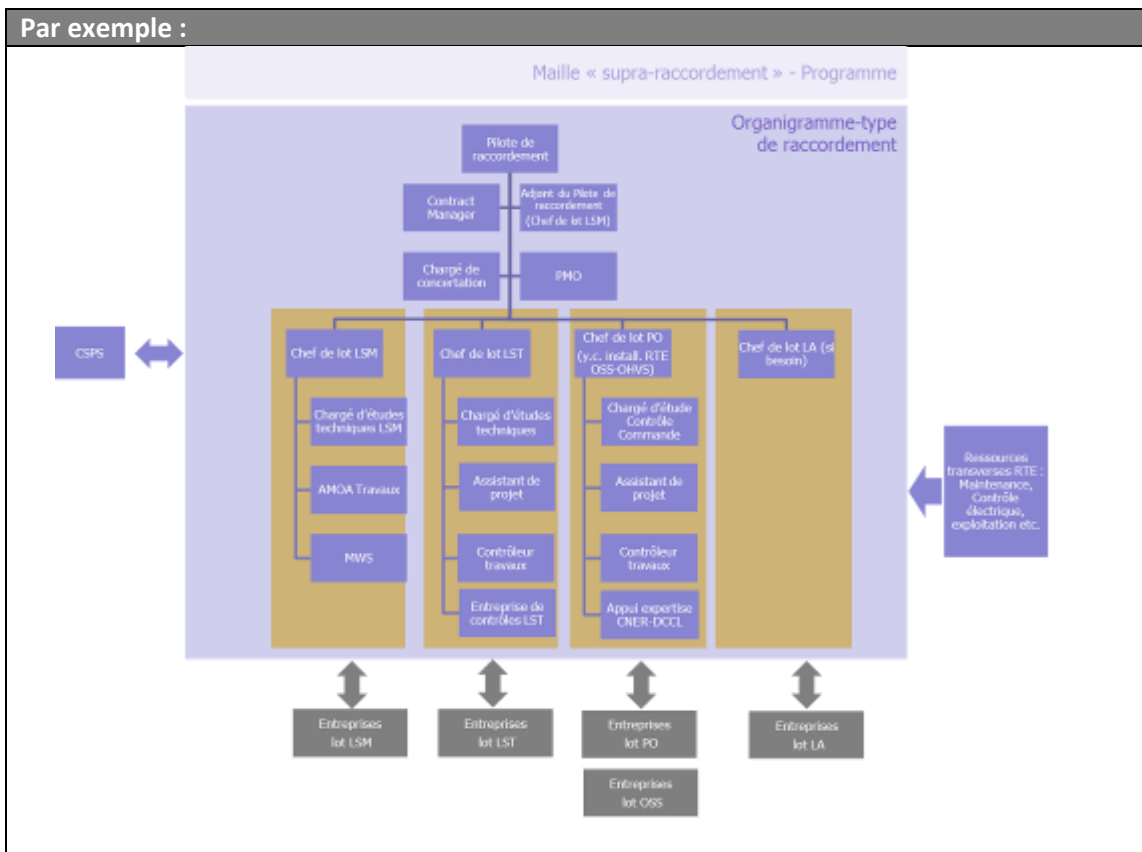

[5.1.1.2] Acteurs du projet de Raccordement

Les acteurs missionnés par RTE pour la réalisation du Raccordement, objet de la présente Convention de Raccordement, sont les suivants. **[A compléter selon les spécificités du projet.]**

Rôle	Nom
<b>Transverse</b>	
Pilote de raccordement	
<b>LSM</b>	
Chef de lot LSM	
<b>LST</b>	
Chef de lot LST	
<b>Poste</b>	
Chef de lot Poste	

## [5.1.2] Organisation du Client

### [5.1.2.1] Organisation du projet d'Installation

Cette partie décrit les principes d'organisation du projet d'Installation.

**[A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation de l'Installation.]**

Par exemple :
<i>Idem RTE : principes d'organisation, puis organigramme.</i>

### [5.1.2.2] Acteurs du projet d'Installation

Les acteurs missionnés par le Client pour la réalisation de l'Installation, objet de la présente Convention de Raccordement, sont les suivants. **[A compléter selon les spécificités du projet.]**

Rôle	Nom
<b>Transverse</b>	
Directeur de projet	
Responsable ingénierie	
Responsable électrique	
Responsable interface et coordination	

## [5.1.3] Principes communs d'organisation des travaux

### [5.1.3.1] Principes communs d'organisation des travaux

Les principes communs d'organisation sont définis dans le document ..... qui définit notamment les principes communs :

- De communication,



- De correspondance,
- D'organisation de réunions,
- D'échanges de reporting.

**[A compléter selon les spécificités du projet.]**

#### [5.1.3.2] Interlocuteurs respectifs

Responsabilité	Interlocuteur(s) RTE	Interlocuteur(s) Client
Relation contractuelle RTE – Client à l'échelle d'un projet de raccordement		
Interfaces techniques / coordination opérationnelle chantier		
Relations avec les élus, l'administration et les tiers		

### Annexe [5.2] MODALITÉS D'ORGANISATION DES TRAVAUX EN MER

Cette partie présente de façon plus détaillée l'organisation de RTE pour les opérations en mer et notamment les rôles et responsabilité des différents intervenants.

#### [5.2.1] RTE et son représentant

Cette partie décrit les principes d'organisation de RTE et de son représentant durant les travaux en mer.

**[A compléter selon les spécificités du projet]**

Par exemple :
<p><i>Les travaux en mer sont effectués sous le contrôle de représentants client à bord des navires câblés. Missionnés par RTE avec l'appui de l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage de RTE (AMOA de RTE), ils veillent au respect des engagements contractuels du câblé et notamment au respect des spécifications techniques de RTE. Les représentants client sont en charge de commenter et valider les rapports journaliers d'avancement rédigés par le câblé. Conformément aux termes du contrat câblé, en cas d'instruction contradictoire de la part de RTE et de son représentant client, c'est l'instruction de RTE qui prévaut. Dans tous les cas, toute instruction du capitaine du navire pour motif de sécurité des biens ou des personnes, prévaut sur toute autre instruction. Le représentant client à bord des navires assure également un lien permanent avec le coordonnateur SPS à terre.</i></p>

#### [5.2.2] Le câblé

Cette partie décrit les principes d'organisation du câblé durant les travaux en mer.

**[A compléter selon les spécificités du projet]**

**Par exemple :**

*Préalablement aux travaux en mer, le câblier doit obtenir les certificats du MWS pour chacun des navires proposés.*

*Le câblier réalise les travaux en mer dans le respect de ses obligations contractuelles d'information et de reporting, notamment l'émission de rapports journaliers d'avancement. Le câblier accueille à son bord les représentants client et le MWS auxquels il donne accès à l'ensemble des informations nécessaire à la bonne exécution de leur mission de contrôle.*

**[5.2.3] Les représentants des intérêts des compagnies d'assurance**

**A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation des travaux en mer de RTE. Par exemple :**

*Les travaux en mer sont également effectués sous le contrôle d'un représentant des intérêts de la compagnie d'assurance, missionné par RTE (MWS) qui veille à l'intégrité des biens et des personnes durant les travaux. Le MWS est en charge de vérifier les certificats des navires avant leur mobilisation. Le câblier doit se conformer aux instructions du MWS.*

*Idem côté Client.*

**[5.2.4] Les navires « chiens de garde »**

**A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation des travaux en mer de RTE. Par exemple :**

*Les travaux en mer sont effectués sous la vigilance de navires chiens de garde comme convenu notamment dans les commissions nautiques locales.*

**[5.2.5] Le Client et son coordonnateur des activités en mer**

**A compléter selon les spécificités du projet pour détailler les principes d'organisation des travaux en mer de RTE. Par exemple :**

*Dans le périmètre du Client, l'organisation en mer est également soumise à la coordination marine mise en place par le Client selon l'annexe [3] (Gestion des interfaces).*

### Annexe [5.3] DOCUMENTATION ET COMMUNICATION ENTRE LE CLIENT ET RTE DURANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ET D'INSTALLATION

Les documents d'étude et d'exécution émis par le Client ou RTE pour examen, revue ou commentaire sont listés dans des registres documentaires (en anglais : Master Document Register) établis par chacune des Parties ci-après.

Les registres documentaires listent l'ensemble des livrables contractuels définis pour chacune des Parties dans la Convention de Raccordement. Ils ne comprennent pas en revanche les rapports mensuels d'avancement, les demandes de modifications, les questions techniques ni les fiches de non-conformité. Ces aspects sont traités dans l'Annexe [7.3].

Il sera notamment précisé dans cette section :

- l'identification des documents (nom, référence, version, etc.)
- le type de document (compte-rendu, rapport, plan, etc.),
- 
- Les délais conformément à la convention de raccordement
- Les formats/modèles que devront prendre ces documents.

**[à compléter pour chaque projet, en cohérence avec l'Annexe 7.3 et en évitant les doublons]**

#### [5.3.1] Documentation du projet émise par RTE

Le registre documentaire ci-après liste la documentation du projet que RTE doit émettre durant la réalisation des Travaux de Raccordement. **[à compléter pour chaque projet]**

Nom du document	Version	Nature / Etat	Doc d'interface ? (oui/non)	Revue projet ?		Revue MWS ?		Date démarrage	Date soumission prévue	Date soumission réelle
				Validation, avis, non	Résultat	Validation, avis, non	Résultat			

#### [5.3.2] Documentation du projet émise par le Client

Le registre documentaire ci-après liste la documentation du projet que le Client doit émettre durant la réalisation des Travaux de l'Installation. **[à compléter pour chaque projet]**

Nom du document	Version	Nature / Etat	Doc d'interface ? (oui/non)	Revue projet ?		Revue MWS ?		Date démarrage	Date soumission prévue	Date soumission réelle
				Validation, avis, non	Résultat	Validation, avis, non	Résultat			

## ANNEXE [6] - ACCES AU SITE DE RTE

Lorsque, pour les besoins des Travaux de l'Installation, le Client doit accéder au site de RTE, il en informe RTE en respectant un délai de prévenance d'au moins dix (10) jours, sauf situation d'urgence. Le Client respecte les consignes de sécurité prises par RTE et se conforme aux obligations définies à la présente Annexe. Le Client ne bénéficie en aucun cas d'un accès libre ni exclusif au site de RTE.

### Annexe [6.1] GÉNÉRALITÉS

Les Clients ne sont pas autorisés à accéder seuls aux postes de RTE. Le Client doit systématiquement être accompagné par un représentant de RTE habilité.

Il faut que le Client dispose des Equipements de Protection Individuelle (EPI) (casque et chaussures de sécurité).

RTE se charge de transmettre les demandes aux personnes compétentes en vue de délivrer les autorisations d'accès, notamment au coordonnateur SPS et au chargé d'exploitation le cas échéant.

### Annexe [6.2] ACCÈS AU POSTE RTE

#### [6.2.1] Généralités

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [6.2.2] Autorisations d'accès

**[à compléter pour chaque projet]**

### Annexe [6.3] ACCÈS AU CHANTIER TERRESTRE DE RTE

#### [6.3.1] Généralités

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [6.3.2] Autorisation d'accès

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [6.3.3] Sécurité sur le site de RTE

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [6.3.4] Equipements / infrastructures

**[à compléter pour chaque projet]**

## **Annexe [6.4] ACCÈS AU CHANTIER MARITIME DE RTE**

### **[6.4.1] Généralités**

***[à compléter pour chaque projet]***

### **[6.4.2] Autorisation d'accès**

***[à compléter pour chaque projet]***

### **[6.4.3] Sécurité sur le site de RTE**

***[à compléter pour chaque projet]***

## **ANNEXE [6.5] ACCÈS AU CHANTIER RTE SUR LA PLATE-FORME EN MER**

### **[6-5-1] Généralités**

***[à compléter pour chaque projet]***

### **[6-5-2] Autorisation d'accès**

***[à compléter pour chaque projet]***

## ANNEXE [7] - OBLIGATIONS DE RTE DURANT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT SUR LE SITE DU CLIENT

### Annexe [7.1] OBLIGATION DE RTE POUR ACCÉDER AU SITE CLIENT

**[à compléter pour chaque projet]**

### Annexe [7.2] REQUIS EN MATIÈRE D'HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT (HSE)

#### [7.2.1] Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité et environnement

La présente Annexe a pour objet de définir les principes généraux en matière d'hygiène, sécurité et environnement que le Client et RTE s'engagent à suivre durant les Travaux de l'Installation et les Travaux de Raccordement.

#### [7.2.1.1] Règlementation applicable durant les Travaux de l'Installation et les Travaux de Raccordement

Le Client et RTE s'engagent à respecter et faire respecter aux Prestataires du Client et aux Prestataires de RTE la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, sécurité et environnement ainsi que la documentation réglementaire applicable (Plan Général de Coordination (PGC), Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), Plan de prévention, etc.). **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.2] Analyse des risques

Des analyses de risques Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) seront conduites pour toutes les tâches ayant trait à des travaux de fabrication et d'opérations maritimes. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.3] Protection collective

Des mesures de protection collective seront mises en place par le Client et ses Prestataires et par RTE et ses Prestataires pour assurer la sécurité du personnel pendant toutes les phases des Travaux de l'Installation et des Travaux de Raccordement. Il sera donné priorité aux mesures de protections collectives sur les mesures de protection individuelles. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.4] Equipements de protection individuelle

Le Client, RTE et leurs Prestataires veilleront à ce que leur personnel soit équipé et utilise les équipements de protections individuelles adéquats à leur activité et à l'environnement. Chaque entreprise précisera l'affectation des équipements personnels destinés à prévenir contre les risques d'accidents. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.5] Formation du personnel

Le Client, RTE et leurs Prestataires veilleront à ce que leur personnel soit formé en matière d'hygiène, sécurité et environnement de manière adéquate vis-à-vis de leur activité et de leur environnement. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.6] Matières ou Substances dangereuses

Les matières et substances dangereuses devront faire l'objet d'une attention particulière dans leur stockage et traitement. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.7] Drogues et alcool

Le Client, RTE et leurs Prestataires s'assureront de l'interdiction d'introduction et consommation de drogues et alcool sur tout chantier du projet. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.1.8] UXO

**[à compléter pour chaque projet]**

### [7.2.2] Requis spécifiques du Client en matière d'hygiène, sécurité et environnement

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.2.1] Périmètre d'application des règles spécifiques du Client en matière d'hygiène, sécurité et environnement

Les règles spécifiques au projet du Client en matière d'hygiène, sécurité et environnement s'appliquent aux Travaux de Raccordement pour la partie concernant les travaux à l'intérieur du site du Client ainsi qu'aux cas spécifiques, le cas échéant, de « l'onshore telecom shelter » et des règles de consignation liées à la sécurité électrique. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.2.2.2] Requis en matière de gestion des déchets

**[à compléter pour chaque projet]**

### **Annexe [7.3] REQUIS EN MATIÈRE DE QUALITÉ**

La présente Annexe a pour objet de définir les requis qualité des Travaux de Raccordement pour la partie concernant les travaux à l'intérieur du site du Client ; ainsi que les requis relatifs à l'assurance qualité conformément aux termes de la Convention de Raccordement.

#### [7.3.1] Principes généraux en matière de qualité

RTE dispose, pour la gestion de ses projets, d'un système de management de la qualité. Un plan d'assurance qualité sera élaboré et transmis au Client par RTE. **[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.3.2] Communication et revue des documents techniques et d'exécution entre RTE et le Client

Les documents d'étude et d'exécution par le Client ou RTE listés à l'Annexe [5.3] sont transmis pour examen, revue et/ou commentaire comme prévu dans la Convention de Raccordement. Une liste et un processus de communication de ces documents seront définis entre le Client et RTE.

Le Client et RTE disposeront ou conviendront des délais pour communiquer leurs observations ou commentaires avec leurs statuts d'examen.

**[à compléter pour chaque projet]**

#### [7.3.3] Participation du Client aux opérations

Au démarrage de l'exécution des Travaux de Raccordement, ou à la demande du Client, le Client identifie les opérations sur les sites de fabrication, de stockage et d'installation auxquelles il souhaite participer en tant qu'observateur. Après accord de RTE, le Client sera invité par RTE à accéder à ces opérations.

#### [7.3.4] Communication, examen et gestion des modifications et déviations

Les modifications définies à l'Article 4-7 devront être enregistrées suivant un processus de gestion de la qualité défini à l'Annexe [7.3.1].

Les enregistrements liés aux modifications et déviations devront être communiqués par RTE au Client.



RTE et le Client détailleront et suivront les modifications durant la fabrication et les travaux : de raccordement, d'installation, de mise à disposition et de mise en service.

RTE communiquera avec le Client les analyses de causes ainsi que les plans d'actions correctives et préventives

Un processus de communication de ces modifications et déviations est définis entre le Client et RTE, dans les conditions de l'Article 7-5.

***[à compléter pour chaque projet]***

## ANNEXE [8] - MODELES DE CONTRATS DE MANDAT

### Annexe [8.1] MODÈLE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DÉLÉGATION

<b>CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE DELEGATION</b>
--

Entre les soussignés :

d'une part : RTE ...

Egalement désigné ci-après comme « le Mandant »

Représenté par ...

d'autre part : la société XX ...

Egalement désignée ci-après comme « le Mandataire »

Représenté par ...

Ci-après désignés ensemble comme « les Parties »

#### Préambule :

En \_\_\_\_\_, les zones de \_\_\_\_\_ ont été attribuées à \_\_\_\_\_.

Dans ce cadre, RTE est en charge de construire les Ouvrages de Raccordement à courant alternatif entre l'Installation de production à partir d'énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer et le Réseau Public de Transport d'électricité français (RPT). Ces Ouvrages de Raccordement se composent de liaisons à courant alternatif d'une tension de \_\_\_\_\_.

A l'issue de la consultation effectuée dans le cadre du Système de Qualification \_\_\_\_\_ publié au JOUE, la société YY (ci-après le « Câblier ») a été désignée par RTE pour réaliser les Ouvrages de Raccordement au RPT de l'Installation de production en mer de XX \_\_\_\_\_ (ci-après les « Travaux Câblier »). Un contrat de réalisation des Travaux Câblier (ci-après le « Contrat Câblier ») a été signé et notifié au Câblier le \_\_\_\_\_.

Pour l'exécution du Contrat Câblé et conformément à leurs accords pris aux termes de la Convention de Raccordement en cas de retard dans l'exécution des Travaux Câblé (Article 4.6 des Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), RTE et XX se sont mis d'accord pour que RTE confie à XX une partie des missions de maître d'ouvrage concernant l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblé, au nom et pour le compte de RTE (ci-après le « Dispositif de Délégation »), dans les conditions et limites précisées dans le cadre du présent contrat de mandat (ci-après désigné le « Mandat »).

Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions dont la première lettre est une lettre majuscule ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

### **Article 1 : OBJET DU MANDAT**

Le Mandat est conclu entre RTE et la société XX en charge de la réalisation et de l'exploitation de l'Installation de production en mer de [REDACTED].

Le Mandant délègue au Mandataire, qui l'accepte, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie des Travaux de Raccordement (chambre(s) d'atterrage comprise(s)) restant à réaliser au titre du Contrat Câblé à la date d'entrée en vigueur du Mandat, étant entendu que le Mandat ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblé.

Le Mandant confie au Mandataire, qui l'accepte, le soin d'accomplir les missions définies au Mandat, au nom et pour le compte du Mandant, dans les termes prévus par les articles 1984 et suivants du code civil.

Les travaux concernés par le Mandat sont les suivants :

[REDACTED]  
[REDACTED]

Une copie du Contrat Câblé (y compris toutes les spécifications techniques) à jour à la date de l'entrée en vigueur du Mandat est communiquée au Mandataire. Elle figure en annexe 1 [accompagnée de tous les contrats ou accords passés par le Mandant nécessaires à l'exécution de la mission du Mandataire]. Le Mandant adresse le Mandat au Câblé et l'informe du nom de ses interlocuteurs chez le Mandataire.

## **Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE**

Le Mandat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

Sans préjudice de l'application de l'article 11, le Mandat prend fin à l'une des cinq dates suivantes :

- soit à la signature du Certificat de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation, dans le cas où aucune réserve sur lesdits Travaux, n'est, dans les conditions prévues à l'article 6, émise ;
- soit à la signature par le Mandant du procès-verbal de levée des réserves émises sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation lors de la réception de ces derniers, dans les conditions prévues à l'article 6 ;
- soit à la date effective de résiliation du Contrat Câblier, dans les conditions prévues à l'article 7 ;
- Soit à la date de cessation de la Convention de Raccordement dans les conditions prévues par cette dernière ;
- Soit en cas de cessation du Contrat Câblier.

Néanmoins, il est précisé qu'en cas de fin du Mandat, les stipulations de l'article 5 relative à la gestion des litiges ainsi que les articles 4.3, 9, 12 et 13 survivent.

## **Article 3 : ETAT DES LIEUX**

Dans un délai de [●] jours suivant l'entrée en vigueur du Mandat, un état des lieux des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation est établi contradictoirement entre les Parties.

Cet état des lieux donne lieu à la signature par les Parties d'un procès-verbal, qui détaille:

- les ouvrages et équipements réalisés, fabriqués, en cours de fabrication ou d'acheminement ou posés et le planning de réalisation ;
- les réserves et réclamations émises par le Mandant dans le cadre du Contrat Câblier ainsi que la liste des litiges nés ou des dommages causés avant l'entrée en vigueur du Mandant ;
- pour information les autres contrats en vigueur en lien avec les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ;

- les paiements dus par le Mandant au Câblieur et le budget de réalisation des Travaux Câblieur faisant l'objet du Dispositif de Délégation ;
- le Coût Recalé (préciser les montants éventuellement alloués au marché de maîtrise d'oeuvre) ;
- les réserves déjà émises par le Mandataire auprès du Mandant sur les Travaux Câblieur faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

## **Article 4 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE**

### **1. OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DU MANDATAIRE**

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et limites du Mandat.

Le Mandataire met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener à bien sa mission et apporter à l'exécution de celui-ci toute sa diligence et ses meilleurs efforts.

Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du Dispositif de Délégation. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings mis à jour mensuellement *a minima* de l'exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Câblieur faisant l'objet du Dispositif de Délégation, notamment à chaque Événement Clé Majeur (tel que défini à l'Annexe 1 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »)). Le Mandataire, pour le Dispositif de Délégation, est en particulier tenu à l'égard du Mandant des mêmes obligations (et dans les mêmes délais) d'information, de suivi, de coordination et d'accès au site prévues au Chapitre 4 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), que celles de RTE à l'égard du Client lors de l'exécution du Contrat Câblieur.

Le Mandant et le Mandataire conviendront d'un plan de contrôle permettant au Mandant de s'assurer du respect de ses obligations par le Mandataire.

Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l'avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d'être présent s'il le souhaite.

Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Câblieur faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Cette personne est l'interlocuteur principal du Mandant et de l'ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Câblieur faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Si en cours d'exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement.

Le Mandataire informe le Mandant, dans les meilleurs délais:

- de tout événement ayant une incidence sur les Travaux de Raccordement ne faisant pas l'objet du Dispositif de Délégation ;
- de tout événement ayant une incidence sur les engagements du Mandant issus de la concertation (engagements notamment décrits dans l'étude d'impact, les arrêtés, ou les courriers et compte rendus que RTE aurait pu échanger avec des services administratifs ou avec des propriétaires ou exploitants...);
- de tout manquement, défaut, défaillance, non-conformité ou événement susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exécution ou la consistance des Travaux de Raccordement ;
- de tout événement lié à la sécurité des Travaux de Raccordement ou à l'environnement.

Le Mandataire tient le Mandant informé de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier aux conséquences de tels événements. A ce titre, le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou le Câblier.

Le Mandant peut demander à tout moment au Mandataire la communication de tous les documents et pièces concernés par la mission confiée au Mandataire, sans pouvoir abuser de ce droit. Le Mandant se réserve également le droit d'effectuer à tout moment les contrôles qu'il estime nécessaires sous réserve de prévenir le Mandataire dans un délai raisonnable et de ne pas abuser de ce droit. Le Mandataire devra donc laisser libre accès à tous les dossiers concernant la mission confiée ainsi qu'aux lieux d'exécution des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation, aux personnes désignées par le Mandant (notamment assistant à maîtrise d'ouvrage et coordonnateur SPS). Le Mandataire en conséquence s'assurera que le Câblier a connaissance des droits du Mandant et n'y mettra aucun obstacle.

Le Mandataire doit répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu'il assume.

Le Mandataire s'assure que le Câblier fait ses meilleurs efforts pour tenir compte des observations formulées par le Mandant au cours de l'exécution des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

Le Mandataire est en outre redevable d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du Mandant.

## **2. OBLIGATION D'EXECUTER LE CONTRAT CABLIER**

Pendant la durée du Mandat, le Mandataire est tenu d'exécuter le Contrat Câblier au nom et pour le compte du Mandant.

A ce titre, le Mandataire est tenu de respecter et de faire respecter le Contrat Câblé et notamment les exigences formulées par le Mandant dans le Cahier des Charges des Travaux Câblé sur les conditions de réalisation des travaux et sur la consistance technique des ouvrages à réaliser (notamment profondeur d'ensouillage, efforts et angles appliqués aux câbles pendant les phases de déroulage, design du génie civil de l'atterrage, etc.), ainsi que les dispositions prévues par le Mandant pour respecter les prescriptions émanant des autorisations administratives obtenues par le Mandant et pour protéger et sécuriser l'exploitation des Ouvrages de Raccordement dans des conditions optimales de disponibilité pendant la durée de vie des Ouvrages de Raccordement.

Le Mandataire procédera en particulier à tous les contrôles nécessaires conformément au Contrat Câblé et remettra au Mandant une copie des documents établis à l'occasion de ces contrôles qui seront notamment réalisés préalablement aux jalons de paiement prévus par le Contrat Câblé.

La mission confiée au Mandataire est limitée à l'exécution du Contrat Câblé. Le Mandataire ne peut donc faire aucun acte modifiant ou ayant pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties au Contrat Câblé, quelle que soit la modification, sans l'accord écrit préalable du Mandant, sauf stipulations particulières du présent Mandat.

Le Mandataire doit en particulier solliciter l'accord écrit du Mandant avant toute modification du Cahier des Charges des Travaux Câblé.

Néanmoins, si le Mandataire doit exécuter le Contrat Câblé dans toutes ses dispositions (sauf autrement stipulé par le présent Mandat), il ne peut néanmoins engager au nom et pour le compte du Mandant aucune dépense d'un montant supérieur à [REDACTED], même si elle est stipulée par le Contrat Câblé sans l'accord écrit du Mandant.

### **3. RESPONSABILITE DU MANDATAIRE – ASSURANCE**

Le Mandataire est responsable à l'égard du Mandant et des tiers dans les conditions du droit commun.

La responsabilité du Mandataire ne pourra excéder 10 % du montant des Travaux Câblé au titre du Contrat Câblé restant à réaliser.

Le Mandataire doit être titulaire d'une police d'assurance couvrant tous les aspects de sa responsabilité civile professionnelle pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées couvrant les préjudices, coûts ou dépenses du Mandant du fait de la responsabilité du Mandataire pour un montant minimum de [REDACTED], ce dont il justifiera auprès du Mandant par la fourniture d'attestation de son ou ses assureurs.

## **Article 5 : OBLIGATIONS DU MANDANT**

Le Mandant s'engage à coopérer avec le Mandataire en vue de lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre du Mandat.

Le Mandant est tenu du paiement des factures émises par le Câblieur au titre du Contrat Câblieur. Ce paiement est fait à la demande du Mandataire, dans les conditions prévues au Contrat Câblieur et notamment conformément à l'échéancier de paiement, après que le Mandataire a accepté les livrables correspondants aux jalons de paiement.

Le Mandant est tenu :

- de mettre le Mandataire en mesure d'exécuter les engagements contractés à l'égard du Câblieur;
- d'exécuter les engagements contractés par le Mandataire à l'égard du Câblieur, si ceux-ci sont conformes aux pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Mandat.

Le Mandant ne peut être tenu d'autres obligations que s'il y a préalablement consenti par écrit.

Le Mandant assure la gestion des éventuels litiges avec le Câblieur et dommages nés avant l'entrée en vigueur du Mandat.

Les éventuels litiges avec le Câblieur nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat, sont gérés par le Mandataire après qu'il a exposé le litige au Mandant et les moyens mis en œuvre pour y remédier. Toute procédure judiciaire engagée à l'encontre du Câblieur nécessitera l'accord préalable écrit du Mandant, qui ne pourra s'y opposer que pour de justes motifs exprimés par écrit. Le Mandataire devra se défendre en cas d'action engagée par le Câblieur, en concertation avec le Mandant, celui-ci étant cependant en droit d'intervenir aux côtés du Mandataire dans la procédure. Aucune transaction avec le Câblieur ne pourra être conclue sans l'accord préalable écrit du Mandant.

S'agissant des litiges nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat qui ne seraient pas résolus à la date de fin du Mandat, le Mandataire devra apporter son appui au Mandant après la fin du Mandat et jusqu'à la résolution desdits litiges.

Le Mandant reste responsable des démarches administratives et relations avec les tiers. Le Mandataire est tenu de transmettre par écrit sans retard au Mandant les nouvelles demandes de démarches administratives qui seraient nécessaires. Le Mandant fait ses meilleurs efforts pour obtenir dans les meilleurs délais les autorisations mais il n'est pas tenu pour responsable de retards ne lui étant pas imputables. Réciproquement, le Mandataire est tenu de mettre en œuvre toute nouvelle demande qui



serait notifiée au Mandant, dans le cadre des processus d'autorisations administratives et de concertation avec les tiers.

**[A compléter pour la partie coordination de la sécurité sur le chantier]**

Le Mandant peut désigner un maître d'œuvre externe soit de sa propre initiative, soit à la demande du Mandataire. Le maître d'œuvre pourrait être le Mandataire lui-même s'il le souhaite.

Le maître d'œuvre peut être chargé notamment des prestations suivantes :

- Prestation de conception ;
- direction, surveillance et coordination des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ;
- suivi et contrôle des essais et inspections ;
- appui pour la réalisation de l'attestation de fin d'achèvement de travaux et pilotage des actions pour la levée des réserves;
- assistance lors de la réception.

## **Article 6 : PROCEDURE DE RECEPTION**

### **1. DEBUT DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION**

Les Parties conviennent que le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. RTE, en tant que maître d'ouvrage, pourra désigner un maître d'œuvre externe soit de sa propre initiative, soit à la demande du Client.

Il est entendu que le Mandataire n'est ni maître d'œuvre, ni constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

La procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation se déroule selon les étapes décrites ci-après et peut être conduite, si le Contrat Câblier le permet, soit pour chaque Liaison, soit pour l'ensemble des Travaux Câblier, au choix du Mandataire.

Le Mandataire informe le Mandant de la date de commencement des opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ainsi que la date à laquelle il sera procédé à l'inspection préliminaire, au plus tard [●] jours avant leur démarrage.

Le Mandataire transmet au Mandant, ainsi que, le cas échéant, au maître d'œuvre, tous les échanges préalables à la réception entre le Mandataire et le Câblier (courriers, dossiers, ...) tels que prévus par le Contrat Câblier au plus tard [●] jours avant l'inspection préliminaire, et notamment :

- la demande du Câblier de procéder aux opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation et du Dossier Conforme à Exécution « Minutes » ;
- les contrôles et enregistrements qualité (PV) réalisés par le Mandataire lors du suivi des travaux.

## 2. INSPECTION PRELIMINAIRE

Le Mandataire et le Mandant procèdent, en présence, le cas échéant, du maître d'œuvre et éventuellement du conseiller technique des créanciers financiers du Mandataire, à une inspection préliminaire pour examiner contradictoirement l'état des Travaux Câblier et de la documentation faisant l'objet du Dispositif de Délégation et leur conformité aux stipulations du Contrat Câblier.

A l'issue de cette inspection préliminaire, le Mandataire transmet au Mandant, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, sous [●] jours, tout document ou information complémentaire dont il dispose relatif aux Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

Dans le délai de [quinze (15) Jours] à compter de l'inspection préliminaire, le Mandant peut présenter au Mandataire, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, ses observations, notamment quant à d'éventuelles actions correctives.

A l'issue du délai de [quinze (15) Jours] mentionné à l'alinéa qui précède :

- si un maître d'œuvre n'a pas été désigné, le Mandataire établit un état récapitulatif des observations du Mandant et de ses propres observations, énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements et désordres qui devront être corrigés par le Câblier, ainsi que les délais pour y remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au Câblier.

- si un maître d'œuvre a été désigné, ce dernier établit un état récapitulatif des observations du Mandant et du Mandataire, énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements et désordres qui devront être corrigés par le Câblier, ainsi que les délais pour y remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au Câblier.

### 3. INSPECTION FINALE ET ESSAIS-SYSTEME DU MANDAN

Lorsqu'il estime que les non conformités, manquements ou désordres ont été levés, le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, informe le Mandant de la date d'inspection finale et transmet au Mandant le Dossier Conforme à Exécution Définitif, au plus tard [●] jours avant cette date.

L'inspection finale devra constater la résolution des non conformités, manquements ou désordres constatés lors de l'Inspection préliminaire, faute de quoi la procédure de réception ne pourra être poursuivie.

Le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, établira une attestation d'achèvement de travaux qui permettra au Mandant de planifier les essais électriques système.

Il est entendu que seul le Mandant peut réaliser les essais-système, à l'exclusion du Mandataire. Au plus tard [●] jours après les essais-système, le Mandant adresse ses observations au Mandataire, et, le cas échéant, au maître d'œuvre sur la conformité des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation et du Dossier Conforme à Exécution Définitif.

Avec l'accord du Mandant, le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, communique au Câblier le procès-verbal d'inspection finale des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Ce procès-verbal fait notamment état des observations du Mandant.

### 4. RECEPTION

Le Mandataire présente au Mandant, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, une liste de ses Observations Mineures d'une part et ses Observations Majeures d'autre part, notamment quant aux non-conformités, manquements, désordres dont il estime qu'ils doivent être corrigés par le Câblier aux fins de permettre la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation. Il est entendu que la réception par le Mandant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation ne peut être ni proposée, le cas échéant, par le maître d'œuvre, ni en tout état de cause décidée par le Mandant, si le Mandataire maintient des Observations Majeures relatives aux Travaux Câblier.

Le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Délégation.

Sur la base notamment des observations du Mandataire, le Mandant :

- refuse la réception des travaux réalisés dans le cadre du Contrat Câblier ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du Contrat Câblier sans réserve ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du Contrat Câblier avec réserves.

Dans les deux derniers cas, le certificat de réception est signé par le Mandant et contresigné par le Mandataire, et transmis au maître d'œuvre s'il en a été désigné un.

Si le certificat de réception mentionne l'existence de réserves, le certificat précise dans quel délai elles doivent être levées par le Câblier.

Dans le cas où le Mandant a formulé des réserves à l'issue de la procédure de réception, le Mandataire transmet au Mandant le plan d'action qui lui a été, le cas échéant par l'intermédiaire du maître d'œuvre, adressé par le Câblier.

Le Mandataire fait toute diligence auprès du Câblier, ou, le cas échéant, auprès du maître d'œuvre, pour permettre la levée des réserves dans le délai prévu dans le certificat de réception.

A défaut de réalisation par le Câblier des corrections nécessaires à la levée des réserves dans ce délai, le Mandataire peut, lorsque le Contrat Câblier le prévoit, proposer au Mandant de réaliser ou faire réaliser les corrections nécessaires à la levée des réserves aux frais et risques du Câblier. Le Mandant doit donner son accord exprès préalable écrit au Mandataire sur ce principe ainsi que sur l'identité du tiers choisi, le cas échéant par le maître d'œuvre, pour la réalisation des corrections nécessaires à la levée des réserves.

A l'issue des travaux de correction, le Mandataire, avec le cas échéant, l'appui du maître d'œuvre, constate la bonne réalisation de ces corrections et propose au Mandant de procéder à la levée des réserves. Après avoir pris connaissance des observations du Mandataire, le Mandant, s'il constate également la bonne réalisation de ces corrections, signe le procès-verbal de levée des réserves établi contradictoirement avec le Câblier. Ce procès-verbal est contresigné par le Mandataire, qui indique le cas échéant ses observations. Il est transmis sans délai au Câblier, et, le cas échéant, au maître d'œuvre.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 « Entrée en vigueur – Durée », la signature du procès-verbal de levée des réserves vaut achèvement de la mission du Mandataire au titre du Dispositif de Délégation pour la Liaison concernée ou l'ensemble des Travaux Câblier, selon le cas.

## **Article 7 : RESILIATION DU CONTRAT CABLIER PAR LE MANDATAIRE**

Conformément à l'Article 4.6 des Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », le Mandataire a la possibilité de demander au Mandant de résilier tout ou partie du Contrat Câblier dans le cadre du Dispositif de Délégation. Dans les meilleurs délais, le Mandant Notifie alors au Câblier la résiliation du Contrat Câblier. Dans ce cas le Contrat de Mandat prendra fin, en tout ou partie, à l'issue du processus de Résiliation.

## **Article 8 : FRAIS – REMUNERATION**

Il est convenu entre les Parties que le Mandat confié au Mandataire ne donnera lieu à aucune rémunération.

## **Article 9 : CONFIDENTIALITE**

Les Parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de quelque nature que ce soit, et notamment celles entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, et sur quelque support que ce soit, transmises par l'une des Parties à l'autre, à l'occasion de l'exécution du Mandat, réserve étant cependant faite des informations à l'égard desquelles la Partie qui les reçoit peut apporter la preuve :

- qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;
- ou qu'elles étaient, à la date de signature du Mandat ou ultérieurement, tombées, dans le domaine public ;
- ou qu'elles lui ont été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé d'engagement de confidentialité à leur égard.

Chacune des Parties s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité et s'interdit de divulguer, à toute personne physique ou morale, soit directement, soit indirectement, les informations confidentielles dont elle a eu connaissance dans le cadre du Mandat et/ou de les reproduire et/ou de les utiliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, à d'autres fins que l'exécution du Mandat.

Chacune des Parties s'engage à ne transmettre les informations confidentielles reçues qu'aux seuls membres de son personnel, ou de ses sous-traitants, chargés de participer à l'exécution du Mandat, qui auront été informés de la nature confidentielle de ces informations.

La présente clause ne s'applique pas au Câblage qui se verra transmettre par le Mandant une copie du Mandat et qui devra garder confidentiel le contenu du Mandat.

Les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent article survivront à l'expiration du Mandat pendant une période de cinq (5) ans.

#### **Article 10 : CESSIION – MODIFICATION DU MANDAT**

Le Mandat ne pourra être cédé par le Mandataire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite du Mandant.

Toute modification des termes du Mandat doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les Parties.

#### **Article 11 : RESILIATION – REVOCATION – CESSATION ANTICIPEE**

Chacune des Parties pourra, en cas d'inexécution grave par l'autre Partie, mettre fin au Mandat de façon anticipée si après la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, la Partie fautive ne remédie pas à l'inexécution dans le délai fixé dans la mise en demeure, qui ne saurait être inférieur à 1 mois.

[Le cas échéant, en fonction des besoins du Mandataire pour le financement : Préalablement à toute résiliation du Mandat par le Mandant, le Mandant adressera, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Mandataire, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au non-respect de ses obligations par le Mandataire, soit (ii) de proposer au Mandant, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Mandataire au titre du Mandat.

Le Mandant ne pourra résilier le Mandat que si, au terme du délai indiqué dans la mise en demeure, (i) le Mandataire n'a pas remédié au non-respect de ses obligations, et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au non-respect de ses obligations par le Mandataire ni proposé une entité substituée, ou si le Mandant a refusé, de façon motivée, la substitution proposée.]

La Partie qui met fin au Mandat en informe immédiatement le Câblé ainsi que toute autre personne concernée.

#### **Article 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Le présent Mandat ne crée aucun transfert de droits en matière de propriété intellectuelle entre les Parties.

**Article 13 : LOI APPLICABLE – LITIGES**

Le Mandat est soumis au droit français, notamment aux dispositions du code civil relatives au mandat.

En cas de différend notamment relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation ou la cessation du Mandat, il sera fait application de l'article 8.9 des Conditions Générales.

Fait à                     , en deux exemplaires

Le Mandat

Le Mandataire

Annexe 1 : Contrat Câblé

Annexe 2 : Calendrier de réalisation des Travaux et suivi du projet

[A compléter]

**Annexe [8.2]      MODÈLE DE CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE  
DU DISPOSITIF DE RÉSILIATION**

<b>CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION</b>
---

Entre les soussignés :

d'une part : RTE ...

Egalement désigné ci-après comme « le Mandant »  
Représenté par ...

d'autre part : la société XX ...

Egalement désignée ci-après comme « le Mandataire »  
Représenté par ...

Ci-après désignés ensemble comme « les Parties »

**Préambule :**

En \_\_\_\_\_, les zones de \_\_\_\_\_ ont été attribuées à \_\_\_\_\_.

Dans ce cadre, RTE est en charge de construire les Ouvrages de Raccordement à courant alternatif entre l'Installation de production à partir d'énergie renouvelable dont le Point de Livraison est situé en mer et le Réseau Public de Transport d'électricité français (RPT). Ces Ouvrages de Raccordement se composent de liaisons à courant alternatif d'une tension de \_\_\_\_\_.

A l'issue de la consultation effectuée dans le cadre du Système de Qualification \_\_\_\_\_ publié au JOUE, la société YY (ci-après le « Câblier ») a été désignée par RTE pour réaliser les Ouvrages de Raccordement au RPT de l'Installation de production en mer de XX \_\_\_\_\_ (ci-après les « Travaux Câblier »). Un contrat de réalisation des Travaux Câblier (ci-après le « Contrat Câblier ») a été signé et notifié à un Câblier le \_\_\_\_\_.

Conformément à leurs accords pris aux termes de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ») en cas de retard dans l'exécution des Travaux Câblier (Article 4.6 des Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), XX a demandé à RTE de résilier le Contrat Câblier et RTE doit en



conséquence confier à **XX** une partie des missions de maître d'ouvrage concernant l'exécution de tout ou partie des Travaux Câblier, au nom et pour le compte de RTE (ci-après le « Dispositif de Résiliation ») et notamment de conclure un (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câbler(s) avec un (ou plusieurs) Nouveau(x) Câblier(s), dans les conditions et limites précisées dans le cadre du présent contrat de mandat (ci-après désigné le « Mandat »).

Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions dont la première lettre est une lettre majuscule ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ».

### **Article 1 : OBJET DU MANDAT**

Le Mandat est conclu entre RTE et la société **XX** en charge de la réalisation et de l'exploitation de l'Installation de production en mer de **XXXXXX**.

Le Mandant délègue au Mandataire, qui l'accepte, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie des Travaux de Raccordement (chambre(s) d'atterrage comprise(s)) restant à réaliser à la date d'entrée en vigueur du Mandat, étant entendu que le Mandat ne saurait porter uniquement sur la partie terrestre des Travaux Câblier.

Le Mandant confie au Mandataire, qui l'accepte, le soin d'accomplir les missions définies au Mandat, au nom et pour le compte du Mandant, dans les termes prévus par les articles 1984 et suivants du code civil.

Une copie à jour à la date de l'entrée en vigueur du Mandat de tous les contrats ou accords passés par le Mandant nécessaires à l'exécution de la mission du Mandataire est communiquée au Mandataire.

Le Mandataire informera le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) de l'existence du Mandat et pourra leur en adresser une copie si nécessaire.

### **Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE**

Le Mandat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

Sans préjudice de l'application de l'article 9, le Mandat prend fin à l'une des cinq dates suivantes :

- soit à la signature du Certificat de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, dans le cas où aucune réserve sur lesdits Travaux, n'est, dans les conditions prévues à l'article 5, émise ;
- soit à la signature par le Mandant du procès-verbal de levée des réserves émises sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation lors de la réception de ces derniers, dans les conditions prévues à l'article 5 ;
- Soit à la date de cessation de la Convention de Raccordement dans les conditions prévues par cette dernière ;
- Soit en cas de cessation du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

Néanmoins, il est précisé que dans ces cas, les stipulations de l'article 4 relative à la gestion des litiges ainsi que les articles 3.3.e, 7, 10 et 11 survivent.

### **Article 3 : DROITS ET OBLIGATION DU MANDATAIRE**

#### **1. MISSIONS DU MANDATAIRE**

Le Mandataire assure, au nom et pour le compte du Mandant, la conduite et la réalisation de tout ou partie des Travaux Câblier restant à réaliser à la date effective de résiliation du Contrat Câblier, en concluant un ou des Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) avec un (ou plusieurs) Nouveau(x) Câblier(s) ou entreprises, conformément aux règles de l'art, à la réglementation en vigueur (notamment, la réglementation relative à la commande publique applicable au Mandant) et au Cahier des Charges des Travaux Câblier le cas échéant modifié par les Parties.

Les travaux concernés par le présent mandat sont les suivants :

- ...  
- ...

Le Mandataire peut décider de confier à des entreprises, à agréer par le Mandant, certaines des missions qui lui incombent dans le cadre du Mandat.

Les missions du Mandataire et les Prérogatives du Mandant sont, notamment, définies dans le tableau ci-après :

	<b>Missions pouvant être assurées par le Mandataire</b>	<b>Prérogatives du Mandant en tant que maître d'ouvrage</b>
<b>Autorisations administratives</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Préparation du contenu des dossiers nécessaires à l'obtention de l'ensemble des autorisations requises pour la poursuite des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation</li> <li>▪ Dépôt des dossiers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Droit d'opposition motivée sur les dossiers de demandes et signature des demandes établies sur la base de ces dossiers</li> </ul>
<b>Etudes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réalisation et contrôles des études nécessaires à la poursuite des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revue avec ou sans observations</li> </ul>
<b>Travaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propositions éventuelles d'amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblier</li> <li>▪ Sélection des entreprises (Nouveau(x) Câblier(s)) et soumission pour agrément au Mandant</li> <li>▪ Réalisation des travaux / fourniture des matériels/opérations préalables à la réception, en ce compris : <ul style="list-style-type: none"> <li>- la coordination entre les intervenants,</li> <li>- le suivi et le contrôle des travaux, essais et inspections (avec transmission des dates au Mandant avec délai de prévenance)</li> <li>- Attestation de fin d'achèvement de travaux et pilotage des actions pour la levée des réserves</li> <li>- le règlement des entreprises</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Validation des éventuelles propositions d'amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblier proposées par le Mandataire</li> <li>▪ Agrément des entreprises sélectionnées pour la réalisation des travaux</li> <li>▪ Participation facultative aux essais et inspections</li> <li>▪ Réalisation des essais-système du Mandant</li> <li>▪ Revue de la documentation finale fournie par le Mandataire avant la réception des travaux</li> <li>▪ Le cas échéant, suivi et contrôle de tout ou partie des travaux (notamment présence de représentants du Mandant à bord des navires) avec les droits d'accès aux sites correspondants</li> <li>▪ Réception des travaux</li> </ul>

Le Mandataire peut avoir recours à un maître d'œuvre qui devra être agréé par le Mandant préalablement à la conclusion du contrat de maîtrise d'œuvre. Le maître d'œuvre peut être chargé notamment des prestations suivantes :

- prestations de conception ;
- assistance à la passation du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) ;

- direction, surveillance et coordination des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- suivi et contrôle des essais et inspections ;
- appui pour la réalisation de l'attestation de fin d'achèvement de travaux et pilotage des actions pour la levée des réserves;
- assistance lors de la réception.

Le maître d'œuvre exerce sa mission dans le respect du Cahier des Charges des Travaux Câblier.

## **2. PROCEDURE POUR LA DESIGNATION DU (OU DES) NOUVEAU(X) CABLIER(S)**

### a) Etablissement du dossier de consultation de la procédure

Le Mandant confie au Mandataire le soin de conclure, au nom et pour le compte du Mandant, un (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

En vue de la conclusion du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s), le Mandant peut Notifier au Mandataire, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la Notification du Mandataire visée à l'Article 4-6-3-1 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), les éventuelles propositions d'amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblier qu'il estime nécessaires compte tenu de son retour d'expérience. Le Mandataire dispose d'un délai de quinze (15) jours pour Notifier son acceptation, son refus ou ses conditions à l'acceptation de ces amendements.

Sur la base du Cahier des Charges des Travaux Câblier, le Mandataire établit son dossier de consultation et le transmet au Mandant. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son dossier de consultation, le Mandataire peut proposer au Mandant des amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblier.

Le Mandant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour demander au Mandataire d'éventuelles modifications de ce dossier de consultation, étant entendu que le Mandant ne peut pas imposer au Mandataire plus de contraintes que celles figurant dans le Cahier des Charges des Travaux Câblier. Le cas échéant, le Mandant Notifie au Mandataire s'il accepte, refuse ou pose des conditions à l'acceptation des amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblier proposés par le Mandataire ; ses refus ou conditions sont dûment motivés par écrit.

En particulier, et sous réserve que les conditions de marché le permettent, le Mandataire veillera à ce que le Mandant bénéficie des garanties dans des conditions au moins aussi favorables au Mandant que celles définies dans le Contrat Câblier, et notamment de toutes les garanties de construction.

Dans l'hypothèse où les garanties proposées par la ou les entreprises présélectionnée(s) pour être le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) ne sont pas au moins aussi favorables que celles dont le Mandant bénéficiait au terme du Contrat Câblier, le Mandataire, avant tout choix définitif de sa part du ou des Nouveau(x) Câblier(s), informera par écrit le Mandant :

- des garanties proposées par ses entreprises ;

- des raisons faisant obstacle à l'obtention de garanties au moins aussi favorables que celles dont le Mandant bénéficiait au terme du Contrat Câblé.

Lorsque les raisons exposées par le Mandataire démontrent l'impossibilité d'obtenir des garanties au moins aussi favorables que celles dont le Mandant bénéficiait au terme du Contrat Câblé, le Mandant notifie au Mandataire son acceptation des niveaux de garanties proposés par la ou les entreprises présélectionnée(s) pour être le (ou les) Nouveau(x) Câblé(s).

En cas de désaccord sur la définition du dossier de consultation et notamment des amendements au Cahier des Charges des Travaux Câblé, il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »).

Le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) doit(doivent) contenir des clauses relatives aux droits du Mandant en tant que maître d'ouvrage, notamment en vue de la réception des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation conformément aux dispositions prévues à cet effet par le présent Mandat ainsi que les garanties offertes au maître d'ouvrage, et notamment les garanties de construction, qui, sous réserve que les conditions de marché le permettent, doivent être au moins aussi favorables au Mandant que celles définies dans le Contrat Câblé.

#### b) Choix du ou des Nouveau(x) Câblé(s).

Lorsqu'il a pré-sélectionné le (ou les) Nouveau(x) Câblé(s), avant tout choix définitif, le Mandataire Notifie au Mandant l'identité du ou des Nouveau(x) Câblé(s) pré-sélectionnés ainsi que le(s) projet(s) de Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s). Le Mandant dispose alors d'un délai de quinze (15) jours pour donner son agrément.

Si le Mandant refuse d'agréer le(s) Nouveau(x) Câblé(s) pré-sélectionné(s), le Mandant doit motiver son refus par écrit. Ce refus ne peut être justifié que par un non-respect de la réglementation en vigueur ou une non-conformité au Cahier des Charges des Travaux Câblé.

En cas de désaccord sur l'agrément du (ou des) Nouveau(x) Câblé(s), il est fait application de la procédure d'expertise prévue à l'Article 7-2 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »).

Le Mandataire transmet au Mandant le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) dans un délai de [●] jours suivant sa ou leur conclusion.

### **3. CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX CABLIER AU TITRE DU DISPOSITIF DE RESILIATION**

#### a) Etat des lieux

Dans un délai de [●] jours suivant la date de Notification du Dispositif de Résiliation visée à l'Article 4-6-3 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages

de raccordement »), un état des lieux des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation est établi contradictoirement entre les Parties.

Cet état des lieux donne lieu à la signature par les Parties d'un procès-verbal, qui détaille :

- les ouvrages et équipements réalisés, fabriqués, en cours de fabrication ou d'acheminement ou posés et le planning de réalisation ;
- les réserves et réclamations émises par le Mandant dans le cadre du Contrat Câblier, ainsi que la liste des litiges nés ou des dommages causés avant la mise en œuvre du Dispositif de Résiliation ;
- pour information, les autres contrats en vigueur en lien avec les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- les paiements dus par le Mandant au Câblier et le budget de réalisation des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- Le Coût Recalé (préciser éventuellement les montants alloués à chaque prestation) ;
- les réserves déjà émises par le Mandataire auprès du Mandant sur les Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ;

b) Coordination du Mandataire et du Mandant au cours de l'exécution des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation

Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues au Mandat. Il est tenu par les termes et limites du Mandat.

Le Mandataire met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener à bien sa mission et apporter à l'exécution de celui-ci toute sa diligence et ses meilleurs efforts.

Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du Dispositif de Résiliation. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings mis à jour mensuellement *a minima* de l'exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, notamment à chaque Événement Clé Majeur (tel que défini à l'Annexe 1 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »). Le Mandataire, pour le Dispositif de Résiliation, est en particulier tenu à l'égard du Mandant des mêmes obligations (et dans les mêmes délais) d'information, de suivi, de coordination et d'accès au site prévues au Chapitre 4 de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »), que celles de RTE à l'égard du Client lors de l'exécution du Contrat Câblier.

Le Mandant et le Mandataire conviendront d'un plan de contrôle permettant au Mandant de s'assurer du respect de ses obligations par le Mandataire.

Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l'avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d'être présent s'il le souhaite.

Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Cette personne est l'interlocuteur principal du Mandant et de l'ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Si en cours d'exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement.

Le Mandataire informe le Mandant, dans les meilleurs délais:

- de tout événement ayant une incidence sur les Travaux de Raccordement ne faisant pas l'objet du Dispositif de Résiliation ;
- de tout événement ayant une incidence sur les engagements du Mandant issus de la concertation (engagements notamment décrits dans l'étude d'impact, les arrêtés, ou les courriers et compte rendus que RTE aurait pu échanger avec des services administratifs ou avec des propriétaires ou exploitants...);
- de tout manquement, défaut, défaillance, non-conformité ou événement susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution ou la consistance des Travaux de Raccordement ;
- de tout événement lié à la sécurité des Travaux de Raccordement ou à l'environnement.

Le Mandataire tient le Mandant informé de l'élaboration et de la mise en œuvre des mesures permettant d'éviter, de minimiser ou de remédier aux conséquences de tels événements. A ce titre, le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou le (ou les) Nouveau(x) Câblé(s).

Le Mandant peut demander à tout moment au Mandataire la communication de tous les documents et pièces concernés par la mission confiée au Mandataire, sans pouvoir abuser de ce droit. Le Mandant se réserve également le droit d'effectuer à tout moment les contrôles qu'il estime nécessaires sous réserve de prévenir le Mandataire dans un délai raisonnable et de ne pas abuser de ce droit. Le Mandataire devra donc laisser libre accès à tous les dossiers concernant la mission confiée ainsi qu'aux lieux d'exécution des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation, aux personnes désignées par le Mandant (notamment assistant à maîtrise d'ouvrage et coordonnateur SPS). Le Mandataire en conséquence s'assurera que le(s) Nouveau(s) Câblé(s) a (ont) connaissance des droits du Mandant et n'y mettra (ont) aucun obstacle.

Le Mandataire doit répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu'il assume.

Le Mandataire s'assure que le(s) Nouveau(s) Câblé(s) fait (font) ses (leurs) meilleurs efforts pour tenir compte des observations formulées par le Mandant au cours de l'exécution des Travaux Câblé faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Le Mandataire est en outre redevable d'une obligation de renseignement et de conseil à l'égard du Mandant.

c) Obligation d'exécuter le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s)

Pendant la durée du Mandat, le Mandataire est tenu d'exécuter le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) au nom et pour le compte du Mandant.

A ce titre, le Mandataire est tenu de respecter et de faire respecter le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) notamment les exigences formulées par le Mandant dans le Cahier des Charges des Travaux Câblier sur les conditions de réalisation des travaux et sur la consistance technique des ouvrages à réaliser (notamment profondeur d'ensouillage, efforts et angles appliqués aux câbles pendant les phases de déroulage, design du génie civil de l'atterrissage, etc.), ainsi que les dispositions prévues par le Mandant pour respecter les prescriptions émanant des autorisations administratives obtenues par le Mandant et pour protéger et sécuriser l'exploitation des Ouvrages de Raccordement dans des conditions optimales de disponibilité pendant la durée de vie des Ouvrages de Raccordement.

Le Mandataire procédera en particulier à tous les contrôles nécessaires conformément au(x) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) et remettra au Mandant une copie des documents établis à l'occasion de ces contrôles qui seront notamment réalisés préalablement aux jalons de paiement prévus par le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

La mission confiée au Mandataire est limitée à l'exécution du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s). Le Mandataire ne peut donc faire aucun acte modifiant ou ayant pour conséquence de modifier les droits et obligations des Parties au(x) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s), quelle que soit la modification, sans l'accord écrit préalable du Mandant, sauf stipulations particulières du présent Mandat.

Le Mandataire doit en particulier solliciter l'accord écrit du Mandant avant toute modification du Cahier des Charges des Travaux Câblier. Toute somme engagée par le Mandataire à son initiative sera à sa seule charge.

d) Paiement des Travaux Câblier

Le prix du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) a été négocié et accepté par le Mandataire, qui s'engage à verser directement au(x) Nouveau(x) Câblier(s) le(s) prix prévu(s) au titre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

Le(s) Nouveau(x) Câblier(s) adressera (-ont) leur(s) facture(s) directement au Mandataire.

Le Mandataire pourra demander le remboursement de ces paiements au Mandant dans la limite du montant correspondant au Coût Recalé. Le Mandataire transmettra au Mandant les justificatifs attestant de la réalisation des Travaux Câbliers, avant de procéder à la demande de remboursement. Après



validation par la Mandant de ces justificatifs sous un délai de quinze (15) jours, la facturation pourra avoir lieu pour un paiement par le Mandant sous un délai de (1) mois.

Le Mandataire est seul redevable des sommes au-delà du montant correspondant au Coût Recalé qu'il a engagées à son initiative et au titre des autres contrats que le Mandataire passe avec des entreprises pour l'exécution des Travaux Câbliers faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

#### e) Responsabilité du Mandataire – Assurance

Le Mandataire est responsable à l'égard du Mandant et des tiers dans les conditions du droit commun.

La responsabilité du Mandataire ne pourra excéder le total du montant des Travaux Câbliers prévus par le (ou les) Nouveau(x) Contrats(s) Câblier(s) et du montant prévu par tous les contrats passés par le Mandataire pour l'exécution des Travaux Câbliers faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Le Mandataire doit être titulaire d'une police d'assurance couvrant tous les aspects de sa responsabilité civile professionnelle pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées couvrant les préjudices, coûts ou dépenses du Mandant du fait de la responsabilité du Mandataire pour un montant minimum de                     , ce dont il justifiera auprès du Mandant par la fourniture d'attestation de son ou ses assureurs.

### **Article 4 : OBLIGATIONS DU MANDANT**

Le Mandant s'engage à coopérer avec le Mandataire en vue de lui permettre de mener à bien les missions qui lui sont confiées dans le cadre du Mandat.

Le Mandant est tenu :

- de mettre le Mandataire en mesure d'exécuter les engagements contractés à l'égard du (ou des) Nouveau(x) Câblier(s) ;
- d'exécuter les engagements contractés par le Mandataire à l'égard du (ou des) Nouveau(x) Câblier(s), si ceux-ci sont conformes aux pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Mandat.

Le Mandant ne peut être tenu d'autres obligations que s'il y a préalablement consenti par écrit.

Le Mandant assure la gestion des éventuels litiges avec le Câblier et dommages nés avant l'entrée en vigueur du Mandat.

Les éventuels litiges avec le Câblier nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat, sont gérés par le Mandataire après qu'il a exposé le litige au Mandant et les moyens mis en œuvre pour y remédier. Toute procédure judiciaire engagée à l'encontre du Câblier nécessitera l'accord préalable écrit du Mandant, qui ne pourra s'y opposer que pour de justes motifs exprimés par écrit. Le Mandataire devra se défendre en cas d'action engagée par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s), en concertation avec le Mandant, celui-ci étant cependant en droit d'intervenir aux côtés du Mandataire dans la procédure. Aucune transaction avec le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) ne pourra être conclue sans l'accord préalable écrit du Mandant.

S'agissant des litiges nés postérieurement à l'entrée en vigueur du Mandat qui ne seraient pas résolus à la date de fin du Mandat, le Mandataire devra apporter son appui au Mandant après la fin du Mandat et jusqu'à la résolution desdits litiges. Cette disposition restera donc en vigueur après l'expiration du Mandat.

Le Mandant reste responsable des démarches administratives et relations avec les tiers. Le Mandataire est tenu de transmettre par écrit sans retard au Mandant les nouvelles demandes de démarches administratives qui seraient nécessaires. Le Mandant fait ses meilleurs efforts pour obtenir dans les meilleurs délais les autorisations mais il n'est pas tenu pour responsable de retards ne lui étant pas imputables. Réciproquement, le Mandataire est tenu de mettre en œuvre toute nouvelle demande qui serait notifiée au Mandant, dans le cadre des processus d'autorisations administratives et de concertation avec les tiers.

*[A compléter pour la partie coordination de la sécurité sur le chantier]*

## **Article 5 : PROCEDURE DE RECEPTION**

### **1. DEBUT DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION**

Les Parties conviennent que le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Il est entendu que, sauf s'il choisit d'assurer lui-même la maîtrise d'œuvre et notifie cette décision au Mandant, le Mandataire n'est ni maître d'œuvre, ni constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

La procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation se déroule selon les étapes décrites ci-après et peut être conduite, si le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) le permet(-tent), soit pour chaque Liaison, soit pour l'ensemble des Travaux Câblier, au choix du Mandataire.

Le Mandataire informe le Mandant de la date de commencement des opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ainsi que la date à laquelle il sera procédé à l'inspection préliminaire, au plus tard [●] jours avant leur démarrage.

Le Mandataire transmet au Mandant, ainsi que, le cas échéant, au maître d'œuvre, tous les échanges préalables à la réception entre le Mandataire et le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) (courriers, dossiers, ...) tels que prévus par le (ou les) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s) au plus tard [●] jours avant l'inspection préliminaire, notamment :

- la demande du (des) Nouveau(x) Câblier(s) de procéder aux opérations préalables à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation et du Dossier Conforme à Exécution « Minutes » ;
- les contrôles et enregistrements qualité (PV) réalisés par le Mandataire lors du suivi des travaux.

## 2. INSPECTION PRELIMINAIRE

Le Mandataire et le Mandant procèdent, en présence, le cas échéant, du maître d'œuvre et éventuellement du conseiller technique des créanciers financiers du Mandataire, à une inspection préliminaire pour examiner contradictoirement l'état des Travaux Câblier et de la documentation faisant l'objet du Dispositif de Résiliation et leur conformité aux stipulations du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblier(s).

A l'issue de cette inspection préliminaire, le Mandataire transmet au Mandant, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, sous [●] jours, tout document ou information complémentaire dont il dispose relatif aux Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Dans le délai de [quinze (15) Jours] à compter de l'inspection préliminaire, le Mandant peut présenter au Mandataire, et le cas échéant, au maître d'œuvre, ses observations, notamment quant à d'éventuelles actions correctives.

A l'issue du délai de [quinze (15) Jours] mentionné à l'alinéa qui précède,

- si un maître d'œuvre n'a pas été désigné, le Mandataire établit un état récapitulatif des observations du Mandant et de ses propres observations énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements ou désordres qui devront être corrigés par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s), ainsi que les délais pour y remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au(x) Nouveau(x) Câblier(s).
- si un maître d'œuvre a été désigné, ce dernier établit un état récapitulatif des observations du Mandant et du Mandataire, énumérant notamment, le cas échéant, les non-conformités, manquements et désordres qui devront être corrigés par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s), ainsi que les délais pour y

remédier, aux fins de permettre la poursuite de la procédure de réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Avec l'accord du Mandant, cet état est transmis au(x) Nouveau(x) Câblier(s).

### **3. INSPECTION FINALE ET ESSAIS-SYSTEME DU MANDANT**

Lorsqu'il estime que les non conformités, manquements ou désordres ont été levés, le Mandataire, ou le cas échéant, le maître d'œuvre, informe le Mandant de la date d'inspection finale et transmet au Mandant le Dossier Conforme à Exécution Définitif, au plus tard [●] jours avant cette date.

L'inspection finale devra constater la résolution des non conformités, manquements ou désordres constatés lors de l'Inspection préliminaire, faute de quoi la procédure de réception ne pourra être poursuivie.

Le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, établira une attestation d'achèvement de travaux qui permettra au Mandant de planifier les essais électriques système.

Il est entendu que seul le Mandant peut réaliser les essais-système, à l'exclusion du Mandataire. Au plus tard [●] jours après les essais-système, le Mandant adresse ses observations au Mandataire, et, le cas échéant, au maître d'œuvre, sur la conformité des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation et du Dossier Conforme à Exécution Définitif.

Avec l'accord du Mandant, le Mandataire, ou, le cas échéant, le maître d'œuvre, communique au(x) Nouveau(x) Câblier(s) le procès-verbal d'inspection finale des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Ce procès-verbal fait notamment état des observations du Mandant.

### **4. RECEPTION**

Le Mandataire, avec, le cas échéant, l'appui du maître d'œuvre, présente au Mandant ses Observations Mineures d'une part et ses Observations Majeures d'autre part, notamment quant aux non-conformités, manquements ou désordres dont il estime qu'ils doivent être corrigés par le (ou les) Nouveau(x) Câblier(s) aux fins de permettre la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation. Il est entendu que la réception par le Mandant des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation ne peut ni être proposée, le cas échéant par le maître d'œuvre, ni en tout état de cause décidée par le Mandant, si le Mandataire maintient des Observations Majeures relatives aux Travaux Câblier.

Le Mandant, en sa qualité de maître d'ouvrage, procède à la réception des Travaux Câblier faisant l'objet du Dispositif de Résiliation.

Sur la base notamment des observations du Mandataire, le Mandant :

- refuse la réception des travaux réalisés dans le cadre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r) ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r) sans réserve ; soit
- prononce la réception des travaux réalisés dans le cadre du (ou des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r) avec réserves.

Dans les deux derniers cas, le certificat de réception est signé par le Mandant et contresigné par le Mandataire, et transmis au maître d'œuvre s'il en a été désigné un.

Si le certificat de réception mentionne l'existence de réserves, le certificat précise dans quel délai elles doivent être levées par le (ou les) Nouveau(x) Câblie(r).

Dans le cas où le Mandant a formulé des réserves à l'issue de la procédure de réception, le Mandataire transmet au Mandant le plan d'action qui lui a été, le cas échéant par l'intermédiaire du maître d'œuvre, adressé par le (ou les) Nouveau(x) Câblie(r).

Le Mandataire fait toute diligence auprès du(des) Nouveau(x) Câblie(r), ou, le cas échéant, auprès du maître d'œuvre, pour permettre la levée des réserves dans le délai prévu dans le certificat de réception.

A défaut de réalisation par le (ou les) Nouveau(x) Câblie(r) des corrections nécessaires à la levée des réserves dans ce délai, le Mandataire peut, lorsque le ou les Nouveau(x) Contrat(s) Câblie(r) le prévoient, proposer au Mandant de réaliser ou faire réaliser les corrections nécessaires à la levée des réserves aux frais et risques du (ou des) Nouveau(x) Câblie(r). Le Mandant doit donner son accord exprès préalable écrit au Mandataire sur ce principe ainsi que sur l'identité du tiers choisi, le cas échéant par le maître d'œuvre, pour la réalisation des corrections nécessaires à la levée des réserves.

A l'issue des travaux de correction, le Mandataire, avec le cas échéant, l'appui du maître d'œuvre, constate la bonne réalisation de ces corrections et propose au Mandant de procéder à la levée des réserves. Après avoir pris connaissance des observations du Mandataire, le Mandant, s'il constate également la bonne réalisation de ces corrections, signe le procès-verbal de levée des réserves établi contradictoirement avec le ou les Nouveau(x) Câblie(r). Ce procès-verbal est contresigné par le Mandataire. Il est transmis sans délai au(x) Nouveau(x) Câblie(r), et, le cas échéant, au maître d'œuvre.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 « Entrée en vigueur – Durée », la signature du procès-verbal de levée des réserves vaut achèvement de la mission du Mandataire au titre du Dispositif de Résiliation pour la Liaison concernée ou l'ensemble des Travaux Câblie(r), selon le cas.

## **Article 6 : FRAIS – REMUNERATION**

Il est convenu entre les Parties que le Mandat confié au Mandataire ne donnera lieu à aucune rémunération.

## **Article 7 : CONFIDENTIALITE**

Les Parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de quelque nature que ce soit, et notamment celles entrant dans le champ d'application de l'article L. 111-72 du code de l'énergie, et sur quelque support que ce soit, transmises par l'une des Parties à l'autre, à l'occasion de l'exécution du Mandat, réserve étant cependant faite des informations à l'égard desquelles la Partie qui les reçoit peut apporter la preuve :

- qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;
- ou qu'elles étaient, à la date de signature du Mandat ou ultérieurement, tombées, dans le domaine public ;
- ou qu'elles lui auraient été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé d'engagement de confidentialité à leur égard.

Chacune des Parties s'engage à prendre toutes les mesures pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité et s'interdit de divulguer, à toute personne physique ou morale, soit directement, soit indirectement, les informations confidentielles dont elle aurait connaissance dans le cadre du présent Mandat et/ou de les reproduire et/ou de les utiliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, à d'autres fins que l'exécution du Mandat.

Chacune des Parties s'engage à ne transmettre les informations confidentielles reçues qu'aux seuls membres de son personnel, ou de ses sous-traitants, chargés de participer à l'exécution du Mandat, qui auront été informés de la nature confidentielle de ces informations.

La présente clause ne s'applique pas au(x) Nouveau(x) Câblé(s) qui se verra(ont) transmettre par le Mandataire une copie du Mandat et qui devra(ont) garder confidentiel le contenu du Mandat.

Les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent article survivront à l'expiration du présent Mandat pendant une période de cinq (5) ans.

## **Article 8 : CESSION – MODIFICATION DU MANDAT**

Le Mandat ne pourra être cédé par le Mandataire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite du Mandant.

Toute modification des termes du Mandat doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les Parties.

## **Article 9 : RESILIATION – REVOCATION – CESSATION ANTICIPEE**

Chacune des Parties pourra, en cas d'inexécution grave par l'autre Partie commise en méconnaissance d'une stipulation essentielle du Mandat, mettre fin au Mandat de façon anticipée si après la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, la Partie fautive ne remédie pas à l'inexécution dans le délai fixé dans la mise en demeure, qui ne saurait être inférieur à 1 mois.

[Le cas échéant, en fonction des besoins du Mandataire pour le financement : Préalablement à toute résiliation du Mandat par le Mandant, le Mandant adressera, simultanément à l'envoi d'une mise en demeure au Mandataire, une copie de celle-ci aux créanciers financiers ou le cas échéant au représentant des créanciers financiers mandaté à cet effet, afin de lui permettre soit (i) de remédier au non-respect de ses obligations par le Mandataire, soit (ii) de proposer au Mandant, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au Mandataire au titre du Mandat.

Le Mandant ne pourra résilier le Mandat que si, au terme du délai indiqué dans la mise en demeure, (i) le Mandataire n'a pas remédié au non-respect de ses obligations, et (ii) les créanciers financiers ou leur représentant n'ont ni remédié au non-respect de ses obligations par le Mandataire ni proposé une entité substituée, ou si le Mandant a refusé, de façon motivée, la substitution proposée.]

La Partie qui met fin au Mandat en informera immédiatement le Câblé ainsi que toute autre personne concernée.

## **Article 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Le présent Mandat ne crée aucun transfert de droits en matière de propriété intellectuelle entre les Parties.

## Article 11 : LOI APPLICABLE – LITIGES

Le Mandat est soumis au droit français, notamment aux dispositions du code civil relatives au mandat.

En cas de différend notamment relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation ou la cessation du Mandat, il sera fait application de l'article 8.9 des Conditions Générales.

Fait à , en deux exemplaires

Le Mandat

Le Mandataire

Annexe 1 : Calendrier de réalisation des Travaux et suivi du projet

[A compléter]



## ANNEXE [9] - ESSAIS ET INSPECTIONS DE LA (OU DES) LIAISON(S)

Cette annexe définit la liste exhaustive des Essais et Inspections auxquels peut participer le Client et dont la documentation doit être transmise par RTE au Client, conformément à l'Article 4-2-7 des Conditions Particulières. Concernant les matériels qui ne sont pas visés par ces Essais et Inspections, le cas échéant, RTE communiquera les PV d'essais.

Chaque rapport d'essai doit inclure la mise en avant de tout résultat anormal tracé dans le cadre des Fiches de Non-Conformité (FNC), i.e. en anglais 'Non Conformance Report' (NCR) avec qualification en Observations Majeures et Observations Mineures) obtenu durant le test accompagné d'une explication de la cause et d'une solution associée.

### Annexe [9.1] RAPPEL : DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement sont détaillées dans les Conditions Particulières « Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ».

### Annexe [9.2] LISTE DES MATÉRIELS CLÉS MAJEURS

Les Matériels Clés Majeurs des Ouvrages de Raccordement sont les suivants :

**[lister les Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]**

- Booster ou AT Régleur (le cas échéant)
- Filtre harmonique (le cas échéant)
- Armoires installées sur le poste Client en mer
- Câbles sous-marins

### Annexe [9.3] INSPECTIONS ET ESSAIS, DOCUMENTATION PRÉALABLES ET LIVRABLES

Les Essais et Inspections et documentations visés à l'Article 4-2-7 l'Article 4-9 des Conditions Particulières sont les suivants :

#### [9.3.1] Essais en sortie d'usine (Factory Acceptance Tests « FAT »)

**[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]**

<b>Matériels Clé Majeur</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Livrables après Essai ou Inspection</b>
<i>Booster ou AT Régleur</i>	<i>Programme d'essais usine en fin de fabrication</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai Mise à Dispo usine (ex factory)</i>

<b>Matériels Clé Majeur</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Livrables après Essai ou Inspection</b>
Filtre harmoniques	Programme d'essais usine en fin de fabrication des principaux composants du filtre	Programme d'essai sur la base de la spécification technique	PV d'Essai
Armoires installées sur le poste Client en mer (comptage, protection, communication)	Programme d'essais usine de chaque armoire en fin de fabrication et assemblage	Programme d'essai sur la base de la spécification technique	PV d'Essai
Câbles sous-marins	Programme d'essais usine de chaque longueur de livraison en fin de fabrication et assemblage	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai

[9.3.2] Essais du poste terrestre (Site Acceptance Tests « SAT »)

[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>
Booster ou AT Régleur	Programme d'inspection sur site en fin d'assemblage	Programme d'inspection sur la base de la spécification technique RTE	PV de Contrôle sur Site
Filtre harmoniques	Programme d'essais hors tension sur site en fin d'assemblage	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai

[9.3.3] Essais sur les Liaisons terrestres (Site Acceptance Tests « SAT »)

[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs spécifiques au Raccordement]

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>

[9.3.4] Essais sur les Travaux du Câblier (Site Acceptance Tests « SAT »)

[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs (ou ensemble comprenant au moins un Matériel Clé Majeur) spécifiques au Raccordement]

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>
Liaison complète LST+LSM	Essai de Tension	Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE	PV d'Essai

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>
<i>Liaison complète LST+LSM</i>	<i>Empreinte thermique de la liaison (DTS)</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai</i>
<i>Liaison complète LST+LSM</i>	<i>Réfectométrie optique des fibres optiques</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai</i>

[9.3.5] **Essais système réalisés par RTE sur l'ensemble des Ouvrages de Raccordement**

**[tableau à compléter selon la liste des Matériels Clés Majeurs (ou ensemble comprenant au moins un Matériel Clé Majeur) spécifiques au Raccordement]**

<b>Matériels Clés Majeurs</b>	<b>Essai ou Inspection</b>	<b>Documentation préalable</b>	<b>Documentation après Essai</b>
<i>Raccordement</i>	<i>File d'Essais de mise en conduite (i.e. première mise sous tension avec le réseau RTE)</i>	<i>Programme d'essais</i>	<i>PV d'Essai</i>
<i>Raccordement</i>	<i>Mesures d'harmoniques au poste RTE sans Liaison</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai</i>
<i>Raccordement</i>	<i>Mesures d'harmoniques au poste RTE avec Liaison</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai</i>
<i>Contre recette optique de liaison complète</i>	<i>Essais de réfectométrie sur la fibre optique</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai</i>
<i>CC Architecture BT et FO sur la plate-forme du Client</i>	<i>Inspections (Contrôles) de conformités</i>	<i>Programme des Inspections</i>	<i>PV des Inspections</i>
<i>CC de l'extrémité de la liaison du raccordement sur le Point de Livraison du Client au niveau du PSEM</i>	<i>Inspections (Contrôles) de conformités</i>	<i>Programme des Inspections</i>	<i>PV des Inspections</i>
<i>CMEE Contrôles de Mise en Exploitation</i>	<i>Inspections (Contrôles) de conformités</i>	<i>Programme des Inspections</i>	<i>PV des Inspections</i>
<i>Essais mise en tension vide</i>	<i>Essai de Tension</i>	<i>Programme d'essai sur la base de la spécification technique RTE</i>	<i>PV d'Essai</i>

#### **Annexe [9.4] DOCUMENTATION ASSOCIÉE À LA MISE À DISPOSITION DE LA (LES) LIAISON(S)**

Les documents préalables à la mise à disposition de la (des) liaison(s) visés à l'Article 4-9-2 des Conditions Particulières sont les suivants :

- Fiche principale de désignation des câbles de puissance, câbles optiques, accessoires (jonctions et extrémités), avec notamment dates de validation de la conformité aux spécifications techniques et dates de fabrication des matériels ;
- Attestations de conformité des matériels et PV de bon achèvement de montage des matériels de raccordement ;
- Résultats du survey conforme à exécution (as-built Survey) ;
- Résumé du programme d'essais réalisés par le câblier ;
- Rapports des PV des essais réalisés par les Prestataires de RTE sur les Ouvrages de Raccordement définis à l'Annexe [9.2] ;
- Rapports des PV des essais réalisés par RTE sur les Ouvrages de Raccordement définis à l'Annexe [9.2] ;
- Rapports mensuels d'activité ;
- Registre des modifications identifiées, tel que défini dans l'Annexe [7.3.4], dans le cadre des Travaux de Raccordement selon les dispositions de l'Article 4-7.

#### **Annexe [9.5] DOCUMENTATION ASSOCIÉE À LA MAINTENANCE DE LA (LES) LIAISON(S)**

Les documents associés à la maintenance de la (des) liaison(s) sont fournis par RTE à la Mise à Disposition de la ou des Liaison(s).

Pour que RTE puisse établir la documentation associée à la maintenance, dans un délai d'au moins trois (3) mois préalablement à la Mise à Disposition, le Client doit fournir à RTE les éléments suivants en version finale conforme à exécution :

- Plan des câbles HTA ou HTB sous-marins ;
- Plan de la plateforme : plans des niveaux avec cheminements des câbles (dont hang-off), description d'une opération de démontage du hang-off, plan des salles du blindé et de celles contenant les armoires RTE, plan de la cellule du blindé (avec référence constructeur), plan d'accès à la plateforme (navire, hélicoptère), plan de la zone d'installation du treuil de tirage... ;
- Obligations de RTE en cas d'opération de maintenance sur le Site du Client, notamment Conditions d'accès à la plateforme en phase d'exploitation, exigences HSE, permis de travail, coordination maritime, etc. ;

- Ensemble des éléments nécessaires à l'élaboration de la Convention d'Exploitation (liste à définir par RTE au préalable).

Pour la maintenance des ouvrages, RTE doit fournir au Client les documents suivants :

- Convention d'Exploitation, éventuelle proposition technique et financière pour dispositions spécifiques (*Organisation entre le Client et RTE pour le calage des interventions programmées et pour les échanges réguliers en phase exploitation, interlocuteurs*).
- Description des actes de maintenance préventive sur la liaison sous-marine (liste des opérations, modalités d'interfaces avec le Client et périodicité)
- Description des actes de maintenance curative sur la liaison sous-marine (liste des opérations, modalités d'interfaces avec le Client)
- Liste des prestataires retenus à la date de mise en service pour la maintenance préventive/curative offshore et engagements, dont durée du contrat
- Liste des matériels spécifiques offshore constituant le raccordement et définition du stock RTE associé. Modalités de stockage retenues à la date de mise en service, prestataire et engagements, dont durée du contrat

Dans un délai de trois (3) mois suivant la finalisation des versions conformes à exécution des documents à fournir par le Client, RTE met à jour et soumet la documentation associée à la maintenance mise à jour.

## ANNEXE [10] - FICHE TEST DE TRANSIT

FICHE TEST DE TRANSIT DES CABLES EXPORT SUR LES PARCS D'EOLIENNES
Essais réels
<p><b>Objectifs</b></p> <p>L'objectif de cet essai est d'évaluer la capacité de la ou des Liaison(s) de raccordement HTB à évacuer la ou les puissance(s) active(s) maximale(s) contractuelle(s) en régime permanent et quel que soit le régime saisonnier.</p>
<p><b>Hypothèses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\Pi_{\text{totale max}}</math> est la somme des puissances actives maximales fournie par l'installation de production aux Points de Livraisons sur les Ouvrages de Raccordement lors du fonctionnement en régime permanent.</li> <li>- <math>\Pi_{\text{Liaison max}}</math> est la puissance active maximale injectable pour chacune des liaisons par l'installation de production au Point de Livraison lors du fonctionnement en régime permanent (le cas échéant).</li> </ul>
<p><b>Description</b></p> <p>Au cours de ce test de transit, RTE mesure et enregistre aux travers de Télémessures (10s) et du comptage (point de comptage sur chacun des câbles au point de livraison, 1 min) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la puissance active et réactive injectée par l'Installation au Point de Livraison ;</li> <li>- la puissance active et réactive transitée par la liaison au poste RTE à terre.</li> </ul> <p>L'enregistrement de ces paramètres est réalisé en continu pendant 48 heures.</p> <p><i>Note : L'essai peut être réalisé, selon la demande du Client :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sur l'ensemble des Liaison(s), à <math>\Pi_{\text{totale max}}</math> avec enregistrement sur les deux câbles ; ou</li> <li>- Liaison par Liaison, à <math>\Pi_{\text{Liaison max}}</math>.</li> </ul> <p><i>Note : L'essai peut être réalisé à une puissance apparente correspondant à un transit en courant équivalent à celui de la puissance active définie précédemment.</i></p>
<p><b>Conditions particulières</b></p> <p>Le Client informe RTE lorsqu'il souhaite réaliser l'essai. Le test de transit de la ou des Liaison(s) RTE devant être réalisé à pleine puissance, il y a lieu de définir la fenêtre météo la plus appropriée pour atteindre ces capacités. Pour tenir compte de cette contrainte avec une bonne fiabilité de la donnée météo, ce test sera réalisé avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avec confirmation du test à 2 jours ouvrés.</p>
<p><b>Données d'entrée (Client-&gt; RTE)</b></p> <p>Puissance installée.</p> <p>Puissance apparente injectée pour le test (i.e. puissance active et puissance réactive).</p>
<p><b>Résultats (RTE -&gt; Client)</b></p> <p>Les résultats et conclusions seront consignés dans le PV d'essais qui sera mis à la disposition du Client au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin de la période des tests.</p> <p>Le PV d'essais présentera :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les méthodes de mesures utilisées;</li> <li>- Les puissances actives et réactives transitées par liaison lors de l'essai;</li> <li>- Le constat d'absence ou d'éventuelles anomalies remontées</li> <li>- Une évaluation de la capacité de la ou des Liaison(s) de raccordement HTB à évacuer la puissance active maximale contractuelle en régime permanent et quel que soit le régime saisonnier, tenant compte d'éventuelles modifications observées lors de l'essai au sujet de l'environnement thermique de la liaison.</li> </ul>
<p><b>Critères de conformité</b></p> <p>Evacuation des puissances maximales contractuelles en respectant la température maximale de design du conducteur sur chacun des câbles.</p>

## ANNEXE [11] - MODELE DE GARANTIES

### GARANTIE BANCAIRE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE (la « Garantie »)

#### ÈMISE PAR :

[●], établissement de crédit au capital de EUR [●], dont le siège social est situé [●], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●], sous le numéro [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Garant** »),

#### D'ORDRE DE :

**RTE - Réseau de Transport d'Electricité**, société anonyme [●] au capital de [●], dont le siège social est situé au [●], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Donneur d'Ordre** »),

#### EN FAVEUR DE :

[*Nom de la société projet*], dont le siège social est situé [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,

(ci-après, le « **Bénéficiaire** »),

Table des matières

**A compléter**

#### IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

- a) [Dans le cadre de la réalisation de champs d'éoliennes en mer, l'Etat a désigné, à la suite d'un appel d'offres, le Bénéficiaire, pour le site [*nom du site*], lequel a conclu [ce jour] avec le Donneur d'Ordre, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, une convention (ci-après, la « **Convention de Raccordement** ») arrêtant les conditions techniques et financières du raccordement audit réseau de ce parc éolien.
- b) Dans ce contexte, et conformément aux termes de la Convention de Raccordement, le Garant a accepté d'émettre la présente Garantie dans les termes et conditions ci-après, en considération des obligations souscrites par le Donneur d'Ordre en faveur du Bénéficiaire en vertu de la Convention de Raccordement]

**CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :**

## **ARTICLE 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION**

### **1.1 Définitions**

Les termes et expressions commençant par une majuscule dans la Garantie auront la signification qui leur est donnée soit dans le préambule ci-dessus, soit ci-après :

<b>« Annexe »</b>	signifie l'annexe à la présente Garantie ;
<b>« Article »</b>	signifie un article de la présente Garantie ;
<b>« Date d'Expiration »</b>	à la signification qui lui est attribuée à l'Article 6.2 ;
<b>« EONIA »</b>	désigne le taux moyen des opérations de prêt interbancaire consenties par les banques de la zone euro, calculé chaque jour par la banque centrale européenne ;
<b>« Garantie »</b>	désigne la présente garantie bancaire autonome à première demande, y compris son préambule et son Annexe, qui en font partie intégrante ;
<b>« Jour Ouvré »</b>	désigne un jour, à l'exception du samedi et du dimanche, où les banques sont ouvertes pour la journée entière à Paris et qui est également un jour où le système de paiement <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel) est ouvert au règlement en euros ;
<b>« Montant Maximum Garanti »</b>	à la signification qui lui est attribuée à l'Article 2.1 ;
<b>« Notification d'Appel »</b>	désigne une demande de paiement par le Bénéficiaire, conforme au modèle figurant en Annexe 1 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

## **ARTICLE 2 - GARANTIE**

### **2.1 Engagement et montant**

Par la Garantie, le Garant s'engage inconditionnellement et irrévocablement, conformément à l'article 2321 du code civil, à payer au Bénéficiaire toute somme faisant l'objet d'une Notification d'Appel adressée par le Bénéficiaire au Garant conformément à l'Article 2.2 (Appel de la Garantie).



La Garantie est émise pour un montant maximum de : EUR [●], (le « Montant Maximum Garanti »).

Tout montant appelé par le Bénéficiaire en vertu de la Garantie réduira le Montant Maximum Garanti à due concurrence.

## 2.2 Appel de la Garantie

La Garantie pourra être appelée par le Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, à concurrence du Montant Maximum Garanti, en adressant au Garant (avec copie concomitante au Donneur d'Ordre), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une Notification d'Appel conforme au modèle figurant en Annexe 1.

La Notification d'Appel devra mentionner les éléments d'information décrits en annexe au modèle figurant en Annexe 1, lesquels ont pour objet de préciser la justification, au regard des termes et conditions de la Convention de Raccordement, du ou des fondements des demandes de paiement formulées par le Bénéficiaire, à l'attention du Donneur d'Ordre.

## 2.3 Paiement

Les Notifications d'Appel feront l'objet d'un règlement par le Garant au plus tôt [●] Jours Ouvrés et au plus tard [●] Jours Ouvrés suivant leur réception par le Garant.

Tout paiement réalisé par le Garant aux termes de la présente Garantie devra être effectué en euros.

Ce règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire du Bénéficiaire, dont les références seront indiquées dans chaque Notification d'Appel.

## ARTICLE 3 - NATURE DE L'ENGAGEMENT DU GARANT

### 3.1 Autonomie de Garantie

Les engagements souscrits par le Garant au titre de la présente Garantie sont autonomes, conformément aux dispositions de l'article 2321 du code civil.

### 3.2 Inopposabilité des exceptions

En conséquence de ce qui précède, et sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes du Bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le Donneur d'Ordre, ainsi qu'il est prévu à l'article 2321 du code civil, le Garant ne pourra opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie et ne pourra en conséquence, pour retarder ou se soustraire à l'exécution de ses obligations en vertu de la Garantie, se prévaloir d'une quelconque contestation au titre de la Convention de Raccordement.

Le Garant déclare qu'il se bornera à vérifier et prendre acte de la présence dans chaque Notification d'Appel des éléments d'information décrits en Annexe 1 et qu'il ne procédera à aucune appréciation ni de leur bien-fondé, ni de leur complétude, ni de leur formulation.

## ARTICLE 4 - PAIEMENTS

### 4.1 Paiements nets

Le Garant s'engage à ce que tous les paiements qui lui incombent au titre de la Garantie soient effectués nets de tous impôts, droits, taxes et retenues à la source (ci-après les « Retenues »).

### 4.2 Majoration

Au cas où, nonobstant les stipulations de l'Article 4.1 ci-dessus, les paiements incombant au Garant viendraient à être diminués d'une quelconque Retenue, le Garant s'engage expressément à majorer lesdits paiements de sorte que le Bénéficiaire reçoive un montant égal au montant qu'il aurait perçu en l'absence de toute Retenue.

### 4.3 Rétablissement

Si l'un quelconque des paiements effectués par le Garant ou le Donneur d'Ordre est annulé ou réduit en raison d'une procédure collective ou de tout autre évènement similaire (ci-après le « **Montant Annulé** ») :

- (a) les engagements du Garant continueront à produire leurs effets comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas survenu ; et
- (b) le Bénéficiaire sera autorisé à recouvrer du Garant jusqu'à la Date d'Expiration le montant de ce paiement, comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas survenu, dans la limite du Montant Annulé.

## ARTICLE 5 - DURÉE

5.1 La Garantie entre en vigueur ce jour.

5.2 La Garantie expirera à la première des dates suivantes :

- (a) la date à laquelle les sommes payées par le Garant en vertu de la présente, en une ou plusieurs fois, ont atteint le Montant Maximum Garanti ; et
- (b) le [●] au plus tard.

[autres cas éventuellement]

(la « **Date d'Expiration** »).

Toute Notification d'Appel ou demande adressée après l'une de ces dates sera de nul effet, la Garantie étant de plein droit caduque à partir de la Date d'Expiration, sans qu'il soit besoin d'aucun avis ou formalité.

5.3 L'expiration de la Garantie n'affectera en aucune façon l'efficacité de toute Notification d'Appel adressée par le Bénéficiaire avant la Date d'Expiration de la Garantie.

## ARTICLE 6 - NOTIFICATION

Toute notification ou communication en vertu de la présente Garantie sera adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique (à l'exception de la Notification d'Appel) à l'adresse suivante :

Pour le Garant :

Pour le Bénéficiaire :

Adresse : [●]

Adresse : [●]

A l'attention de [●]

A l'attention de [●]

Téléphone : [●]

Téléphone : [●]

Télécopie : [●]

Télécopie : [●]

E-mail : [●]

Mail : [●]

avec copie au Donneur d'Ordre :

Adresse : [●]

A l'attention de [●]

Téléphone : [●]

Télécopie : [●]

E-mail : [●]

ou à toute autre adresse postale ou électronique qui serait notifiée par écrit par le Garant, le Donneur d'Ordre ou le Bénéficiaire pendant la durée de la Garantie.

Toute notification ou communication sera présumée avoir été valablement effectuée :

(a) dans le cas d'une Notification d'Appel ou d'une communication effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la date de la première présentation de ladite lettre recommandée ; et

- (b) dans le cas d'une communication effectuée par courrier électronique à la date figurant dans ce message ; toutefois, si la date figurant dans le message électronique n'est pas un Jour Ouvré, la date de réception sera présumée être celle du premier Jour Ouvré suivant la date figurant dans ledit message électronique.

## **ARTICLE 7 - TRANSFERT**

Le Bénéficiaire est autorisé à nantir, céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations aux termes de la présente Garantie, sans avoir à obtenir préalablement l'accord écrit du Garant. Ce dernier ne sera plus tenu par toute Notification d'Appel adressée par le cédant à compter de la date d'effet de ce nantissement, cette cession ou ce transfert.

En tout état de cause, et par dérogation à l'article 2321 alinéa 4 du code civil, la présente Garantie et son bénéfice seront automatiquement transférés, sans formalité, à tout ayant droit, successeur ou cessionnaire successif du Bénéficiaire au titre de la Convention de Raccordement.

Toute référence au Bénéficiaire dans la présente Garantie comprendra ses cessionnaires, subrogés, successeurs, ayants droit ou ayants cause et ceux-ci seront considérés pour l'exercice de leurs droits comme ayant contracté dès l'origine.

La Garantie continuera à produire ses effets nonobstant toute opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif du Bénéficiaire ou de ses cessionnaires, subrogés, ayants cause ou ayants droit. Le Bénéficiaire informera le Garant de toute opération de cette nature le concernant.

Les droits et obligations du Garant au titre de la présente Garantie ne pourront être transférés ou cédés à un tiers sans l'accord préalable écrit du Bénéficiaire.

## **ARTICLE 8 - DIVERS**

La Garantie n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière ni la nature, ni l'étendue de tous engagements et de toutes sûretés, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis en faveur du Bénéficiaire par le Donneur d'Ordre ou par tout tiers, auxquels elle s'ajoute.

Le Garant reconnaît que les stipulations de l'article 1195 du code civil ne lui seront pas applicables en ce qui concerne ses obligations au titre de la présente Garantie.

## **ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE**

9.1 La Garantie est régie par le droit français.

9.2 Tout litige relatif à la Garantie est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

Fait à [Paris, le [●]]

[●]

En sa qualité de Garant

---

Nom : [●]

Titre : [●]

[●]

En sa qualité de Bénéficiaire

---

Nom : [●]

Titre : [●]

## **Modèle de Notification d'Appel**

A l'attention de [●]

[Lettre recommandée AR]

Le [●]

<b>APPEL DE LA GARANTIE BANCAIRE AUTONOME A PREMIÈRE DEMANDE EN DATE DU [●]</b>
---

Messieurs,

Nous faisons référence à la garantie bancaire autonome à première demande **[Référence à préciser, le cas échéant]** en date du [●] (la « Garantie ») émise en notre faveur par votre établissement, en qualité de garant (le « Garant »).

Les termes utilisés dans la présente Notification d'Appel ont le sens qui leur est attribué dans la Garantie.

Nous vous demandons de nous payer la somme de [●] EUR ([●] euros), en votre qualité de Garant au titre de la Garantie.

Le paiement de la somme indiquée ci-dessus doit être effectué, par virement sur le compte n° [●] ouvert au nom de [●] auprès de [●].

Pour vous permettre d'effectuer la vérification prévue à l'Article 2.2 de la Garantie, dans le strict respect de l'autonomie de celle-ci, nous vous informons de ce que la présente demande est motivée par **[Mention du motif de la demande]**.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Bénéficiaire

\_\_\_\_\_  
Nom : [●]

Fonction : [●]

## CAUTION SOLIDAIRE

Acte de cautionnement solidaire

**[Nom]**

en qualité de Caution

et

**RTE – Réseau de Transport d'Electricité**

en qualité de Bénéficiaire

**[Date]**

LE PRESENT CAUTIONNEMENT (le «**Cautionnement**») est conclu en date du ●,

ENTRE :

- (1) [Nom], société ●, dont le siège social est situé ● et dont le numéro unique d'identification est ● RCS ●,  
(la « **Caution** »)

DE PREMIERE PART,

- (2) RTE – Réseau de Transport d'Electricité, société anonyme au capital de ●, dont le siège social est situé ● et dont le numéro unique d'identification est ● RCS ●,  
(le « **Bénéficiaire** »)

DE DEUXIEME PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

- (A) Aux termes de l'article ● de la convention de raccordement en date du ● (la « **Convention de Raccordement**») conclue entre RTE – Réseau de Transport d'Electricité, en qualité de ● et (ii) ● en qualité de ● (le « **Cocontractant** »), le Cocontractant est convenu de fournir au Bénéficiaire le présent Cautionnement (le « **Cautionnement** »).
- (B) La Caution, intervenant à la demande du Cocontractant, dont elle détient le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, a accepté de consentir le Cautionnement au profit du Bénéficiaire, ce aux termes et conditions stipulés ci-après.

IL EST CONVENU CE QUI SUIIT :

## 1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Les termes et expressions commençant par une majuscule et non expressément définis dans le Cautionnement auront le sens qui leur est attribué dans la Convention de Raccordement [et le Contrat de Mandat – tel que ce terme est défini dans la Convention de Raccordement], dont la Caution reconnaît avoir reçu copie.

## 2. OBJET

[Conformément aux stipulations de l'Article 4-12 de la Convention de Raccordement, la Caution se porte caution, solidairement avec le Cocontractant, envers le Bénéficiaire, de toutes les sommes (ci-après les « **Obligations Garanties** ») qui pourraient être dues au Bénéficiaire en vertu de la Convention de Raccordement, et ce à hauteur d'un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant des Travaux de Raccordement hors études, supporté par RTE et défini à l'Article 5-1 dans la Proposition Technique et Financière et ses avenants éventuels.]

**OU**

[Conformément aux stipulations de l'Article 4-6-3 de la Convention de Raccordement, la Caution se porte caution, solidairement avec le Cocontractant, envers le Bénéficiaire, de toutes les sommes (ci-après les « **Obligations Garanties** ») qui pourraient être dues au titre du(des) prix du(des) Nouveau(x) Contrat(s) Câblé(s) ainsi que des autres contrats qu'il aura passés avec d'autres entreprises pour l'exécution des Travaux Câblés faisant l'objet du Dispositif de Résiliation (tel que ce terme est défini dans le Contrat de Mandat.)]



Le Cautionnement est régi par les dispositions des articles 2288 à 2316 du Code civil.

### 3. MISE EN ŒUVRE

#### 3.1. Modalités d'appel

- (a) En cas de défaillance du Cocontractant dans l'exécution des Obligations Garanties, et aux fins d'appel du Cautionnement, le Bénéficiaire devra notifier à la Caution une demande de paiement (la « **Demande de Paiement** »), selon les formes prévues à la clause 7 (Notifications).
- (b) La Demande de Paiement, en substance conforme au modèle figurant en annexe, devra comporter l'indication par le Bénéficiaire de ce que le Cocontractant n'a pas satisfait aux Obligations Garanties, en précisant les obligations concernées et la nature du manquement.
- (c) Le Bénéficiaire sera en droit d'appeler le Cautionnement, à tout moment, pendant la durée stipulée à la clause 6 (Durée).

#### 3.2. Modalités de paiement

- (a) La Caution devra payer la somme appelée dans toute Demande de Paiement dans un délai maximum de [●] ([●]) jours calendaires à compter de la réception de la Demande de Paiement.
- (b) Le paiement au Bénéficiaire de la somme appelée dans une Demande de Paiement devra être effectué par virement sur le compte du Bénéficiaire dont les références seront communiquées par celui-ci à la Caution dans la Demande de Paiement.
- (c) Si la Caution n'exécute pas à bonne date ses obligations de paiement en vertu du Cautionnement, elle sera redevable envers le Bénéficiaire, en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement concernée, d'intérêts de retard calculés sur cette somme au taux de [●] majoré de [●] pourcent ([●]%) par an, sur la base d'une année de [365] jours rapportés au nombre de jours écoulés entre la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif.]

### 4. RENONCIATION

- (a) La Caution reconnaît que, s'étant obligée solidairement avec le Cocontractant, elle ne peut pas invoquer le bénéfice de discussion prévu par des dispositions de l'article 2298 du Code civil ;
- (b) La Caution renonce irrévocablement et expressément :
  - (i) à exercer tout droit qu'elle pourrait détenir à l'encontre du Cocontractant en vertu de l'article 2309 du Code civil ; et
  - (ii) au bénéfice des dispositions de l'article 2316 du Code civil et s'engage, en conséquence, à ne pas poursuivre le Cocontractant en cas de prorogation de terme accordée par le Bénéficiaire au Cocontractant.

### 5. RECOURS ET SUBROGATION

La Caution renonce irrévocablement et expressément à se prévaloir de, ou à exercer, toute action, tout recours (y compris le recours personnel prévu par l'article 2305 du Code civil) et tout droit de subrogation (y compris dans le bénéfice de toute sûreté), conventionnel ou légal, dont elle pourrait bénéficier au titre du Cautionnement à l'encontre du Cocontractant aussi longtemps que la totalité des sommes dues ou à

devoir par le Cocontractant au Bénéficiaire au titre de la Convention de Raccordement n'auront pas été irrévocablement et intégralement payées à ce dernier.

## **6. DECLARATIONS ET GARANTIES**

La Caution fait les déclarations et donne les garanties suivantes au profit du Bénéficiaire :

### **6.1. Constitution**

La Caution est une société valablement constituée sous forme de [société anonyme] et existant valablement au regard du droit français.

### **6.2. Notation auprès des Agences de Notation**

La Caution bénéficie d'une notation de dette long terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody's.

### **6.3. Pouvoir et capacité**

La Caution a le pouvoir et la capacité de signer le Cautionnement et d'exécuter les obligations qui en découlent.

Toutes les autorisations nécessaires à la signature, et à l'exécution des obligations qui en découlent pour la Caution, du Cautionnement ont été obtenues.

La signature du Cautionnement ne requiert aucune autorisation d'aucune autorité compétente (notamment quant à sa validité ou son exécution) qui n'ait été préalablement obtenue.

### **6.4. Validité juridique et caractère exécutoire**

Le Cautionnement constitue un engagement, licite, valable et opposable de la Caution pouvant être exécuté conformément à ses termes.

### **6.5. Absence de conflit**

La signature et l'exécution par la Caution du Cautionnement n'est pas contraire et ne contrevient à aucune loi, réglementation ou décision judiciaire ou administrative s'imposant à la Caution, à aucune stipulation des statuts de la Caution ou à aucun engagement contractuel, accord, acte ou tout autre arrangement liant la Caution.

### **6.6. Solvabilité**

La Caution n'est pas en état de cessation des paiements et n'a pas fait l'objet depuis sa constitution d'une procédure de dissolution, de cessation d'exploitation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou amiable (ou toute autre procédure relevant du Livre VI du Code de commerce).

## **7. FRAIS**

Tous frais et dépenses encourus ou engagés par le Bénéficiaire à raison de la négociation, la signature ou l'exécution des présentes, y compris tous honoraires, frais et débours d'avocats et de conseils, seront à la charge exclusive de la Caution qui s'oblige à les rembourser au Bénéficiaire dans les ● (●) jours calendaires suivant la première demande qui lui en sera faite par le Bénéficiaire.

## **8. DUREE**

Le Cautionnement restera en vigueur jusqu'à la date à laquelle le Cocontractant ne sera plus tenu d'une quelconque obligation envers le Bénéficiaire au titre de la Convention de Raccordement.

## 9. NOTIFICATIONS

Toutes les notifications et autres communications devant être effectuées en vertu des présentes seront faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux adresses mentionnées ci-dessus pour chaque partie aux présentes ou à toute autre adresse que la partie concernée aura notifié aux autres parties conformément à la présente clause 7 au moins • (•) jours calendaires au préalable. Les communications seront réputées reçues le •<sup>ème</sup> jour calendaire suivant l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

## 10. DIVERS

- 10.1 Le Cautionnement n'exclut et ne limite en aucune manière les autres droits du Bénéficiaire. Il s'ajoute à, et ne sera pas affecté par, toute autre sûreté consentie au Bénéficiaire.
- 10.2 Les obligations de la Caution au titre du Cautionnement ne seront pas affectées dans le cas d'une fusion de la Caution ou du Cocontractant avec une autre entité.
- 10.3 Dans le cas où l'une quelconque des stipulations des présentes serait ou deviendrait illicite ou inopposable, il est convenu que les autres stipulations des présentes demeureront licites et opposables aux parties au présent acte, indépendamment de la ou desdites stipulation(s) illicite(s) ou inopposable(s).

## 11. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

- 11.1 Le Cautionnement est régi par le droit français.
- 11.2 Tout litige relatif à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du Cautionnement sera de la compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris.

Fait en deux (2) exemplaires originaux, à la date figurant en-tête des présentes.

### [Nom]

Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante :

« Bon pour caution solidaire de toutes les obligations de la société • [au titre de la Convention de Raccordement / du Contrat de Mandat] [à concurrence d'un montant en principal de [somme en chiffres et en lettres] • euros (EUR •) augmenté de tous intérêts, intérêts de retard, [pénalités,] frais, commissions et accessoires] ».

Nom : •

Titre : •

### Le Bénéficiaire

RTE –Réseau de Transport d'Electricité

Par : •

Nom : •

Titre : •

## ANNEXE

### Modèle de Demande de Paiement

[En-tête du Bénéficiaire]

Date : ●

A : [Nom de la Caution]

[adresse]

#### *Lettre recommandée avec A.R.*

Monsieur,

Nous faisons référence au cautionnement que vous nous avez consenti par acte en date du [date] (le « **Cautionnement** »).

Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans le Cautionnement.

Nous vous indiquons que le Cocontractant n'a pas satisfait à ses Obligations Garanties, à savoir : [Préciser les obligations concernées et la nature du manquement].

En conséquence, et conformément aux stipulations du Cautionnement, nous vous demandons de bien vouloir nous payer, sur le compte [insérer le numéro de compte] ouvert au nom de ● dans les livres de [insérer le nom de la banque], la somme de ● euros (EUR ●). Votre paiement devra être effectué dans les ● (●) jours calendaires à compter de la réception de la présente Demande de Paiement.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**RTE – Réseau de Transport d'Electricité**

\_\_\_\_\_  
Nom : ●

Titre : ●

ANNEXE [12] - ASSURANCES

**[à compléter pour chaque projet]**

**[à compléter pour chaque projet]**

Experts de RTE :

Experts du Client :